

Dolní Les - 7102_023_03_18379

A. OBEC

Vlčice

Číslo obce PRVKUK	0023
Kód obce PRVKUK	7102_023_03_18379
Kód obce	541346
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3921 Javorník



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0023.03	Dolní Les	18379	183792

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Vlčice-Dolní Les tvoří samostatné sídlo, které leží cca 1 km východně od Vlčic. Zastavěným územím sídla prochází pouze místní obslužní komunikace. Zástavba v Dolním Lese je rozložena v nadmořských výškách 339,0-342,0 m.n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	12	13	14	28	31	34	37
přechodně bydlící	20	22	24	26	26	26	26
celkem	32	35	38	54	57	60	63

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	63

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Dolní Les není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z místních zdrojů – domovních studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Na základě výsledku hydrogeologického průzkumu z roku 2008 až 2010 byly vyhodnoceny jako zdroj vody vrtané studny HV 101 a HV 105 v k. ú. Vlčice - Bergov. Vodovodní řad povede do budoucna přes Bergov, Vlčice a Dolní Les. Nový vodní zdroj bude napojen na vodovod obce jako záložní zdroj pro obec Vlčice v případě nedostatku vody a dále v případě napojení místní části Dolní Les. Součástí bude čerpací stanice 4 ks, zemní vodojem 2 x 25 m³, dezinfekční stanice a vodovodní potrubí 5 900 m.

Celková pořizovací cena: 20 518 150 Kč

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci není žádný zdroj povrchových a podzemních vod uvažovaný pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Výstavba vodovodu: do r. 2030

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V místní části není vybudován veřejný vodovod.

Mapa

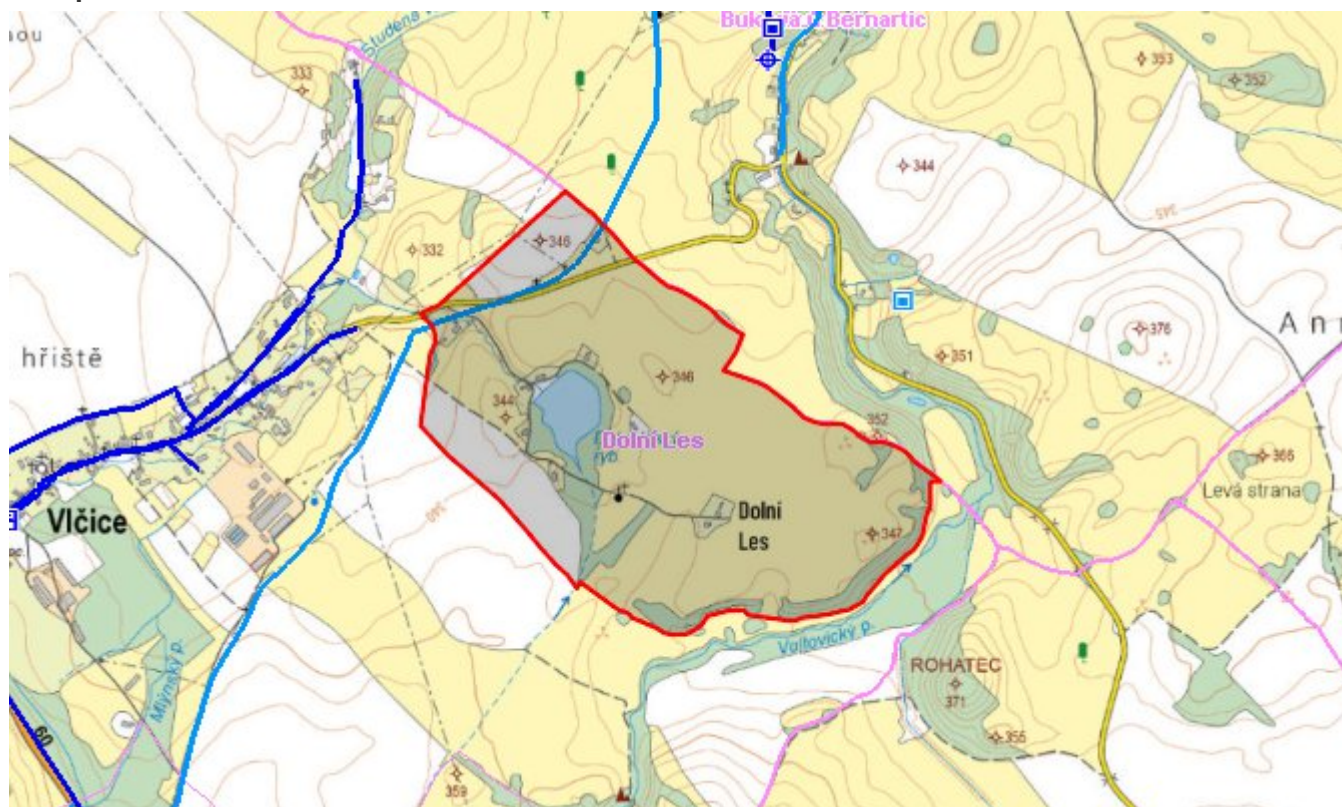

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový závod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci není vybudována kanalizace. Splaškové odpadní vody od 12 obyvatel jsou odváděny do jímek a většinou vyváženy na pole.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se ponechat současný způsob likvidace odpadních vod. Splašky budou nadále shromažďovány v bezodtokových jímkách a obsah bude vyvážen na pole. Po roce 2030 si obyvatelé vybudují domovní ČOV.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: do r. 2030

Mapa

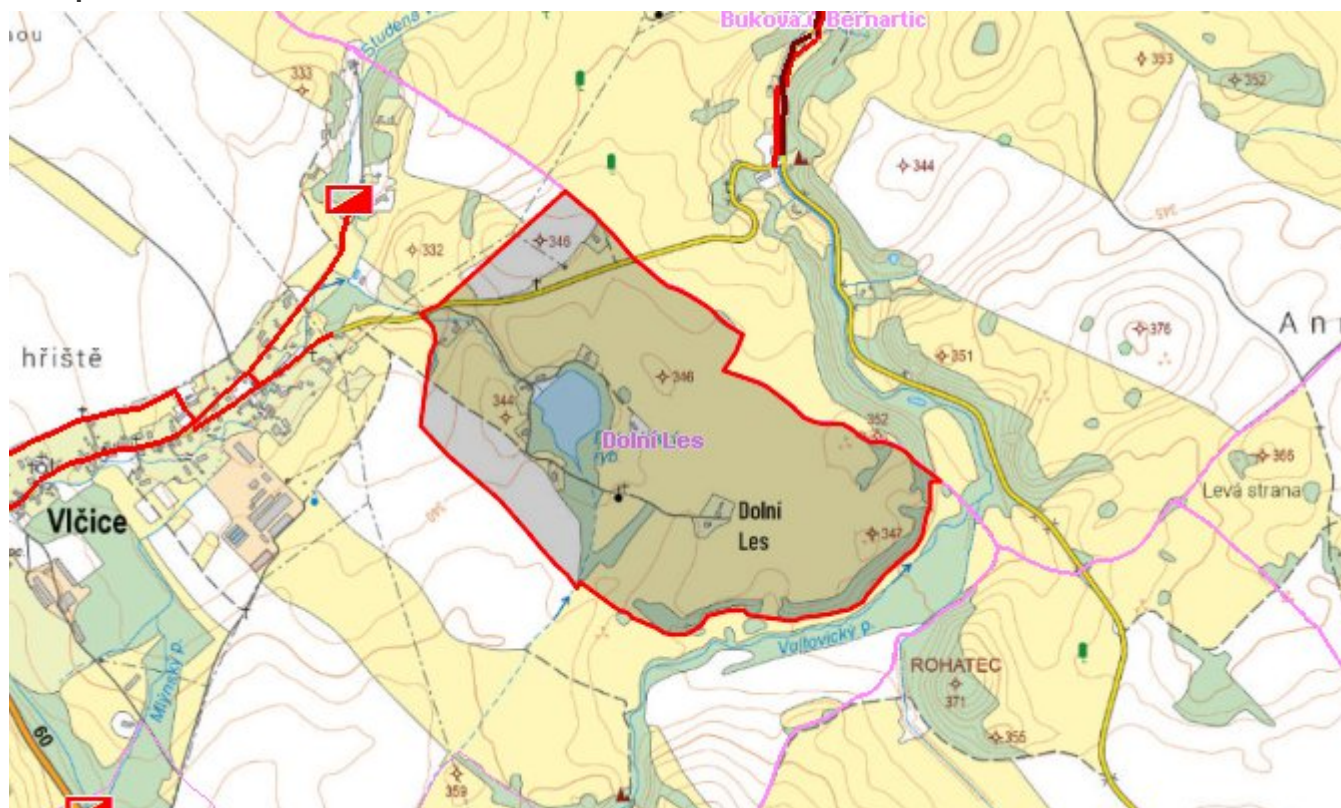

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

