

Tomíkovice - 7102_024_02_14845

A. OBEC

Žulová

Číslo obce PRVKUK	0024
Kód obce PRVKUK	7102_024_02_14845
Kód obce	541575
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3921 Javorník



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0024.02	Tomíkovice	14845	148458

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Žulové Tomíkovice leží cca 2,0 km severovýchodním směrem od Žulové. Středem obce prochází silnice ze Skorošic. Zástavba v obci navazuje na zástavbu v části Dolní Skorošice. Severním směrem obce protéká Skorošický potok. Stávající zástavba je rozložena v nadmořských výškách 358 - 345 m .n.m. V obci lze předpokládat až 60 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	250	225	200	218	209	199	190
přechodně bydlící	59	59	59	60	60	60	60
celkem	309	284	259	278	269	259	250

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
225	228	230	250	242	233	225

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou místní části Tomkovice je řešeno ze dvou systémů. Část objektů je napojena na vodovod ze Skorošic a část z vodojemu Žulová, kde je voda dopravována gravitačně rozvodnou sítí obce Žulová a do přerušovací komory 30 m³ (367,0-365,) v Tomíkovících. Z přerušovací komory je voda gravitačně dopravována do vodojemu Kobylá 2x50 (332,00-329,45). Z vodojemu Kobylá je gravitačně zásobena obec Kobylá.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém v obci zůstane zachován i do budoucna. V návrhu je rozšíření vodovodu v celkové délce 0,180 km.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci není uvažováno s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se předpokládá rozšíření vodovodu do r. 2025.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný vodovod je částečně závislý na prameništi Štola ve Vápenné a dále částečně závislý na dodávce vody ze Skorošic.

Mapa

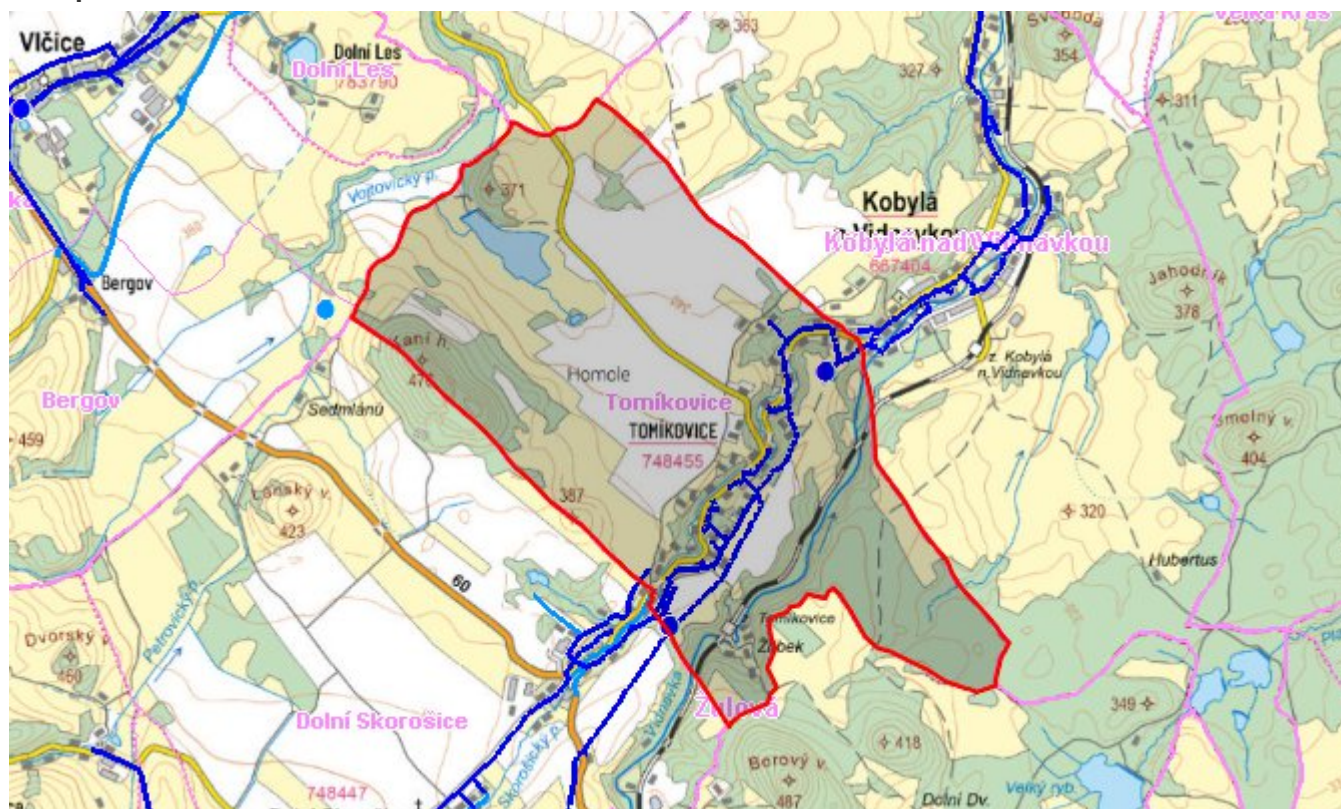

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	250

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový závod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V katastrálním území obce se nachází chráněné území Skalka pod Kaní horou.

V obci není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek na vyvážení.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově se uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace DN 250 dl. 900 m. Hlavní stoka bude napojena na novou splaškovou stoku v obci Kobylá. Splašky ze Žulové - Tomíkovice budou likvidovány společně se splaškovými vodami z obce Kobylá na mechanicko-biologické ČOV umístěné v severní části obce Kobylá. Navrhovaná ČOV v k.ú. Kobylá nad Vidnávkou bude čistit splašky i z obce Skorošice – viz popis Skorošice.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: do r. 2030

Mapa

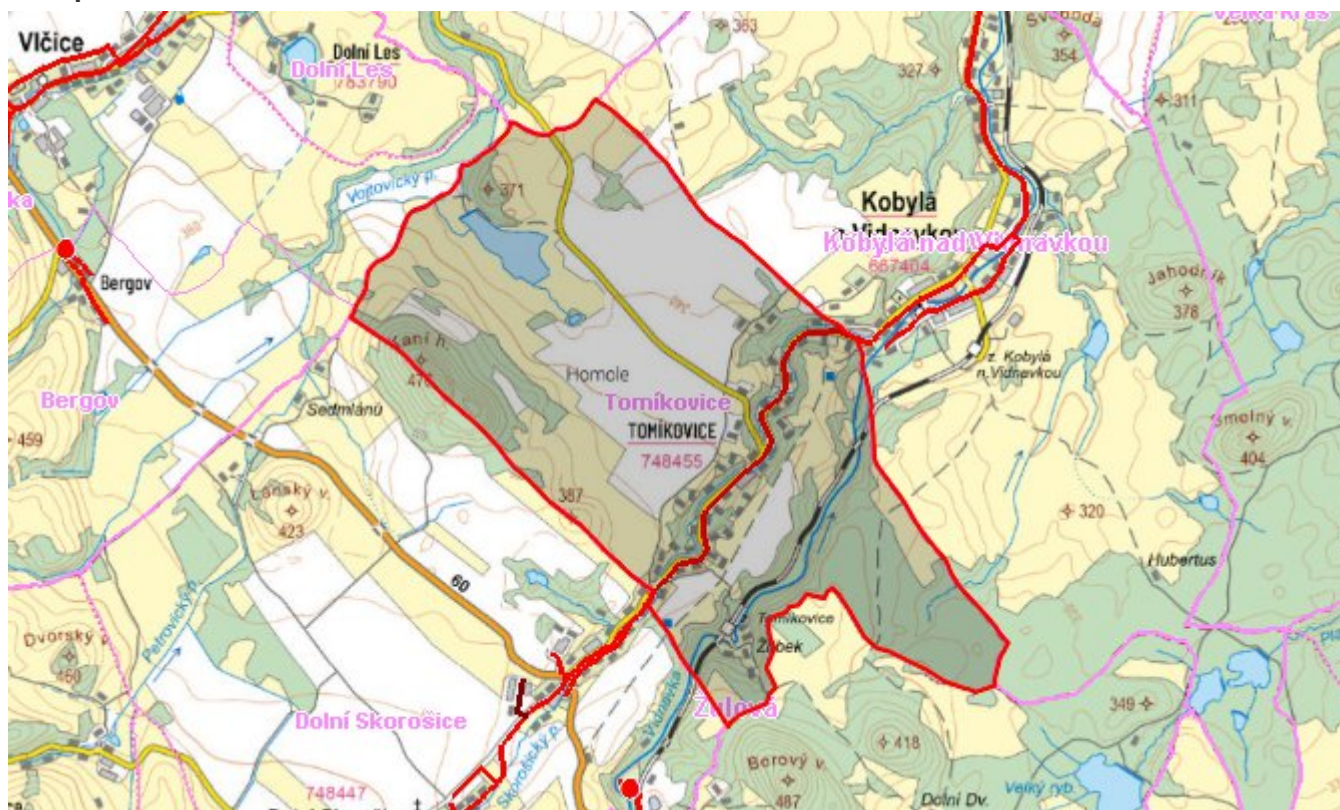

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
400,0	5 502,0	5 902,0

Mapa

