

Březsko - 7103_003_01_01481

A. OBEC

Březsko

Číslo obce PRVKUK	0003
Kód obce PRVKUK	7103_003_01_01481
Kód obce	589331
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0003.01	Březsko	01481	14818

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První zmínka o obci se datuje rokem 1351. Tato početně malá obec se rozprostírá na ploše 406 ha a nalezneme ji 22 km severozápadně od Prostějova. V této malé obci je jen minimální občanská vybavenost, kromě hostince a obchodu zde nenalezneme ani školu, poštu, či zdravotní středisko. Z hlediska infrastruktury je na tom obec lépe, má vybudovanou kanalizaci i vodovod, plyn zde není vybudován. Z hlediska vývoje v obci se neuvažuje s žádnou výstavbou, snad jen individuální, rozvoj podnikatelské sféry je rovněž jen individuální, očekává se velmi mírně klesající stav v počtu obyvatel této obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	226	223	220	213	209	205	201
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	226	223	220	213	209	205	201

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
226	223	220	202	199	195	191

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetkuspolečnosti VaK Prostějov, a.s. a je provozován společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Hlavním zdrojem vody je jímací území Hvozd s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1 . Voda z ČS Hvozd je dopravována výtlačným řadem LT DN 150, délky 2 730 m do VDJ Ponikev 1 x 250 m³, max.hl. 550,62 m n.m. odkud je gravitací přivedena voda přívodním řadem LT DN 150, celkové délky 2 240 m do VDJ Konice DTP 250 m³, max.hl. 468,00 m n.m. Na tento příváděcí řad, který slouží současně jako zásobovací řad je napojena rozvodná síť v obci. Rozvodná vodovodní síť je částečně zaokružována a je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z LT DN 80 – 150. Celková délka rozvodné sítě v obci je 2 726 m. Je na ni vybudováno 114 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 95 % trvale bydlících obyvatel.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Březsko není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,15 m³/den a na další dny je to 3,45 m³/den.

Mapa

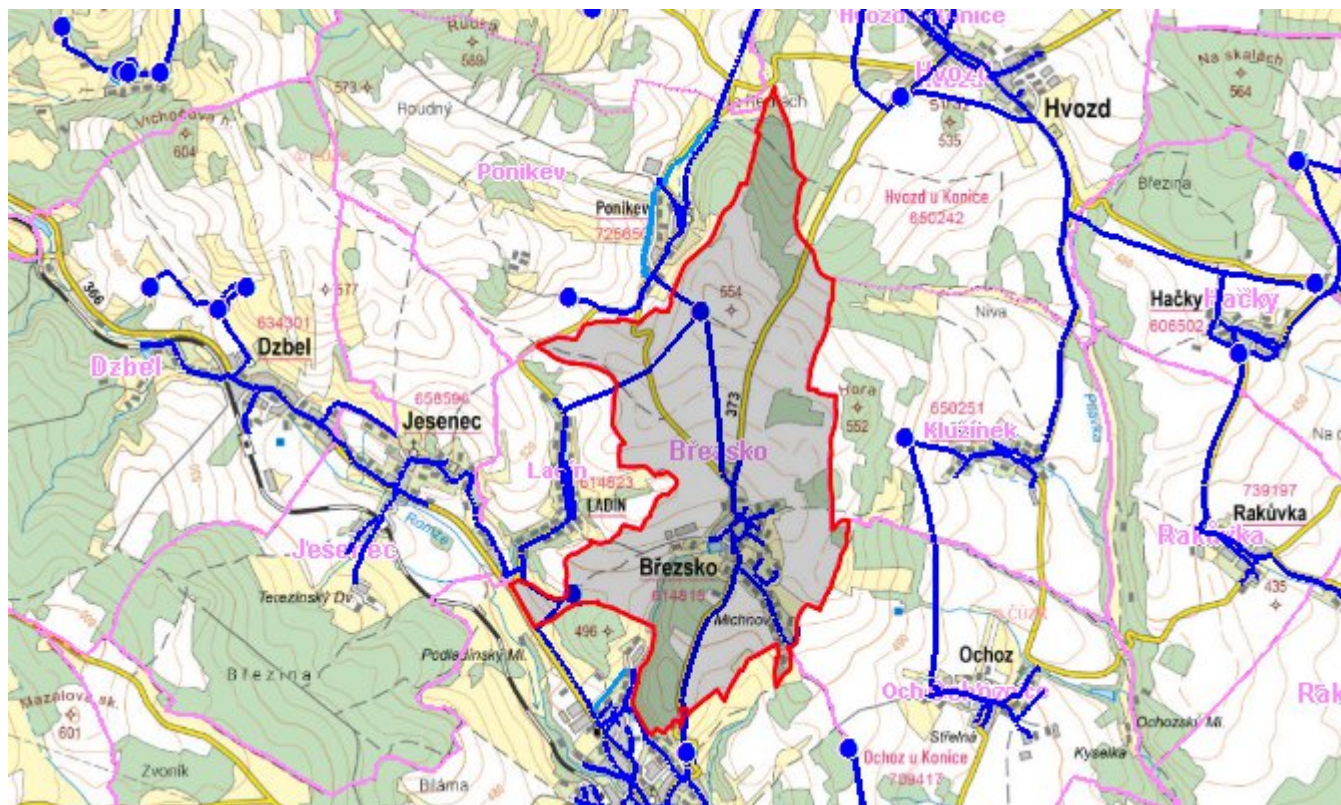

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
180	180	180	192	188	185	181

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Březsko je vybudována stávající jednotná kanalizační síť DN 300 – 500 v celkové délce 1 300 m. Kanalizace je ukončena v jižní části obce v šestikomorovém septiku + dočištění v biologickém rybníku. Do stávající kanalizace je napojena většina obyvatel po předchozím předčištění v septicích. Zbylá část obyvatel odvádí splaškové OV do jímek na vyvážení (lokalita Michnov). Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je řešena jako gravitační.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 2 405 m

šestikomorový septik 1 ks

biologický rybník 1 ks

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém odkanalizování a čištění OV v obci Březsko je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V dalším výhledovém období bude rozšířena kanalizační síť v části obce Michnov – 400 m gravitační kanalizace, ČS a výtlač 450 m do stávající kanalizace.

Alternativně je možno uvažovat s napojením stávající kanalizace na síť města Konice.

Časový harmonogram

Rozšíření kanalizace v lokalitě Michnov : po r. 2030 příp. před 2030 – dle fin. možností

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Ostatní objekty	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

