


Budětsko - 7103_004_01_01532

A. OBEC

Budětsko

Číslo obce PRVKUK	0004
Kód obce PRVKUK	7103_004_01_01532
Kód obce	589349
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice

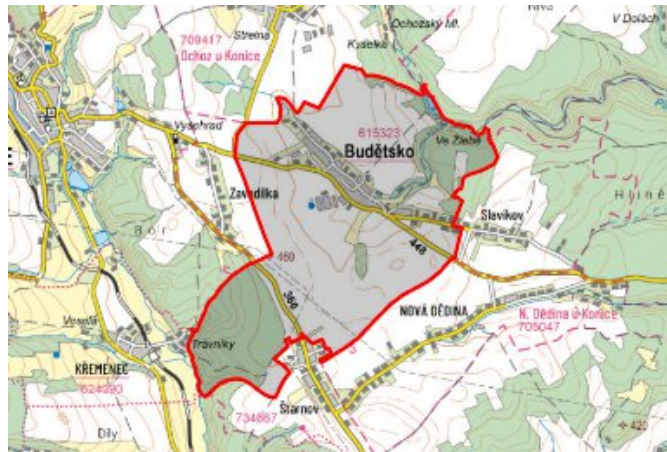

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0004.01	Budětsko	01532	15326

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Leží při silnici z Konice do Laškova, 2,5 km východně od Konice. Poprvé se uvádí v dokladech z roku 1378. Z hlediska občanské vybavenosti je v obci pouze obchod a hostinec. Poštu, školu, či zdravotní středisko zde není. Obec má vybudován vodovod, plyn, do výhledu uvažuje s vybudováním kanalizace, tato je zde zatím jen dešťová. Rozvoj podnikatelské sféry a bytová výstavba je jen individuální. Obec má připravená stavební místa pro případnou bytovou výstavbu. Z pohledu vývoje v počtu obyvatel se dá předpokládat jen malý nárůst obyvatel. Obec Budětsko má dvě bezprostředně navazující místní části – obce Slavíkov a Zavadička.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	306	308	310	331	353	374	395
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	306	308	310	331	353	374	395

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
245	248	250	298	318	337	356

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku, správě i provozu obce. Vybudovaný vodovod zajišťuje zásobování obcí Budětsko, Slavíkov a Zavadilka. Zdrojem vody je stávající vrt ZD a Zemědělské společnosti TERRIS v Budětsku – V1 o vydatnosti 1,30 l / s-1 a nový vrt (majetek obce) V2 o vydatnosti 0,65 l/s-1 . Ze zdroje vody V1 je výtlačným řadem PVC DN 110, délky 606 m dopravena voda do věžového VDJ – AKNA GLOBUS 1 x 200 m³, max.hl. 483,00 m n.m. a ze zdroje V2 je výtlačným řadem rPE DN 32 , délky 250 m je rovněž dopravena voda do věžového VDJ . U VDJ je vybudována zesilovací ČS ve které jsou umístěny vodoměry (tři vodoměry : 1 pro ZD, 1 pro obec Budětsko a Slavíkov a pro obec Zavadilku) a armatury zásobovacích řadů. Zesilovací ČS slouží pro zajištění vyhovujících tlakových poměrů obce Zavadilka. Z VDJ je pak zásobována přívodním řadem rozvodná síť obce Budětsko. Rozvodná síť v obci Budětsko je vybudována z PVC DN 80 – 100, celková délka rozvodné sítě je 3 117 m.Vodovodní síť je zásobována ve dvou tlakových pásmech, DTP – obec Budětsko a Slavíkov, HTP – obec Zavadilka.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec uvažuje v návaznosti na územní plán obce s výstavbou RD v lokalitě „Pod dědinou vlní žlábky“, která si vyžádá rozšíření vodovodní sítě PVC DN 80 v celkové délce 800 m.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Budětsko není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Rozšíření vodovodní sítě : dle projektové a stavební připravenosti uvažované lokality

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,55 m³/den a na další dny je to 4,65 m³/den.

Mapa

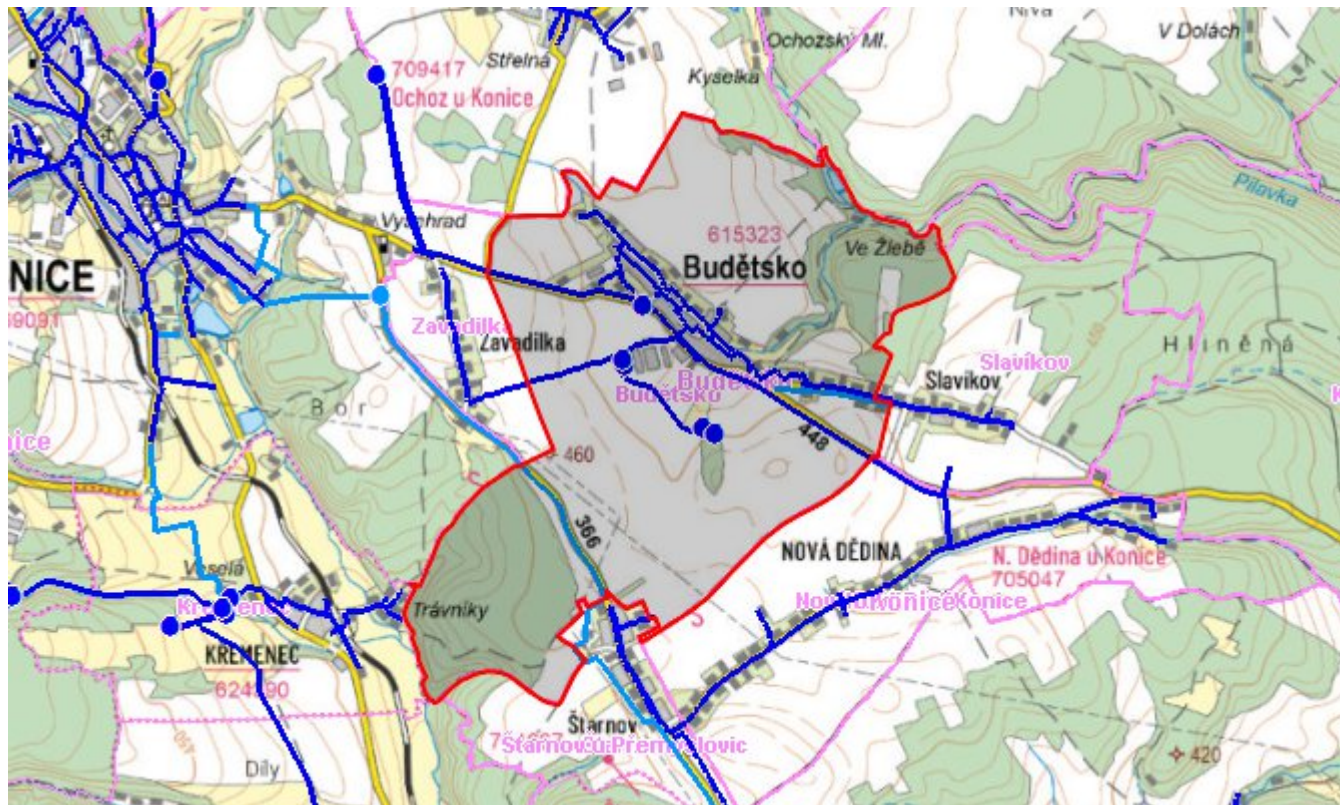

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem věžový	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem věžový	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	300	298	318	337	356

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatel.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Budětsko, včetně místních částí Slavíkov a Zavadilka je vybudovaná splašková kanalizace. Odpadní vody z Budětska a Slavíkova jsou gravitačně svedeny do ČS v obci Budětsko a odtud čerpány do Zavadilky, kde jsou zaústěny OV z této obce a výtlač dále pokračuje podél komunikace II/366 do stokové sítě Štarnova, odkud jsou OV dále čerpány do Přemyslovic na ČOV (2100 EO). Gravitační kanalizace je porvedena z PP trub DN 250 – 500 celkové délky 5042,5 m, a KT DN 250 dl. 18,8 m. Výtlač z PE De 63, 110 mm má celkovou délku 3276 m.

Dále je v obci Budětsko vybudována v malé míře dešťová kanalizace DN 300 – 600 celkové délky 1350 m. Stoková síť v obci tvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin, které mají každá svoji výúst do recipientu.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

- Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

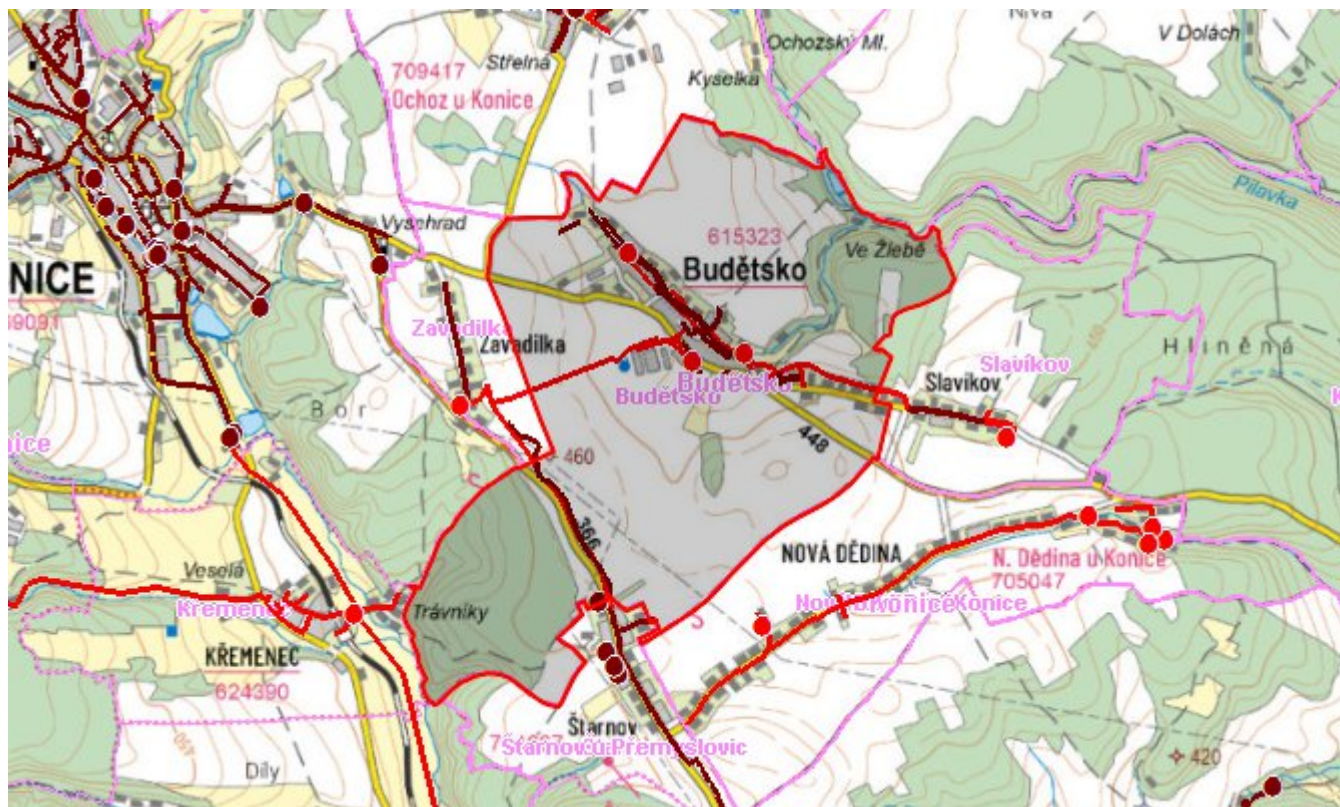

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
2 550,0	0,0	2 550,0

Mapa

