

Slavíkov - 7103_004_02_01533

A. OBEC

Budětsko

Číslo obce PRVKUK	0004
Kód obce PRVKUK	7103_004_02_01533
Kód obce	589349
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0004.02	Slavíkov	01533	15334

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Slavíkov je součástí obce Budětsko, popis je uveden u této obce, jelikož tato místní část má vše společné s obcí Budětsko, občanskou vybavenost i infrastrukturu, včetně výhledu vybudovat kanalizaci. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Budětsko.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	58	59	60	70	71	72	72
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	58	59	60	70	71	72	72

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
45	47	48	63	64	65	65

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku, správě i provozu obce. Vybudovaný vodovod zajišťuje zásobování obcí Budětsko, Slavíkov a Zavadilka. Zdrojem vody je stávající vrt ZD a Zemědělské společnosti TERRIS v Budětsku – V1 o vydatnosti 1,30 l / s-1 a nový vrt (majetek obce) V2 o vydatnosti 0,65 l/s-1. Ze zdroje vody V1 je výtlačným řadem PVC DN 110, délky 606 m dopravena voda do věžového VDJ – AKNA GLOBUS 1 x 200 m³, max.hl. 483,00 m n.m. a ze zdroje V2 je výtlačným řadem rPE DN 32, délky 250 m je rovněž dopravena voda do věžového VDJ. U VDJ je vybudována zesilovací ČS ve které jsou umístěny vodoměry (tři vodoměry: 1 pro ZD, 1 pro obec Budětsko a Slavíkov a pro obec Zavadilku) a armatury zásobovacích řadů. Zesilovací ČS slouží pro zajištění vyhovujících tlakových poměrů obce Zavadilka. Na rozvodnou síť obce Budětsko navazuje ve vodoměrné šachtě na konci obce přívodní řad PVC DN 100, délky 431 m, který zásobuje rozvodnou síť v obci Slavíkov. Rozvodná síť v obci je vybudována z PVC DN 50 – 110, celkové délky 673 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období se neuvažuje s rozšířením, rekonstrukcí, nebo změnou v systému zásobování obce pitnou vodou. Stávající systém zásobování vodou bude zachován.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Slavíkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,30 m³/den a na další dny je to 0,90 m³/den.

Mapa

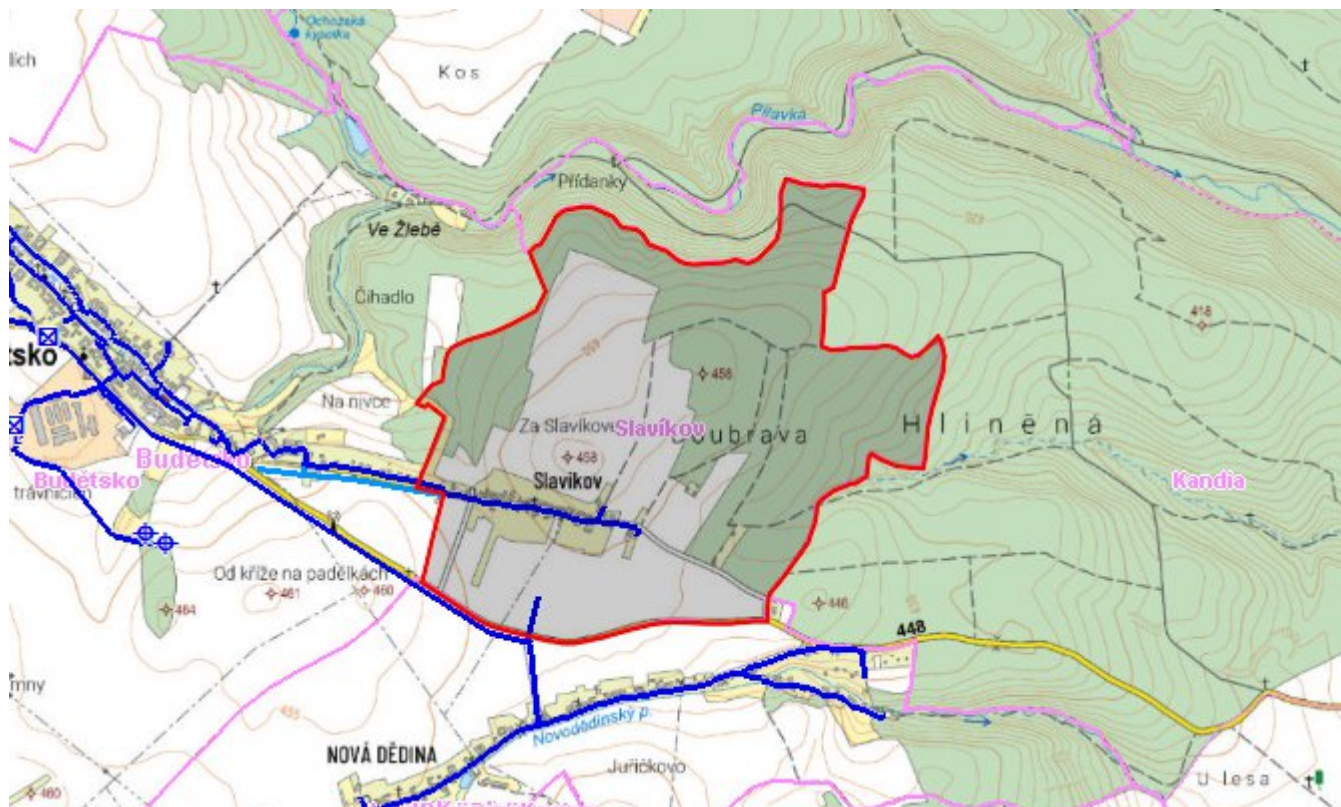

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	63	64	65	65

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatel.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Budětsko, včetně místních částí Slavíkov a Zavadilka je vybudovaná splašková kanalizace. Odpadní vody z Budětska a Slavíkova jsou gravitačně svedeny do ČS v obci Budětsko a odtud čerpány do Zavadilky, kde jsou zaústěny OV z této obce a výtlač dále pokračuje podél komunikace II/366 do stokové sítě Štarnova, odkud jsou OV dále čerpány do Přemyslovic na ČOV (2100 EO). Gravitační kanalizace je porvedena z PP trub DN 250 – 500 celkové délky 5042,5 m, a KT DN 250 dl. 18,8 m. Výtlač z PE De 63, 110 mm má celkovou délku 3 276 m.

Dále je v obci Slavíkov vybudována v malé míře dešťová kanalizace DN 300 – 400. Stoková síť v obci netvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin celkové délky 350 m, které mají každá svoji výúst do recipientu.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu se předpokládá rozšíření splaškové kanalizace směr Budětsko – Slavíkov po pravé straně silnice III/4484 v lokalitě plánované výstavby RD.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace dle projektové a stavební připravenosti uvažované lokality.

Mapa

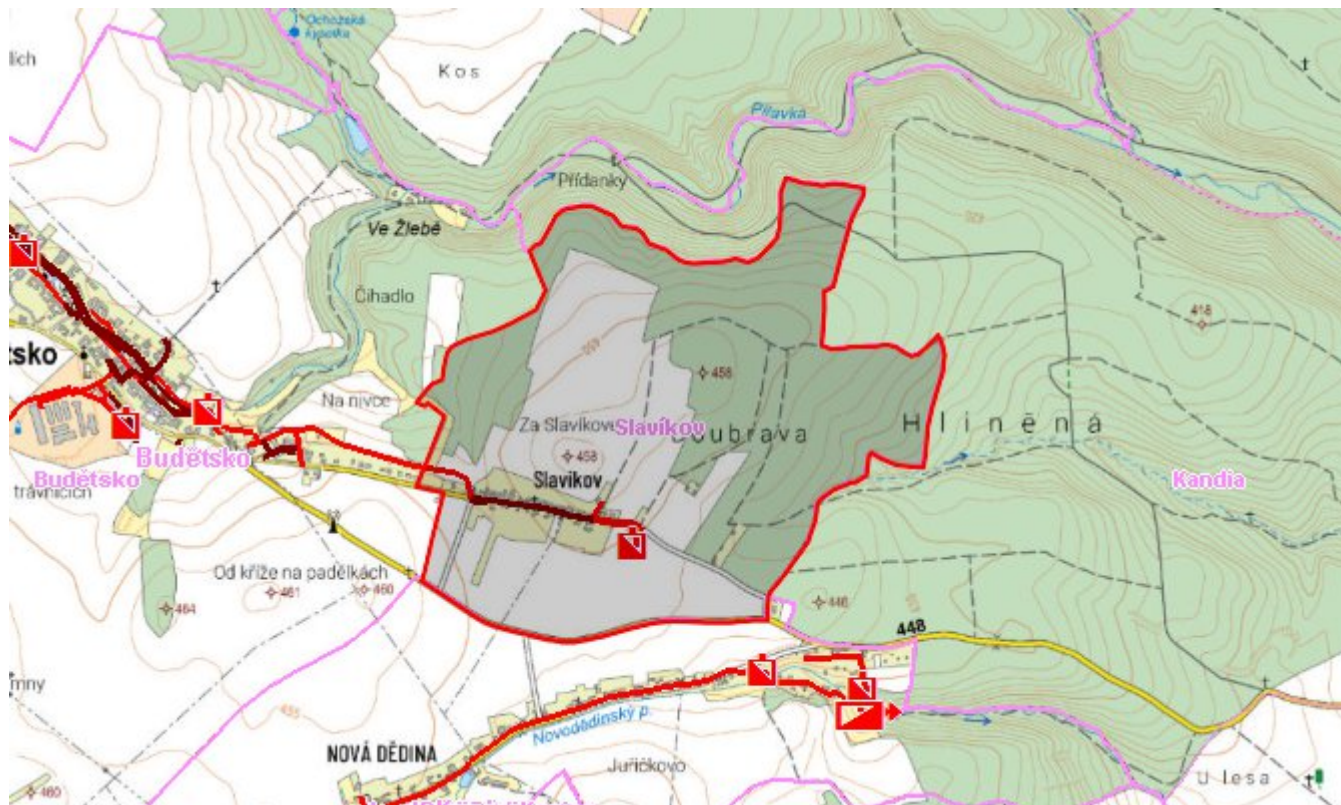

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

