

Pohora - 7103_007_03_04445

A. OBEC

Horní Štěpánov

Číslo obce PRVKUK	0007
Kód obce PRVKUK	7103_007_03_04445
Kód obce	589519
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0007.03	Pohora	04445	44458

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Horní Štěpánov s osadami Pohora a Nové Sady leží v severní části Dražanské vrchoviny označované jako Konická vrchovina nedaleko od Babáče, druhého největšího kopce Dražanské vrchoviny (720 m.n.m.). Obec Pohora je vysunuta 3 km na západ od obce Horní Štěpánov. Obec Horní Štěpánov je jako bývalá středisková obec plně vybavena pro nadstandardní služby občanů. V obci je vybudován vodovod, kanalizace a plynofikace. Najdeme zde zdravotnické zařízení (s praktickým lékařem a zubařem), které je spolu s poštou integrováno v budově Obecního úřadu.

Potřebám vzdělávání slouží základní devítiletá, mateřská škola a knihovna.

V obci je zaznamenávám růst podnikatelských aktivit, připraveny jsou i stavební místa k individuální bytové výstavbě. V samotné obci Pohora se pak očekává mírný pokles v počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Horní Štěpánov.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	90	88	85	98	93	92	90
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	90	88	85	98	93	92	90

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
70	70	70	78	74	74	72

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný samostatný veřejný vodovod, který je v majetku i správě a provozu obce Horní Štěpánov. Obec Pohora má samostatný vodovod, který je napájen pitnou vodou z VDJ 1 x 100 m³, max.hl. 675,00 m n.m. Z VDJ je gravitací zásobována rozvodná vodovodní síť v obci. Celkový počet napojených obyvatel na veřejný vodovod je téměř 80 %.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově bude probíhat postupná rekonstrukce vodovodních řadů.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Horní Štěpánov – Pohora není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram


V řešení období se neuvažuje s výstavbou vodovodu

Rekonstrukce vodovodní sítě: v průběhu řešeného období dle fin. prostředků

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé obcí H.Štěpánov, Nové Sady a Pohora zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec Pohora je na první dva dny 0,50 m3/den a na další dny je to 1,50 m3/den.

Mapa

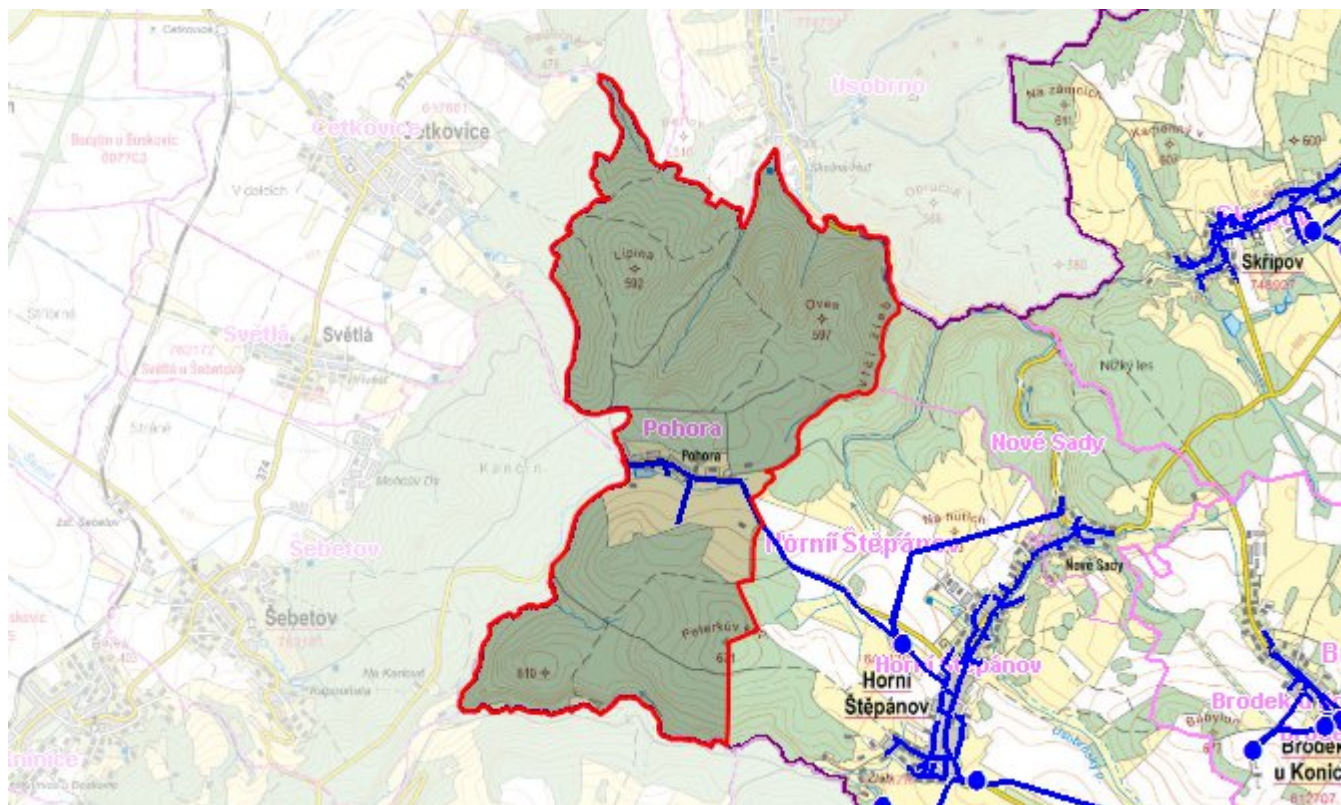

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	65

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Pohora je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 500. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub a je vyústěna do místního potoka Pohora.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena ČOV, malá balená pro 100 EO, která zajistí čištění OV z obce.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

Mapa

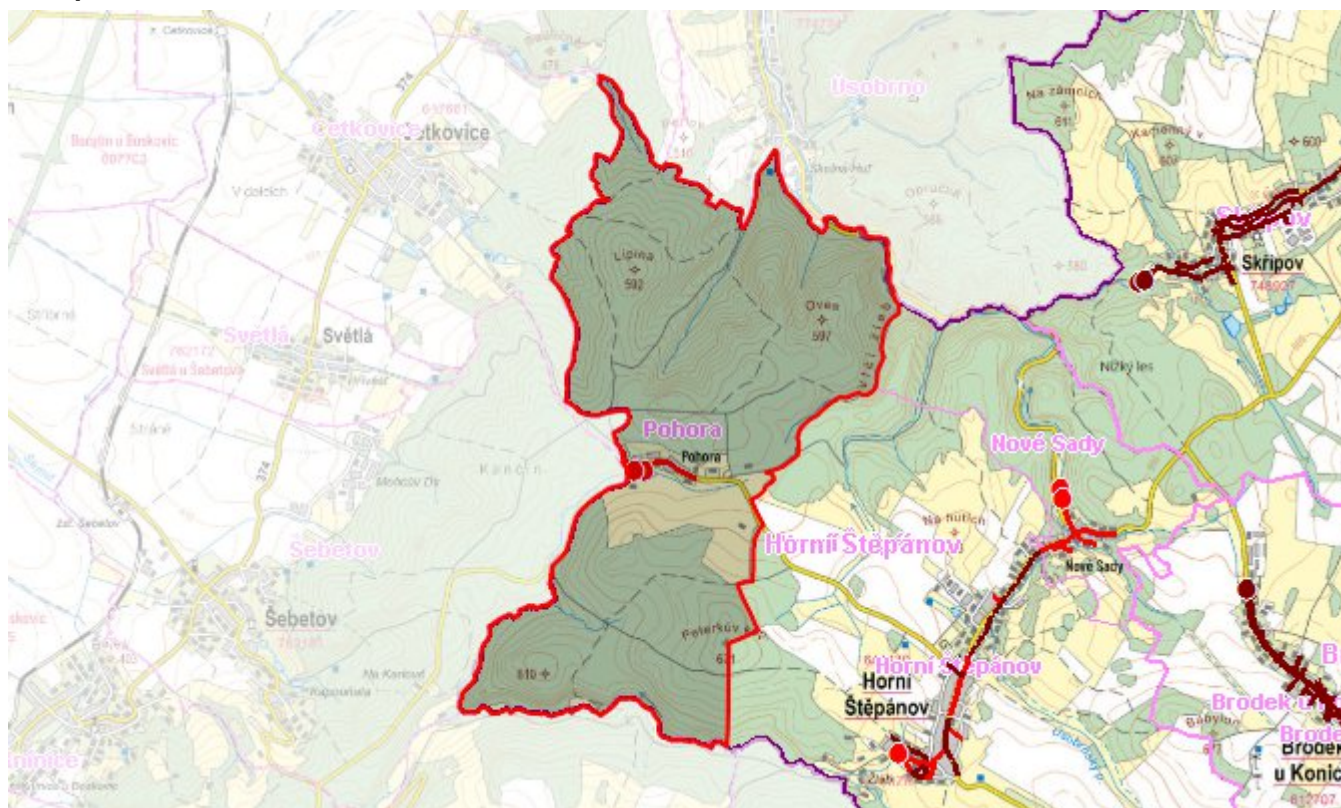

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
2 400,0	0,0	2 400,0

Mapa

