

Otročkov - 7103_008_03_05026

A. OBEC

Hvozd

Číslo obce PRVKUK	0008
Kód obce PRVKUK	7103_008_03_05026
Kód obce	589560
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0008.03	Otročkov	05026	50261

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Otročkov je z pohledu trvale bydlícího počtu obyvatel velmi malou obcí a má ráz spíše chalupářské obce. Obec leží v nadmořské výšce okolo 500 m. Z hlediska občanské vybavenosti je zde pouze obchod se smíšeným zbožím. Nejbližší škola, pošta a zdravotní středisko je pak v obci Hvozd. Dopravní obslužnost je dobrá do Konice a do Litovle. V obci lze však očekávat jen setrvalý stav v počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Hvozd.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	100	100	100	16	15	14	14
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	100	100	100	16	15	14	14

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé, ale i chalupáři a chataři obce jsou převážně zásobováni vodou z domovních studní. Kvalita vody v nich je sledována nepravidelně, vydatnost vody ve zdrojích je kolísavá.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec neuvažuje s vybudováním veřejného vodovodu a s ohledem na malý počet obyvatel a stávající vyhovující způsob zásobování bude stávající způsob zásobování pitnou vodou zachován i do výhledu řešeného období.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Otročkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě zhoršení kvality vody, případně kritického stavu vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,17 m³/den a na další dny je to 0,51 m³/den.

Mapa

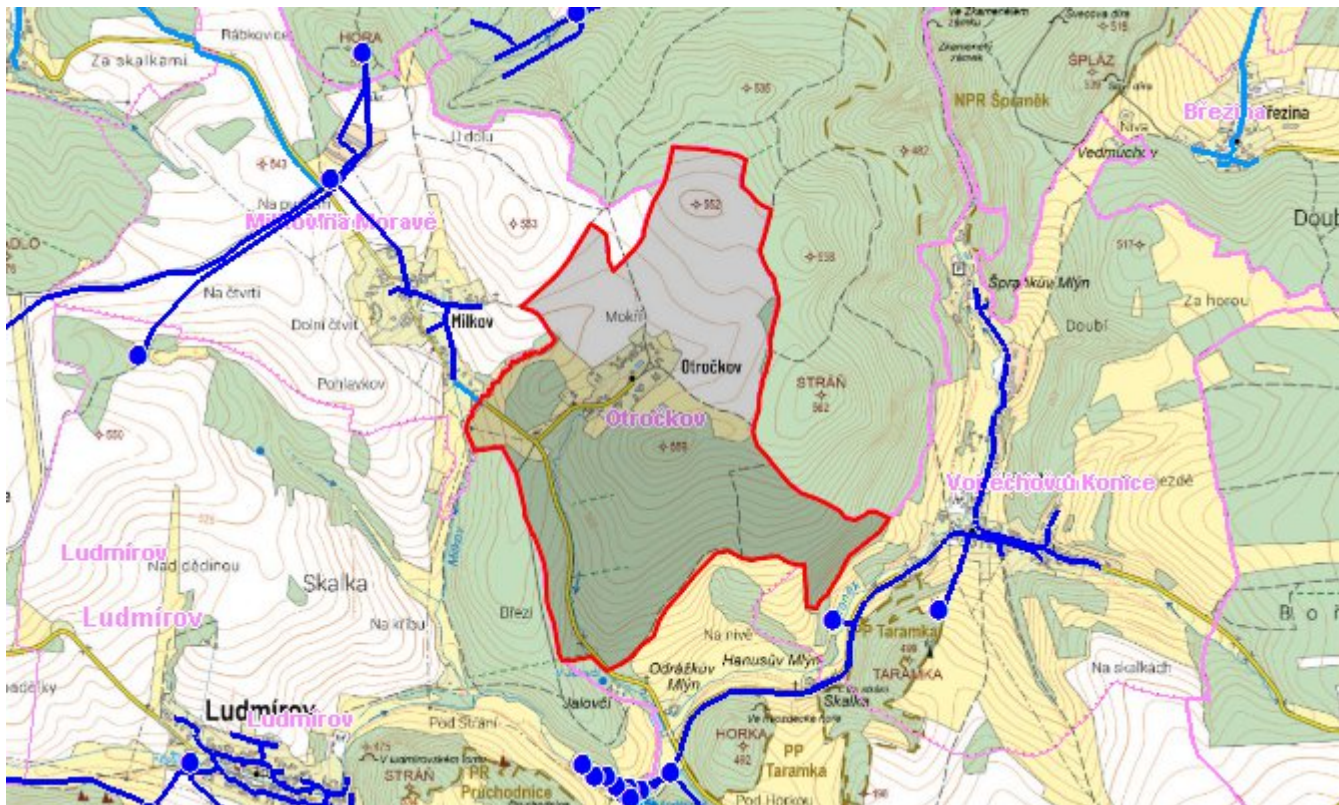

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	10

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Otročkov je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 500 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních bude řešena individuálně pomocí DČOV.

Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

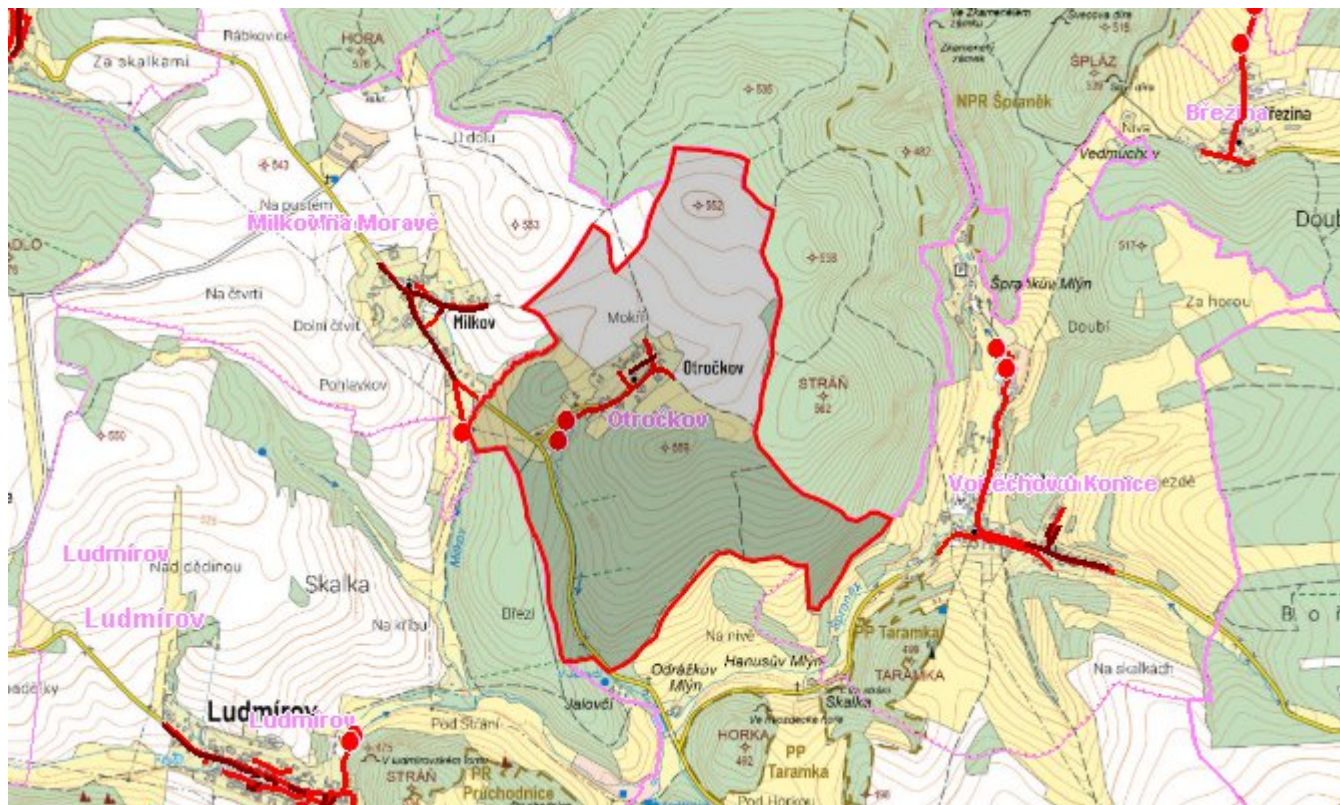

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice

Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

