


## Runářov - 7103\_011\_06\_14361

## A. OBEC

# Konice

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0011              |
| Kód obce PRVKUK   | 7103_011_06_14361 |
| Kód obce          | 589624            |
| Číslo ORP (ČSÚ)   | 1554 (7103)       |
| Název ORP         | Konice            |
| Číslo POU         | 3123              |
| Název POU         | Konice            |

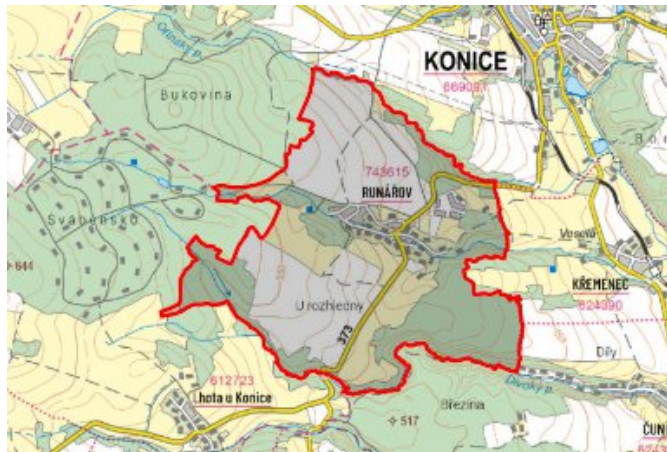

## Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ071.3709.7103.0011.06     | Runářov          | 14361                 | 143618               |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

## B.1 Základní informace o obci

První zmínka o obci se datuje rokem 1351. Obec Runářov patří pod Konici, žije v ní v současnosti necelých 150 obyvatel a tento stav bude zřejmě ve výhledu klesat. V obci se neuvažuje s rozvojem, podnikatelské aktivity jsou zde individuální, bytová výstavba se uvažuje rovněž individuální. V obci je jen minimální občanská vybavenost, mimo obchodu zde není ani pošta, škola, či zdravotní středisko. Z pohledu infrastruktury je zde vybudován vodovod a plyn, do výhledu je uvažováno s vybudováním kanalizace.

## B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 2002                     | 2005       | 2010       | 2015       | 2020       | 2025       | 2030       |
| trvale bydlící    | 161                      | 161        | 161        | 140        | 138        | 135        | 133        |
| přechodně bydlící | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>celkem</b>     | <b>161</b>               | <b>161</b> | <b>161</b> | <b>140</b> | <b>138</b> | <b>135</b> | <b>133</b> |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 156                        | 156  | 156  | 140  | 138  | 135  | 133  |

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

##### Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, která je součástí SV Křemenec. Vodovod je v majetku, společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Hlavním zdroje pitné vody je jímací území Křemenec – vrt o vydatnosti 4 – 5 l/s. Z vodního zdroje je voda dopravována přívodním řadem PVC DN 100, délky 1 149 m do ČS s Runářov (ČS s akumulací 30 m<sup>3</sup>). Z ČS je voda přivedena přívodním řadem (výtlakem) PVC DN 100, délky 1 350 m do podzemního VDJ Runářov 1 x 150 m<sup>3</sup>, max.hl. 523,00 m n.m. Z VDJ Runářov je gravitací přiváděcím řadem PVC DN 150, délky 153 m přivedena voda do rozvodné sítě v obci Runářov. Rozvodná síť je zásobována v jednom tlakovém pásmu, je vybudována jako částečně zaokruhaná s koncovými větvemi a je na ni 106 domovních vodovodních přípojek, na které je napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel. Rozvodná síť je vybudována z PVC DN 80 – 150 a má celkovou délku 2 396 m.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Runářov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


#### Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu Křemenec - Seč a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,80 m<sup>3</sup>/den a na další dny je to 2,40 m<sup>3</sup>/den.

## Mapa

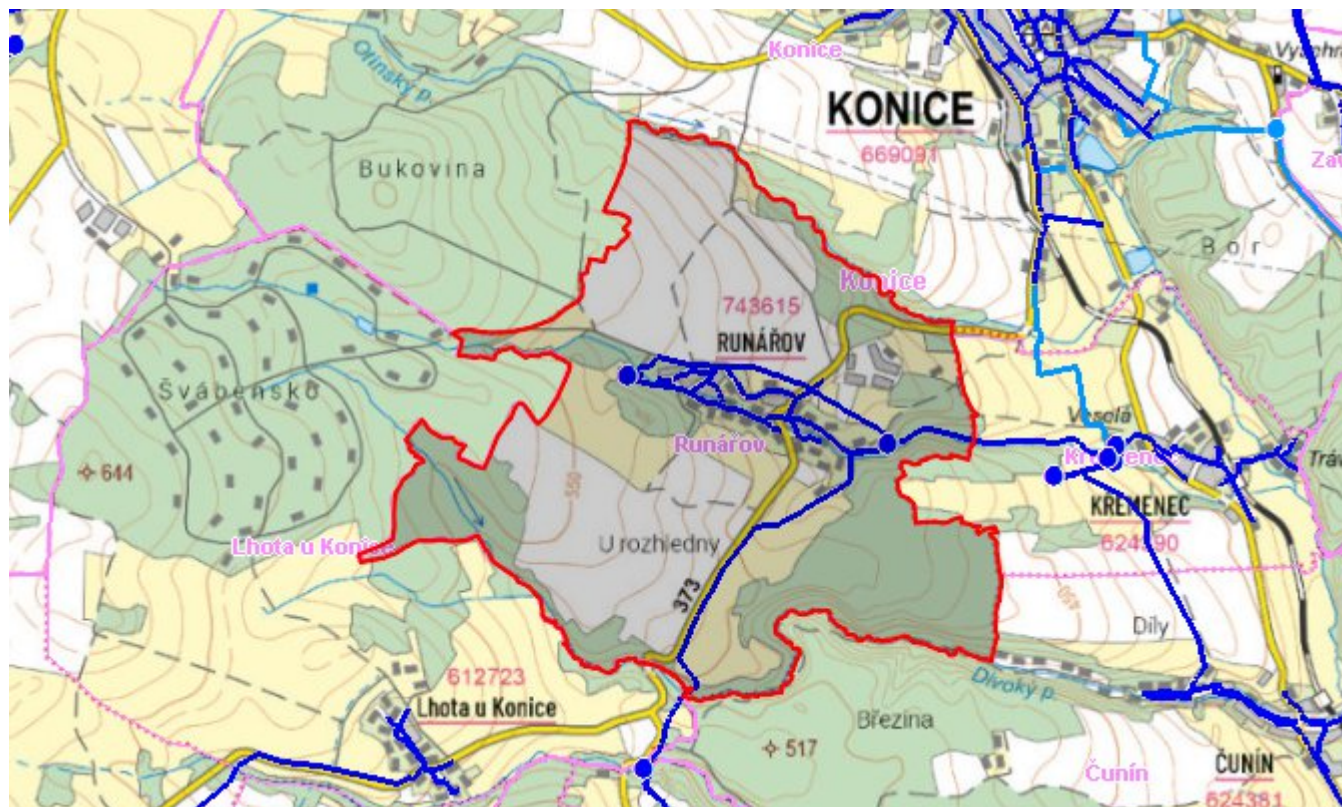

## Bodové objekty

| Typ             | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení      |
|-----------------|------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|
| Vodojem         | Stav |               |       |       |               | UR/54/39/2018 |
| Vodojem         | Stav |               |       |       |               | UR/54/39/2018 |
| Čerpací stanice | Stav |               |       |       |               | UR/54/39/2018 |
| Čerpací stanice | Stav |               |       |       |               | UR/54/39/2018 |

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Konice Runářově je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300 v délce cca 2 400 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody do Křemence na ČS. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Konice.

#### Časový harmonogram

Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

## Mapa

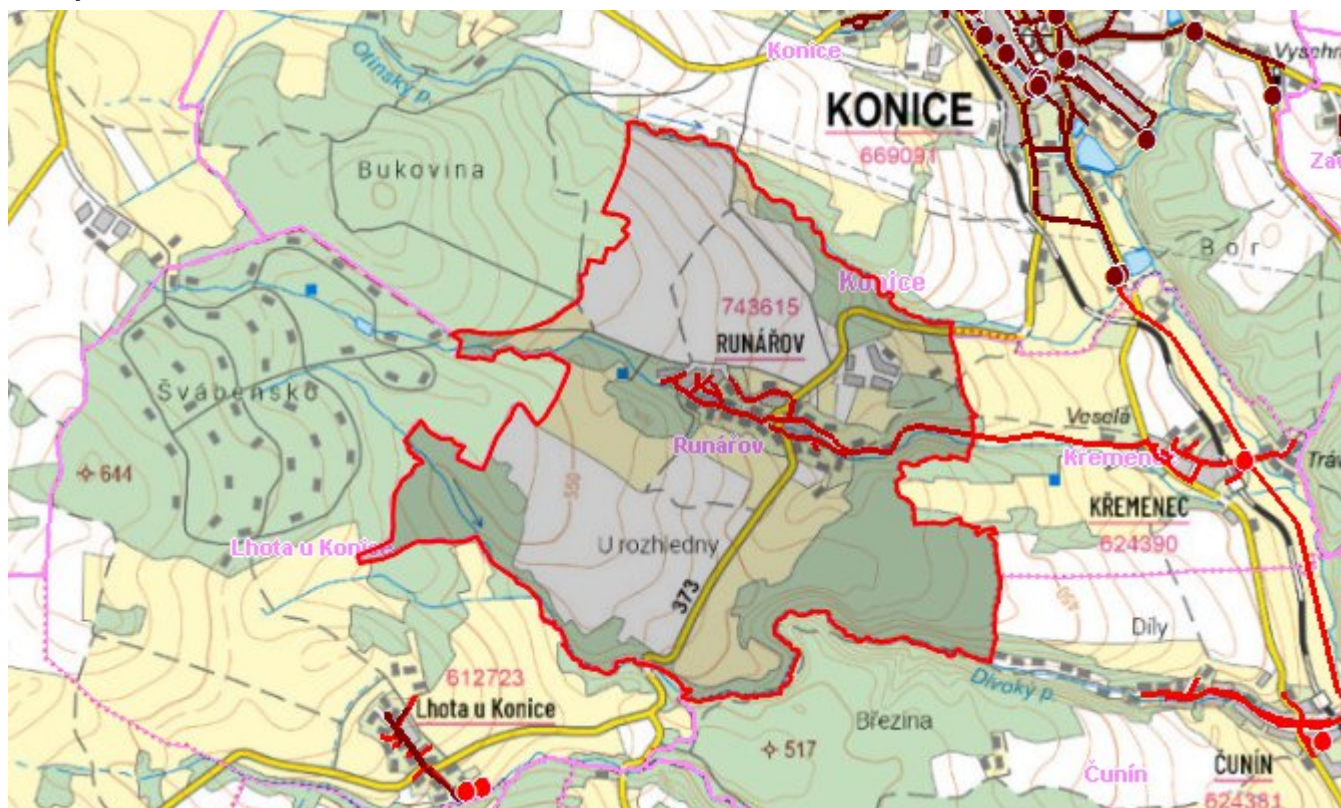

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| 0,0           | 0,0        | 0,0    |

### Mapa

