


Hranice V-Rybáře - 7101_008_05_41437

A. OBEC

Hranice

Číslo obce PRVKUK	0008
Kód obce PRVKUK	7101_008_05_41437
Kód obce	513750
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice

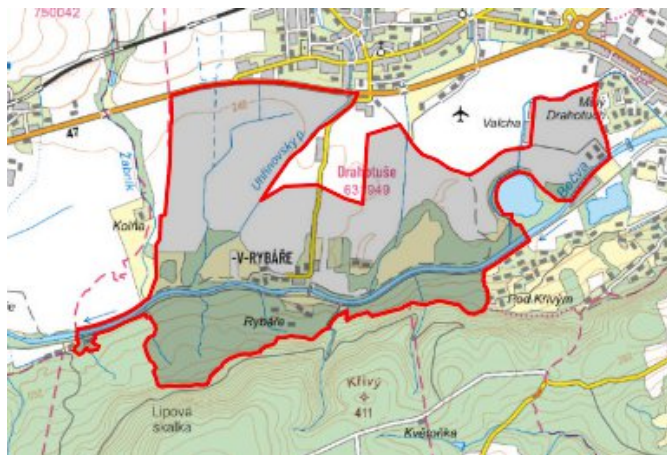

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0008.05	Hranice V-Rybáře	41437	414379

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Rybáře patří mezi nejmenší obecní části Hranic. První písemná zmínka o této obyvatelstvem početně malinké obci se datuje z roku 1770. Obec se nachází při silnici I/48 vedoucí z Hranic do Lipníka nad Bečvou, směrem vlevo po směru jízdy, v blízkosti řeky Bečvy, která způsobuje zaplavování této obce v době povodní. Toto je jedním z důvodů, že v této obecní části není zájem o výstavbu rodinných domů.

Je z sídlo podnikatelského subjektu PONY Fantasy, s.r.o., jinak v této části mimo několika stávajících domů a rekreačních chat nenalezneme z občanské vybavenosti nic.

Do této obce byl přiveden vodovod, plyn a kanalizace zde není. Občané této obce využívají služeb buď v obci Drahotuše, nebo ve městě Hranice.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	50	50	50	44	43	42	41
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	50	50	50	44	43	42	41

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
40	40	40	44	43	42	41

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přívaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána s akumulací 2x3000 m³ s maximální hladinou 329,00 m.n.m. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přívaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m³, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Městská část Rybáře je gravitačně zásobena z rozvodné sítě městské části Drahotuše přívodním řadem PVC DN100.

Stáří a stav vodovodu: 1976

Materiál a profil hl.řadů: PVC 100, AC 100

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území místní části Rybáře není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,2 m³/den a na další dny je to 0,6 m³/den.

Mapa

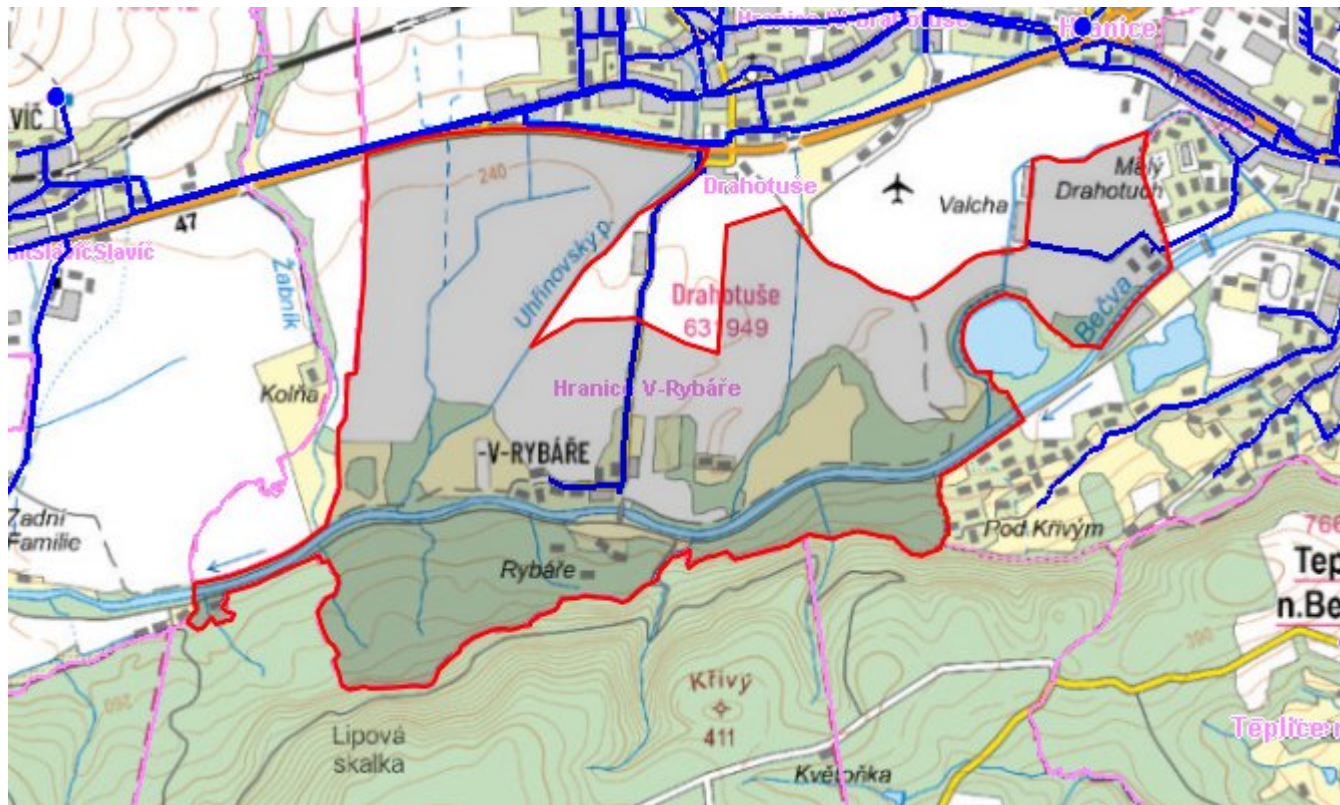

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Městská část Rybáře leží na pravém břehu Bečvy.

V Rybářích není kanalizace, dešťové vody jsou odváděny přímo do Bečvy, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do septiků a jímek na vyvážení.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

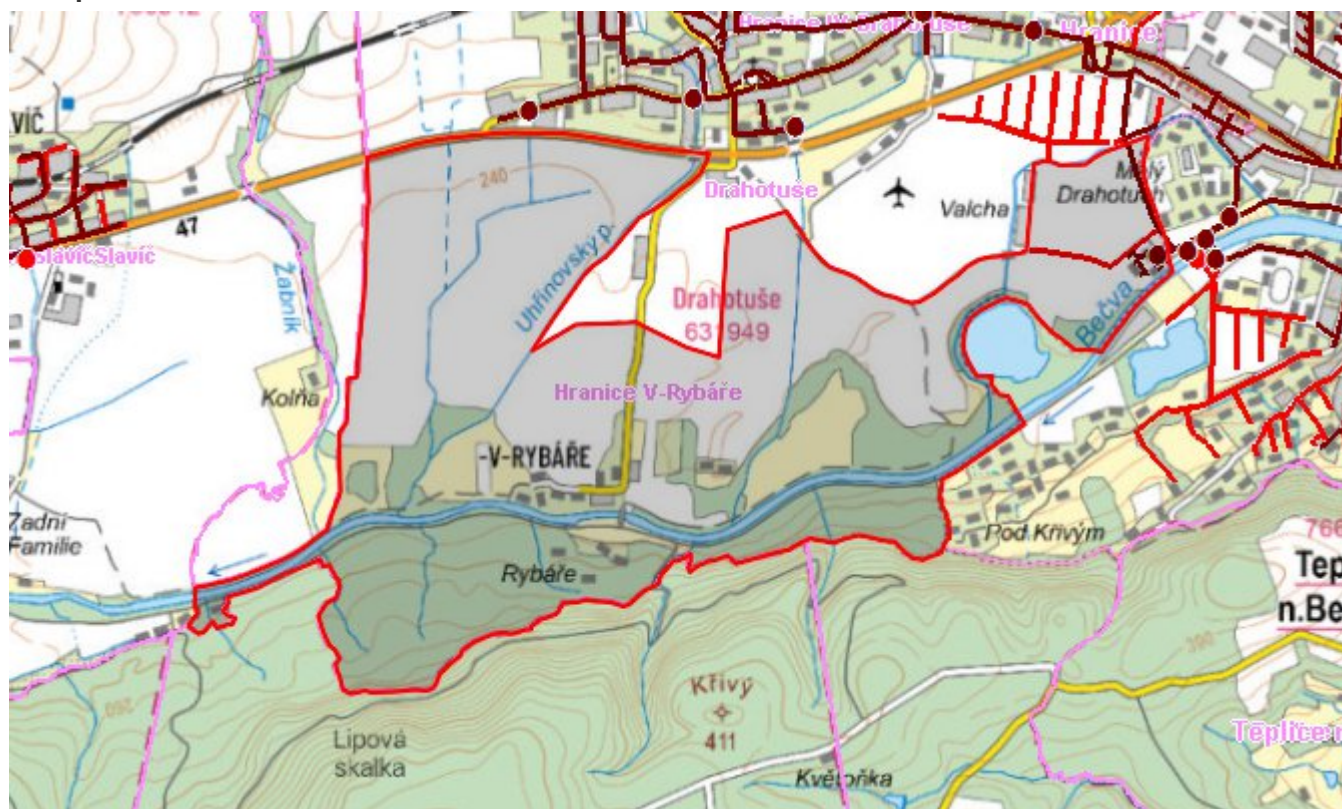

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Ostatní objekty	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

