


Lipník n/B V-Podhoří - 7104_009_03_41451

A. OBEC

Lipník nad Bečvou

Číslo obce PRVKUK	0009
Kód obce PRVKUK	7104_009_03_41451
Kód obce	514705
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1988 (7104) Lipník nad Bečvou
Číslo POU Název POU	3816 Lipník nad Bečvou

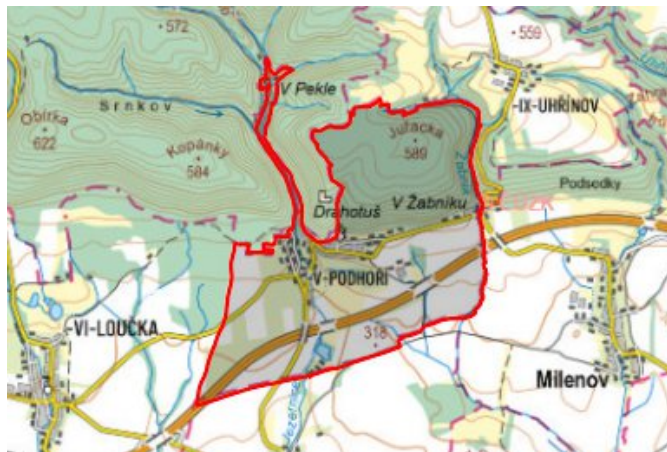

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7104.0009.03	Lipník nad Bečvou V-Podhoří	41451	414514

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Jedná se o obyvatelstvem početně malou obec u města Lipník nad Bečvou. Popis obecní části je uveden společně u obce Lipník nad Bečvou, jejíž občanské vybavenosti tato obec plně využívá.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	345	348	350	310	299	288	277
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	345	348	350	310	299	288	277

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
301	306	310	300	290	280	270

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má samostatný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Zdrojem je prameniště Peklo, kde je voda upravovaná a jde samostatným gravitačním řadem do vodojemu Podhoří 1x40 m³ s max. hladinou 386,60 m a odtud gravitačně do sítě obce.

Stáří a stav vodovodu: 1985 po generální opravě, prameniště Peklo z r.1931. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce rozvodné sítě.

~~Materiál a profil hlavních řadů: PE 50, LIT. 100, 150~~ Obec má samostatný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. – provoz Lipník nad Bečvou. Zdrojem je prameniště Peklo, kde je voda upravovaná a jde samostatným gravitačním řadem do vodojemu Podhoří 1x40 m³ s max. hladinou 386,60 m a odtud gravitačně do sítě obce a přebytek vody do VDJ Podhoří.

~~Stáří a stav vodovodu: 1985 po generální opravě, prameniště Peklo z r.1931~~

~~Materiál a profil hlavních řadů: PVC 80, LIT. 100~~

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Podhoří není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,0 m³/den a na další dny je to 6,0 m³/den.

Mapa

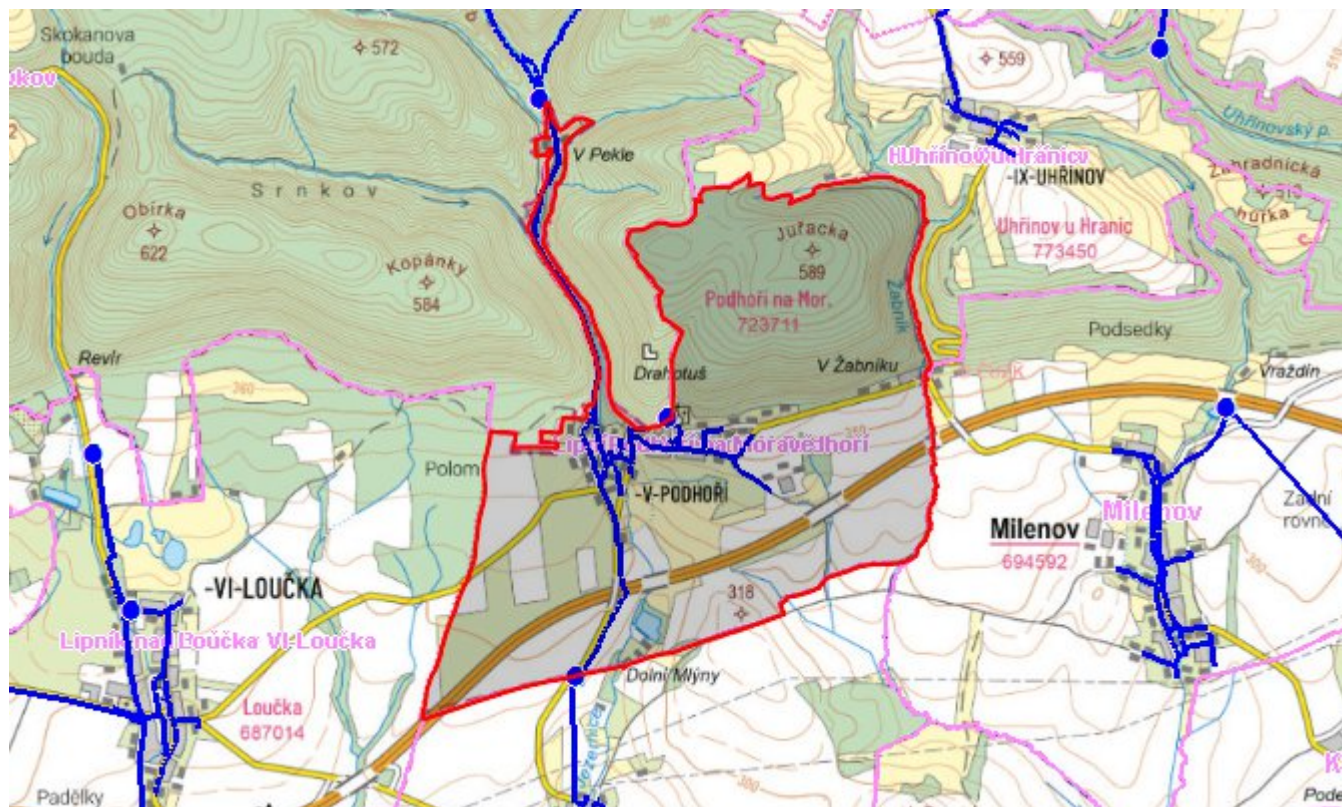

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	243

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Městskou částí Podhoří protéká místní potůček, který se na západním okraji této městské části vlévá do Jezernice.

V městské části hospodaří zemědělské družstvo - Agrochov, technologické vody likviduje v zemědělství.

V Podhoří jsou tři samostatné rozvětvené sběrače pro odvedení dešťových vod, do nichž jsou dnes zaústěny přepady ze septiků (70 obyvatel). Sběrače jsou zakončeny třemi výustními objekty, z nichž dva jsou zaústěny do potoka Jezernice. Část obyvatel Podhoří vypouští v septicích předčištěné vody do potoka (36 obyvatel), nejvíce obyvatel odvádí splaškové odpadní vody do jímek na vyvážení (245 obyvatel).

Kanalizace v Podhoří byla budována postupně v období 1959 až do roku 1976 z betonových trub DN 300 – 600 v délce cca 1 360 m.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015–2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme v tomto období řešit individuálně.


Ve výhledu po r. 2015–2030 je navrženo vybudovat novou kanalizační splaškovou síť a vybudovat malou čistírnu odpadních vod.

Kanalizační síť v Podhoří bude vybudována nově v profilech DN 250 – 400. Veškeré odpadní vody budou odvedeny pod městskou část, kde je na levém břehu potoka Jezernice navržena čistírna odpadních vod (kořenová ČOV + biologické rybníky).

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2015–2030, příp. dle finančních možností

Mapa

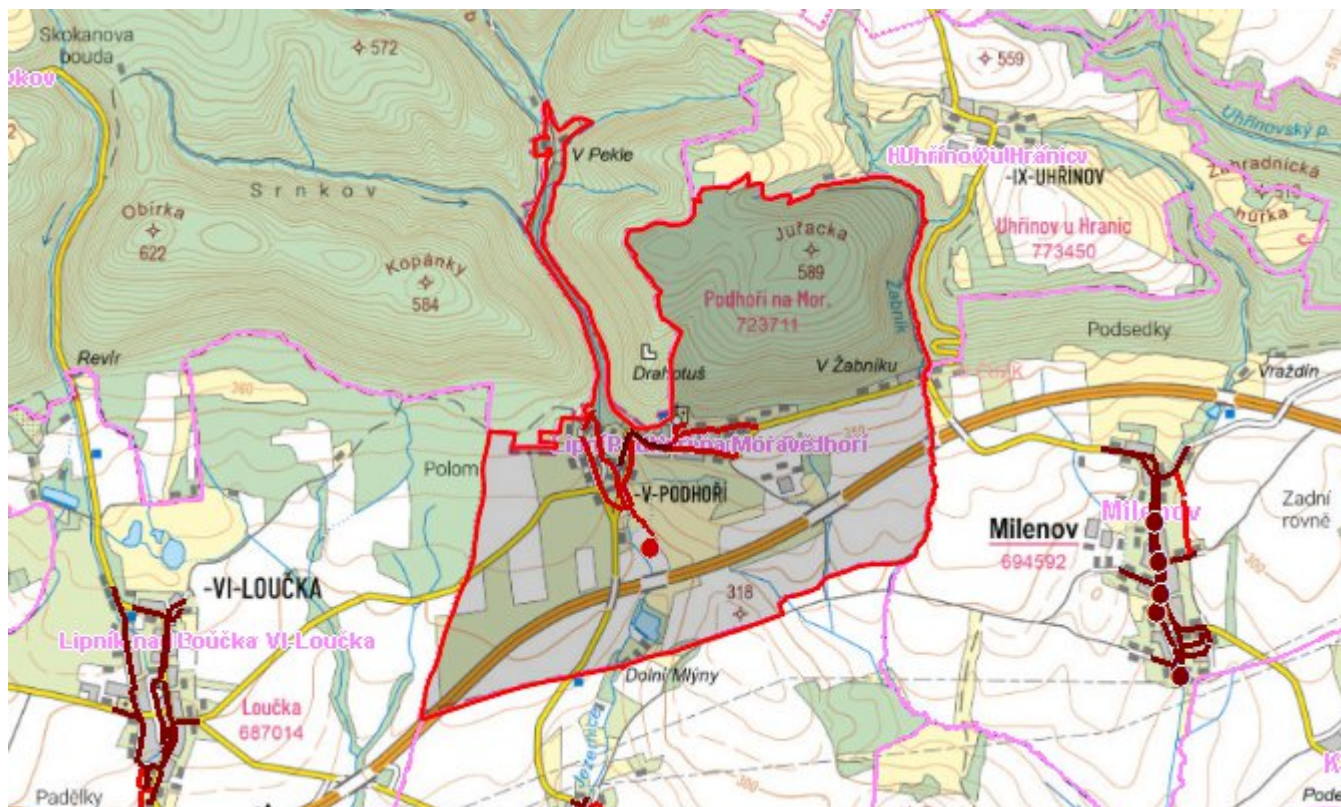

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu [MZe ČR, č.j. 401/2010-15000](#). Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

