


Doly - 7105_003_04_00870

A. OBEC

Bouzov

Číslo obce PRVKUK	0003
Kód obce PRVKUK	7105_003_04_00870
Kód obce	500861
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1881 (7105) Litovel
Číslo POU Název POU	3697 Litovel

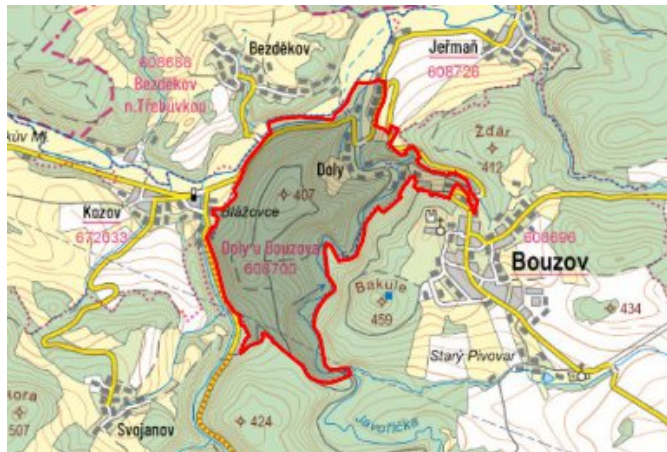

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7105.0003.04	Doly	00870	8702

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Doly leží v západním výběžku okresu Olomouc, západně od města Litovel. Bouzovsko se rozkládá na severním okraji Dražanské vysočiny. Území je mimo dosah hlavních dopravních tras a železnice. [Sídlem protéká dolní toky Javoříčky čhp:4-10-02-113 \(\$Q_a = 0,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}\$, \$Q_{330} = 0,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}\$ \)](#) Sídlem neprotéká žádná význačnější vodoteč.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 280-285 m n.m. Dle údajů poskytnutých OÚ Bouzov žije v současné době v sídle 30 osob, do r. 2015 se předpokládá stagnace ve vývoji počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	30	30	30	23	22	21	15
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	30	30	30	23	22	21	15

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	20	15

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Doly není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malé sídlo, kde jsou obyvatelé vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Dle sdělení zástupce obce nejsou v této lokalitě problémy s těmito vodními zdroji.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající zásobování sídla Doly vodou zůstane zachováno i do budoucna. OÚ Bouzov neuvažuje v dohledné době s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by byl v této lokalitě o vodovod zájem, jeví jako nejvýhodnější řešení napojit jej na rozvodnou vodovodní síť Bouzova.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Neuvažuje se s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou .


Časový harmonogram

Ve řešeném období se neuvažuje s výstavbou. Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 20152030.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní. Minimální potřeba vody v době krizového zásobování je pro místní část Doly na první dva dny 0,15 m3/d. Na další dny 0,45 m3/d. Pro celou obec Bouzov je min. potřeba vody na první dva dny je 7,5 m3/d. Na další dny je 22,2 m3/d.

Mapa

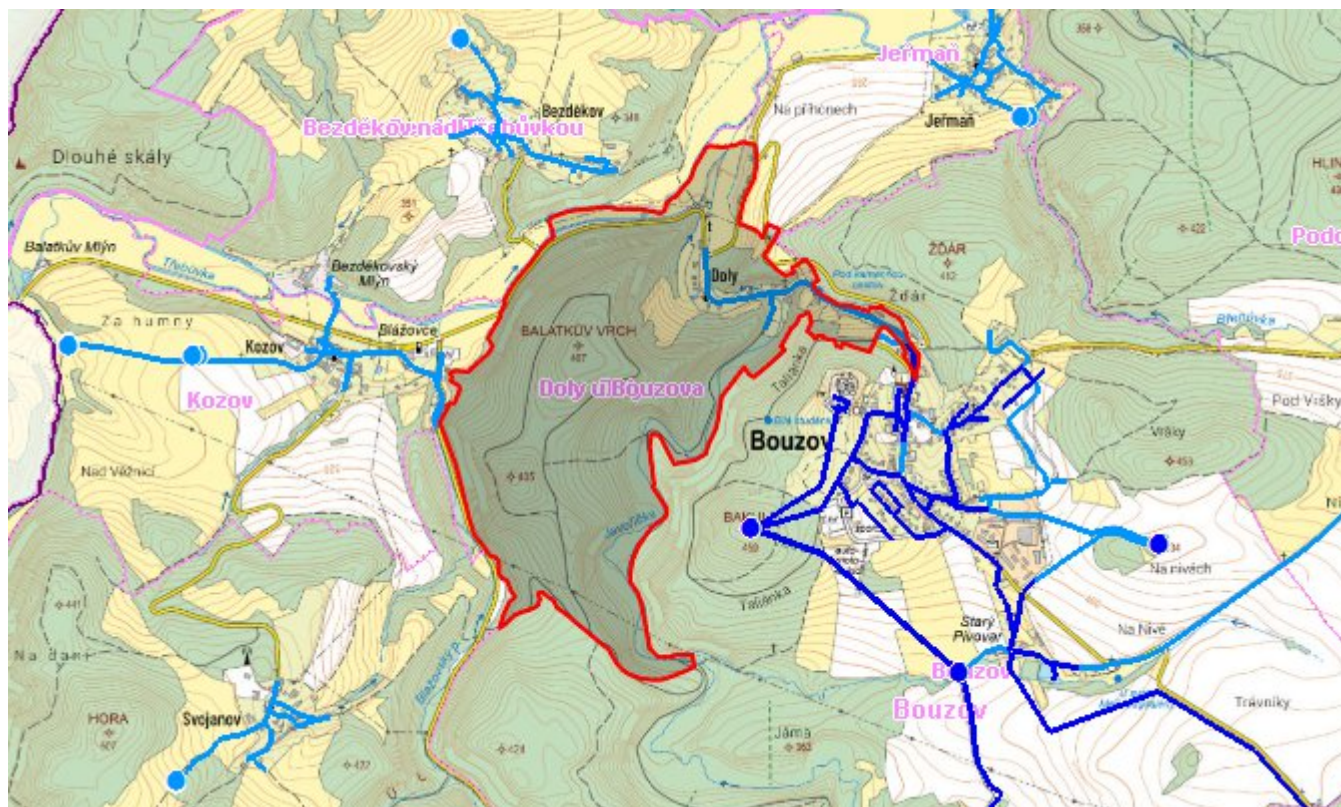

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	15

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Doly není vybudovaná žádná kanalizace. Stávající usedlosti mají vybudovány septiky popř. jímky na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím na plánovaný rozvoj sídelního útvaru bude vybudována soustavná splašková kanalizace. V první etapě bude splašková kanalizace ukončena centrální jímkou na vyvážení o objemu 18 m³. Stav hladiny v jímce bude prostřednictvím signálu GSM signalizován na centrální ČOV Jeřmaň. Jímka bude pravidelně (cca 1 x týdně) vyvážena na centrální ČOV Jeřmaň.

Ve druhé etapě bude jímka doplněna o čerpadlo a kanalizační výtlačk na centrální ČOV Jeřmaň.


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

První etapa - výstavba splaškové kanalizace s centrální jímkou na vyvážení: po roce 2025

Druhá etapa - napojení na centrální ČOV kanalizačním výtlačkem: po roce 2030
Výstavba kanalizace: po 2015

Mapa

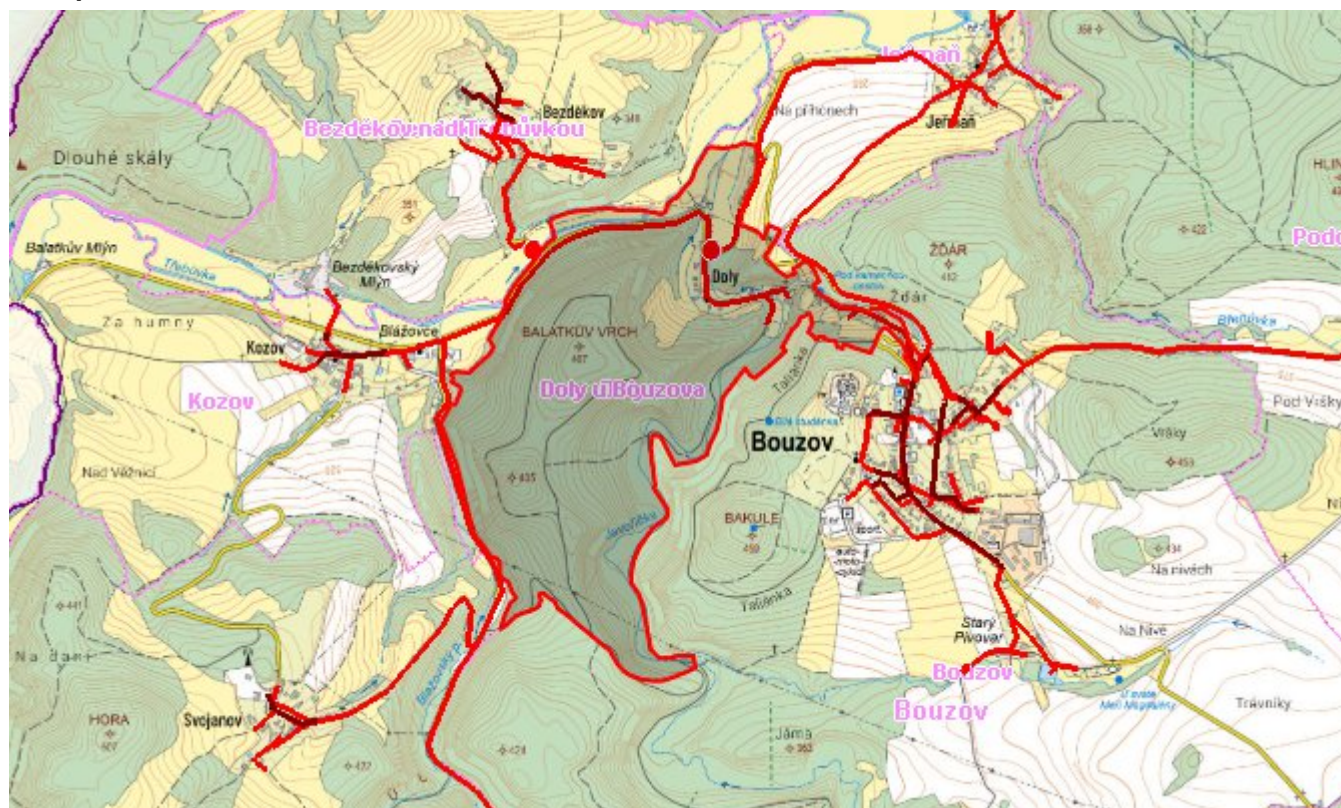

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000. Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	4 461,0	4 461,0

Mapa

