

Hustopeče nad Bečvou - 7101_009_01_04998

A. OBEC

Hustopeče nad Bečvou

Číslo obce PRVKUK	0009
Kód obce PRVKUK	7101_009_01_04998
Kód obce	513768
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0009.01	Hustopeče nad Bečvou	04998	49981

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

V malebné rovině středního toku Bečvy, u svahu nejposlednějších výběžků Karpat, ve výšce 275 m nad mořem se rozkládá městys Hustopeče nad Bečvou. Leží přibližně uprostřed cesty mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím, celková rozloha obce je 2 390 ha.

První písemná zmínka o Hustopečích pochází z roku 1201. Spolu s místními částmi Vysoká, Poruba a Hranické Loučky žije v obci Hustopeče nad Bečvou přes 1700 obyvatel. Kromě dvoutřídní mateřské školy tu najdeme základní školu, kterou navštěvují i ze sousedních obcí Milotice nad Bečvou, Špičky, Hranické Loučky a Poruba. V budově zdravotního střediska ordinuje obvodní lékař, zubař, dětský a ženský lékař. V budově úřadu městysu je i lékárna. V roce 2000 byl dokončen dům s pečovatelskou službou. Městys má vybudovanou infrastrukturu, je zde vodovod, dešťová a splašková kanalizace a plyn. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry, výstavba rodinných domků.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	1 251	1 252	1 252	1 302	1 311	1 325	1 339
přechodně bydlící	20	20	20	20	0	0	0
celkem	1 271	1 272	1 272	1 322	1 311	1 325	1 339

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
736	973	1 210	1 210	1 218	1 231	1 244

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Vodovod je v majetku obce. Správcem vodovodu je společnost BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o. Jedná se o skupinový vodovod Hustopeče n/Bečvou. Zdrojem vody je ÚV Poruba, součástí ÚV je také ČS pro Hustopeče, Palačov a Lešnou a akumulace 1x400 m³, max.hladina 288,00 m n.m. Z této ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Hustopeče nad Bečvou 2x250 m³, max.hladina 328,30 m n.m., odkud je obec Hustopeče n/Bečvou gravitačně zásobena. U VDJ Hustopeče je též starý VDJ 1x100 m³ pro zásobení společnosti Lukrom Zlín.

Stáří a stav vodovodu: 1985, 1992, 1995, dobrý

Materiál a profil hl. řadů: PE 160, 100 LIT 100

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Hustopeče nad Bečvou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 6,5 m³/den a na další dny je to 19,0 m³/den.

Mapa

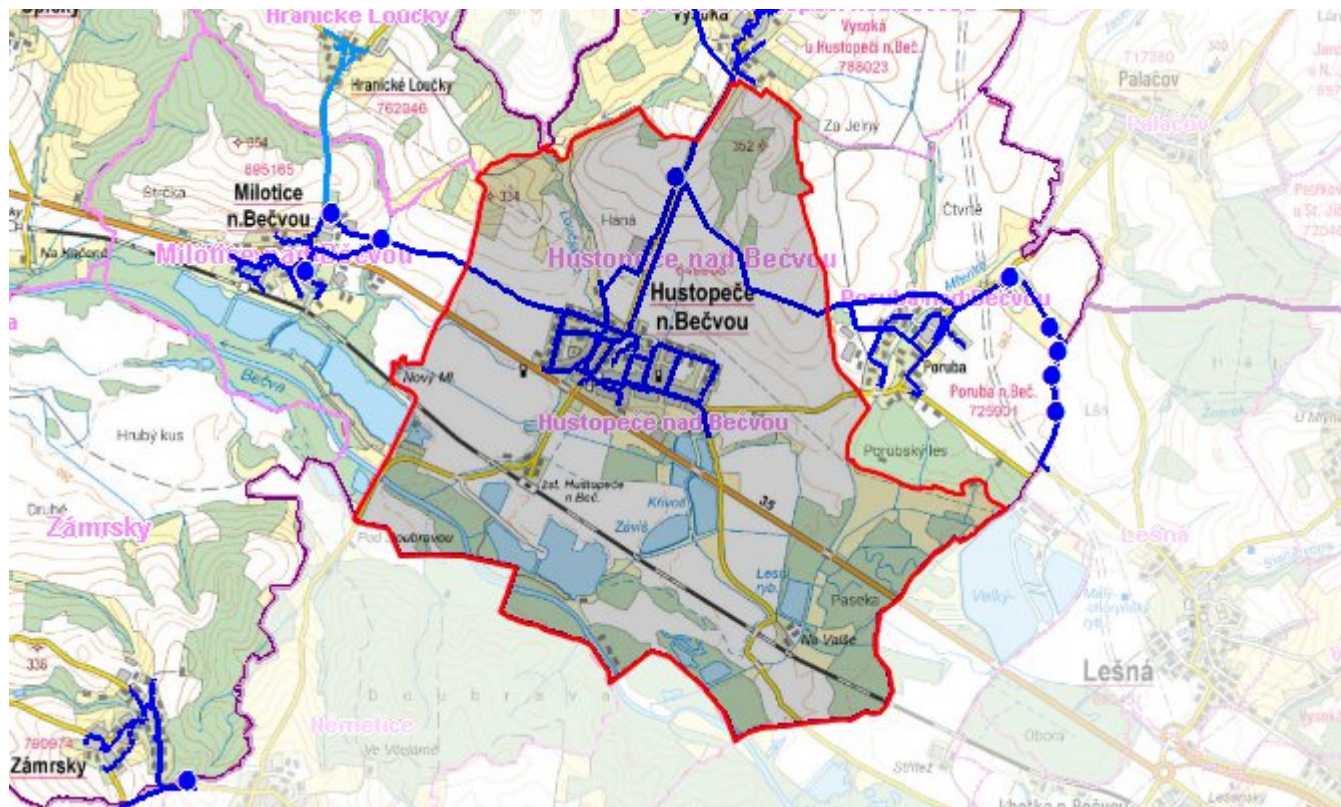

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	1 125	1 190	1 198	1 211	1 224

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Hustopeče nad Bečvou leží cca 1 200 m od pravého břehu Bečvy, obcí protékají Loučský potok a potok Mřenka. Na jihovýchodním okraji obce je soustava rybníků.

V obci je vybudována splašková kanalizační síť DN 250 - 300 do níž jsou zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce.

V západní části obce je kanalizace provedena jako gravitační, z východní části obce je nutno OV čerpat pomocí dvou ČS do západního systému.

Pod obcí je čistírna odpadních vod klasická mechanicko-biologická s odvedením vyčištěné vody do Loučského potoka. Likvidace kalu je prováděna vysoušením a odvozem na trvalou skládku.

Údaje o kanalizaci

délka nové kanalizační sítě 8 600 m

ČOV (2 038 EO) 203,80 m³/d

ČS 2 ks

Dále je obci dešťová kanalizace, která byla vybudována cca v roce 1934 z betonových trub DN 400 - 600. Do kanalizace je zaústěna odvodňovací drenáž.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

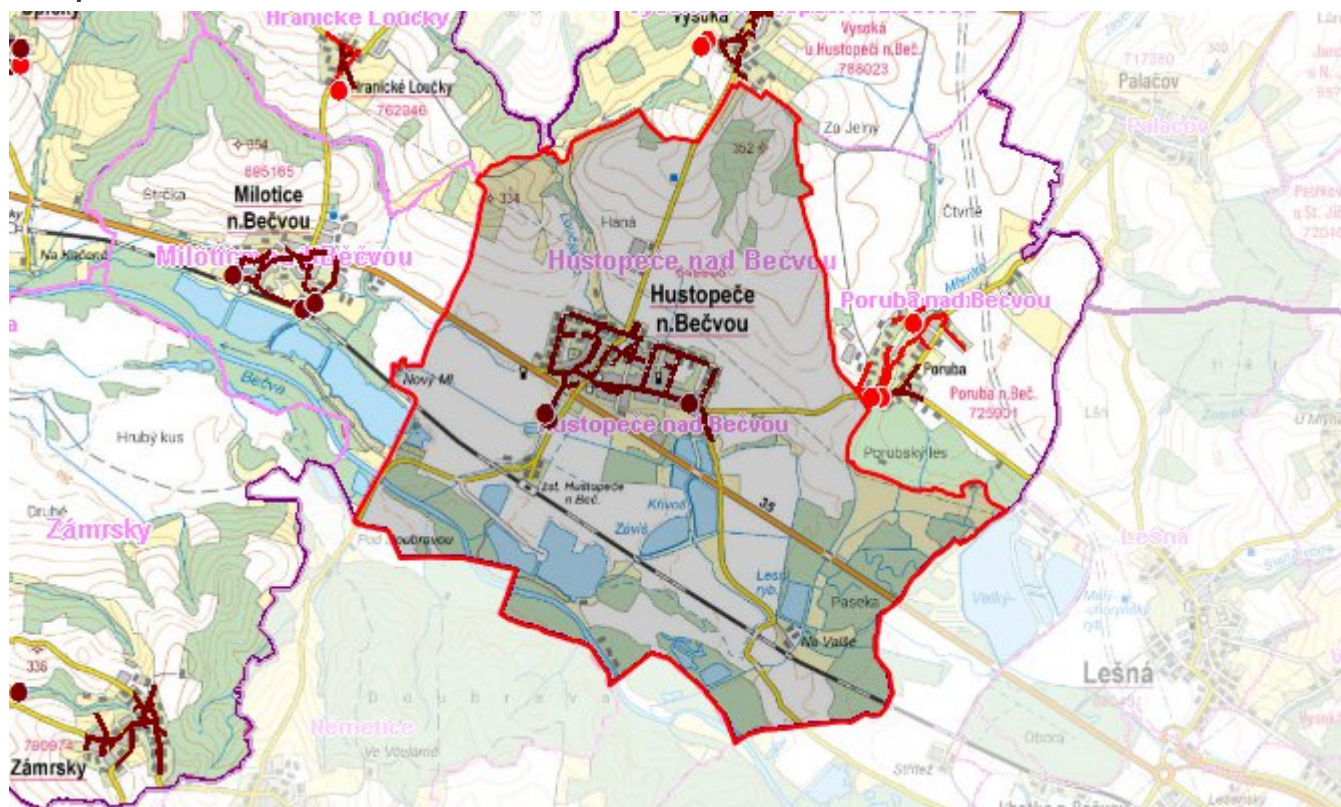

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

