

Javoří - 7106_005_01_09088

A. OBEC

Maletín

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7106_005_01_09088
Kód obce	540366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2003 (7106) Mohelnice
Číslo POU Název POU	3841 Mohelnice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7106.0005.01	Javoří	09088	90883

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Maletín je tvořena správními jednotkami Javoří, Nový Maletín a Starý Maletín. Obec Javoří se rozprostírá kolem komunikace vedoucí z obce Maletín do obce Krchleby. Administrativně spadá obec Javoří pod správu obecního úřadu Maletín. Jde o velmi malou obec, kde v současnosti žije necelých 10 trvale bydlících obyvatel a do výhledu se neuvažuje s nárůstem počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	10	13	15	9	7	6	4
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	10	13	15	9	7	6	4

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	9	7	6	4

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v 7106.005.03.09090 Starý Maletín

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle (535 - 515 m n.m.) byl vybudován veřejný vodovod v roce 1978 jako součást vodovodu Krchleby - Maletín. Nyní je tento systém napojen na skupinový vodovod Zábřeh. Z vodojemu Krchleby je voda čerpána výtlačným řadem DN 150 do zemního vodojemu Javoří, obsahu 150 m³ (579,00/575,70 m n.m.). Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z potrubí IPE DN 100 a její celková délka je zhruba 1 200 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající vodovodní systém je vyhovující a proto není potřeba nových investic.

Do budoucna se uvažuje jen s pravidelnou údržbou vodovodní sítě a rekonstrukcí vodojemu, který je ve špatném stavebním stavu. Je třeba položit odpadní potrubí ze suterénu armaturní komory a provést celkovou údržbu armaturní komory včetně rekonstrukce elektroinstalace.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Javoří není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Do budoucna se uvažuje jen s pravidelnou údržbou vodovodní sítě a rekonstrukcí vodojemu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 50 l/den a na další dny je to 150 l/den.

Mapa

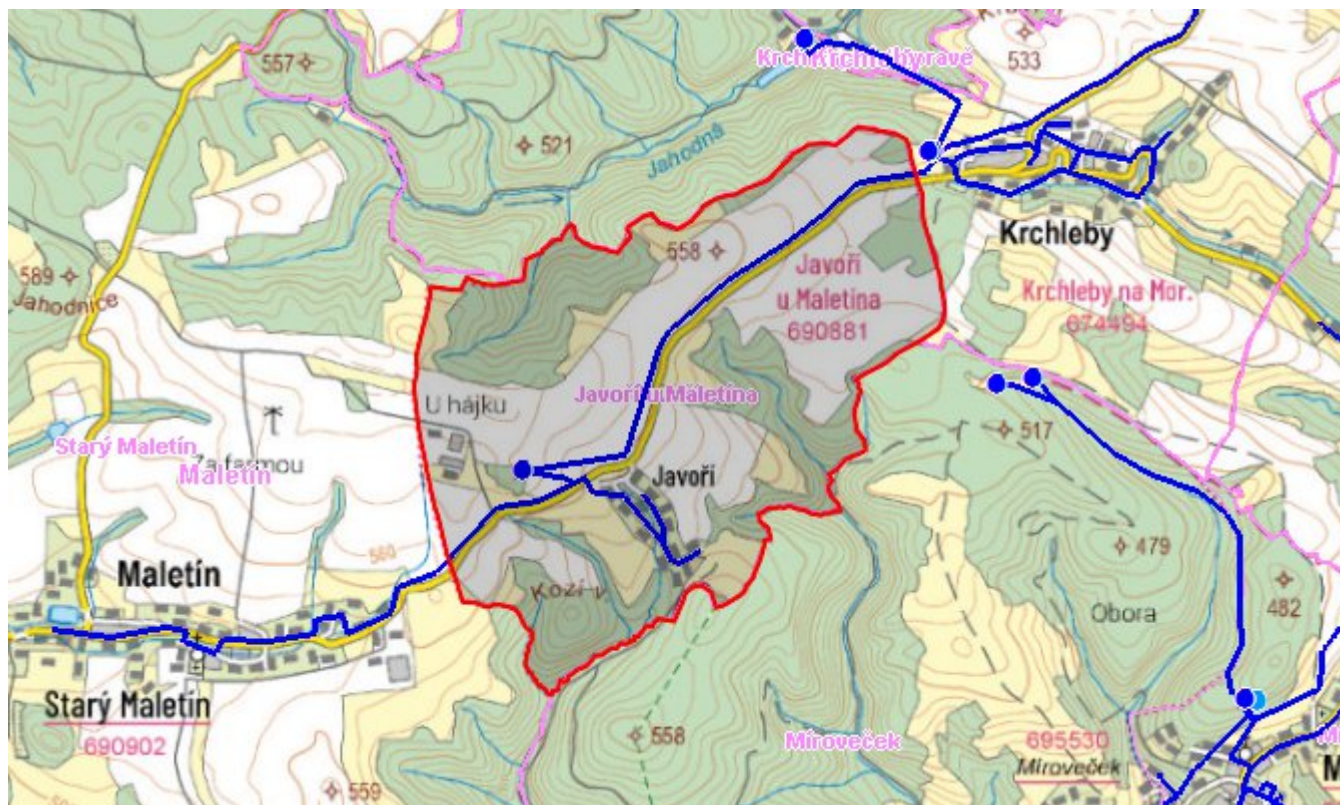

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích a biologických septicích. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Javořícký potok.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla se neuvažuje s výstavbou veřejné kanalizace a likvidace odpadních vod bude i do budoucna zajišťována individuálně. Bude jen třeba zajistit nepropustnost stávajících jímek a septiků a zaručit jejich pravidelné vyvážení.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou veřejné kanalizace

Mapa

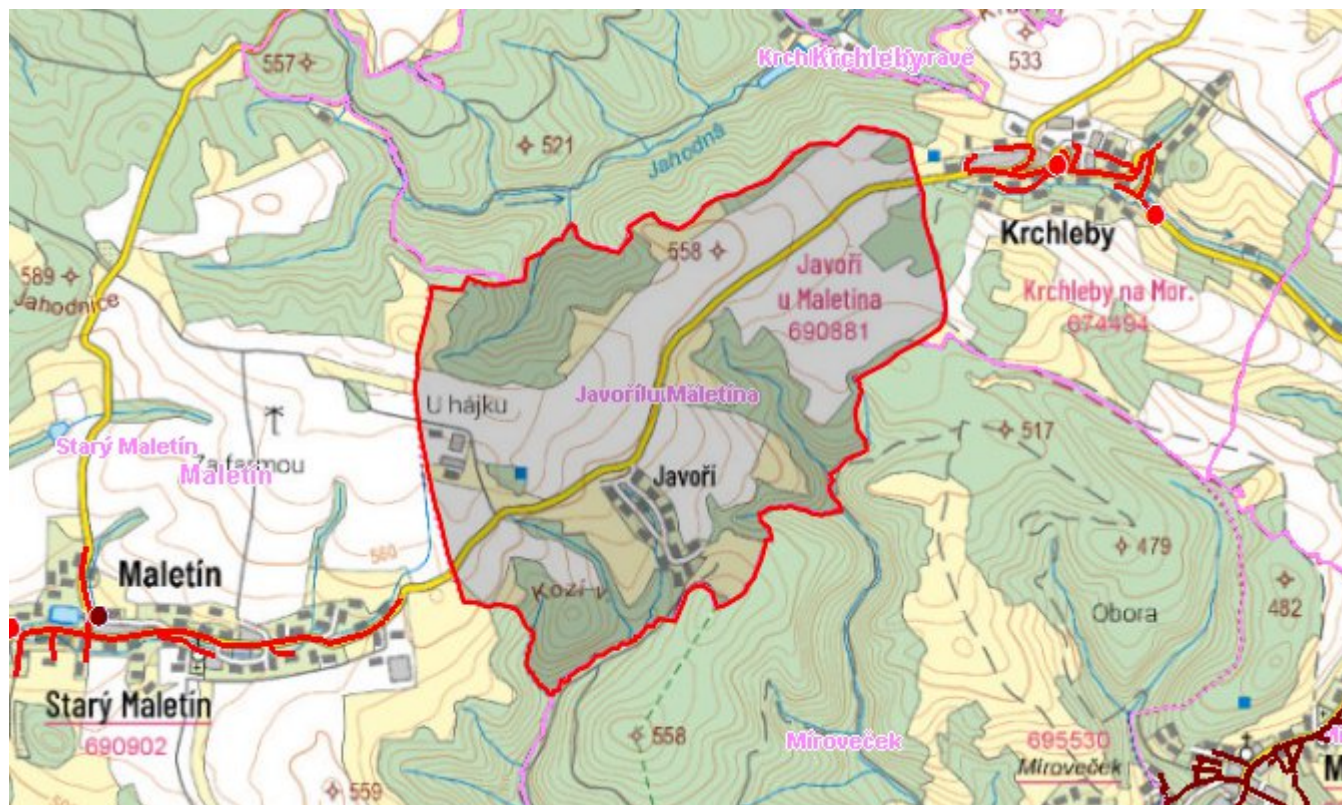

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

