

Starý Maletín - 7106_005_03_09090

A. OBEC

Maletín

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7106_005_03_09090
Kód obce	540366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2003 (7106) Mohelnice
Číslo POU Název POU	3841 Mohelnice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7106.0005.03	Starý Maletín	09090	90905

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Maletín je tvořena správními jednotkami Javoří, Nový Maletín a Starý Maletín. Obec Starý Maletín se rozprostírá severozápadně od obce Javoří. Administrativně spadá obec Starý Maletín pod správu obecního úřadu Maletín. Obcí prochází místní komunikace kolem kterých je soustředěna bytová zástavba. Obcí protéká vodoteč Mírovka. Na území obce je postaveno několik objektů s rekreačním charakterem. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel této obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	364	365	365	377	384	391	398
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	364	365	365	377	384	391	398

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
374	374	374	374	381	388	395

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancovány sídla Javoří, Nový Naletím, Starý Maletín

Popis současného zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod v sídle (535 - 460 m n.m.) byl budován v rámci vodovodu Krchleby - Maletín, který je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Z vodojemu Javoří 150 m³ (579,00/575,70 m n.m.) je voda přiváděna do sídla. Rozvodná vodovodní síť je provedena z trub IPE DN 150 a 100 a její celková délka je zhruba 2 900 m. Zejména spodní část vodovodu Starého Maletína je naprosto nevyhovující a dochází ke značným únikům vody. Část vodovodu byla předána do správy ŠPVS Šumperk, zbývající část se k předání připravuje.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající vodovodní systém je vyhovující, ale do výhledu bude nutné řešit spodní část vodovodu Starý Maletín. Obec má zpracovaný územní plán a projektovou dokumentaci, která řeší postupnou rekonstrukci nevyhovujících částí vodovodu v dolní části obce Starý Maletín.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Starý Maletín není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Výstavba a rekonstrukce vodovodu: v průběhu řešeného období dle ekonomických možností.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,9 m³/den a na další dny je to 5,7 m³/den.

Mapa

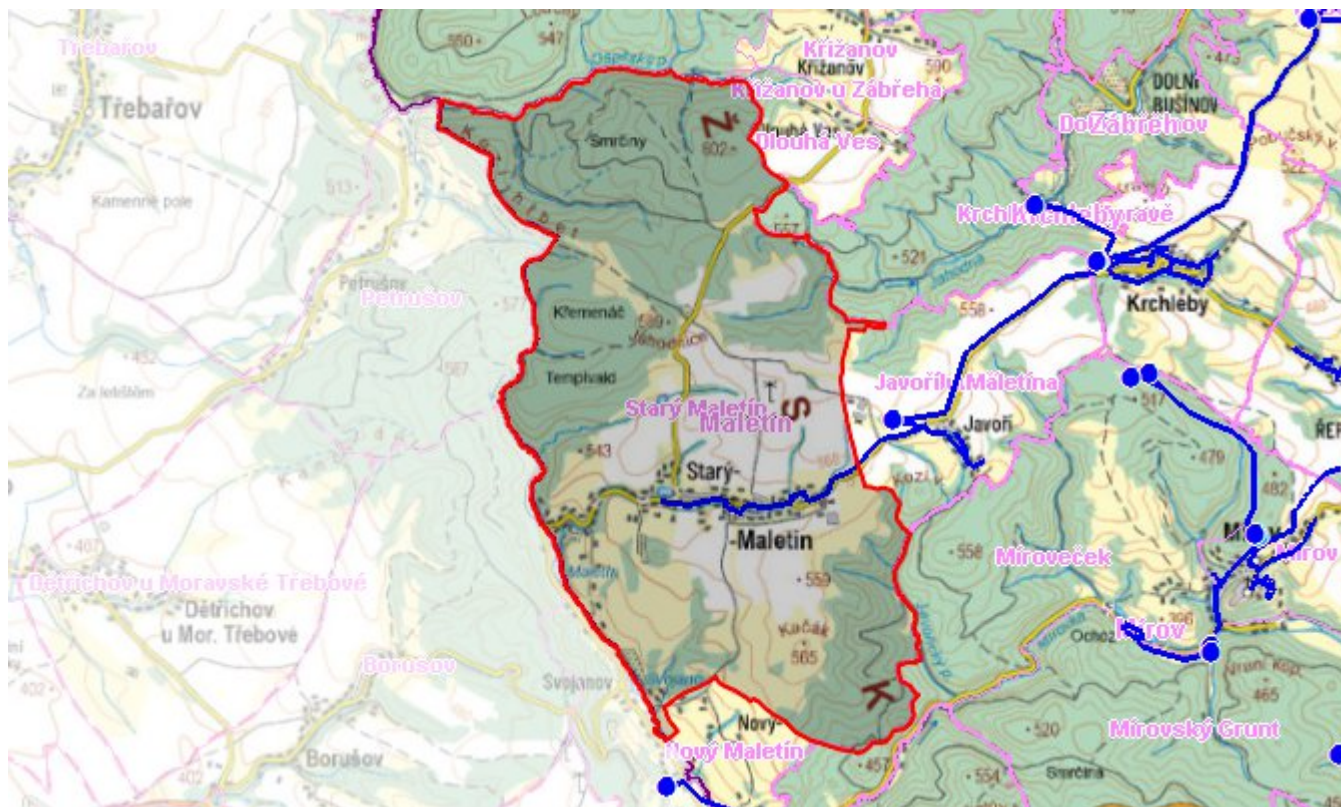

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	356

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích a biologických septicích. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v jímkách na vyvážení. V roce 1989 obec postavila na území Starého Maletína dva panelové domy o 22 b.j. a k těmto vybudovala domovní ČOV na kterou vzhledem k její dostatečné kapacitě připojila i stávající dům o 5 b.j.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace bude vybudována z plastového potrubí, profilů DN 250, 300 v celkové délce zhruba 3 200 m.

Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 75 m³/den. Vzhledem k tomu, že obec leží v povodí vodárenského toku Mírovka, je nutný III. stupeň čištění odpadních vod. Vyprodukovaný kal vyvážen na zemědělské pozemky.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou kanalizace. Výstavba kanalizace je navržena do roku 2030.

Mapa

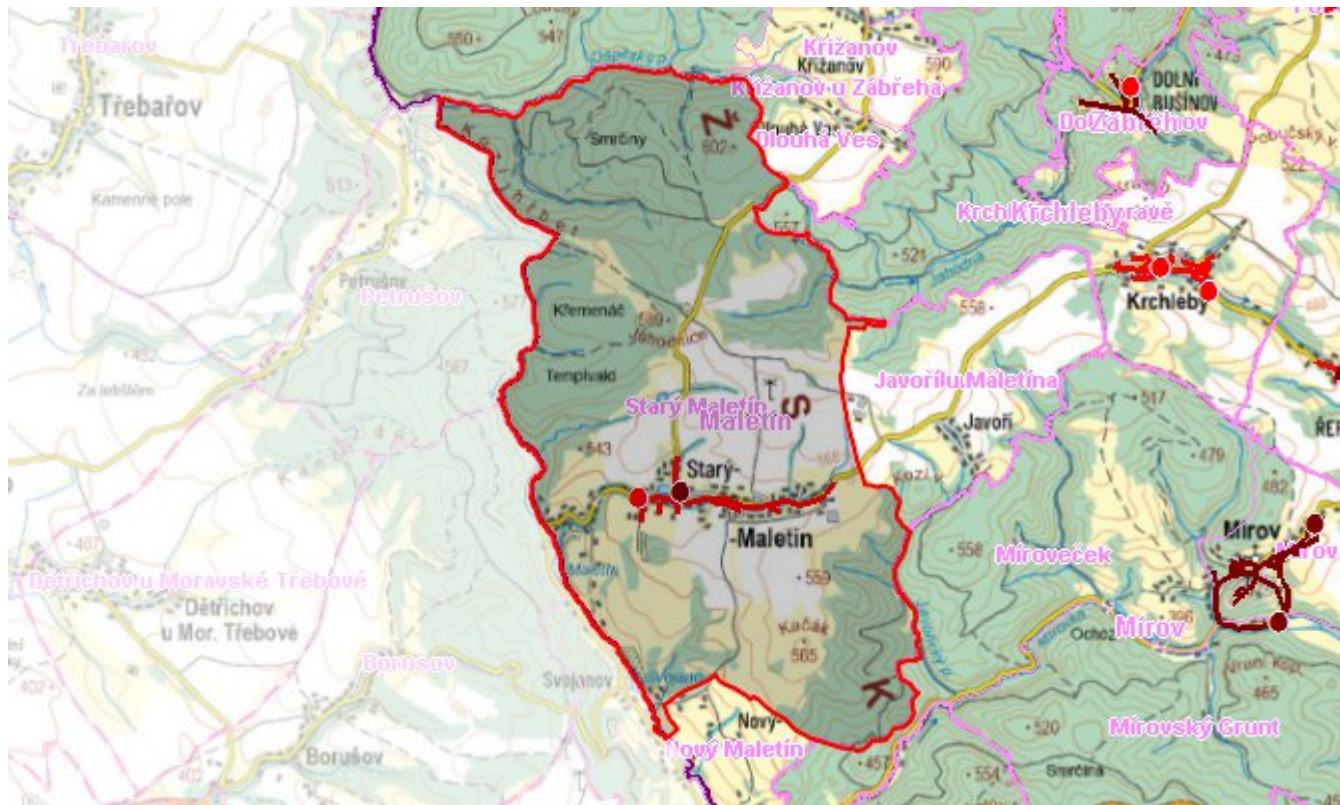

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

