

Veselí - 7106_010_03_18066

A. OBEC

Pavlov

Číslo obce PRVKUK	0010
Kód obce PRVKUK	7106_010_03_18066
Kód obce	540609
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2003 (7106) Mohelnice
Číslo POU Název POU	3841 Mohelnice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7106.0010.03	Veselí	18066	180661

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Pavlov je tvořena sídelními jednotkami Lechovice, Pavlov, Radnice, Svinov, Vacetín, Veselí a Zavadilka.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	82	86	90	86	84	81	78
přechodně bydlící	8	8	8	8	8	8	8
celkem	90	94	98	94	92	89	86

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	82	92	89	86

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Pavlov a místních částech Lechovice, Veselí, Vacetín, Zavadilka a Svinov je vybudován veřejný vodovod. Vodním zdrojem pro obec jsou vrty HV-1 v k. ú. Veselí u Mohelnice a HV- 2 v k. ú. Vacetín, vzdálené od sebe 40 m. Je vybudována automatická čerpací stanice, výtlačný řad do vodojemu Vacetín délky 905 m a vodojem Vacetín (2 x 60 m³). Rozvodná síť v obci Pavlov a místních částech Lechovice, Svinov, Vacetín, Veselí a Zavadilka je celkové délky 8 368 m. Kolaudace vodovodu proběhla v roce 2017.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je vybudován nový vodovod. Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Veselí není navržen žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě že dojde k znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

Mapa

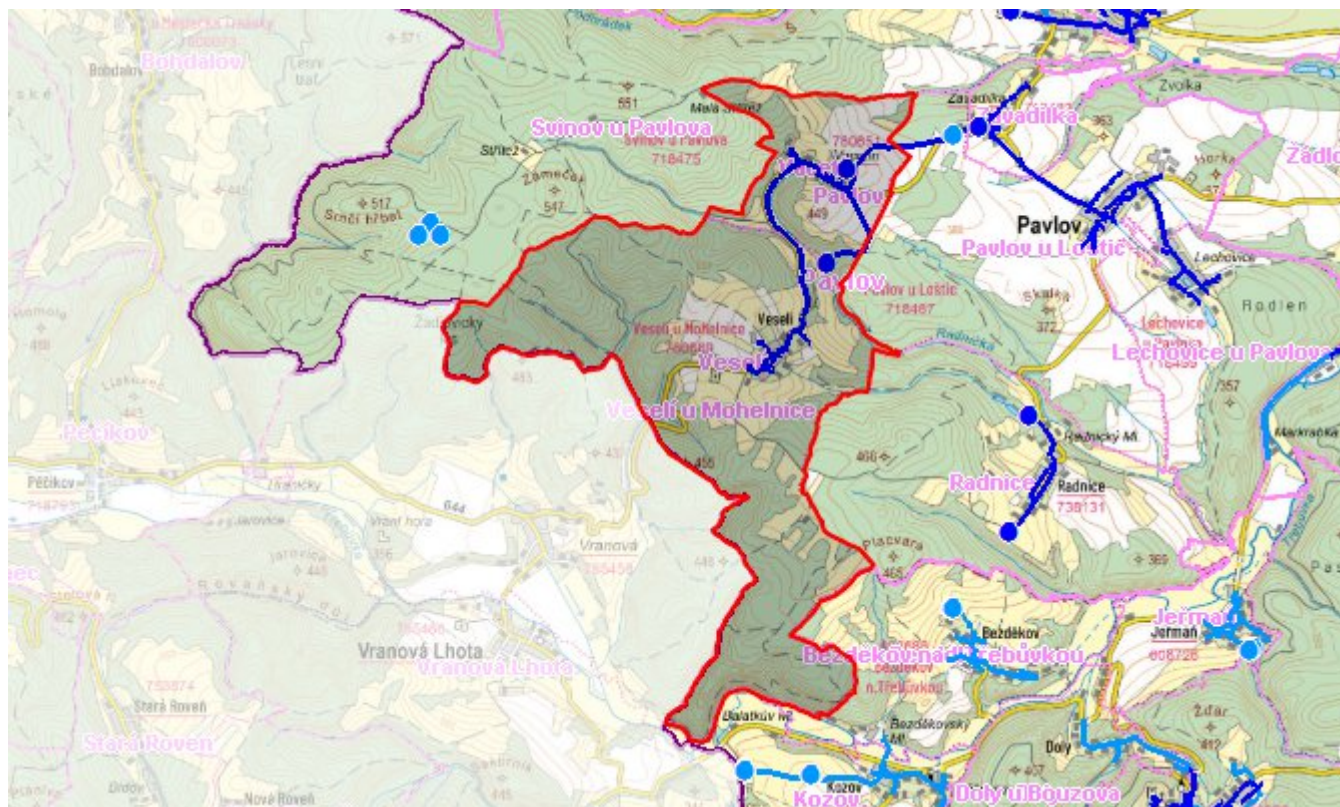

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	69

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích, biologických septicích, případně shromažďovány v jímkách na vyvážení.

Recipientem odpadních vod je potok Radnička.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se ve výhledu uvažuje s výstavbou kanalizace. V roce 2017 byl příprava realizace kanalizace ve fázi studie. V mezidobí bude likvidace odpadních vod zajišťována individuálně. Bude jen třeba zajistit nepropustnost stávajících jímek a septiků a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude využit v zemědělství.

Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba kanalizace.

Mapa

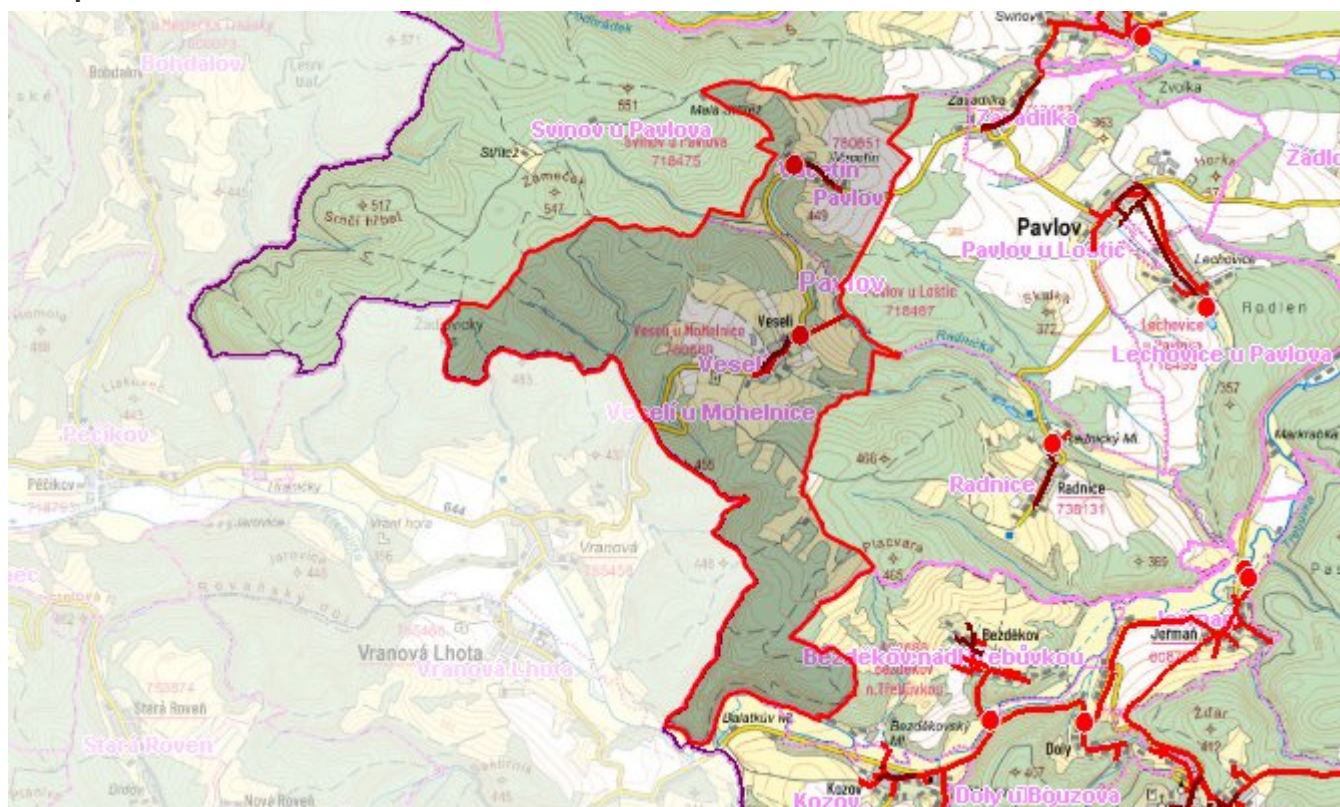

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
3 865,0	0,0	3 865,0

Mapa

