

Hrubá Voda - 7107_013_02_04859

A. OBEC

Hlubočky

Číslo obce PRVKUK	0013
Kód obce PRVKUK	7107_013_02_04859
Kód obce	502146
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3689 Hlubočky



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0013.02	Hrubá Voda	04859	48593

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Hrubá Voda leží severně od Hluboček v poměrně úzkém údolí řeky Bystřičky s velmi svažitými úbočími. Údolím prochází železniční trať Olomouc – Krnov a komunikace II/443 Olomouc – Opava. Území slouží převážně k rekreačním účelům.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 311-350 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	309	305	300	244	231	215	200
přechodně bydlící	50	50	50	60	60	60	60
celkem	359	355	350	304	291	275	260

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	275	260

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Hrubá Voda není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

OÚ Hlubočky neuvažuje v dohledné době s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by byl v této lokalitě o vodovod zájem, jeví jako nejvýhodnější řešení napojit jej na rozvodnou vodovodní síť lokality Hlubočky – Dukla (AT stanice + vodovodní síť DN 50 – 80 v celkové délce asi 6 500 m).

Výstavba vodovodu může být uspíšena v případě zhoršení kvality nebo množství vody ve studních.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Hrubá Voda není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Výstavba vodovodu v lokalitě Hrubá Voda se v rámci návrhu PRVKUK předpokládá s ohledem na ekonomické možnosti.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Hrubá Voda není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody v domovních studních budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.

Mapa

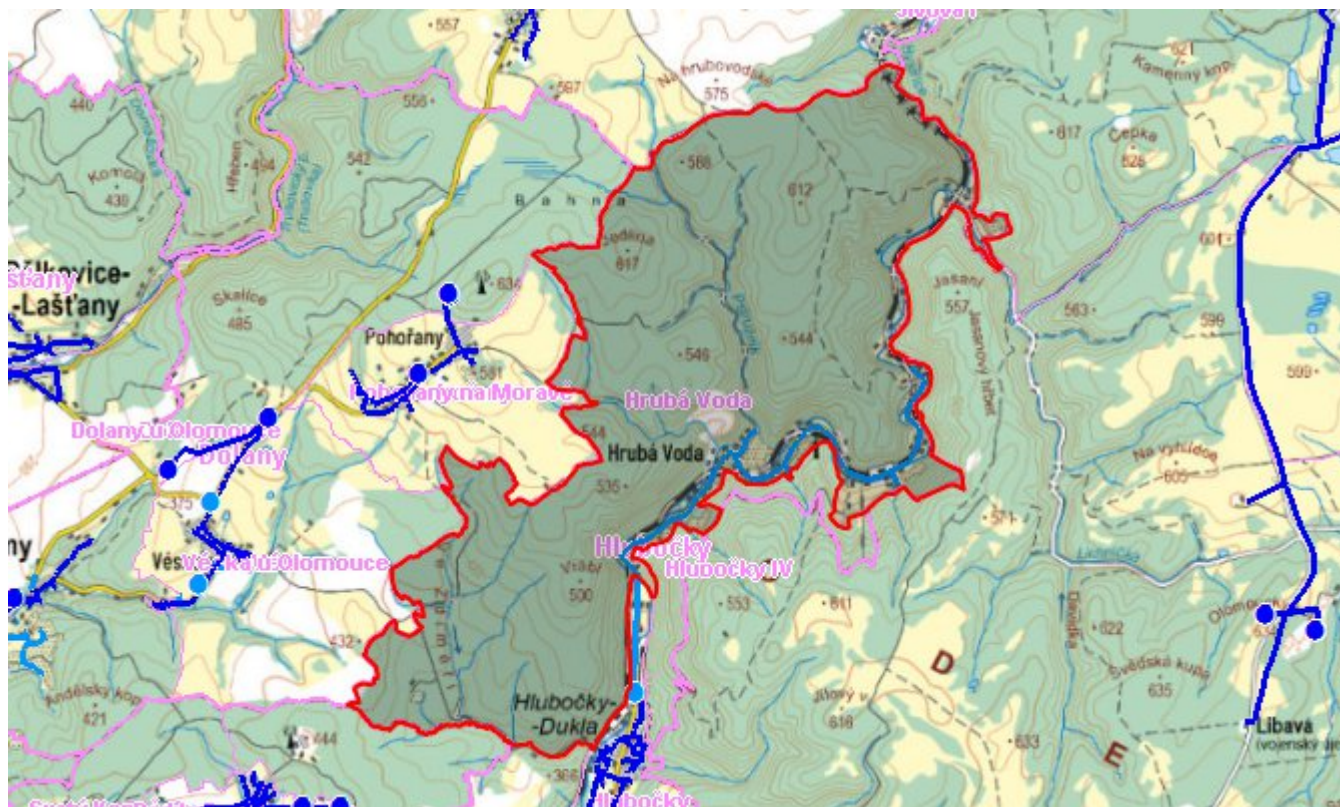

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Hrubá voda není vybudovaná žádná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích a případem odváděny přímo do recipientů. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení, novější zástavba má malé domovní ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny otevřenými příkopy přímo do vodoteče.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá výstavba kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidace odpadních vod bude dále řešena individuálně.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě v obci.

Mapa

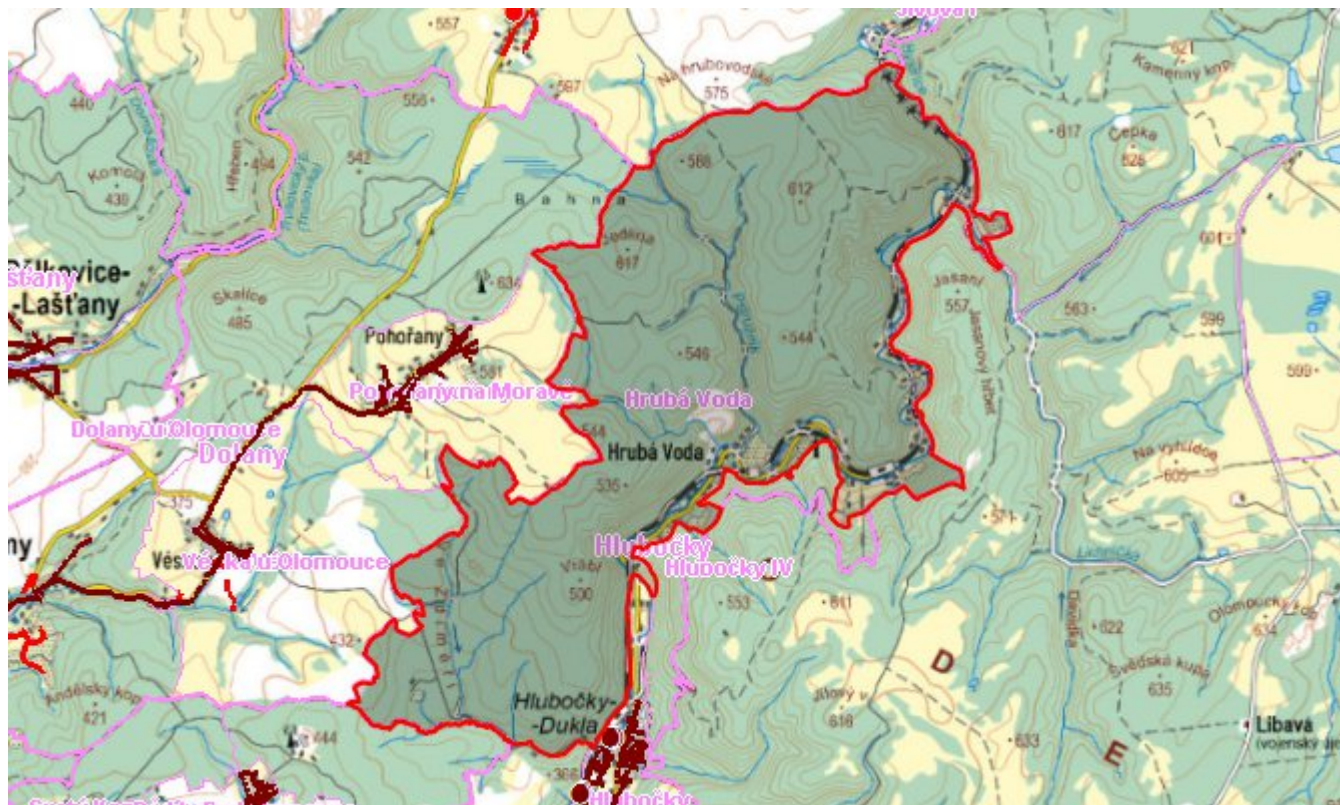

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
11 301,0	0,0	11 301,0

Mapa

