


Třebčín - 7107_024_02_16936

A. OBEC

Lutín

Číslo obce PRVKUK	0024
Kód obce PRVKUK	7107_024_02_16936
Kód obce	503657
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc

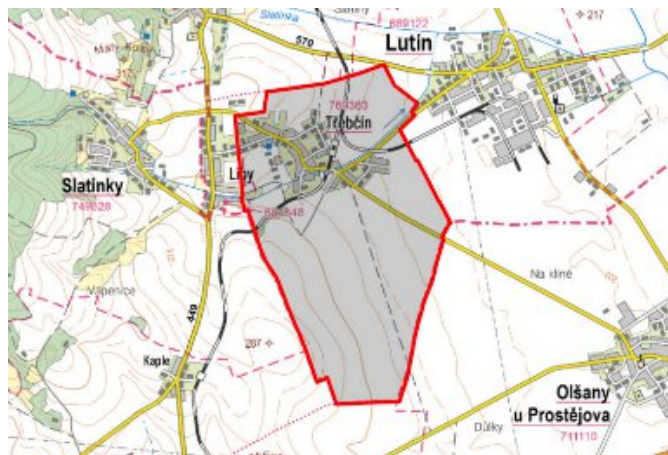

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0024.02	Třebčín	16936	169366

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Třebčín leží v rovinatém terénu v bezprostřední blízkosti lesnatého masivu Velkého Kosíře. Zástavbou prochází komunikace III.tř. Slatinky – Třebčín - Lutín. Sídlem vede žel. trať Příkazy – Třebčín – Prostějov. Recipientem je potok Deštná.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 229-246 m n.m.

Část sídla leží v pásmu CHOPAV.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	622	611	600	693	696	711	726
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	622	611	600	693	696	711	726

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
510	525	540	589	592	604	617

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Třebčín je vybudován veřejný vodovod. Celkem je na vodovod napojeno asi 85 % obyvatel. Zdrojem vody je vodovodní síť obce Lutín, která byla napojena novým přivaděčem s AT stanicí v roce 2012. Rozvodná vodovodní síť (z roku 1994) je zhotovena materiálu PVC v profilech DN 100 – 150 (celková délka 1 280 m). Rozvodná síť byla v roce 2000 rozšířena v celkové délce 1 040 m (PVC DN 80 – 100). Původní věžový VDJ a zdroje vody o kapacitě 0,5 l/s a 3,0 l/s, jsou v současné době mimo provoz.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V celé obci vybudován veřejný vodovod a s dalším rozšiřováním vodovodu se v nejbližší době nepočítá.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Třebčín není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Během řešeného období se nepředpokládá další rozšiřování vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Třebčín je vybudován vodovodní systém s valutním zdrojem vody. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

Mapa

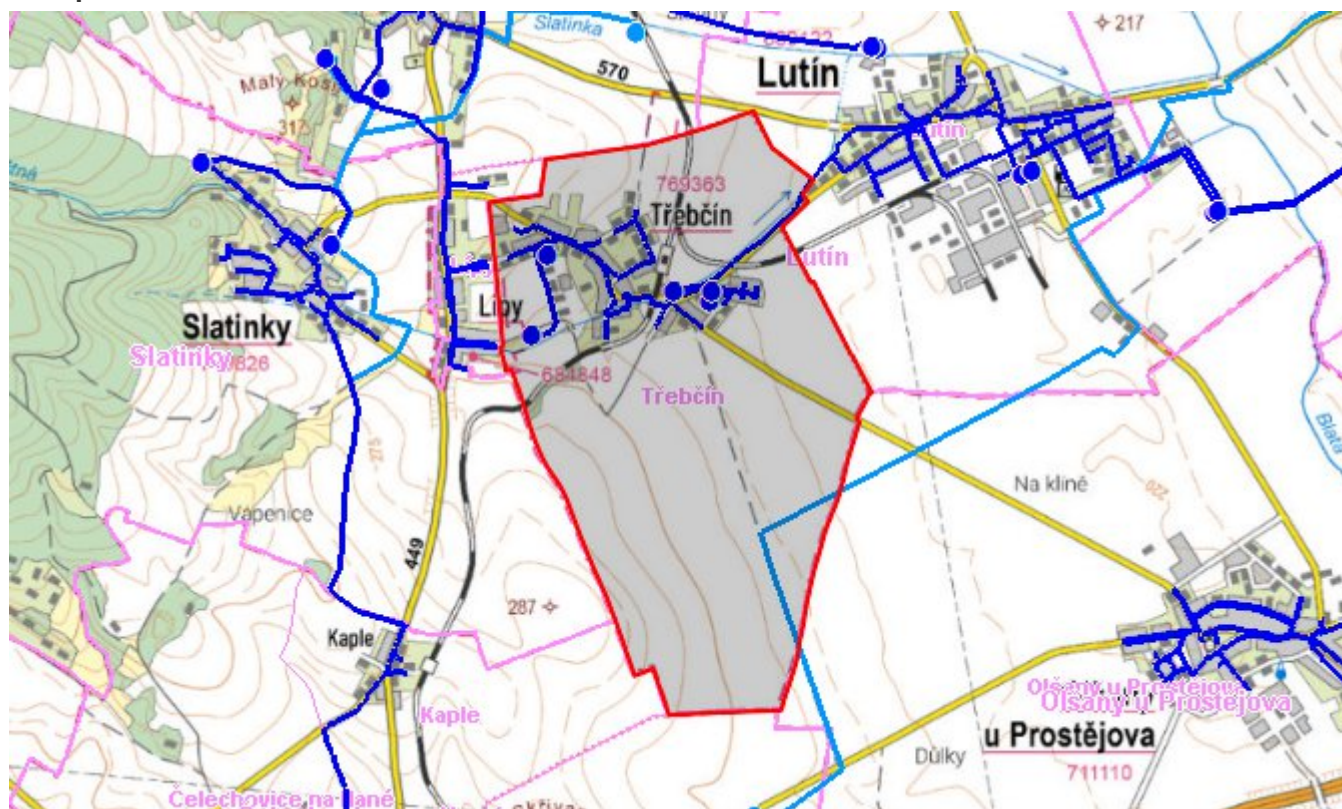

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem věžový	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem věžový	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Automatická čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	450	570	631	633	647	661

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Třebčín je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 800, odpadní vody jsou vedeny kmenovou stokou na kanalizační síť obce Lutín – likvidace na ČOV Lutín (1440 m³/den).

Jednotná kanalizace je v majetku a správě obce.

V části Třebčína je vybudovaná splašková kanalizace z betonových trub DN 200-300. Tato kanalizace je ve vlastnictví VHS Olomouc a.s.

ZD Senice, stř. Třebčín má jímky na vyvážení.

Na ČOV Lutín jsou odváděny odpadní vody z obce Lutín, místní části Třebčín a z areálu Sigmy a z odborného učiliště. V roce 2004 byly na ČOV napojena výtlačkem obec Hněvotín a místní část Slatinic - Lípy.

Údaje o kanalizaci

délka kanalizační sítě v majetku VHS DN 200-300 538 m

délka kanalizační sítě v majetku obce DN 300 - 800 4 300 m

kmenová stoka do Lutína DN 500 1 500 m

počet přípojek 127 ks

% napojení 91

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


V místní části Třebčín je dobudována kompletní kanalizační síť. V návrhovém období se její další rozšíření nepředpokládá.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Rekonstrukce kanalizace: -

Mapa

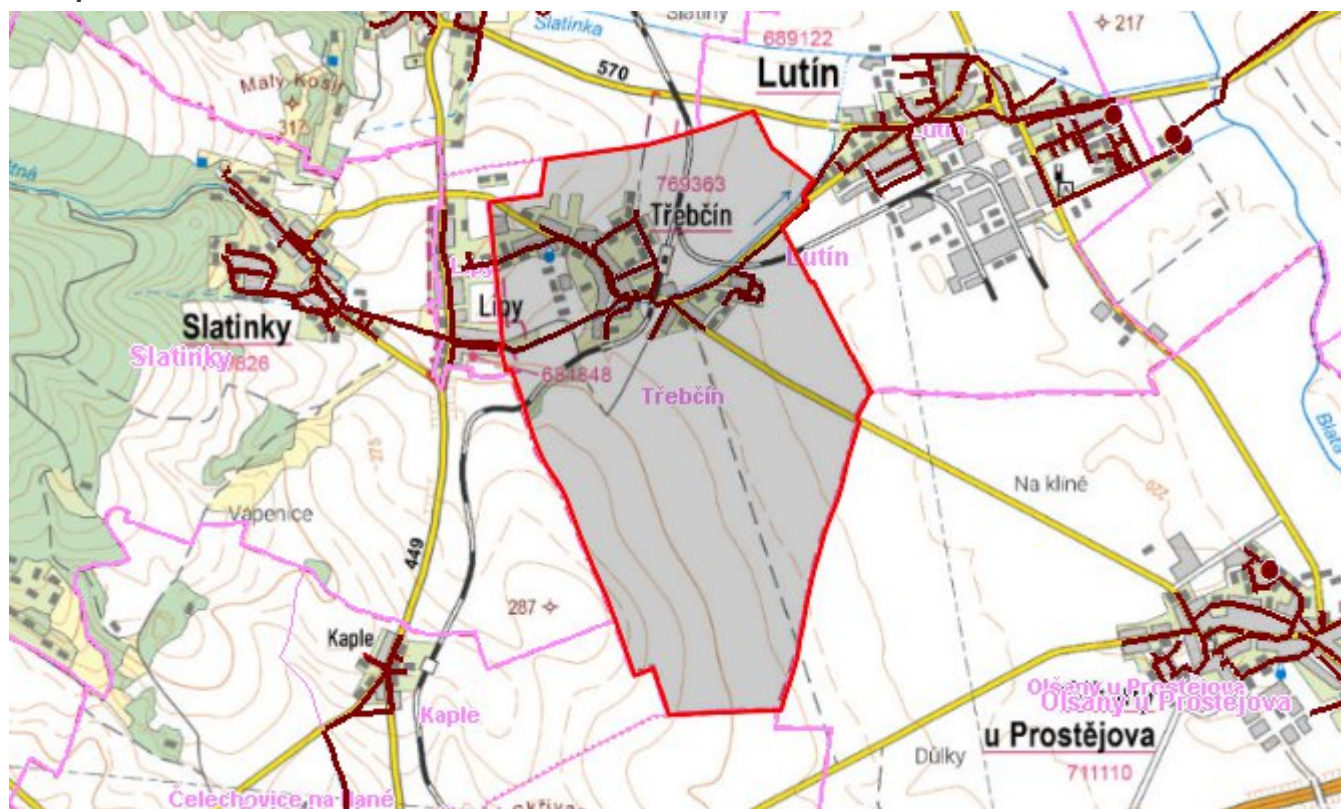

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

