


Holice - 7107_029_07_04122

A. OBEC

Olomouc

Číslo obce PRVKUK	0029
Kód obce PRVKUK	7107_029_07_04122
Kód obce	500496
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc

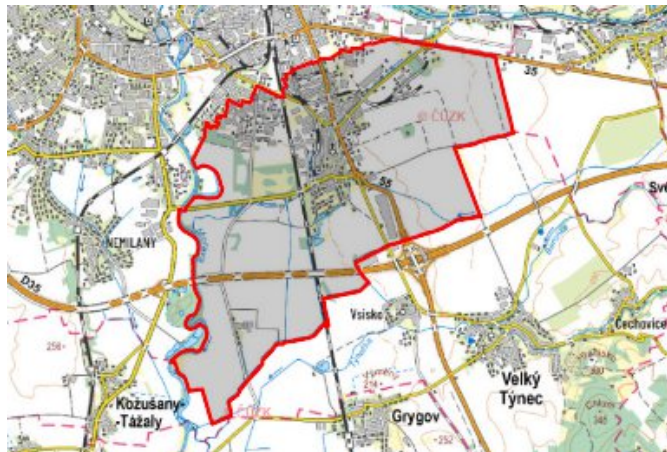

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0029.07	Holice	04122	41220

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Holice (místní část města Olomouc) z jihu přímo navazuje na zástavbu m.č. Olomouc – Hodolany. Zástavbou prochází st. silnice I/55 Olomouc – Holice – Přerov a protéká zde Hamerský náhon .

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	3 999	4 000	4 000	3 857	3 868	3 879	3 890
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	3 999	4 000	4 000	3 857	3 868	3 879	3 890

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	3 857	3 868	3 879	3 890

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383

Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Olomouce Holicích je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Holice je nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Viz Olomouc


Časový harmonogram

Viz Olomouc

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Viz Olomouc

Mapa

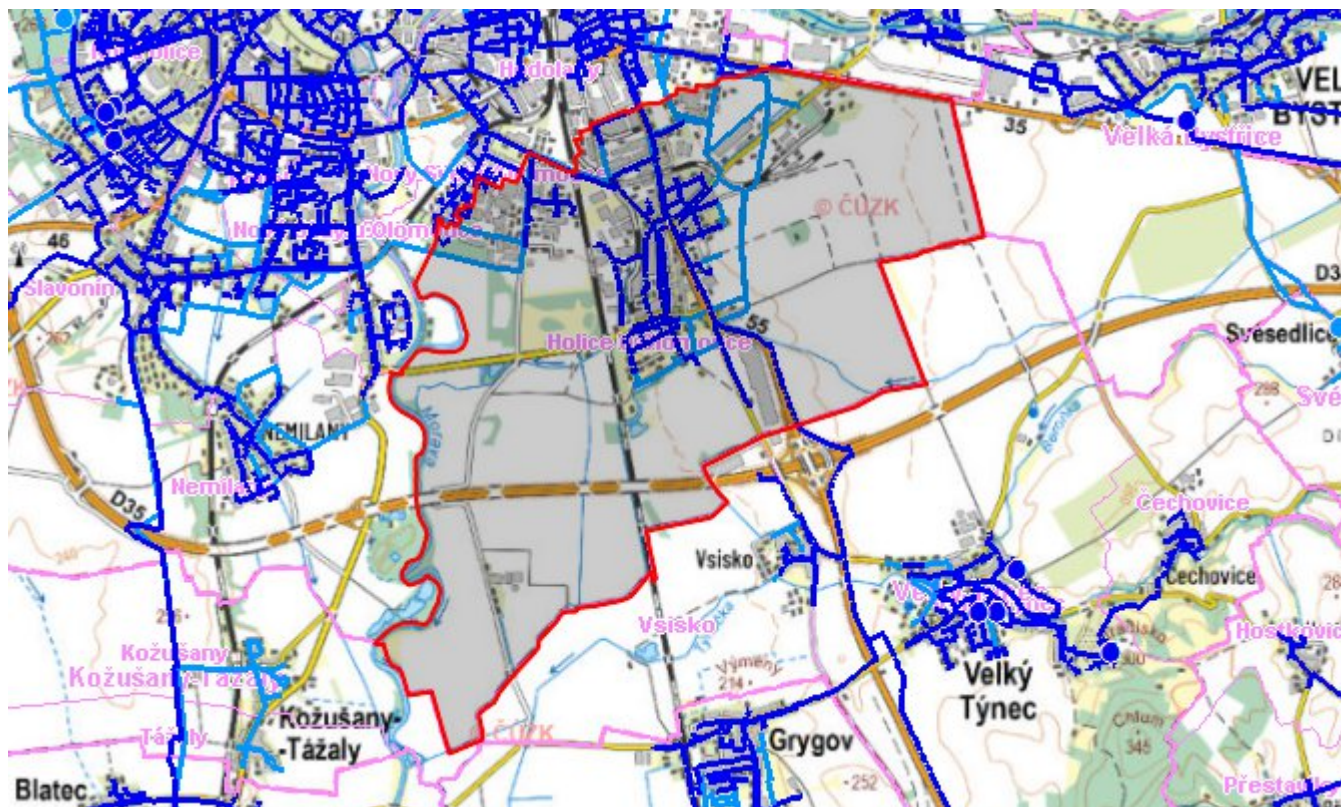

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
3 200	3 350	3 500	3 857	3 868	3 879	3 890

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V jižní části sídla Holice je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku města (část je v majetku a ve správě MILA Olomouc) a VHS Olomouc a.s. Provozuje ji na základě smlouvy MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Byla budovaná postupně v letech 1925-85 z betonových trub DN 300-1000. V současné době je provozována jako jednotná a jednotlivá stoky vyúsťují do Hamerského náhonu.

OV jsou po individuálním předčištění, případně bez něj, odváděny kanalizací, část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.

Severní část Holice má jednotnou kanalizační soustavu – povodí stok „H“ a „G“ (likvidace OV na ÚČOV – Nové Sady).

V jihovýchodní části je vzhledem ke spádovým poměrům oddílná soustava.

Odpadní vody jsou odváděny splaškovými stokami do jímky čerpací stanice situované na levém břehu Hamerského potoka. Z jímek jsou přečerpávány výtlačem zaústěným do stoky HIII.

Údaje o stávající kanalizaci: délka kanalizační sítě včetně příváděcí stoky DN 300 - 1200 cca 22 090 m

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepti vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

Časový harmonogram

Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality.

Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Konceptu vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

Mapa

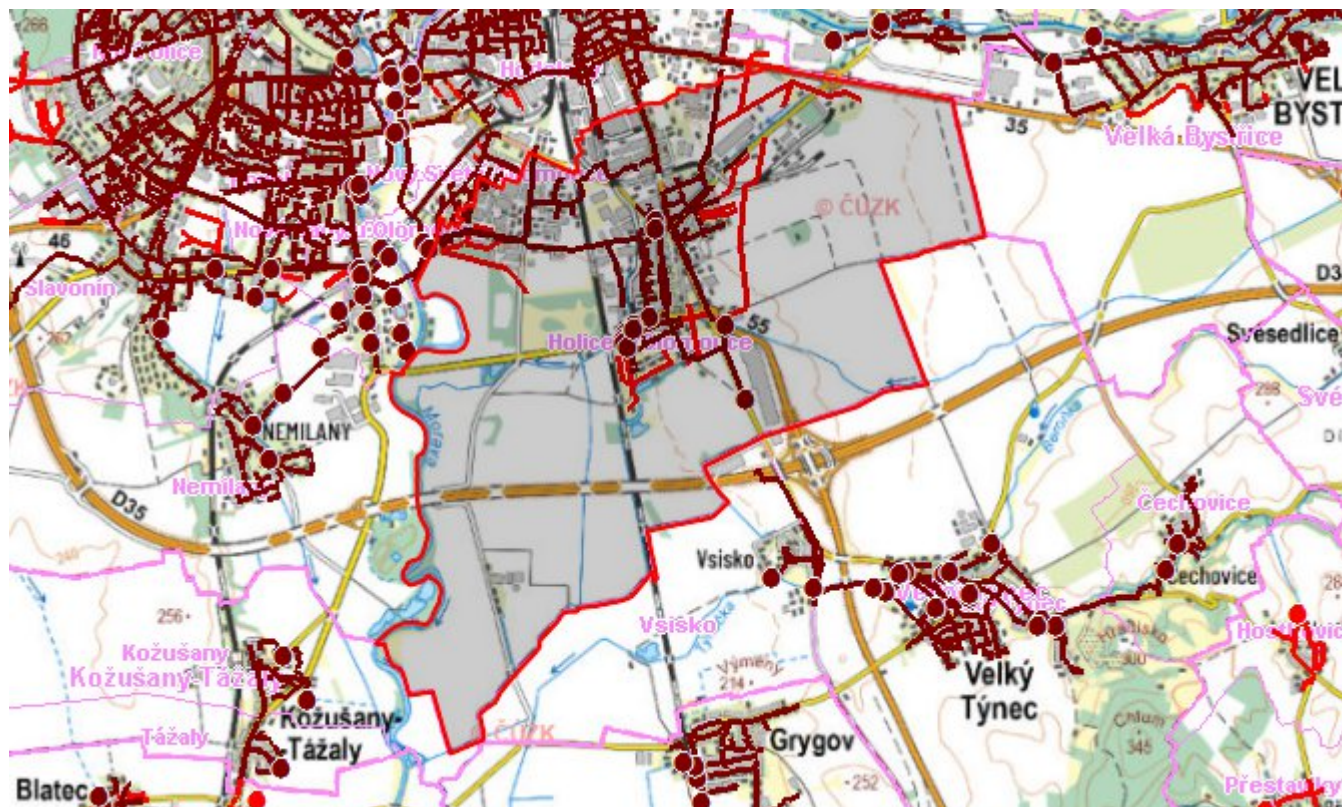

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem

0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

Mapa

