


Řepčín - 7107_029_22_11094

A. OBEC

Olomouc

Číslo obce PRVKUK	0029
Kód obce PRVKUK	7107_029_22_11094
Kód obce	500496
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc

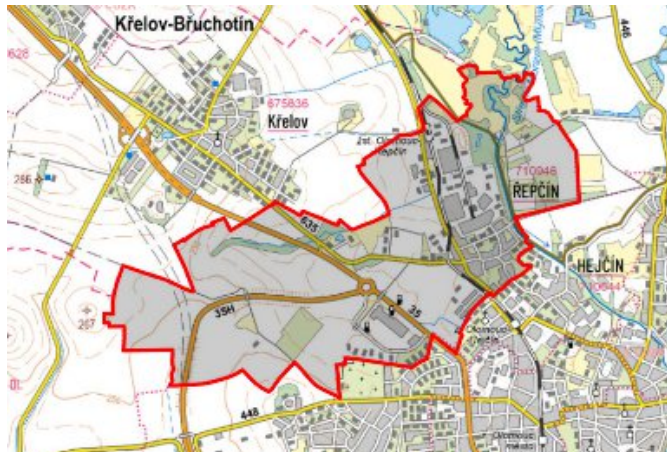

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0029.22	Řepčín	11094	110949

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Řepčín (místní část města Olomouc) ze severozápadu přímo navazuje na zástavbu m.č. Olomouc - Hejčín. Prochází zde komunikace II/635 Olomouc - Hejčín - Řepčín - Litovel a žel. trať Olomouc - Horka n.M. - Příkazy.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	697	699	700	1 279	1 282	1 403	1 523
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	697	699	700	1 279	1 282	1 403	1 523

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	1 279	1 282	1 403	1 523

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383

Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Olomouce Řepčíně je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Řepčín je nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Viz . Olomouc


Časový harmonogram

Viz. Olomouc

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Viz Olomouc.

Mapa

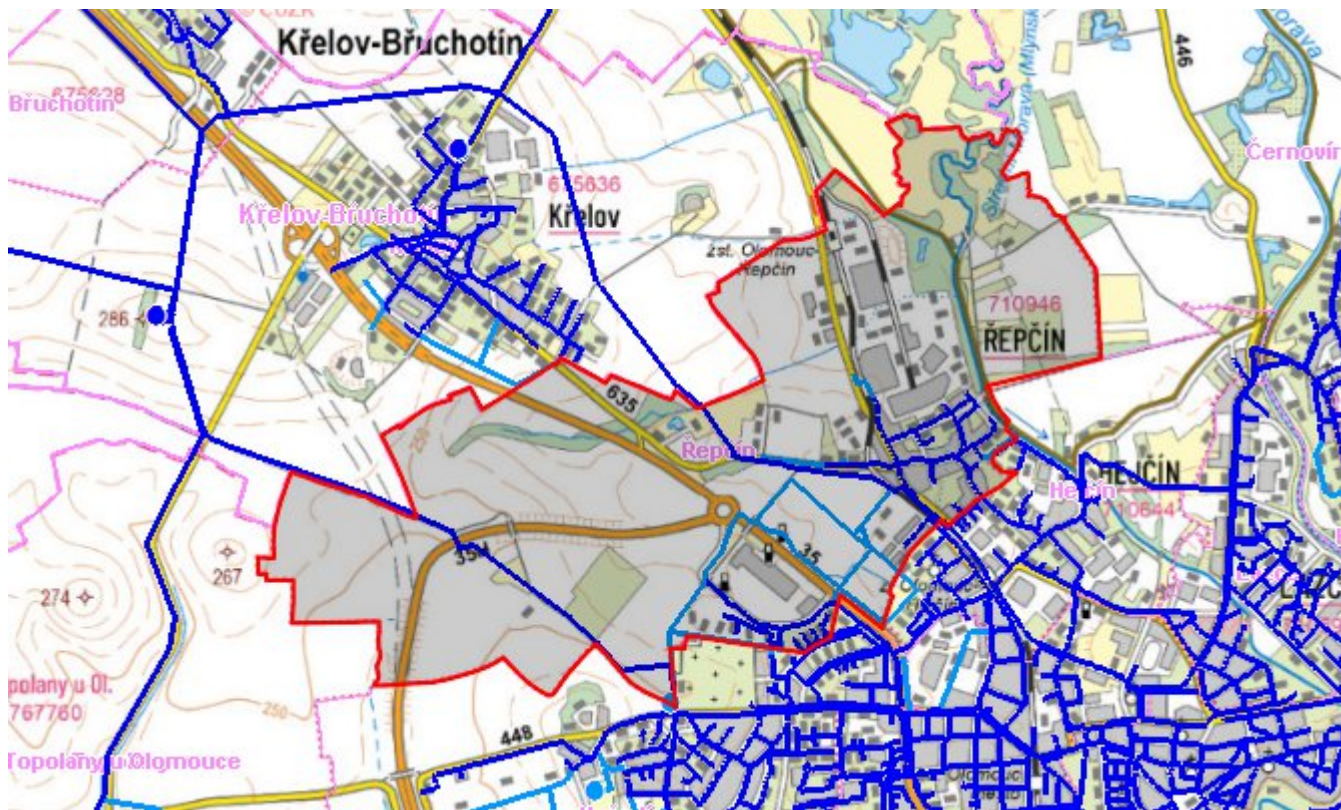

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	1 279	1 282	1 403	1 523

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Bilancování společné pro:

Olomouc - Lazce

Bělidla - Neředín

Černovír - Nová Ulice

Hejčín - Nové Sady

Hodolany - Nový Svět

Chválkovice - Pavlovičky

Klášteří Hradisko - Povel - Řepčín

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva. Dále viz. Olomouc 7107.29.01.41383

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Území sídla Řepčín je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která odvádí odpadní vody hlavním sběračem „B“, který ústí do kmenové stoky „A“, na ÚČOV Olomouc – Nové Sady.

Údaje o kanalizaci viz Olomouc.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Viz. kap. Olomouc.

Časový harmonogram

Viz. kap. Olomouc.

Mapa

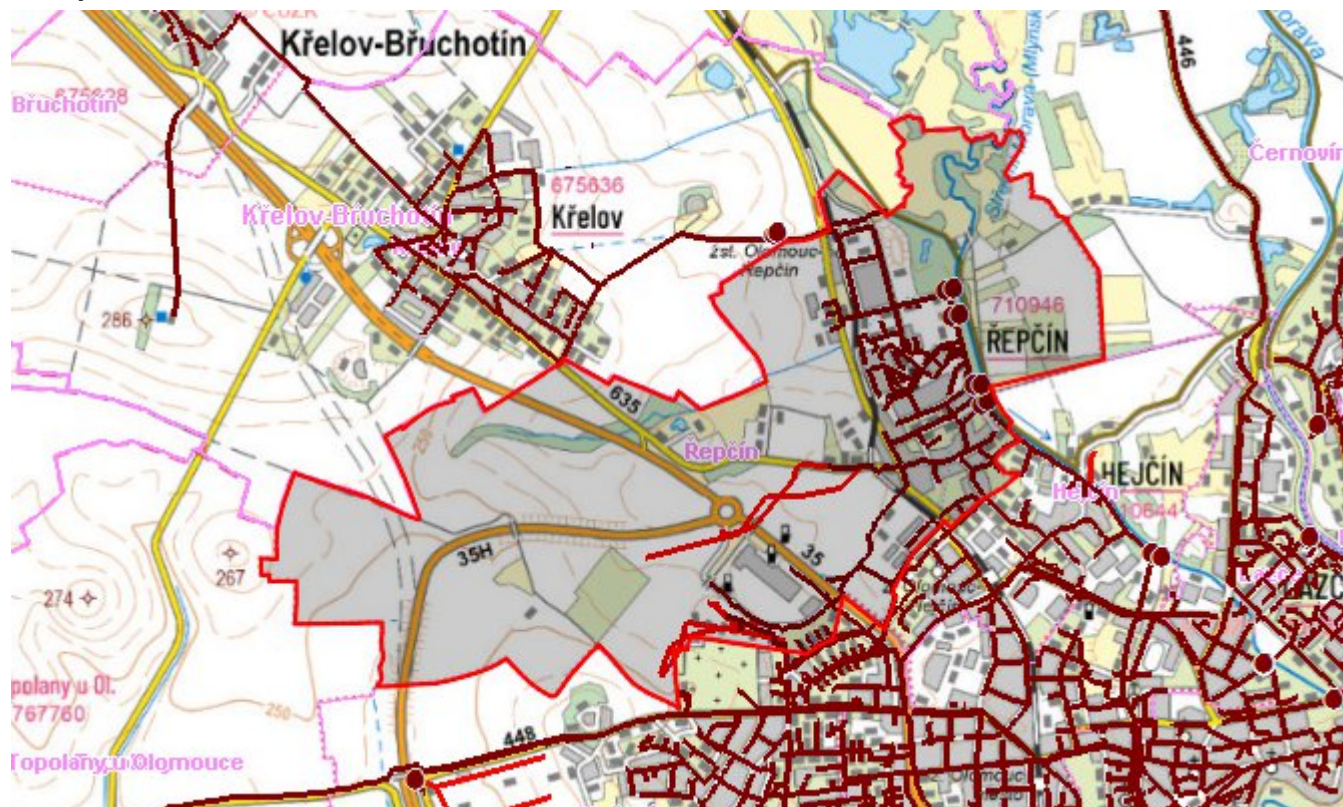

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Retenční nádrž	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

