

Hostkovice - 7107_040_02_15925

A. OBEC

Tršice

Číslo obce PRVKUK	0040
Kód obce PRVKUK	7107_040_02_15925
Kód obce	505366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0040.02	Hostkovice	15925	159255

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 8 km v tzv. Tršické pahorkatině. Rozkládá se podél komunikace Velký Týnec - Hostkovice - Tršice mimo dosah žel. spojů. Zástavbou neprotéká žádná význačnější vodoteč.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 266-280 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	101	103	104	119	121	123	125
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	101	103	104	119	121	123	125

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	119	121	123	125

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Hostkovice je vybudován veřejný vodovod. Vodovod obce Hostkovice je napojen přes obec Vacanovice na vodovod v obci Tršice. Délka přívodního řadu z Vacanovic do Hostkovic DN 100 délky 990 m. Rozvodná síť v Hostkovicích DN 50 - 80 a délky 850 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Tršice 500 m³ (325,00 - 320,00).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Hostkovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou pro zásobování celé obce.


Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Hostkovice není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

Mapa

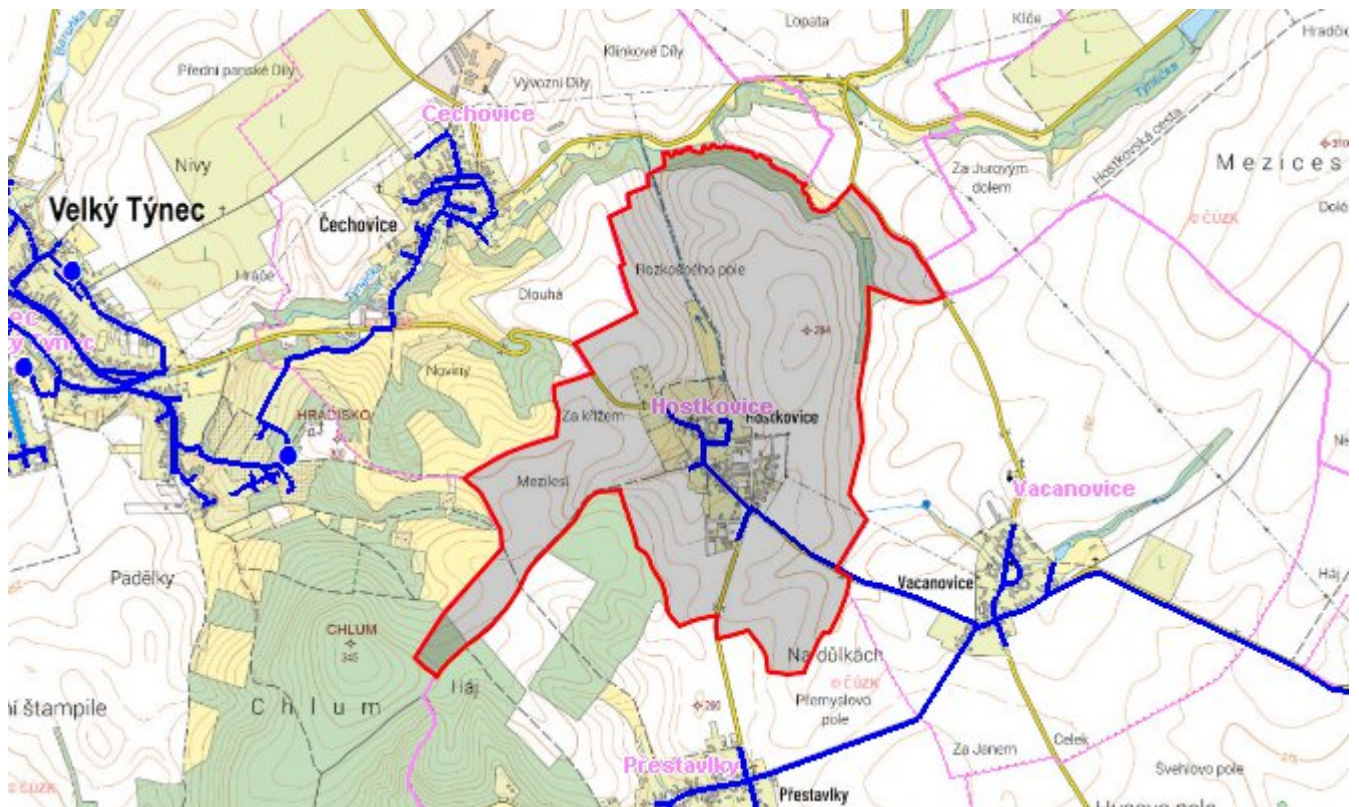

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	112

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Hostkovice není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

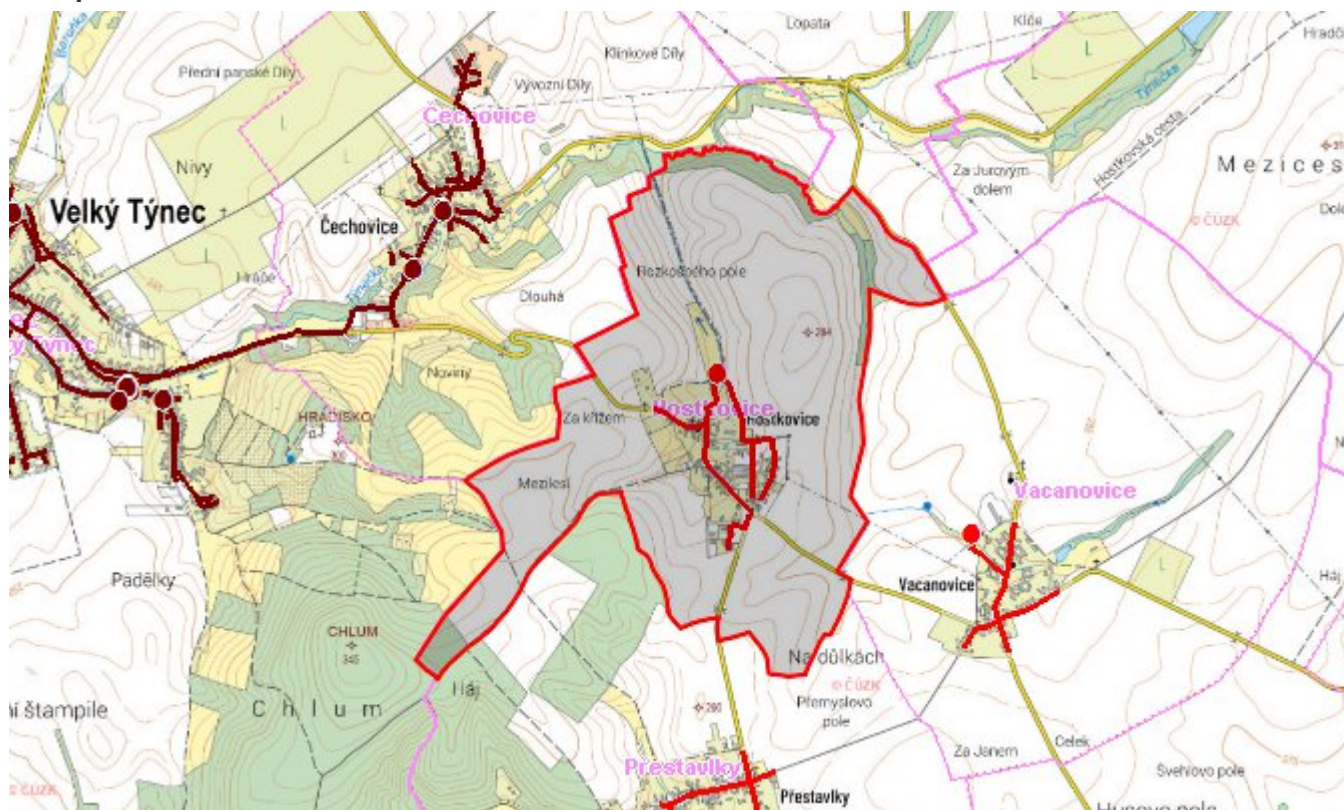

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem

0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

Mapa

