

Lipňany - 7107_040_03_08412

A. OBEC

Tršice

Číslo obce PRVKUK	0040
Kód obce PRVKUK	7107_040_03_08412
Kód obce	505366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0040.03	Lipňany	08412	84123

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 10 km v tzv. Tršické pahorkatině. Rozkládá se podél komunikace III. tř. Vacanovice – Lipňany – Penčice mimo dosah žel. spojů. Recipientem je potok Pazdernice.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 267-276 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	122	124	125	129	133	136	139
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	122	124	125	129	133	136	139

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	129	133	136	139

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Lipňany je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen na rozvodnou vodovodní síť obce Tršice. Odtud je přírodním řadem DN 100 délky 1 750 m voda dopravována do Lipňan, kde na něj navazuje rozvodná vodovodní síť DN 50 - 80 v celkové délce asi 1100 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Tršice 500 m³ (325,00 - 320,00).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna. Výhledově se předpokládá s napojením obce Suchonice.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Lipňany není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Lipňany není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

Mapa

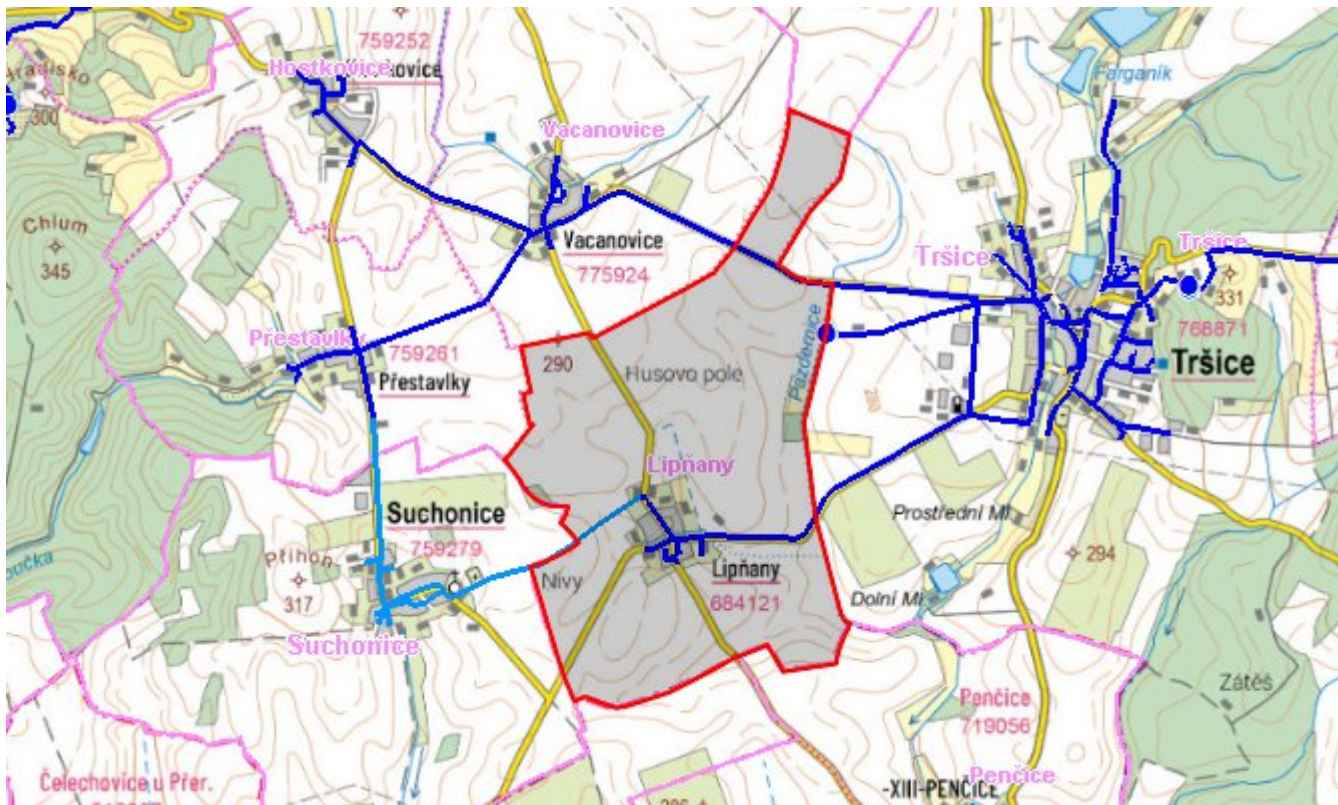

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	125

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Lipňany není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v septických a bezodtokových jímkách na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

V následném období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vlastní ČOV situované východně od zástavby.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

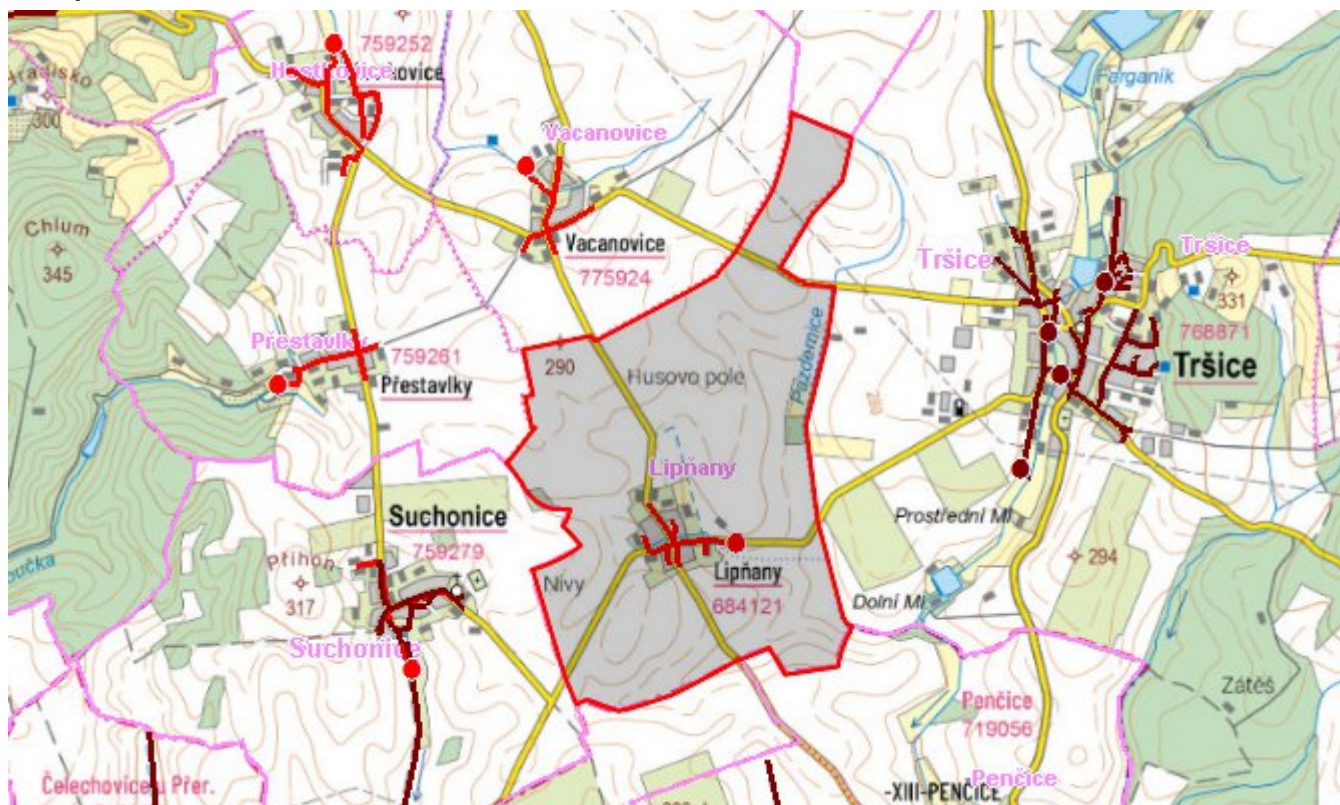

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice

Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

