


Přestavlky - 7107_040_04_15926

A. OBEC

Tršice

Číslo obce PRVKUK	0040
Kód obce PRVKUK	7107_040_04_15926
Kód obce	505366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc

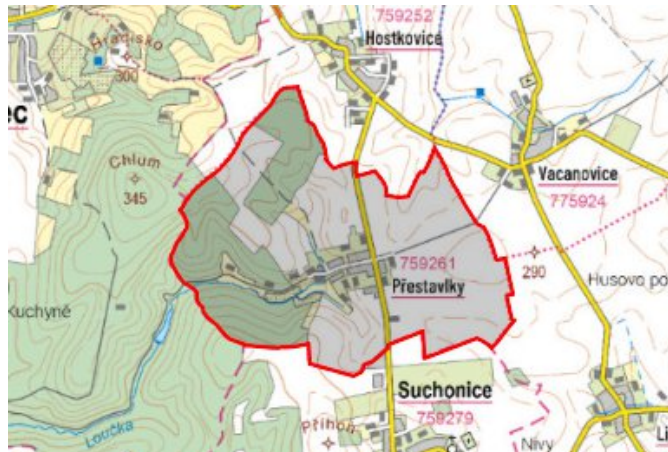

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0040.04	Přestavlky	15926	159263

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 8 km v tzv. Tršické pahorkatině. Zástavbou prochází komunikace Hostkovice – Přestavlky – Suchonice, sídlo je mimo dosah žel. spojů. Recipientem je potok Loučka.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 270-287 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	120	120	120	119	121	122	123
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	120	120	120	119	121	122	123

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	119	121	122	123

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Přestavlky je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen přes místní část Vacanovice na vodovod v obci Tršice. Délka přívodního řadu z Vacanovic do Přestavlk DN 100 délky 1100 m. Rozvodná síť v Přestavlkách DN 50 - 80 a délky 650 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Tršice 500 m³ (325,00 - 320,00).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna. Výhledově se předpokládá s napojením obce Suchonice.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Je možné budoucí využití stávajícího zdroje – studny pro koupaliště pro zásobování pitnou vodou.


Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Přestavlky není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

Mapa

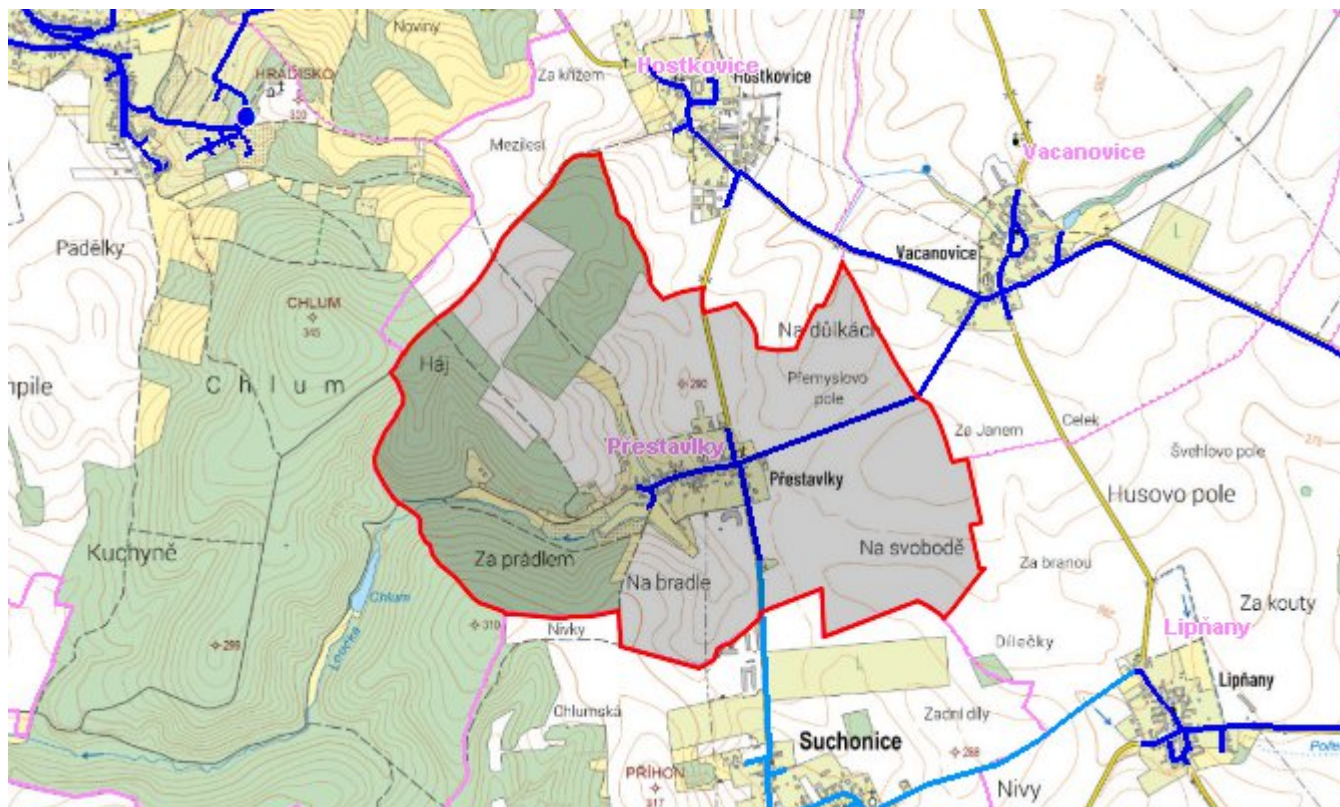

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	111

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Přestavky není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jámkách na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

V následném období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vlastní ČOV situované jihozápadně od zástavby.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

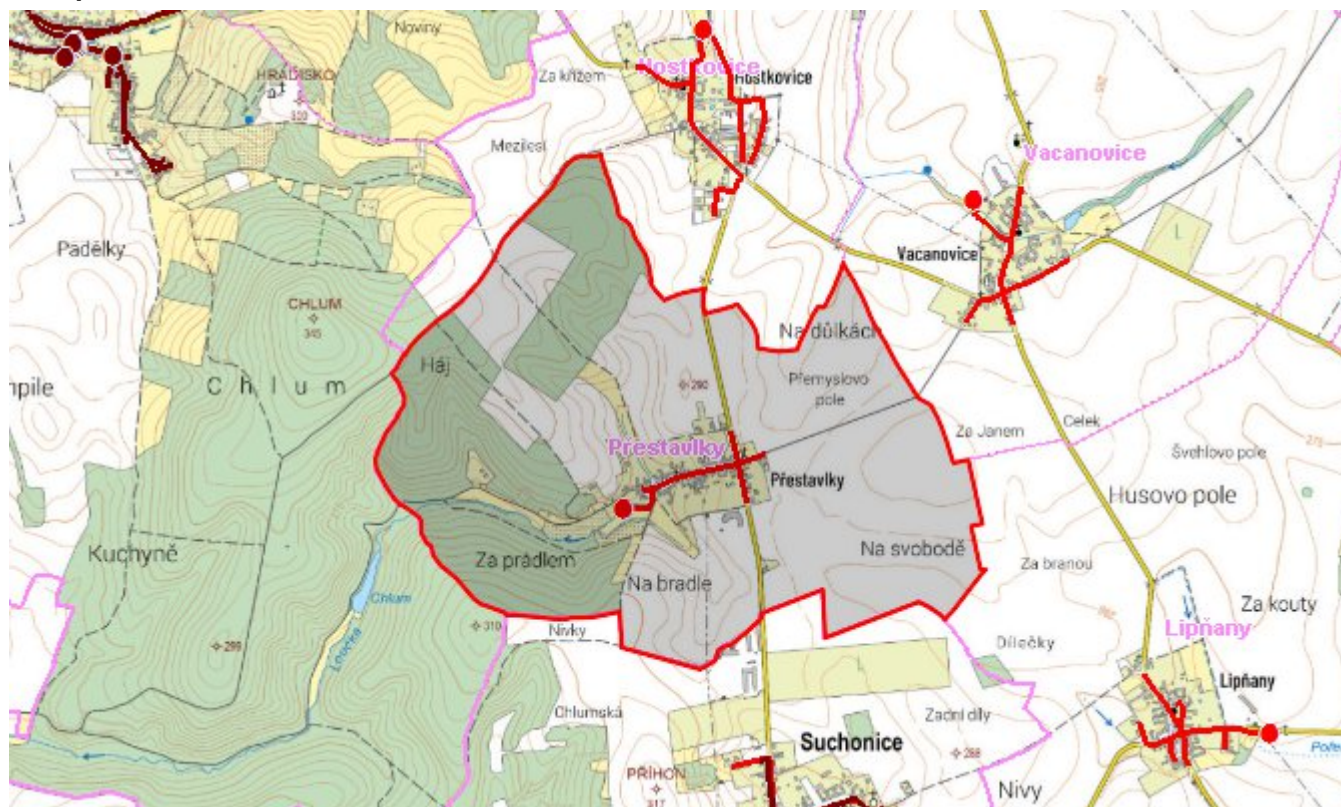

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice

Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

