

Repechy - 7108_005_02_00865

A. OBEC

Bousín

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7108_005_02_00865
Kód obce	589306
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1562 (7108) Prostějov
Číslo POU Název POU	3140 Prostějov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7108.0005.02	Repechy	00865	8656

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní částí Bousína jsou Repechy, sloučené s Bousínem od roku 1960. Tato vesnice je doložena poprvé roku 1480. V roce 1569 je ovšem zmiňována jako pustá a neobydlená. V současnosti v obci žije pouhých 15 obyvatel a očekává se stagnace až přirozený pokles v počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Bousín.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	19	17	15	15	15	15	14
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	19	17	15	15	15	15	14

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
17	16	15	15	15	15	14

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Repechy je zásobována ze SV Svazku obcí Dražanská Vrchovina. Vodovodní síť v obci Repechy tvořená rozvodnými řadami PVC DN 110 a 90 je zásobována vodovodním řadem vedoucím z VDJ Niva 2 x 250 m³. Do VDJ Niva 2 x 250 m³ se voda dostává postupně z úpravny vody Boskovice – Bělá s vodojemem o objemu 400 m³ přes soustavu čerpací kaskády Svazku Dražanská vrchovina. Tato kaskáda obsahuje vodojemy s přečerpávacími stanicemi (VDJ Valchov 2 x 250 m³, VDJ Žďárová 2 x 250 m³ a VDJ Skály 2 x 250 m³), z nich pak přes jednotlivé akumulace – VDJ Protivanov 2 x 50 m³, VDJ Niva 2 x 250 m³, VDJ Dražany 2 x 105 m³ a VDJ Rozstání 2 x 25 m³ jsou gravitací zásobovány jednotlivé obce napojené na SV. Vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí Dražanská vrchovina, správcem a provozovatelem je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov. Rozvodná síť v obci je z PVC 90 - 110, celkové délky 1 534 m a je na ni vybudováno 31 vodovodních přípojek.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Repechy není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 85 l/den a na další dny je to 225 l/den.

Mapa

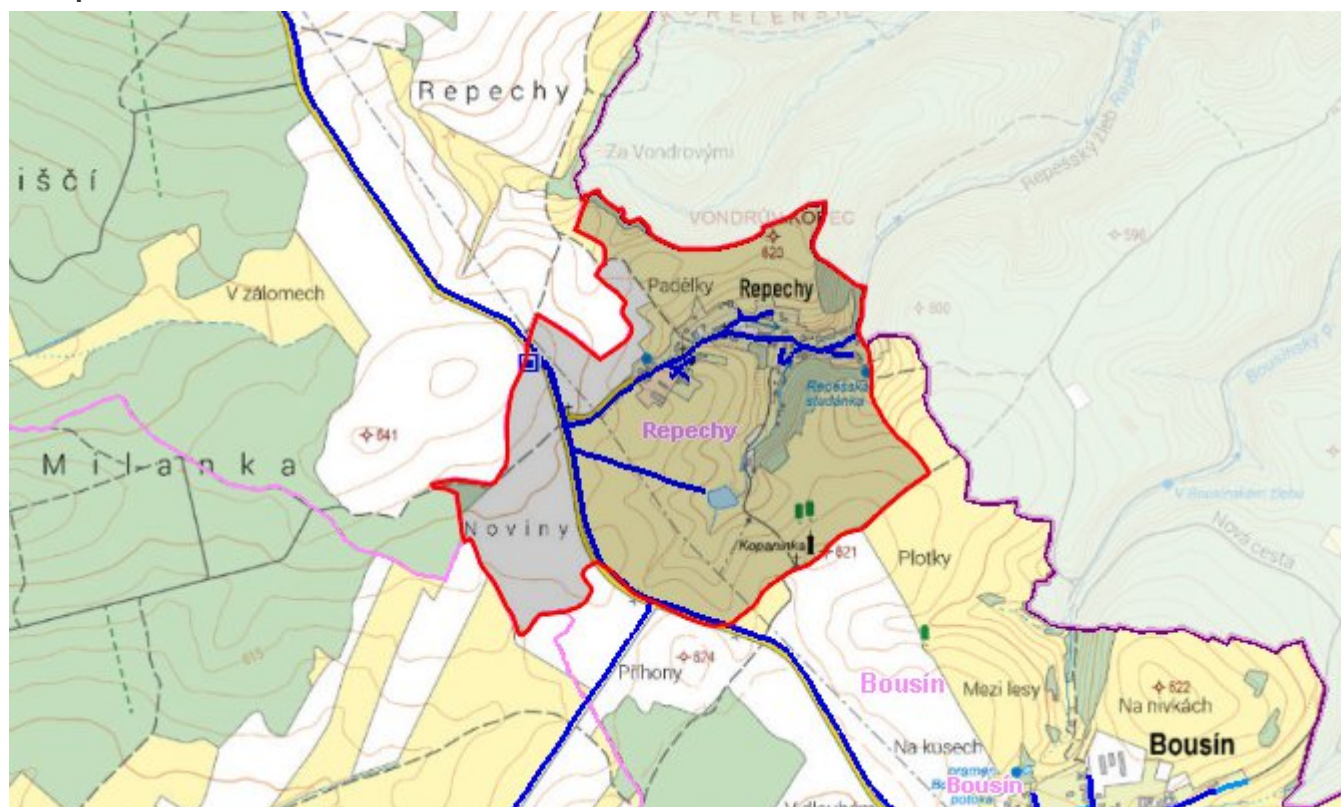

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Repechy není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny přímo do místního potoka. Splaškové OV jsou odváděny do jímek na vyvážení.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Mapa

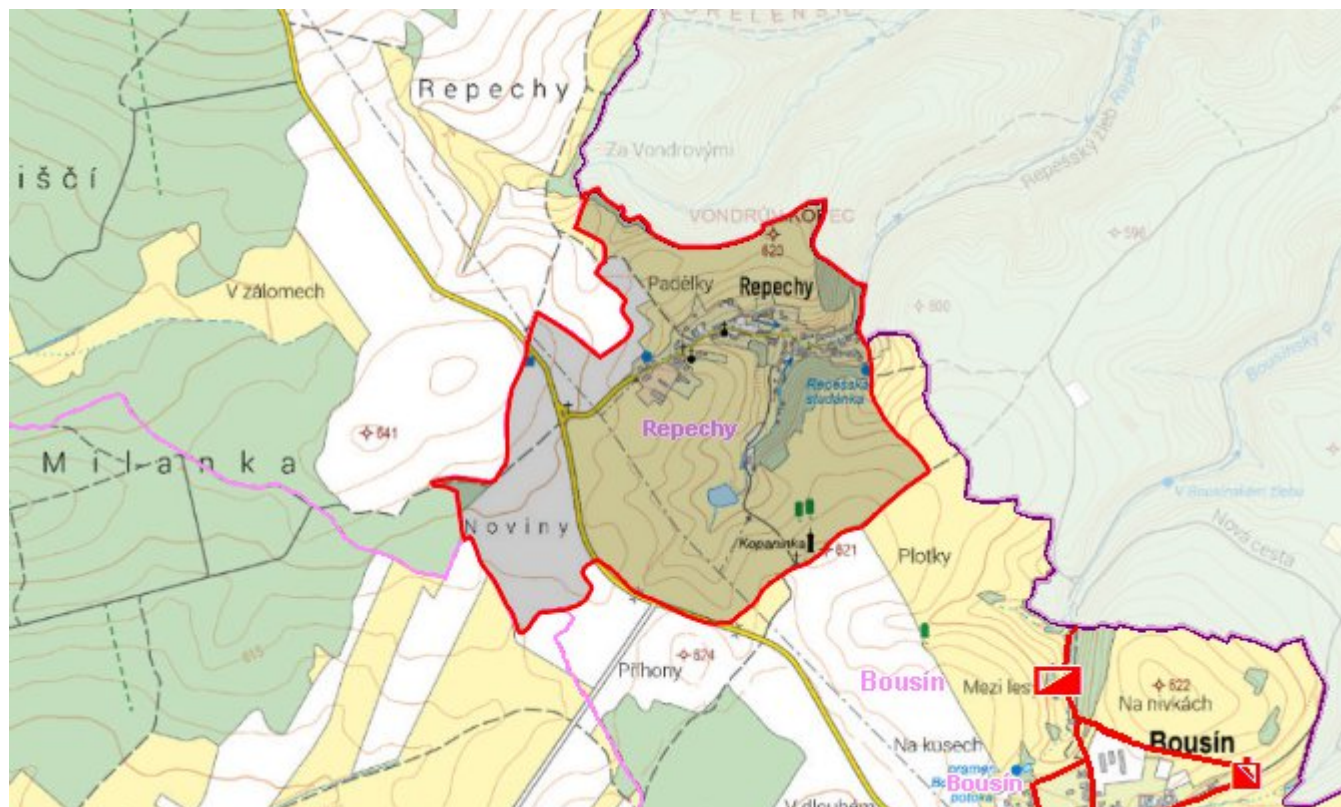

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

