

# Dřevnovice - 7108\_017\_01\_03301

## A. OBEC

### Dřevnovice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0017
<b>Kód obce PRVKUK</b>	7108_017_01_03301
<b>Kód obce</b>	589489
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1562 (7108) Prostějov
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3131 Němčice nad Hanou



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ071.3709.7108.0017.01	Dřevnovice	03301	33014

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Dřevnovice, jejíž vznik se datuje rokem 1365 se rozkládá v jihozápadní části Olomouckého kraje na rozhraní okresu Vyškov, Prostějov a Kroměříž v nadmořské výšce 213 m, na soutoku řeky Hané a Pačlavského potoka. Malé a střední podnikání se v obci postupně rozvíjí a v současnosti je evidováno cca 33 podnikatelských subjektů. V obci není škola, je zde mateřská školka a další občanská vybavenost. Zdravotní středisko zde není.

Obec má vybudován vodovod, plyn a kanalizace je zde dešťová. S vybudováním splaškové kanalizace je uvažováno.

Obec Dřevnovice je aktivním členem sdružení obcí v rámci „Mikroregionu Němčicko“, je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí střední Moravy a Sdružení obcí "Vodovod Haná".

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	479	490	500	475	497	502	508
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>479</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>475</b>	<b>497</b>	<b>502</b>	<b>508</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
430	440	450	451	472	477	483

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

#### Popis současného zásobování pitnou vodou

Vodovod Dřevnovice byl vybudován jako jeden celek skládající se z přívodního řadu z Nezamyslic do Dřevnovic a rozvodných řadů v obci Dřevnovice. Rozvodné řady v obci jsou řešeny jako rozvodné sítě zaokruhané a částečně s koncovými větvemi. Vodovod Dřevnovice patří k typu gravitačního vodovodu. Vodním zdrojem pro zásobování vodovodu je vodovodní přivaděč Kroměříž – Nezamyslice, který zásobuje jižní oblast okresu Prostějov. Přívodní řad, který navazuje na vodovodní přivaděč je z PVC DN 160, dl. 1 421 m a PVC DN 110 dl. 14 m a je napojen na vodoměrnou šachtu. Od vodoměrné šachty pokračují rozvodné řady v obci Dřevnovice, které jsou provedeny z PVC DN 110 a DN 90, celkem délka rozvodných řadů je 3 032 m. V obci je provedeno celkem 137 vodovodních přípojek. Vodovod je v majetku obce, provozovatelem je V.H.P. Ivanovice, s.r.o.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Dřevnovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


#### Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením či rekonstrukcí.

## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,4 m<sup>3</sup>/den a na další dny je to 7,2 m<sup>3</sup>/den.

### Mapa

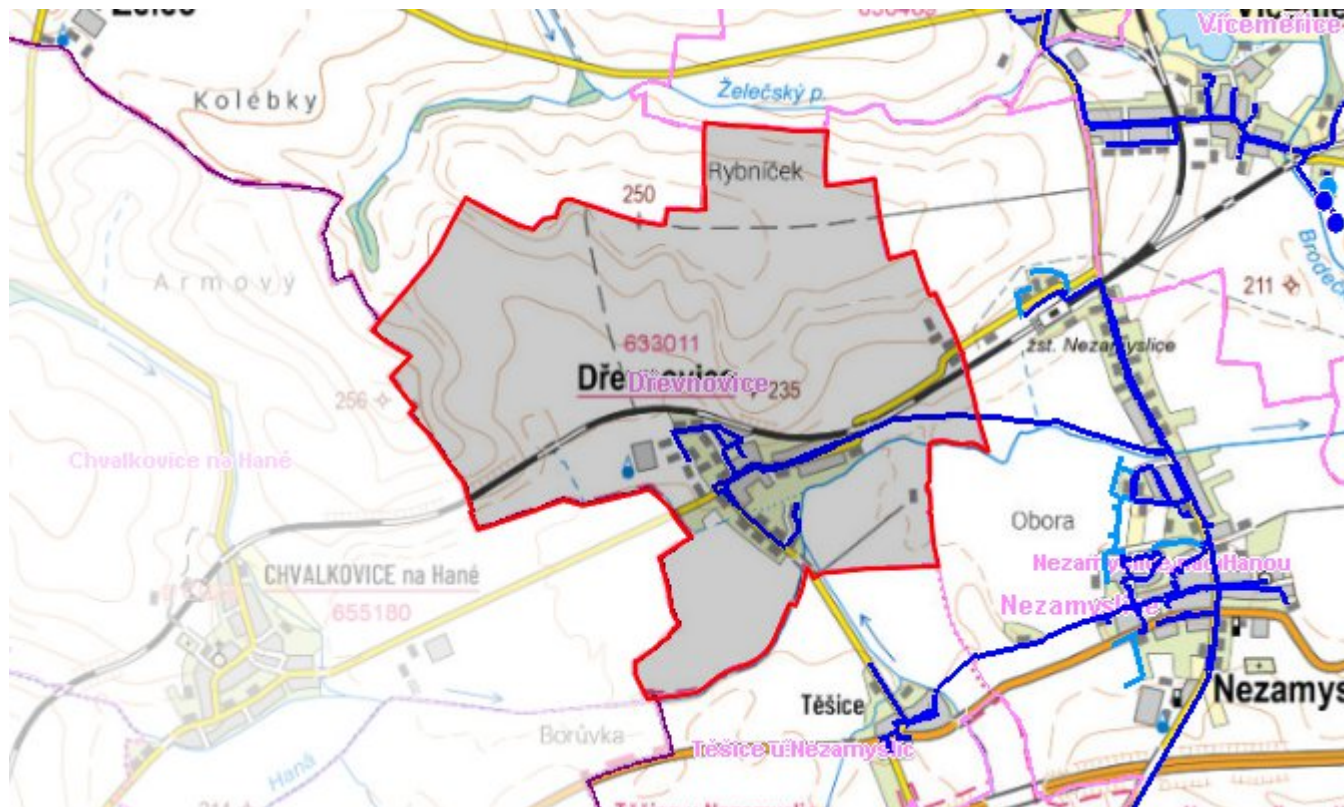

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	483

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je napojena do místní vodoteče.

Do kanalizace je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny do jámek na vyvážení.


## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude v obci vybudována nová splašková kanalizace. Bude se jednat o tlakovou kanalizaci DN 50 – 100 v celkové délce cca 4 400,0 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody na ČOV Nezamyslice. Stávající kanalizace bude využita pouze jako dešťová.

### Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: do r. 2030

## Mapa

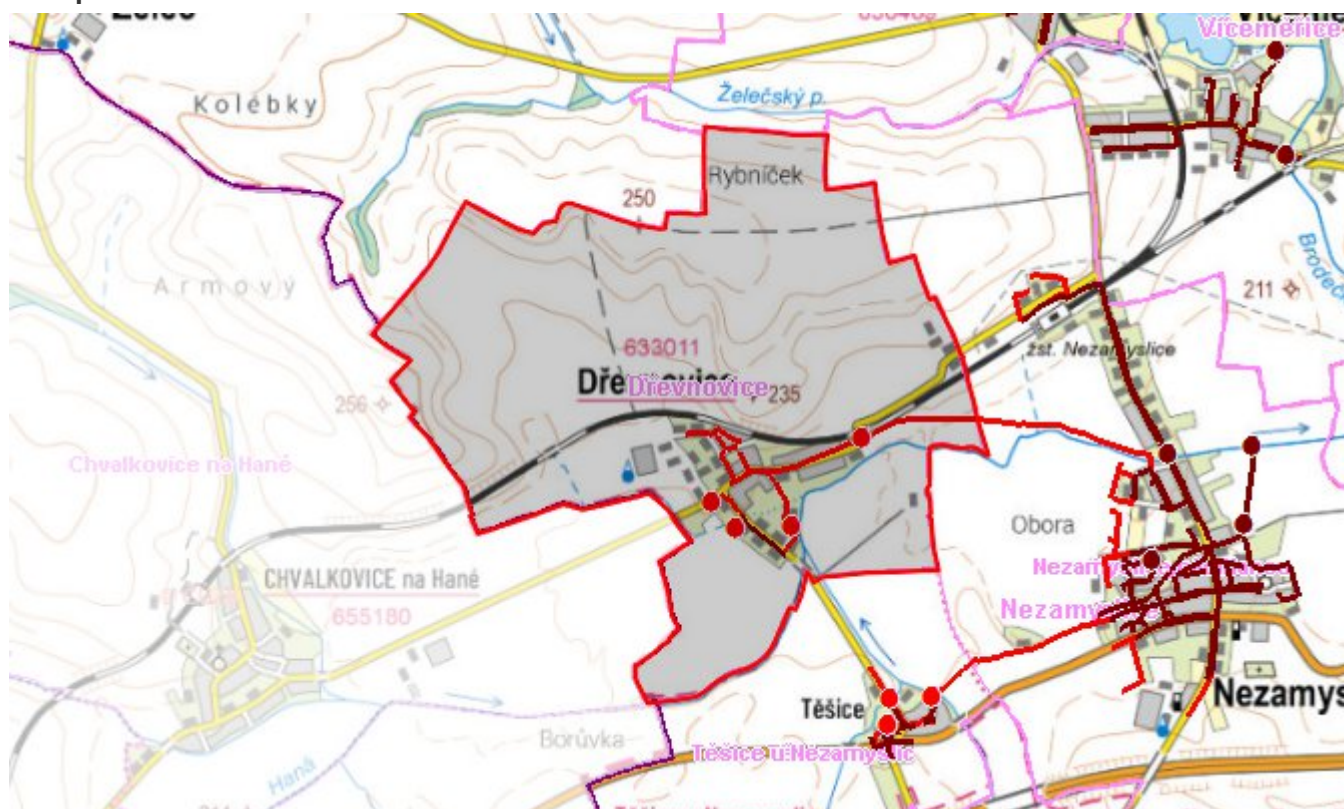

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	29 540,0	29 540,0

## Mapa

