

Kraličky - 7108_028_02_07245

A. OBEC

Kralice na Hané

Číslo obce PRVKUK	0028
Kód obce PRVKUK	7108_028_02_07245
Kód obce	589659
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1562 (7108) Prostějov
Číslo POU Název POU	3140 Prostějov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7108.0028.02	Kraličky	07245	72451

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Součástí obce Kralice na Hané je osada – obec Kraličky. Tato obec je součástí obce Kralice na Hané se svojí infrastrukturou, tak jak je popsána u obce Kralice na Hané, má společnou poštu, zdravotnické středisko, vodovod, kanalizaci i plynofikaci.

V obci je rovněž rozvoj podnikatelské sféry, očekává se stagnující až mírně rostoucí vývoj počtu obyvatel. Administrativně spadá obec Kraličky pod správu OÚ Kralice na Hané.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	94	97	100	95	98	100	103
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	94	97	100	95	98	100	103

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
94	97	100	95	98	100	103

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. Zásobovací řad pro obec je napojen na SV Prostějov, přivaděč vody vedoucí z obce Hrdibořice do obce Držovice – výtlačném řadu OC DN 300 z ÚV a ČS Hrdibořice. Ve vodoměrné šachtě umístěné na tomto přivaděči je napojen zásobovací řad LT DN 100, délky 275 m vedoucí do rozvodné sítě v obci. Tato rozvodná síť je z LT DN 80 – 100 o celkové délce 291 m. Je na ni vybudováno 36 vodovodních přípojek a napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Kraličky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram


V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny

0,5 m³/den a na další dny je to 1,5 m³/den

Mapa

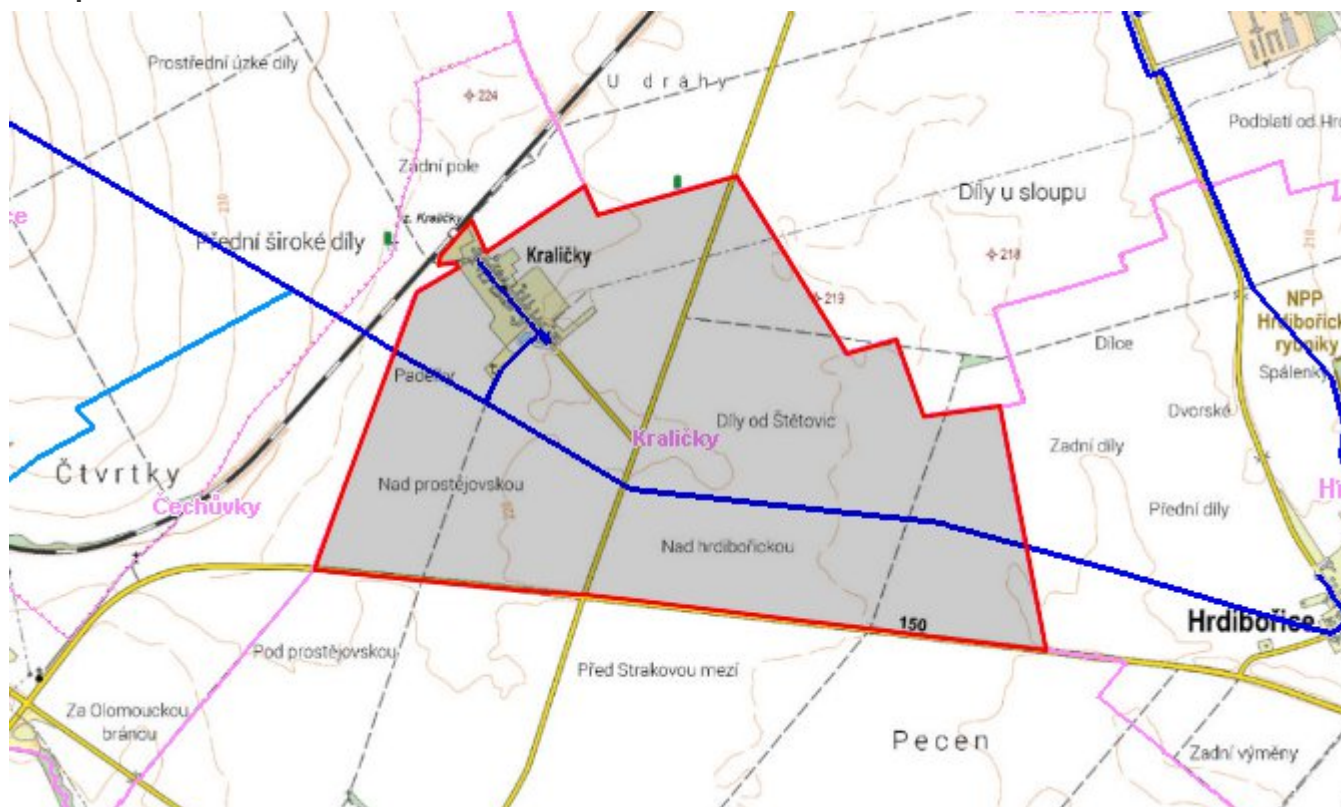

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Kraličky je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 500, z betonových trub, v celkové délce cca 400 m. Kanalizační stoka je zaústěna do svodnice pod obcí. Do této kanalizace jsou kromě dešťových vod napojeny přepady ze septiků, část obyvatelstva má jímky na vyvážení.

Kanalizace je provozována obcí Kralice na Hané.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá v návrhovém období s výstavbou kanalizace. Po roce 2030 je uvažováno s rekonstrukcí stávající kanalizace, vybudování kořenové ČOV s mechanickým předčištěním. Dočištění odpadních vod bude v biologickém rybníce. K tomuto účelu bude provedena rekonstrukce stávajícího obecního rybníku.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace a ČOV: po roce 2030

Rekonstrukce kanalizace: po roce 2030

Mapa

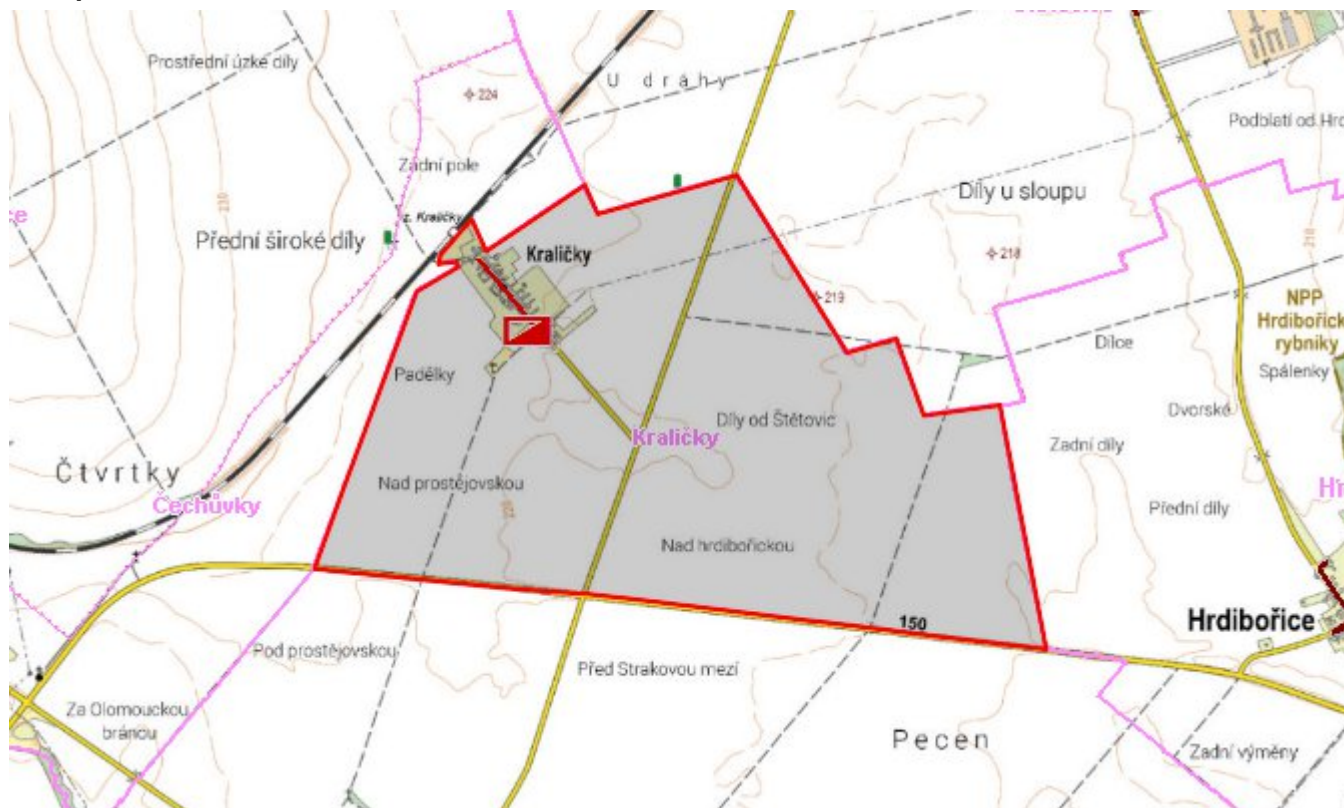

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

