

Dlouhá Ves - 7108_071_02_18637

A. OBEC

Vrchoslavice

Číslo obce PRVKUK	0071
Kód obce PRVKUK	7108_071_02_18637
Kód obce	590193
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1562 (7108) Prostějov
Číslo POU Název POU	3131 Němčice nad Hanou



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7108.0071.02	Dlouhá Ves	18637	186376

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Dlouhá Ves je součástí obce Vrchoslavice, v současné době žije v obci přes 100 obyvatel a do výhledu se uvažuje setrvalý stav. Jinak je o obci popsáno vše společně s obcí Vrchoslavice, pod kterou administrativně obec Dlouhá Ves spadá.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	107	104	101	117	121	126	130
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	107	104	101	117	121	126	130

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
87	84	80	103	106	111	114

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Tento vodovod je ve správě i majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.. Zdrojem vody je SV Kojetín – VDJ Polkovice 2 x 1 500 m³, max. hl. 254,50 m n.m. Z VDJ Polkovice je přívodním řadem přivedena voda přes obec Měrovice na Hané po rozdělovací šachtu na okraji obce Vrchoslavice. Tento přívodní řad je z PVC DN 150. Z rozdělovací šachty je veden přívodní řad PVC DN 150 – délky 1 214 m do rozvodné sítě v obci Dlouhá Ves. Rozvodná síť v obci je z PVC DN80 – 150 o celkové délce 729 m

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. V řešeném období se uvažuje pouze s rozšířením počtu vodovodních přípojek k individuální výstavbě rodinných domků.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Vrchoslavice – Dlouhá Ves není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na SV Kojetín a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m³/den a na další dny je to 1,8 m³/den.

Mapa

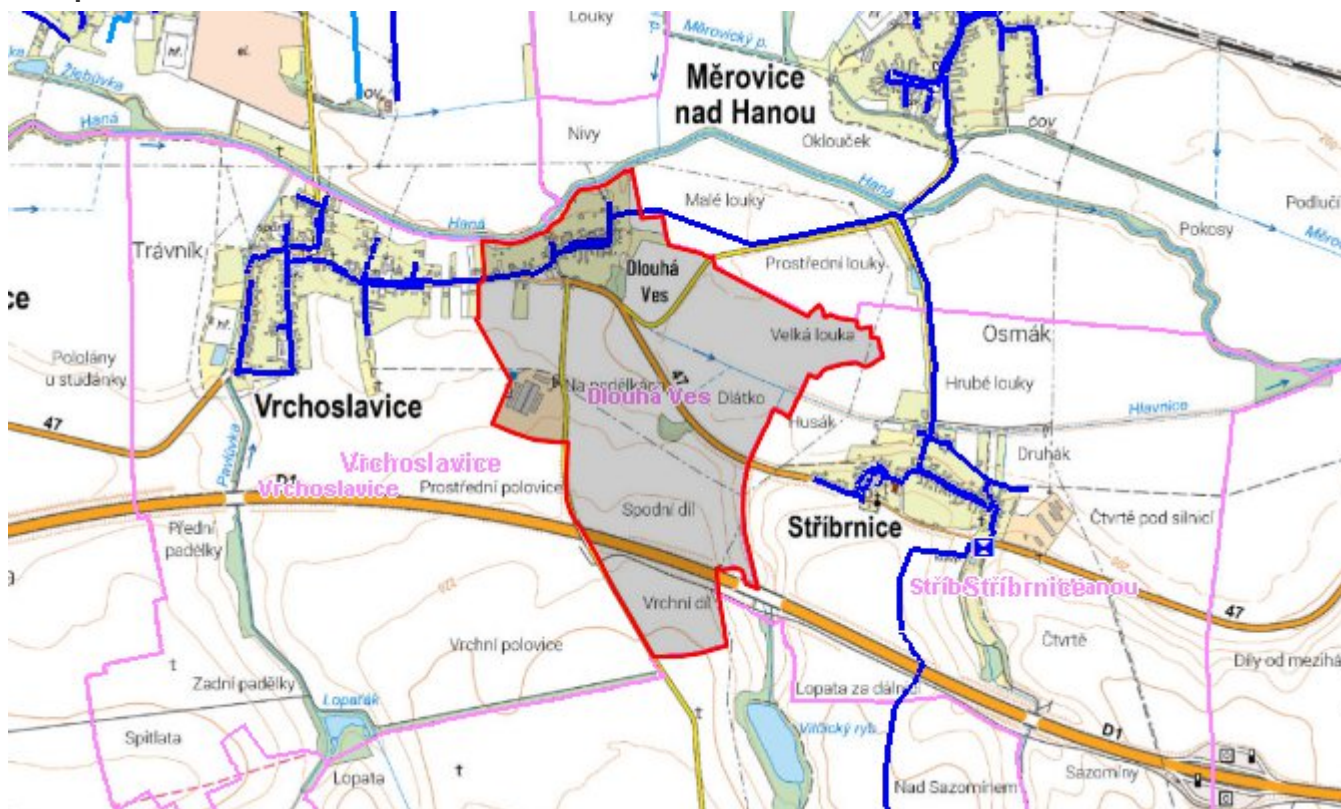

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	80	80	103	106	111	114

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Dlouhá Ves je vybudována splašková kanalizace, která je ve zkušebním provozu. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice, odtud jsou výtlačem čerpány do kanalizační sítě Vrchoslavice.

Likvidace odpadních vod je na ČOV Němčice nad Hanou (2 500 EO, 500 m³/den).

Provozovatelem kanalizace je v období zkušebního provozu obec, po uplynutí tohoto období bude správa předána V.H. P. Ivanovice na Hané.

Údaje o stávající kanalizaci - Dlouhá Ves

délka sítě DN 300 840 m

délka výtlaču V3 – na síť Vrchoslavice DN 80 792 m

počet ČS 1 ks

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


Místní část Vrchoslavic – Dlouhá Ves je zcela odkanalizována, ve výhledovém období se nepředpokládá s rozšířením stokové sítě.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Rekonstrukce kanalizace: -

Mapa

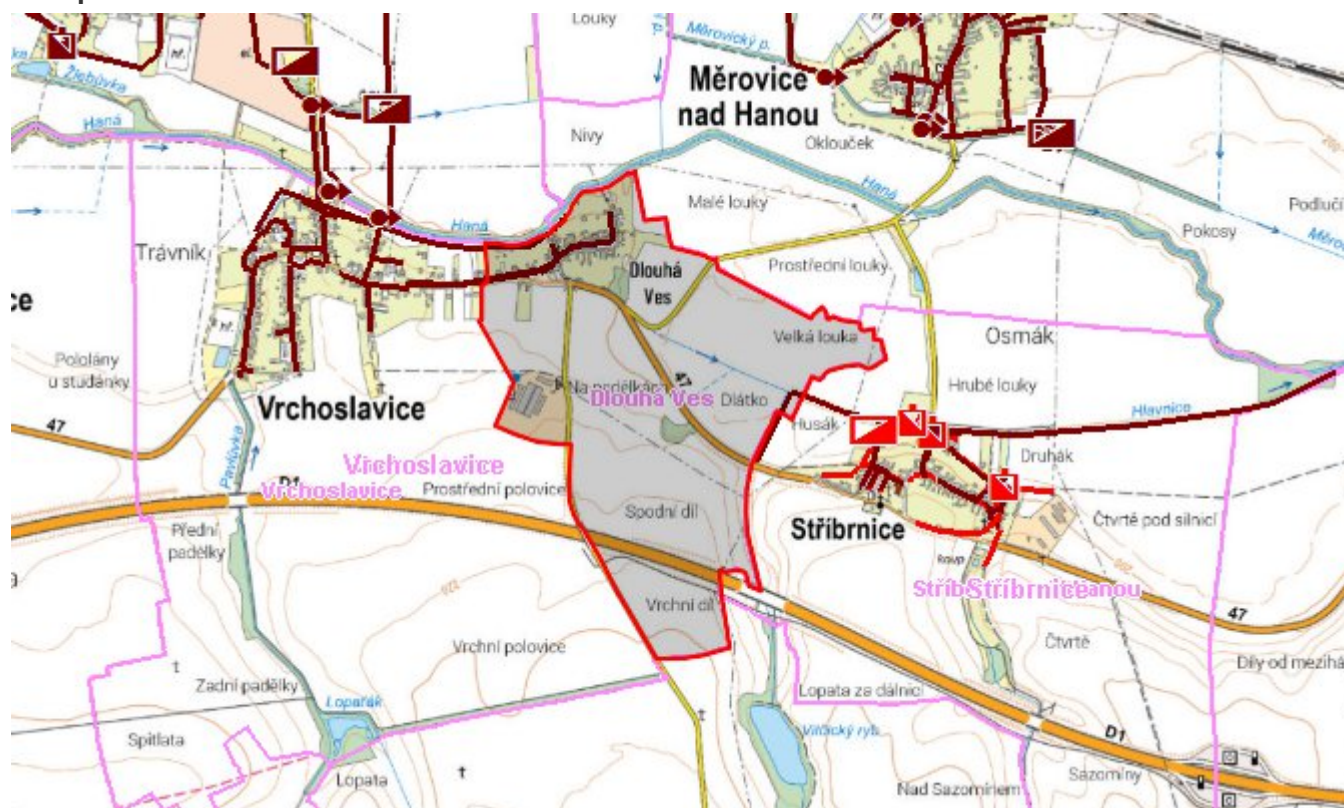

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

