

Domaželice - 7109_011_01_03084

A. OBEC

Domaželice

Číslo obce PRVKUK	0011
Kód obce PRVKUK	7109_011_01_03084
Kód obce	513211
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3824 Přerov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0011.01	Domaželice	03084	30848

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Domaželice byla založena roku 1339. Obec se rozkládá v okrese Přerov v oblasti mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem a žije v ní v současnosti necelých 600 obyvatel.

V obci se nachází kulturní dům s kapacitou sálu 500 lidí, ubytovnou pro 40 osob, zdravotní středisko pro děti a mládež, zdravotní středisko pro dospělé, pošta, sportovní fotbalové hřiště a základní škola 1-5 ročník.

Obec má k dispozici matriční úřad.

V obci je evidováno okolo 72 podnikatelských subjektů.

Obec má vybudovány inženýrské sítě, je zde vodovod, plyn a dešťová kanalizace, s vybudováním splaškové kanalizace a jejím napojení na ČOV je uvažováno.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	447	454	460	578	579	601	624
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	447	454	460	578	579	601	624

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
400	410	420	550	551	572	594

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Přerov - větev Dřevohostice. Zdrojem je prameniště s ÚV Troubky, odkud je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m³ s max. hlad. 277,0 m n.m. Odtud jde voda gravitačně z přívodního řadu větev Moštěnice -Želatovice, odbočkou v Prusích z azbestocementu DN 300, přes Domaželice do Turovic s přečerpáním do vodojemu Šibence 2x250 m³ s max. hlad. 298,95 m n.m. Z gravitačního řadu A 300 je odbočkou PVC 150 zásobena obec Domaželice a Čechy.

Stáří a stav vodovodu: 1984

Materiál a profil hl.řadů: PVC 80-150

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Domaželice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m³/den a na další dny je to 7,5 m³/den.

Mapa

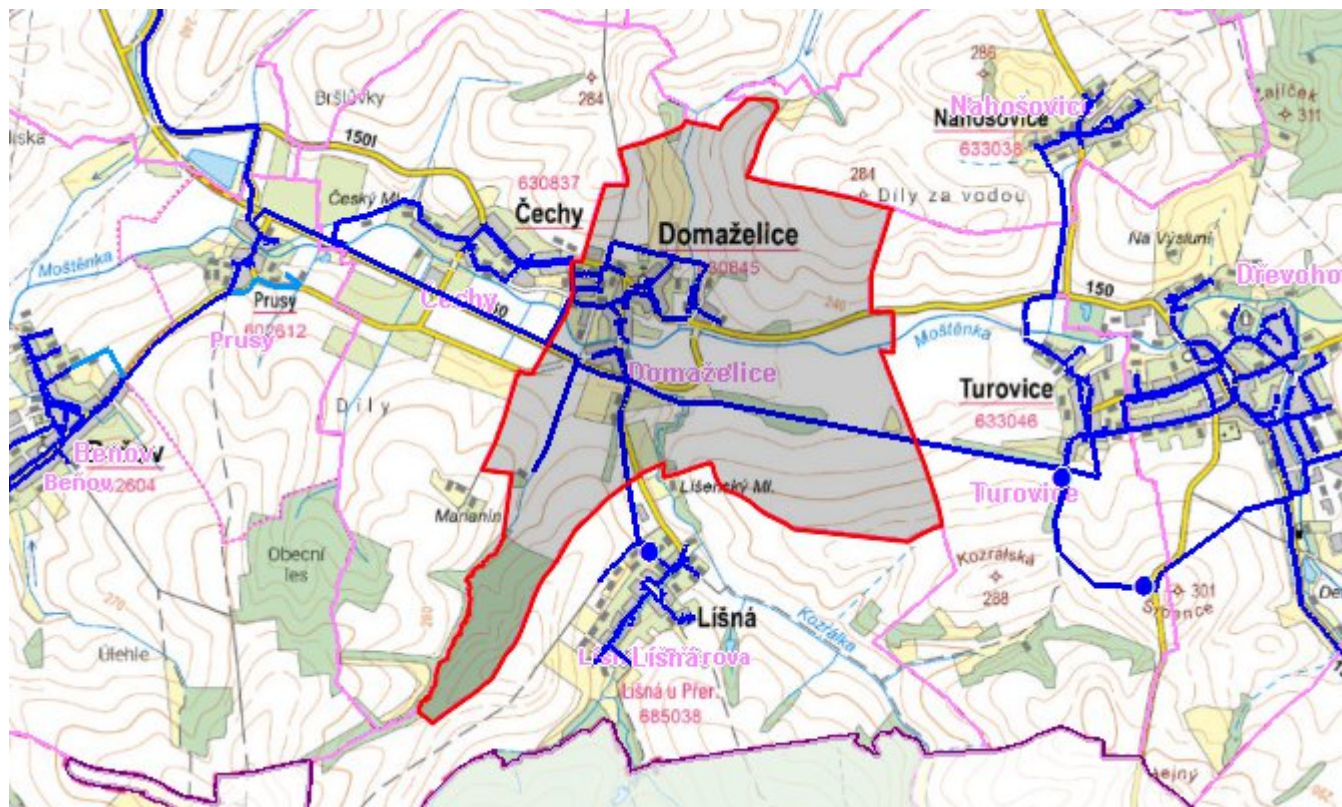

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	200	200	208	216

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Domaželice leží na pravém břehu Moštěnky, východním okrajem obce teče potok Šišemka, který se v intravilánu obce do Moštěnky vlévá. Obec bezprostředně navazuje na obec Čechy.

V obci Domaželice je stávající jednotná kanalizace, která je šesti výustními objekty zaústěná do Moštěnky. Stávající kanalizace je z betonových trub DN 300 – 800 v celkové délce cca 2 770 m a byla vybudována kolem r. 1975.

Na kanalizaci je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel obce, zbývající mají jímky k vyvážení. Kanalizace není ukončena ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutno zajistit vybudování kanalizace a čištění OV na ČOV.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je v návrhovém období navrženo dobudování jednotné kanalizace s přivedením na ČOV. Nově bude vybudován kanalizační sběrač, který bude veden po pravém břehu Moštěnky, podchytí stávající výustě a bude pokračovat přes obec Čechy k čistírně odpadních vod pod obcí Čechy (společná pro Čechy a Domaželice).


Údaje o navržené kanalizaci

Celková délka kanalizační sítě 3 970 m

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: V průběhu řešeného období do r. 2030

Mapa

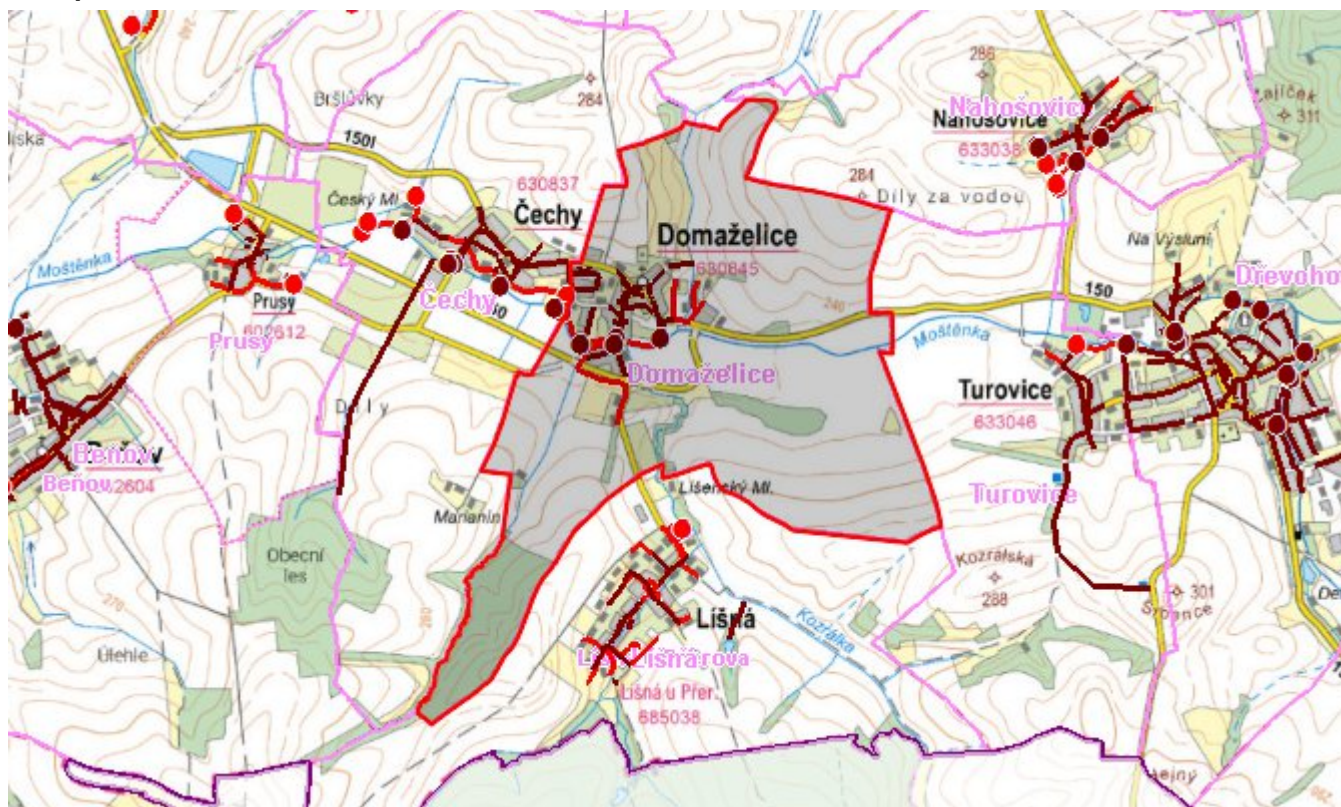

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	8 100,0	8 100,0

Mapa

