

Všechnovice - 7101_030_01_18708

A. OBEC

Všechnovice

Číslo obce PRVKUK	0030
Kód obce PRVKUK	7101_030_01_18708
Kód obce	521531
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0030.01	Všechnovice	18708	187089

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec tvoří přirozené centrum Záhoří s moderní střediskovou knihovnou a širokoúhlým kinem. K historicky cenným objektům obce patří hlavně zámek a farní kostel. První písemná zmínka o obci je z roku 1281. Obec se rozprostírá na ploše 580 ha ležících v nadmořské výšce 346 m.

Obec čítá v současnosti 887 obyvatel.

V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry a je zde evidováno okolo 150 podnikatelských subjektů.

Obec má vybudovanou plnou občanskou vybavenost, nalezneme zde poštu, školu, zdravotní, kulturní, sportovní ale i celospolečenská zařízení. Z hlediska infrastruktury má obec rovněž vybudováno vše, je zde vodovod, plyn, kanalizace s napojením na ČOV.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	885	888	890	871	868	864	860
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	885	888	890	871	868	864	860

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
640	643	645	749	747	743	740

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je v majetku i ve správě VaK Přerov, a.s.

Jedná se o skupinový vodovod Záhoří, se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice, obsahu 1x200 m³, max. hladina 363,50 m n.m. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobeno 1. tlakové pásmo vodovodní sítě Všechnovice. 2. tlakové pásmo je zásobeno přes přečerpací stanici.

V obci došlo k rozšíření veřejného vodovodu v roce 1999. Nový vodovod byl postaven z potrubí PVC. Materiál a profil hl. řadů: AC DN 150, LIT DN100-150, PVC DN 80 - 100

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období uvažuje pro lokalitu výstavby rodinných domků.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Všechnovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se uvažuje s rozšířením vodovodu, termín realizace je odvislý od projekční a stavební připravenosti pro uvažovanou výstavbu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m³/den a na další dny je to 13,5 m³/den.

Mapa

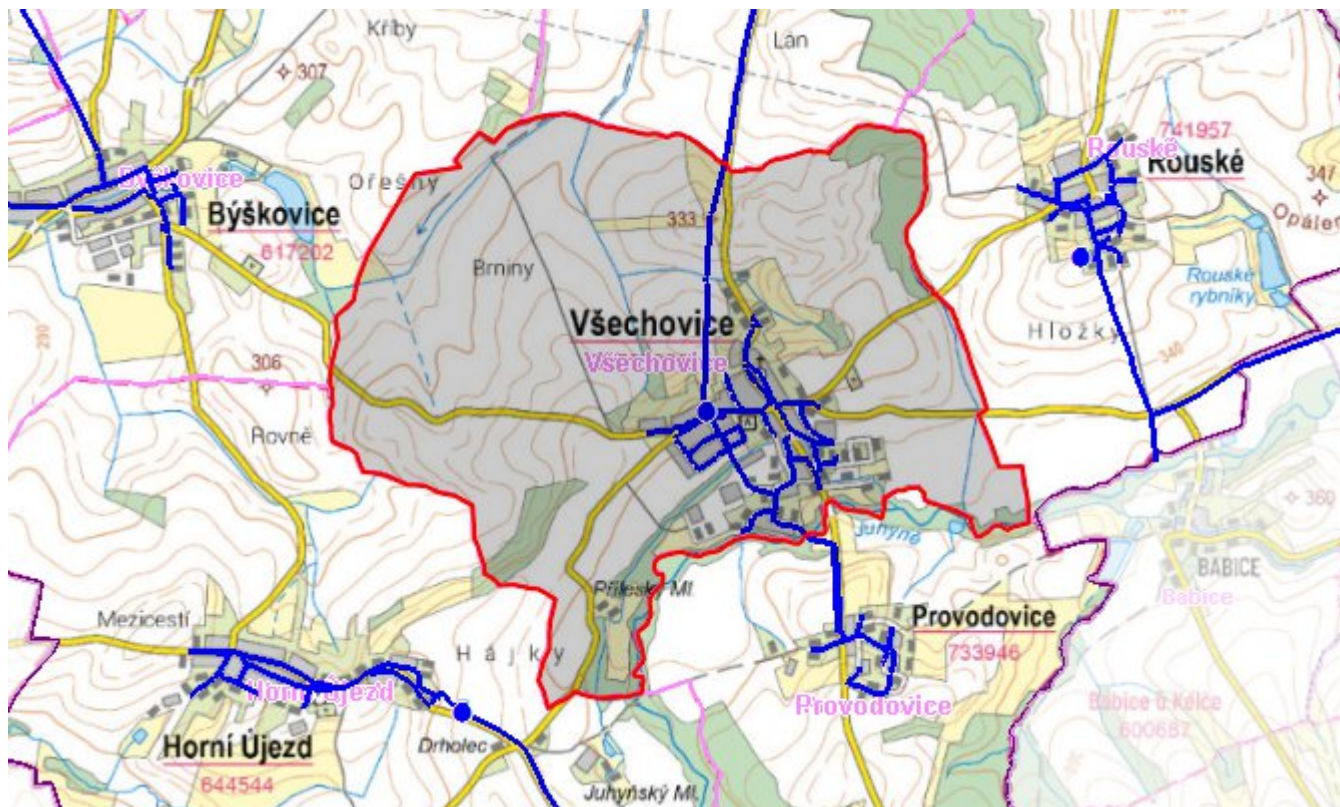

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
795	820	845	784	781	778	774

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Všechnovice leží na sever od řeky Juhyně, obcí protéká Mlýnský náhon. Severní část obce je odvodněna do melioračních odpadů, které ústí do Býškovického potoka.

V obci je umístěn závod Intergarden (v současnosti mimo provoz) zabývající se dřevozpracujícím průmyslem, dále zemědělské družstvo ZD Záhoran (na kanalizaci napojeny pouze splaškové vody).

V obci je vybudována stávající jednotná kanalizace DN 400 - 500, do níž je přímo napojeno cca 90 % obyvatel obce. Do kanalizace jsou v současnosti napojeny i drenážní vody. Severní část obce je vzhledem ke konfiguraci území odkanalizována severním směrem - do příkopu. Na tuto kanalizaci je přes septiky napojeno 10 % obyvatel obce.

Odpadní vody jsou odvedeny do čistírny odpadních vod v Babicích (ORP Valašské Meziříčí, Zlínský kraj), kterou spravuje VaK Vsetín a.s. a která slouží i pro další obce - Provodovice, Babice a Lhota u Kelče..

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 9 810 m

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Všechnovice je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Odpadní vody ze severní části obce budou čištěny na malé balené čistírně odpadních vod, která je navržena v prostoru pod obcí.

Údaje o navržené kanalizaci


délka nové kanalizační sítě 150 m

malá ČOV (90 EO) 13,5 m³/d

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace + ČOV : po 2030 (příp. před 2030 – dle finančních možností)

Mapa

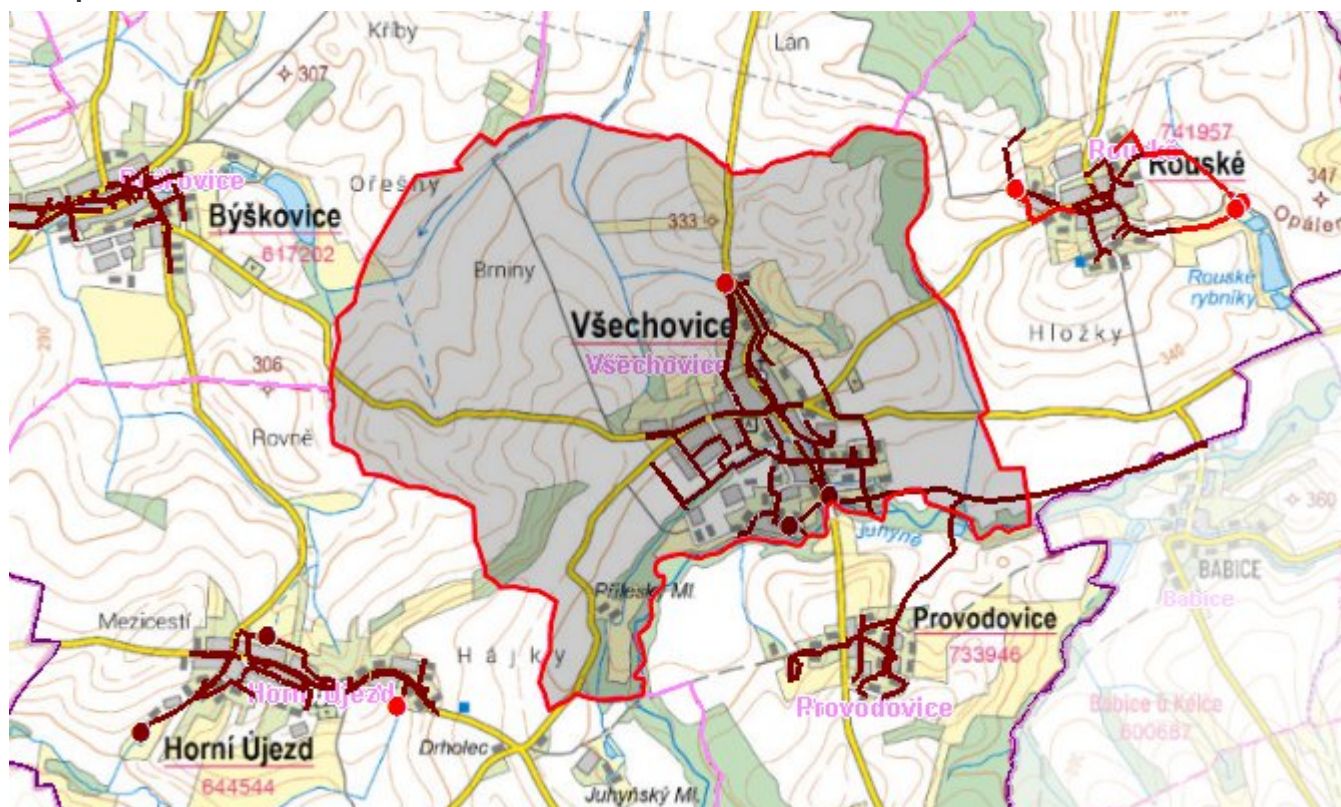

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 050,0	2 050,0

Mapa

