

Křenovice - 7109_018_01_07589

A. OBEC

Křenovice

Číslo obce PRVKUK	0018
Kód obce PRVKUK	7109_018_01_07589
Kód obce	569143
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3808 Kojetín



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0018.01	Křenovice	07589	75892

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Zastavěné území leží v rovině na pravém břehu řeky Hané 4 km jihozápadně od Kojetína na silnici z Kroměříže do Vyškova. Od roku 1976 byly Křenovice částí Kojetína.

Od komunálních voleb v roce 1990 jsou opět samostatnou obcí. Nejstarší zmínka o Křenovicích je z let 1320 až 1322.

V obci nalezneme vybudovanou občanskou vybavenost, včetně infrastruktury. V obci je zaznamenán rozvoj podnikatelské sféry a individuální výstavby rodinných domků.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	425	433	440	416	413	408	403
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	425	433	440	416	413	408	403

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
372	386	400	395	392	387	383

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Křenovice mají vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s.. Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

- prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
- druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubký s úpravnou vody v Troubkách.

Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m³, max. hladina 254,50 m n.m. Výtlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je obec Kovalovice zásobena větví vodojem Polkovice – Sv. Anna – Kojetín - Křenovice. Přívod z azbestocementu DN 150, síť obce Křenovice AZC DN 80 – DN150 mm.

Materiál a profil hl. řadů: AZC DN150, DN100, DN80, OC 150 a PE DN80

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Dále bude vodovodní síť rozšiřována do rozvojových částí obce v souladu s územním plánem.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Křenovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V dalším období bude vodovodní síť rozšiřována do rozvojových částí obce v souladu s územním plánem.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,2 m³/den a na další dny je to 6,6 m³/den.

Mapa

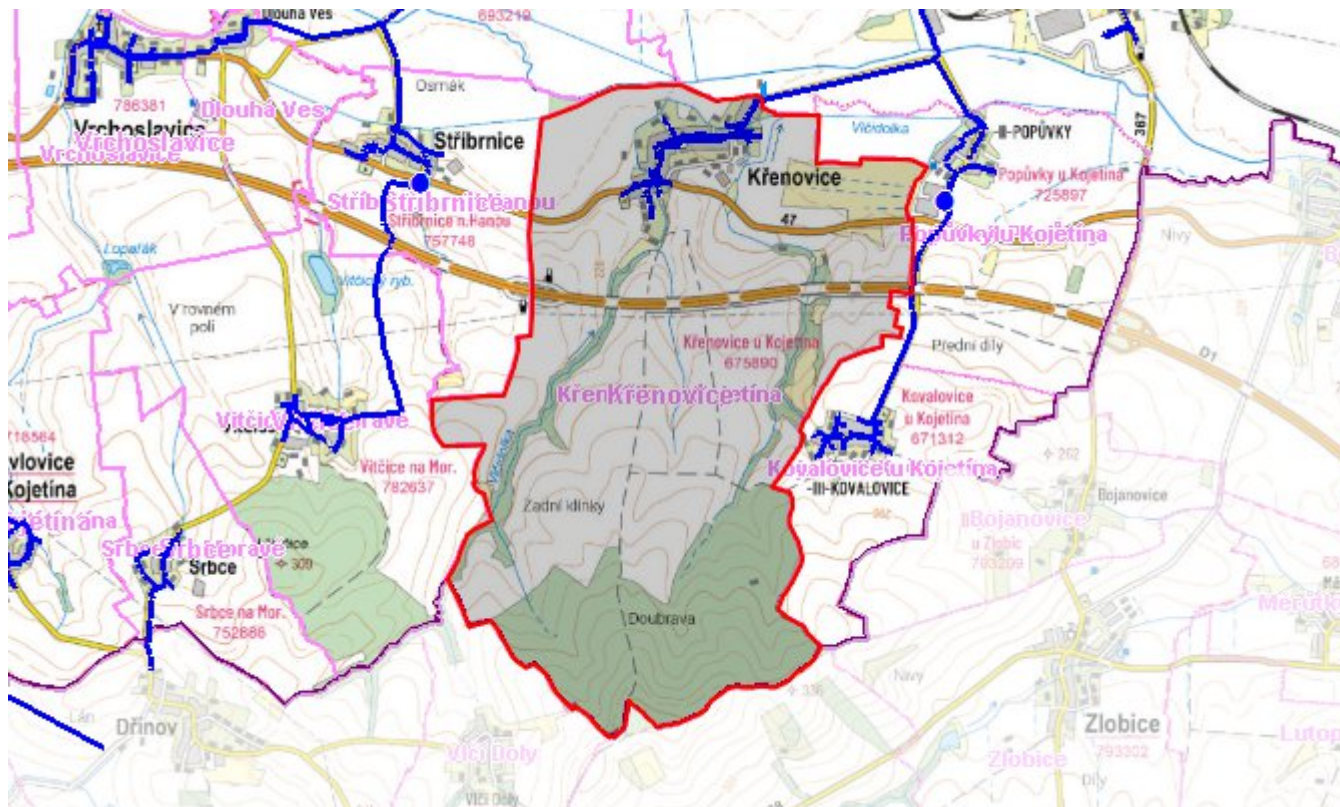

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	395	392	387	383

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace, která odvádí veškeré splaškové vody z obce na novou ČOV a po vyčištění do recipientu Haná. Je navržena nová mechanicko-biologická ČOV (500 EO) 60,0 m³/d. Celková délka kanalizační sítě je 4 480 m. ČOV se nachází za hranicí k.ú. Křenovice na k.ú. Kojetín.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

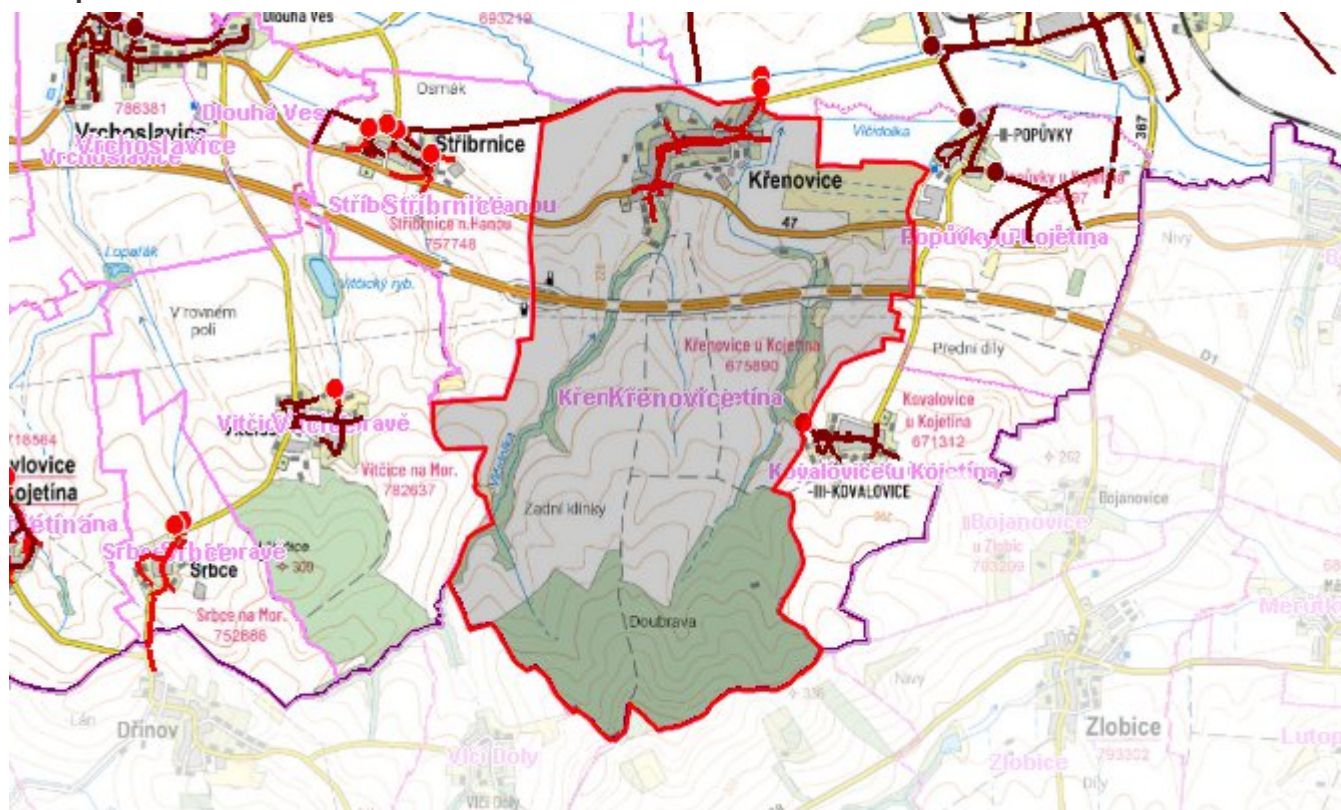

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	21 500,0	21 500,0

Mapa

