


Svrčov - 7109_021_2,_79405

A. OBEC

Lazníky

Číslo obce PRVKUK	0021
Kód obce PRVKUK	7109_021_2,_79405
Kód obce	514471
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3824 Přerov

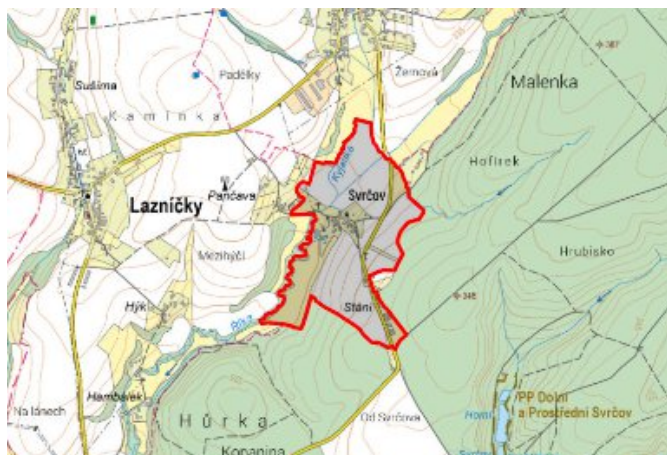

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0021.02	Svrčov	07940	79405

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci je z roku 1355. Rozprostírá se spolu s obcí Lazníky, jejíž je součástí na ploše 303 ha a leží v nadmořské výšce okolo 290 m.

Občané obecní části Svrčov plně využívají občanské vybavenosti obce Lazníky.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	24	24	24	12	12	10	9
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	24	24	24	12	12	10	9

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
24	24	24	12	12	10	9

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Svrčov má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov.

Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů.

Z vodojemu Čekyně 1x5000 m³ s max. hlad. 277,0 m n.m., vede gravitační řad směrem na Lipník nad Bečvou A 500. Z tohoto řadu je odbočka do ČS Buk s akumulací 2x250 m³ s max. hladinou 254,50 m n.m.

Z ČS Buk je čerpání na 3 směry: do vodojemu Buk 150 m³ s max. hladinou 293,75 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Buk a Radvanice. Druhý směr čerpání je do vodojemu Lazníky a třetí do vodojemu Sobíšky. Vodojem Lazníky má obsah 1x250 m³ s max. hladinou 330,0 m n.m. Odtud je gravitačně zásobena obec Lazníky.

V roce 1999 byla zpracována dokumentace – TES, která řeší možnost zásobovat obce Lazníky, Svrčov, Lazníčky a Výkleky ze sousedního okresu Olomouc, z obce Velký Újezd. Zdrojem pitné vody pro dané obce je vodojem Velký Újezd 2x400 m³, s max. hl. 420 m n.m., s min. hl. 415,0 m n.m. Na přívodním gravitačním řadu, před obcí Výkleky je umístěna redukce tlaku, která zajistí dovolené a přípustné tlaky ve vodovodních sítích všech tří obcí. Změna způsobu zásobení obce Lazníky bude aktuální podle toho, jaké ceny vodného a stočného budou stanoveny stávajícím provozovatelem a provozovatelem vodárenského systému Velký Újezd na okrese Olomouc. V řešeném období do roku 2015 však ke změně v systému zásobování obce, včetně její části Svrčova dle informací OÚ Lazníky nedojde.

Stáří a stav vodovodu: 1994

Materiál a profil hl.řadů: PVC 150

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Lazníky - Svrčov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m³/den a na další dny je to 1 m³/den.

Mapa

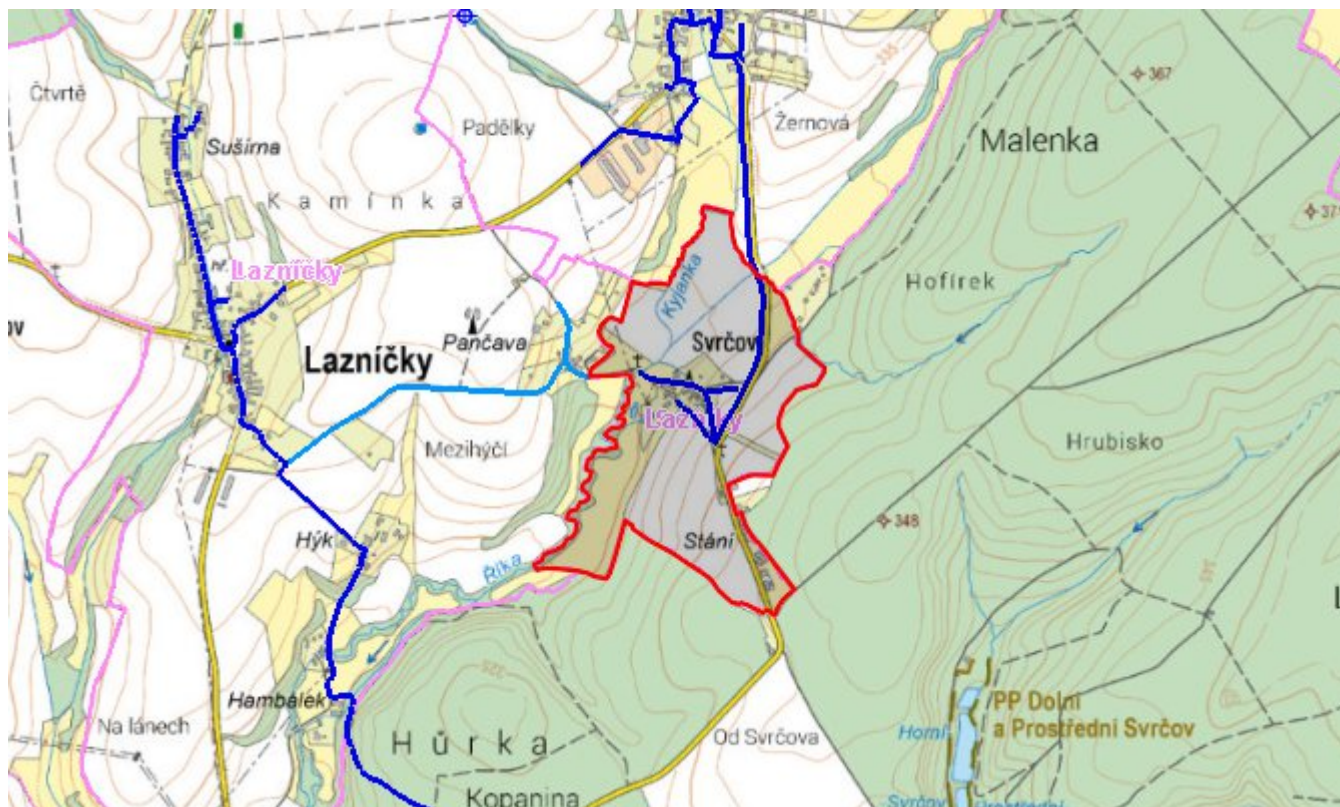

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Místní část Svrčov, se nachází na sever od obce Lazníčky. V osadě žije trvale jen 24 obyvatel, kteří mají septiky a jímky na vyvážení. Kanalizace v obci není, pouze krátký úsek zatrubněného příkopu pro odvádění dešťových vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

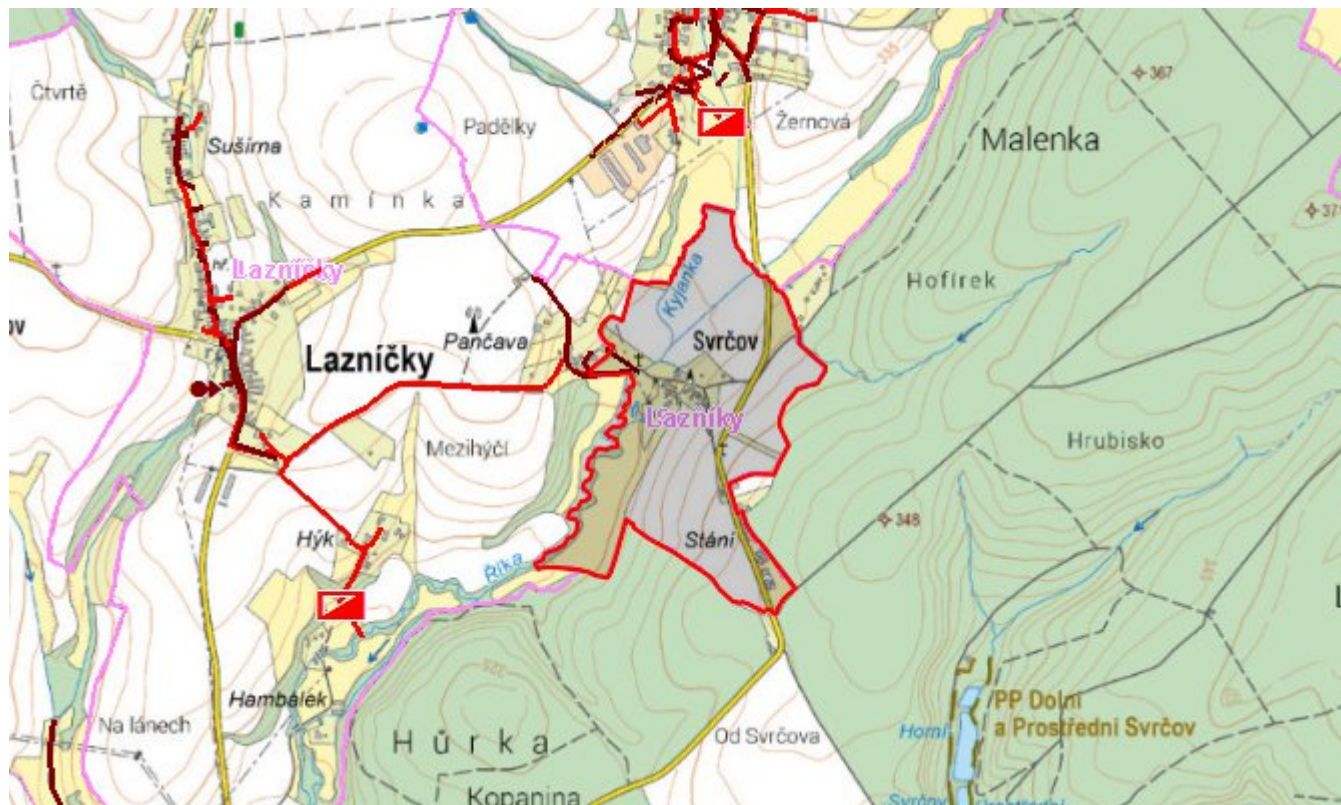

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

