

Lipová - 7109_023_01_08463

A. OBEC

Lipová

Číslo obce PRVKUK	0023
Kód obce PRVKUK	7109_023_01_08463
Kód obce	514772
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3824 Přerov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0023.01	Lipová	08463	84638

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Lipová se rozkládá v údolí říčky Bystřičky, ve východní části okresu Přerov, na úpatí Hostýnských vrchů. První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Katastr obce je 499 ha a ve 120 domech žije 250 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Moštěnka.

V obci je vybudován vodovod a plyn, splašková kanalizace zde vybudována není.

Obec má vybudovanou občanskou vybavenost, je zde rozvoj podnikatelských subjektů. Výstavba je zde jen individuální – rodinné domky.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	252	251	250	278	286	294	302
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	252	251	250	278	286	294	302

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
220	225	230	250	257	264	272

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má veřejný vodovod, výstavba vodovodu byla dokončena v roce 1997, vodovod je součástí skupinového vodovodu Přerov - větev Dřevohostice. Vodovod je v majetku i ve správě VaK Přerov. Zdrojem je prameniště s ÚV Troubky, odkud je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m³ s max. hlad. 277,00 m n.m. Odkud jde voda gravitačně z přírodního řadu větve Moštěnice - Želatovice, odbočkou v Prusích z AZ 250 přes Domaželice do Turovic s přečerpáním do vodojemu Šibence 2x250 m³ s max. hlad. 298,95 m n.m. Pod tlakem tohoto vodojemu, z větve Dřevohostice je odbočkou DN 150 obec Lipová gravitačně zásobena.

Stáří a stav vodovodu: 1997

Materiál a profil hl. řadů: PVC 150, 100, 80 a PE D63

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Lipová není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m³/den a na další dny je to 3,0 m³/den.

Mapa

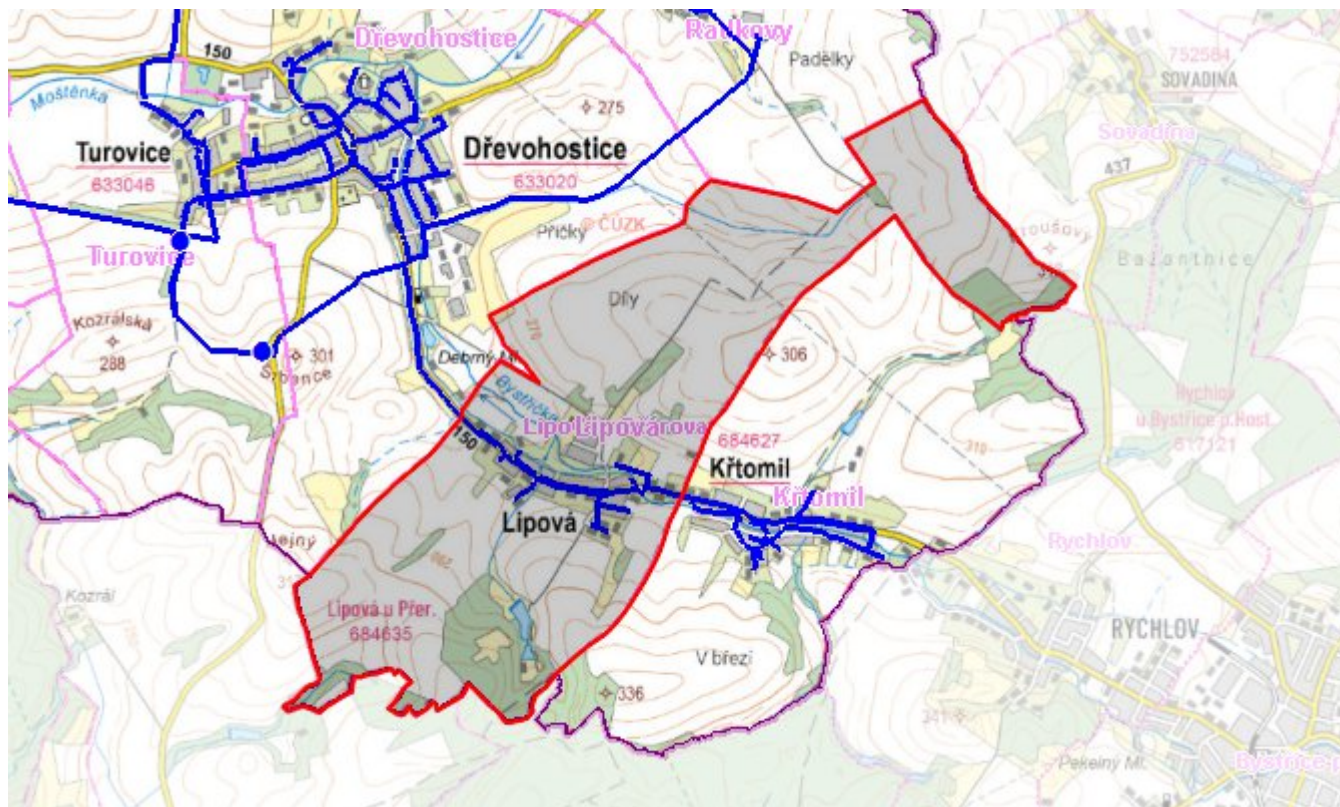

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	245

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Lipová navazuje bezprostředně na obec Křtomil a je rozložena většinou na levém břehu Bystřičky. V obci Lipová je stávající dešťová kanalizace DN 200 – 500 v celkové délce cca 2 240 m, která je v současnosti tvořena samostatnými stokami, které mají devět výustních objektů.

Do kanalizace jsou napojeny splaškové odpadní vody po předčištění v septicích od části obyvatel (zbytek odpadních vod z rodinných domků je odváděn do jímek k vyvážení).

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme v tomto období řešit individuálně.

V dalším období po r. 2030 je navržena nová kanalizace s ukončením na ČOV. Kanalizace v obci je navržena splašková tak, aby bylo možno veškeré odpadní vody svést do navrhovaného kanalizačního přivaděče pod obec, kde je navržena čistírna odpadních vod klasická mechanicko-biologická. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

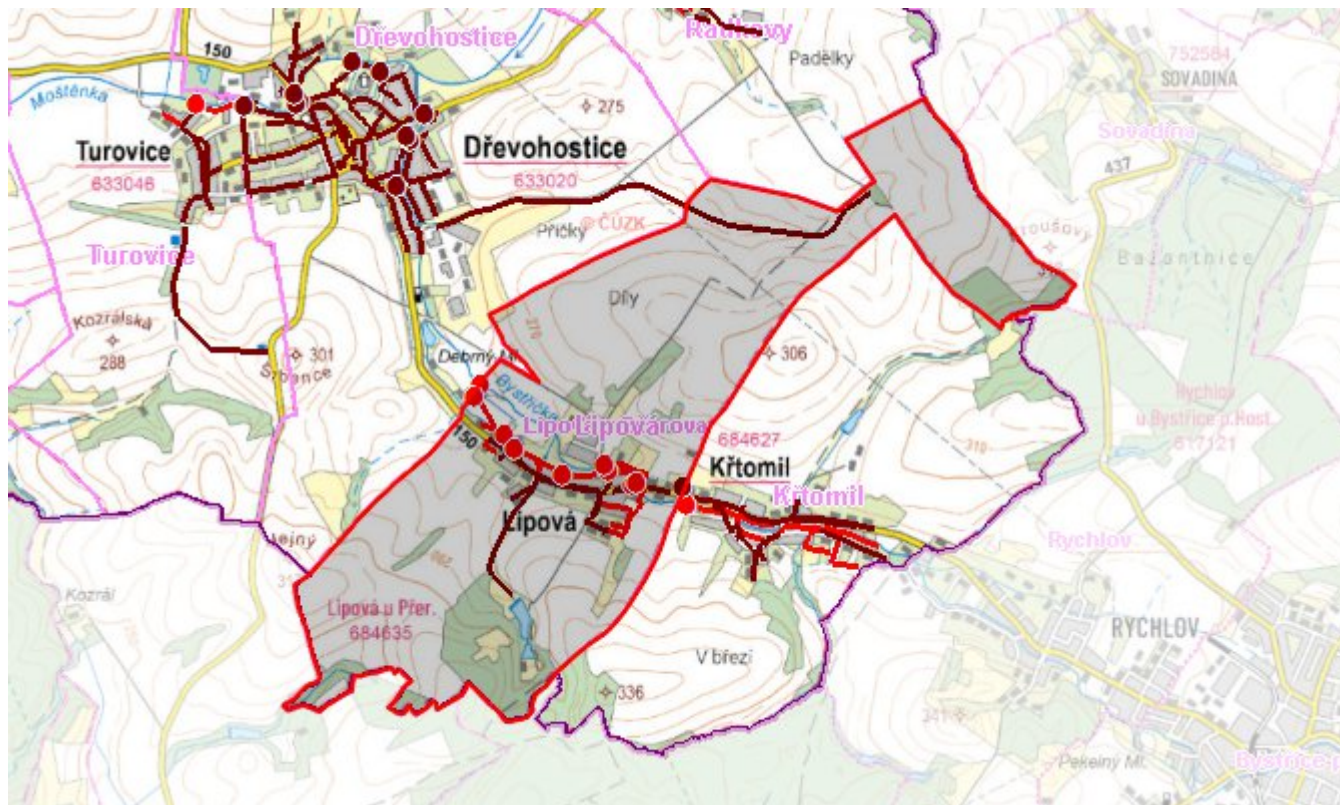

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

