

# Zámrsky - 7101\_031\_01\_19097

## A. OBEC

### Zámrsky

Číslo obce PRVKUK	0031
Kód obce PRVKUK	7101_031_01_19097
Kód obce	522775
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



## Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0031.01	Zámrsky	19097	190977

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Zámrsky je obec na posledních výběžcích Karpat směrem k řece Bečvě. Patří mezi nejstarší osady. První písemná zpráva o obci je z roku 1131. Obec leží jihovýchodně od Hranic v nadmořské výšce 340 až 372 metrů, kde žije 198 obyvatel. Vesnice má katastrální rozlohu 801 hektarů, z čehož 140 hektarů tvoří lesy. Do katastru obce patří i někdejší biskupský dvůr, dnes osada Kamenec s 33 občany. Asi jeden a půl kilometru od Zámrska se v jejich katastru nachází na rozloze dvacet šest hektarů chráněné území přírodní rezervace Doubek.

V obci je jen základní občanská vybavenost, za vyšší občanskou vybaveností a službami lékaře jezdí místní obyvatelstvo do Hranic. V sedmdesátých letech byl v obci vybudován veřejný vodovod a kanalizace. Základní škola byla v roce 1989 přestavěna na dům s pečovatelskou službou.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	197	194	190	247	267	287	307
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>197</b>	<b>194</b>	<b>190</b>	<b>247</b>	<b>267</b>	<b>287</b>	<b>307</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
160	160	160	217	237	257	277

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

#### Popis současného zásobování pitnou vodou

Zásobení obce je součástí skupinového vodovodu Kelčsko.

Vodovod je v majetku i správě VaK Vsetín, a.s.

Obec je zásobena z VDJ Němetice 2x46 m<sup>3</sup>. Skupinový vodovod Kelčsko začíná ÚV, odkud se voda čerpá do VDJ Stráž 1x200 m<sup>3</sup>. Z něho jde voda do věžového VDJ Rouské 2x50 m<sup>3</sup> a do VDJ Strážný 1x250 m<sup>3</sup>. Z VDJ Strážný jsou zásobeny Horní a Dolní Těšice a také VDJ 2x46 m<sup>3</sup> Němetice. Z tohoto VDJ jsou zásobeny Zámrsky a Němetice, které jsou již na okrese Vsetín. Osada Kamenec je zásobována přívodním řadem Skalička - Kamenec DN 100, délky 1,34 km

Stáří a stav vodovodu: 1972, dobrý

Materiál a profil hl. řadů: DN 125, 100

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Zámrsky a Kamenec není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Osada Kamenec je záplavovou oblastí.


#### Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m<sup>3</sup>/den a na další dny je to 3,0 m<sup>3</sup>/den.

### Mapa

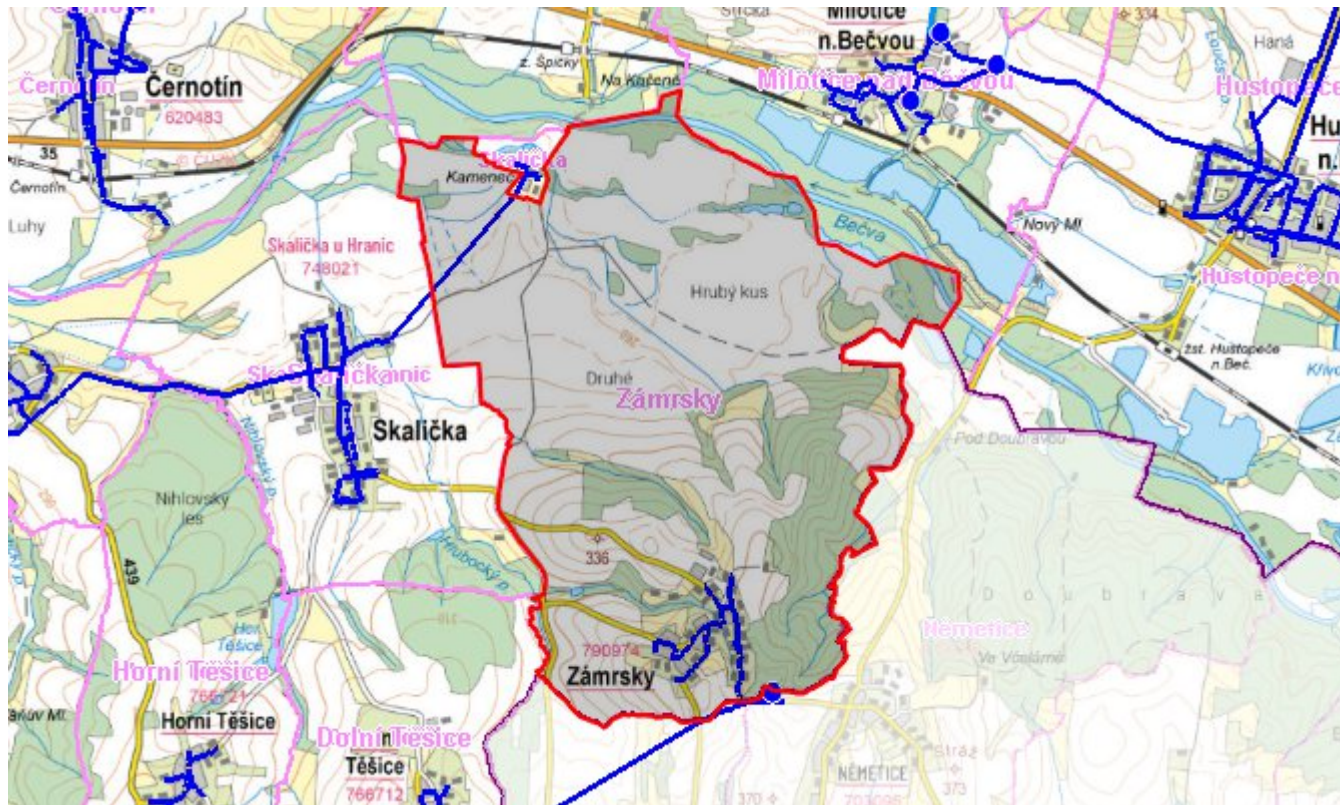

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
185	185	185	242	265	285	305

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec nemá žádnou výraznou vodoteč - povrchové a podzemní vody se soustřeďují v malém potůčku Hajek, který protéká obcí a vlévá se do Hlubockého potoka.

Obec má zemědělský charakter - zemědělské družstvo je soustředěno v areálu na kraji obce.

V obci je vybudována stávající jednotná kanalizace DN 300 - 600, do níž jsou napojeni přes septiky všichni obyvatelé obce (v obci je cca 20 % domů neobydleno). Stáří kanalizace je cca 20 let.

Kanalizace je vyústěna v biologickém rybníku, který byl vybudován v roce 1988 a je provozován ZD Skalička.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 3 090 m

ČOV (200 EO) – biologický rybník 30,0 m<sup>3</sup>/d


## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Zámrsky je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

### Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

## Mapa

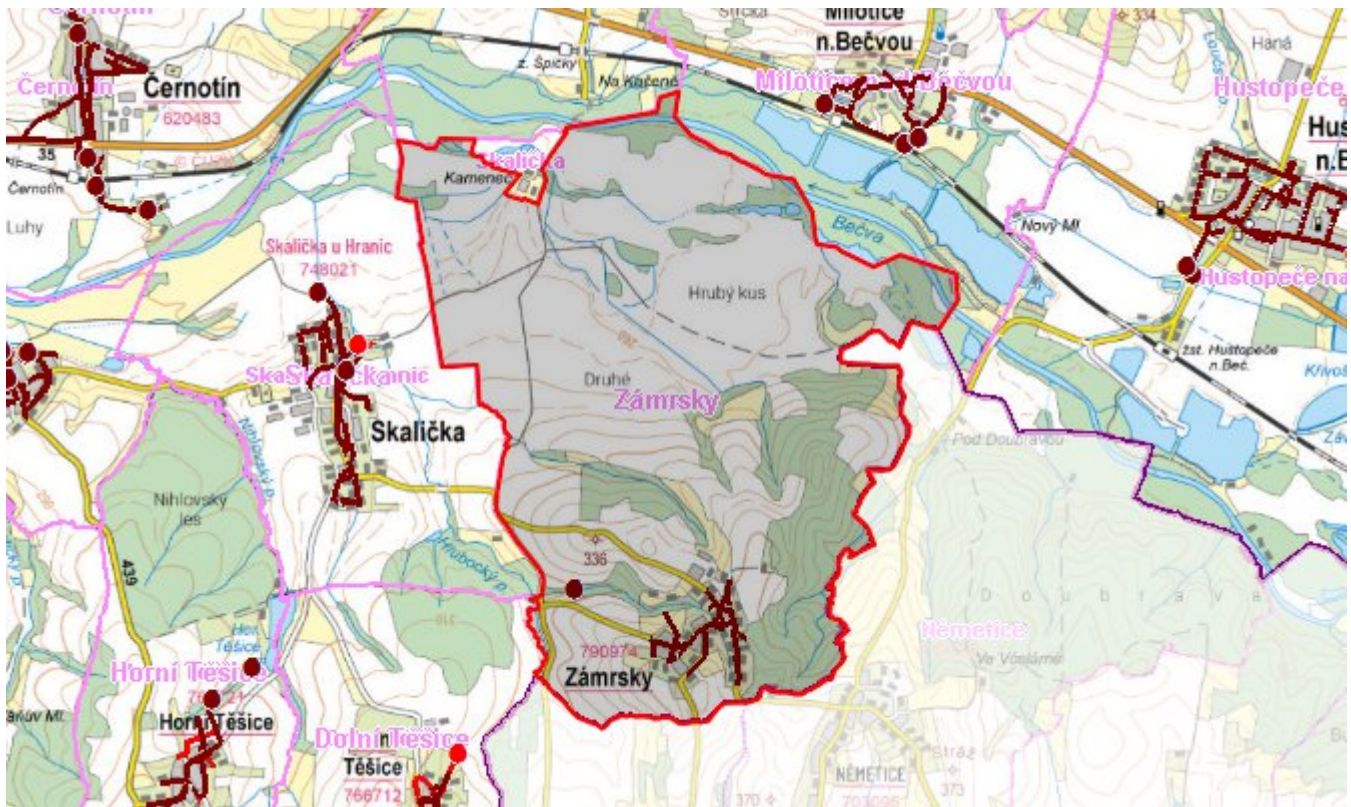

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

