


Oprostovice - 7109_031_01_11204

A. OBEC

Oprostovice

Číslo obce PRVKUK	0031
Kód obce PRVKUK	7109_031_01_11204
Kód obce	516350
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3824 Přerov

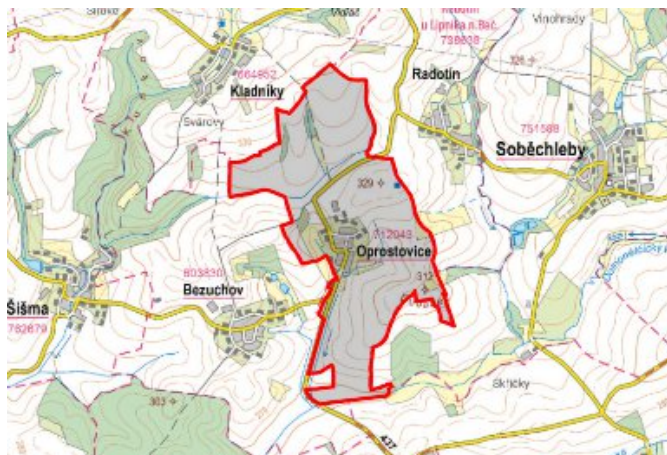

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0031.01	Oprostovice	11204	112046

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Obec se rozprostírá na ploše 267 ha ležících v nadmořské výšce 300 m. Jedná se o obyvatelstvem početně malou obec na Přerovsku.

Tato obec má však vybudován vodovod, plyn ale i kanalizaci s napojením na ČOV. Občanská vybavenost je zde základní, není zde škola, školka, pošta a ani zdravotnické služby. Je zde evidováno okolo 20 podnikatelským subjektům.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	117	119	120	89	86	83	80
přechodně bydlící	2	2	2	2	0	0	0
celkem	119	121	122	91	86	83	80

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
85	93	100	89	86	83	80

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem, Přerov a.s., provoz Hranice.

Jedná se o skupinový vodovod Záhoří, se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice 1x200 m³, max. hlad. 363,50 m n.m. Odtud je gravitačním řadem PVC 160 přivedena voda do věžového vodojemu Horní Nětčice 1x200 m³, max. hlad. 348,48 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobeny řadem z PVC 160 obce Soběchleby na odbočce Simře, dále Radotín. Z rozvodné sítě Radotína je plněn zemní vodojem Oprostovice 2x50 m³ s max. hladinou 329,0 m n.m., odtud je obec gravitačně zásobena.

Stáří a stav vodovodu: 1993,

Materiál a profil hl.řadů: PVC 110, 90

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec uvažuje s rozšířením vodovodní sítě DN 80 o 600 m pro zástavbu 15 rodinných domků. Záměr rozšíření vodovodní sítě má v územním plánu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Oprostovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,5 m³/den a na další dny je to 10,5 m³/den.

Mapa

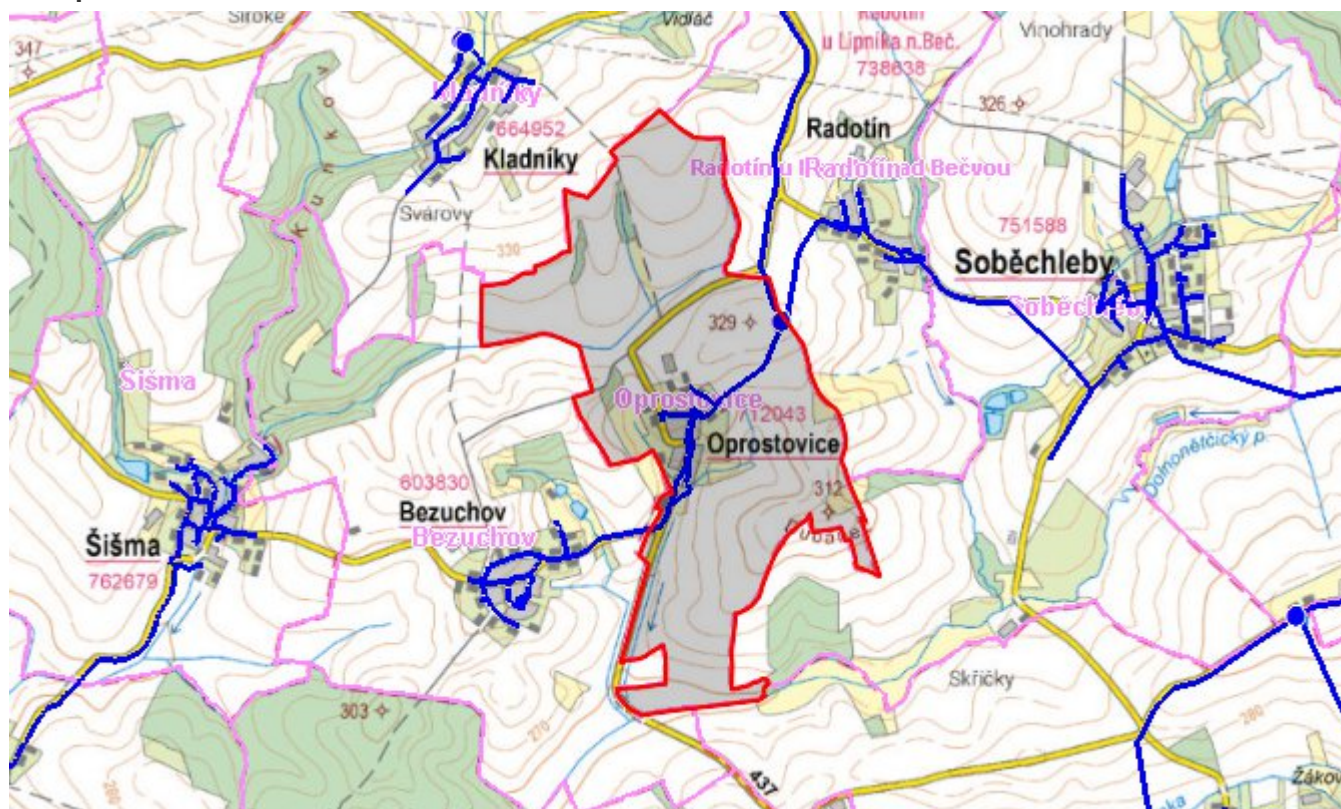

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
105	110	115	89	86	83	80

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Na východním i západním okraji obce jsou dva meliorační odpady, které se pod obcí stékají v jeden. V obci hospodářské zemědělské družstvo Dřevohostice, odpadní vody z výroby jsou likvidovány v zemědělství.

V obci Oprostovice je vybudována jednotná kanalizační síť, která byla budována v letech 1965 - 1972.

Kanalizační stoky jsou zhotoveny z betonových trub, kanalizace je v dobrém stavu.

Odpadní vody jsou kanalizační přivedeny na stávající čistírnu odpadních vod (130 EO), která je situována pod obcí, s odtokem vyčištěných odpadních vod do melioračního odpadu.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 1 070 m

ČOV (130 EO) 16 m³/d


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna. Rozsah stokové sítě je dostačující s možností napojení až 95 % usedlostí. V dalším návrhovém období bude nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších úseků kanalizace.

Časový harmonogram

Ve výhledovém období se neuvažuje s výstavbou další nové kanalizace.

Mapa

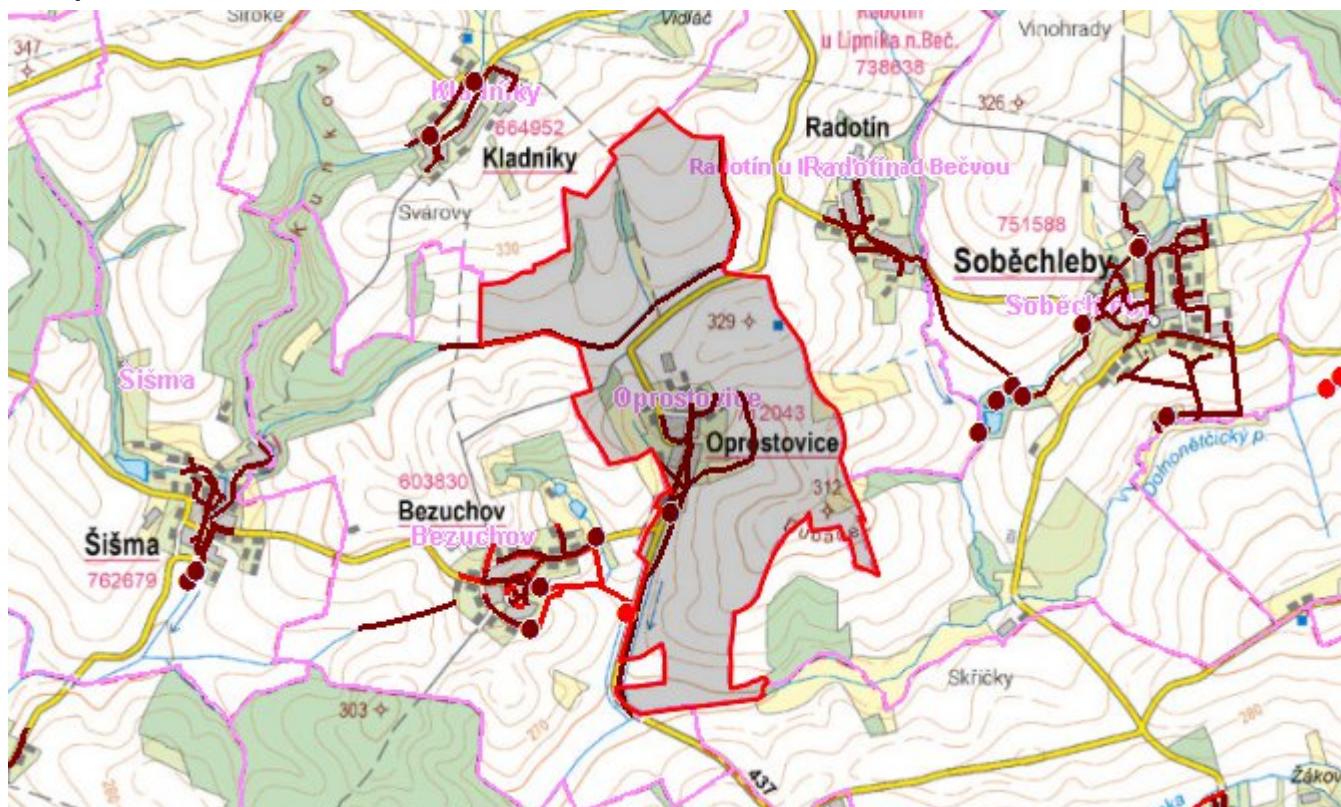

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

