

Luboměř pod Strážnou - 7101_032_01_32068

A. OBEC

Luboměř pod Strážnou

Číslo obce PRVKUK	0032
Kód obce PRVKUK	7101_032_01_32068
Kód obce	500151
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0032.01	Luboměř pod Strážnou	32068	320684

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Luboměř nad Strážnou leží ve vojenském prostoru Libavá severovýchodně od města Olomouce. Zástavba je mimo hlavních silničních a železničních tras. Recipientem je pravostranný přítok Nečinského potok.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 565-600 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	150	160	170	104	100	96	93
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	150	160	170	104	100	96	93

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
113	123	133	94	90	87	84

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Luboměř pod Strážnou je vybudován nový veřejný vodovod, který je v majetku obce Luboměř pod Strážnou – obec je i provozovatelem vodovodu. V současné době je na vodovod napojena celá obec. V obci byl v roce 2012 vybudován nový vrt u Karlova Rybníka, který slouží jako hlavní zdroj k zásobování obce.

Záložním zdrojem vody jsou dva stávající vrty.

Stávající úpravná vody Luboměř má kapacitu 2,8 l/s (odstranění Mn a Fe). Úpravná vody byla postavena v roce 1997. V ÚV se nachází akumulace 50 m³ + AT stanice, ze které je zásobena Luboměř pod Strážnou.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Nově vybudovaný systém zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Luboměř pod Strážnou není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod v lokalitě Luboměř pod Strážnou je řešen jako samostatný systém s jedním vrtem a dvěma záložními vrty. Vodovod není součástí žádného systému skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní a balenou vodou.

Mapa

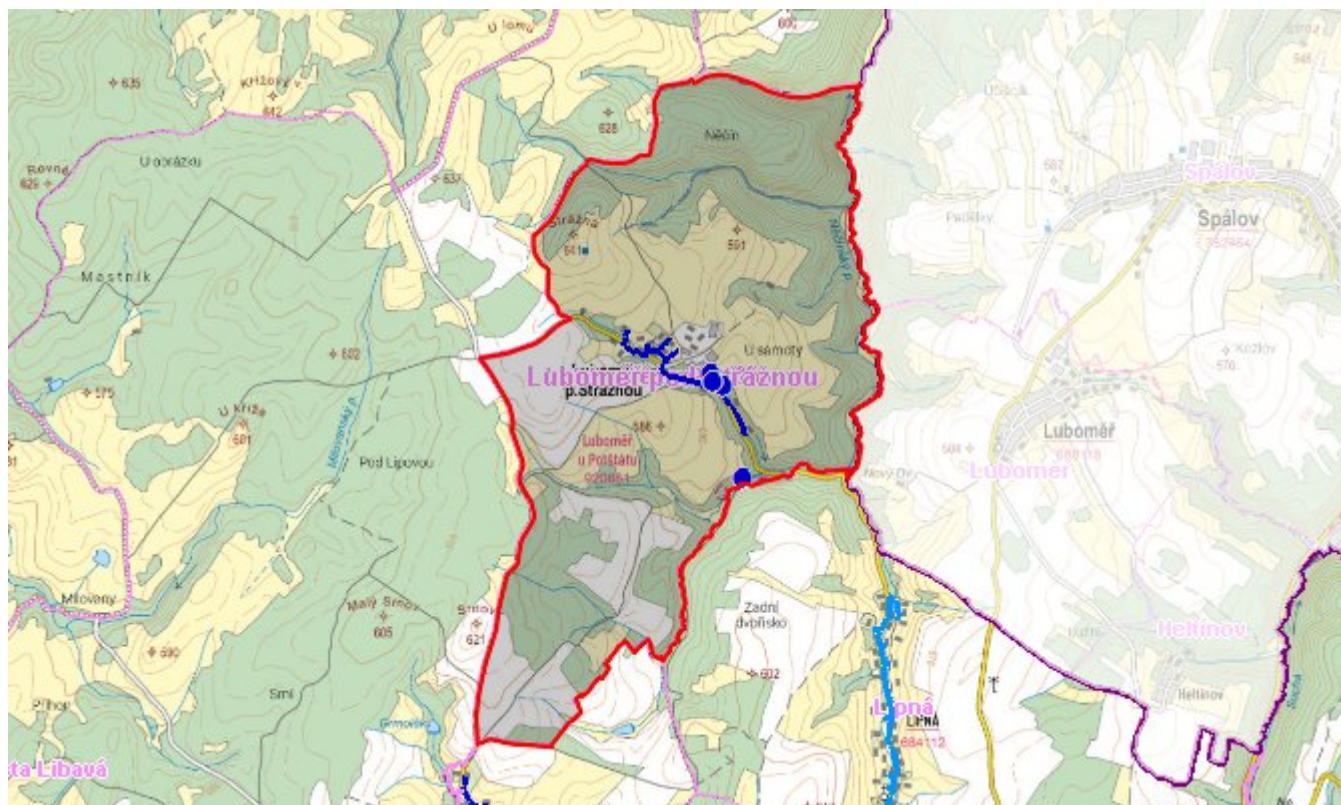

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Úpravna vody	Stav					UR/54/39/2018
Úpravna vody	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
120	130	140	73	70	67	65

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V tomto sídle byla v roce 2016 vybudovaná nová splašková kanalizace s napojením celé obce. Stavající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace. Současně je zde vybudována nová čistírna odpadních vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Luboměř nad Strážnou není uvažováno s rozšířením stokové sítě.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba kanalizace.

Mapa

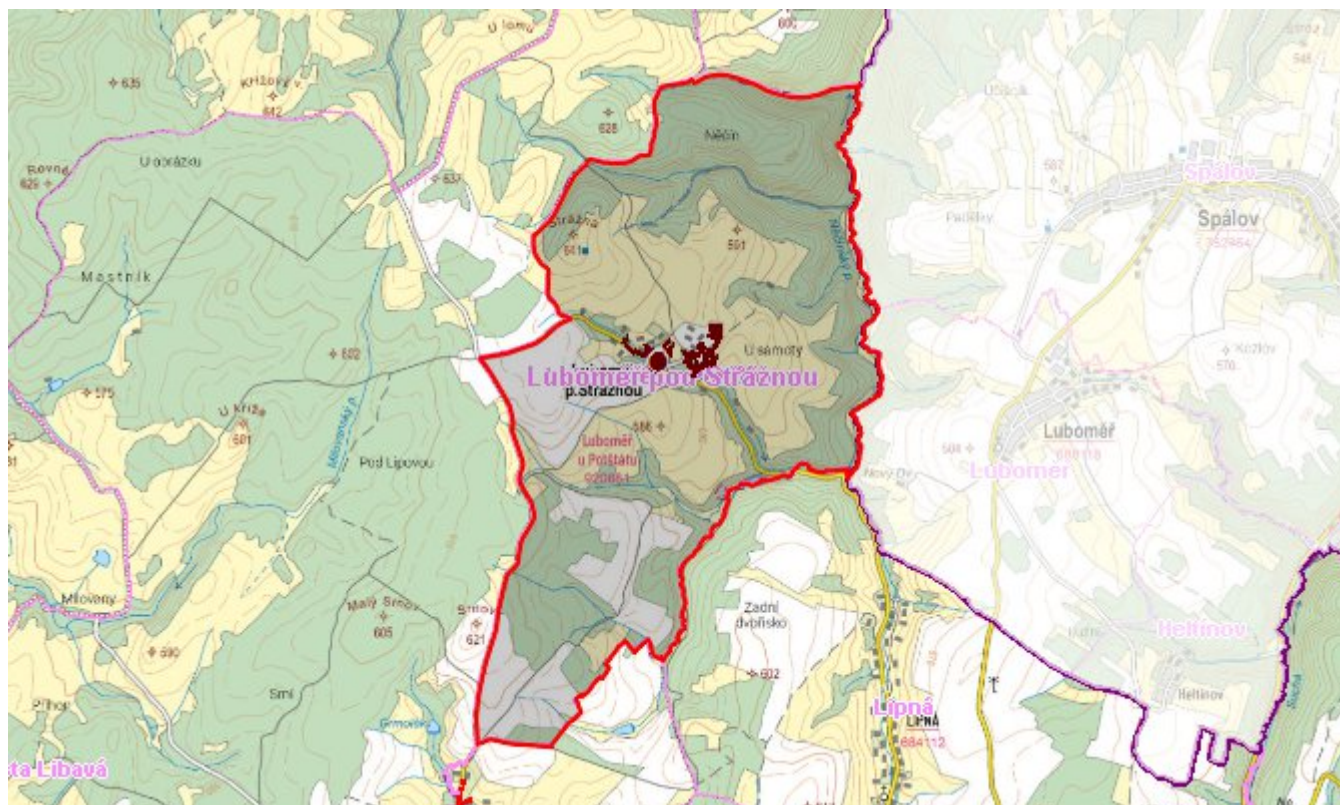

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

