Výkleky - 7109_056_01_18760

A. OBEC

Výkleky

Číslo obce PRVKUK	0056
Kód obce PRVKUK	7109_056_01_18760
Kód obce	547450
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1996 (7109) Přerov
Číslo POU **Název POU**	3824 Přerov

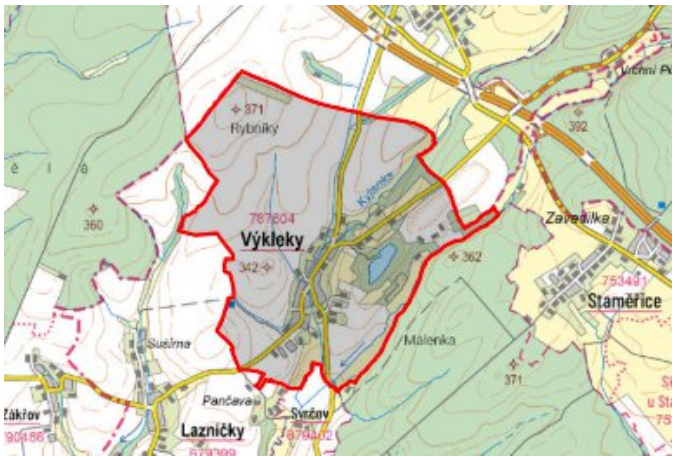

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0056.01	Výkleky	18760	187607

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Výkleky leží v dolince 8,5 km severozápadně od Lipníka nad Bečvou, po obou stranách okresní silnice a potůčku Kyjanka.Obec sousedí s obcí Velký Újezd,Lazníky a Lazničky. Poprvé se obec připomíná roku 1203.Od komunálních voleb v roce 1992 jsou Výkleky opět samostatnou obcí s výměrou katastru 339 ha, ležící v nadmořské výšce 319m a v obci žije 265 obyvatel. V obci je vyhotovená dešťová kanalizace,plynofikace. Jsou zde dvě hospody, prodejna smíšeného zboží, výrobna modelů, stolárna a výrobna těsnění, letní areál, tenisový kurt a koupání v zatopeném lomu. V obci je mateřská škola,obecní knihovna a kadeřnictví. Lidé dojíždí za prací převážně do Mariánského Údolí nebo Přerova.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
trvale bydlící	256	262	268	278	286	291	297
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	**256**	**262**	**268**	**278**	**286**	**291**	**297**

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	241	268	278	286	291	297

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou
Obec Výkleky má v současné době dobudován vodovod, který je v majetku obce.
Zásobování obce Výkleky pitnou vodou je ze sousedního okresu Olomouc, z obce Velký Újezd. Přívodní gravitační řad je napojen na okraji obce Velký Újezd a je veden podél státní silnice do obce Výkleky. Na tento řad napojuje vlastní rozvodná síť obce. Přívodní řad a rozvodná síť jsou provedeny z potrubí lPE (90, (63.
Stáří a stav vodovodu: 2003
Materiál a profil hl. řadů: lPE (90, (63

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V rámci lokality Výkleky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram
V řešeném období se neuvažuje s další výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jestliže dojde k dlouhodobému přerušení dodávky vody pitné vody, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

Mapa

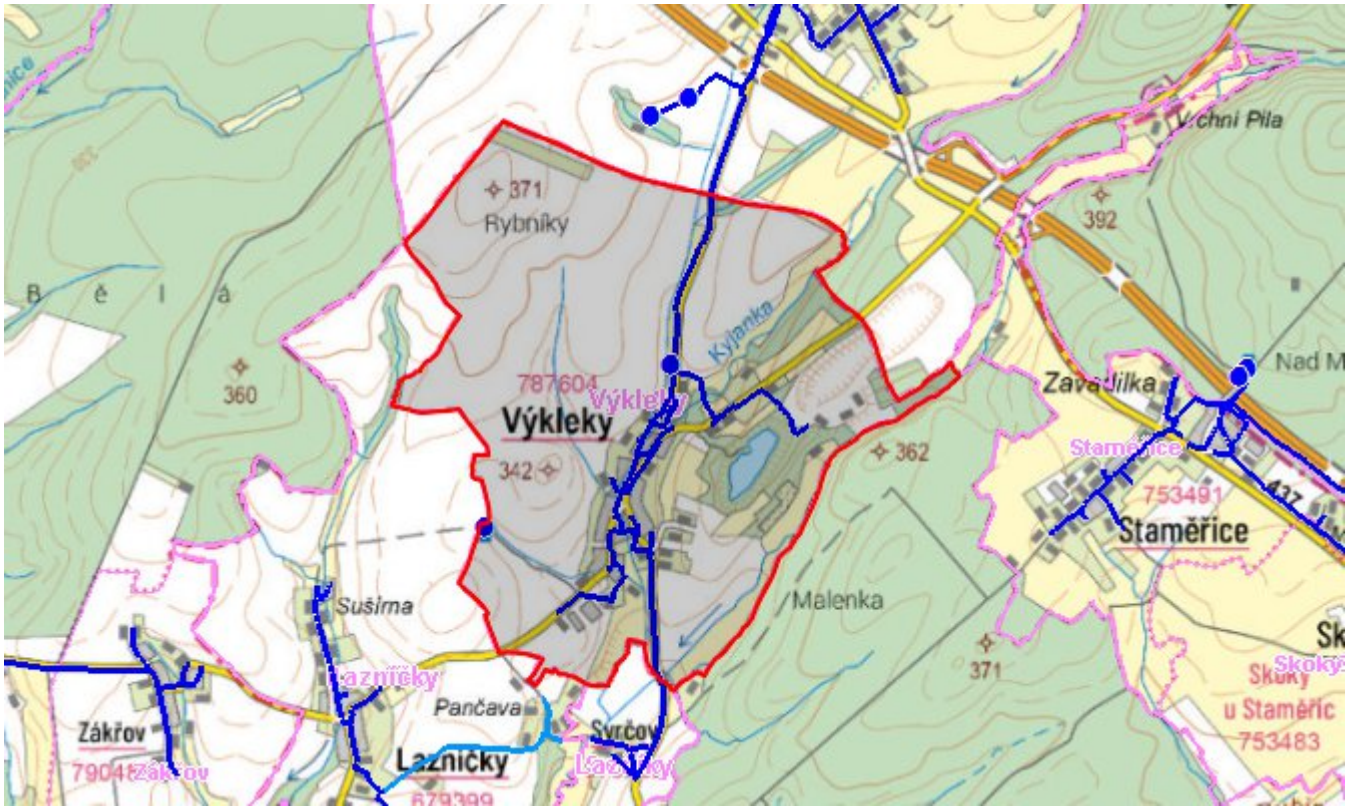

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Regulační stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	0	0	0	297

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
Středem obce Výkleky protéká potok Kyjanka a tři jeho pravostranné přítoky.
V obci je stávající dešťová kanalizace, která byla vybudována z betonových trub DN 300 – 900 v celkové délce cca 4 410 m v 60. letech v akci Z, a která není v dobrém technickém stavu. Tuto kanalizaci tvoří několik samostatných stok vyústěných do potoků. V obci mají velké problémy s přívalovými vodami, které zaplavují vozovku. Splaškové odpadní vody většiny obyvatel obce jsou odváděny do jímek k vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro obec je zpracovaná dokumentace pro výstavbu tlakové splaškové kanalizace v délce cca 3653 m s vlastní mechanicko-biologickou ČOV pro 300 EO. Systém tlakové kanalizace bude tvořen sítí hlavních rozvodných řadů, přípojkami k čerpacím šachtám a vlastními čerpacími šachtami s technologickým vybavením. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do vodního toku Kyjanka.

Časový harmonogram
Výstavba kanalizace: dle finančních možností

Mapa

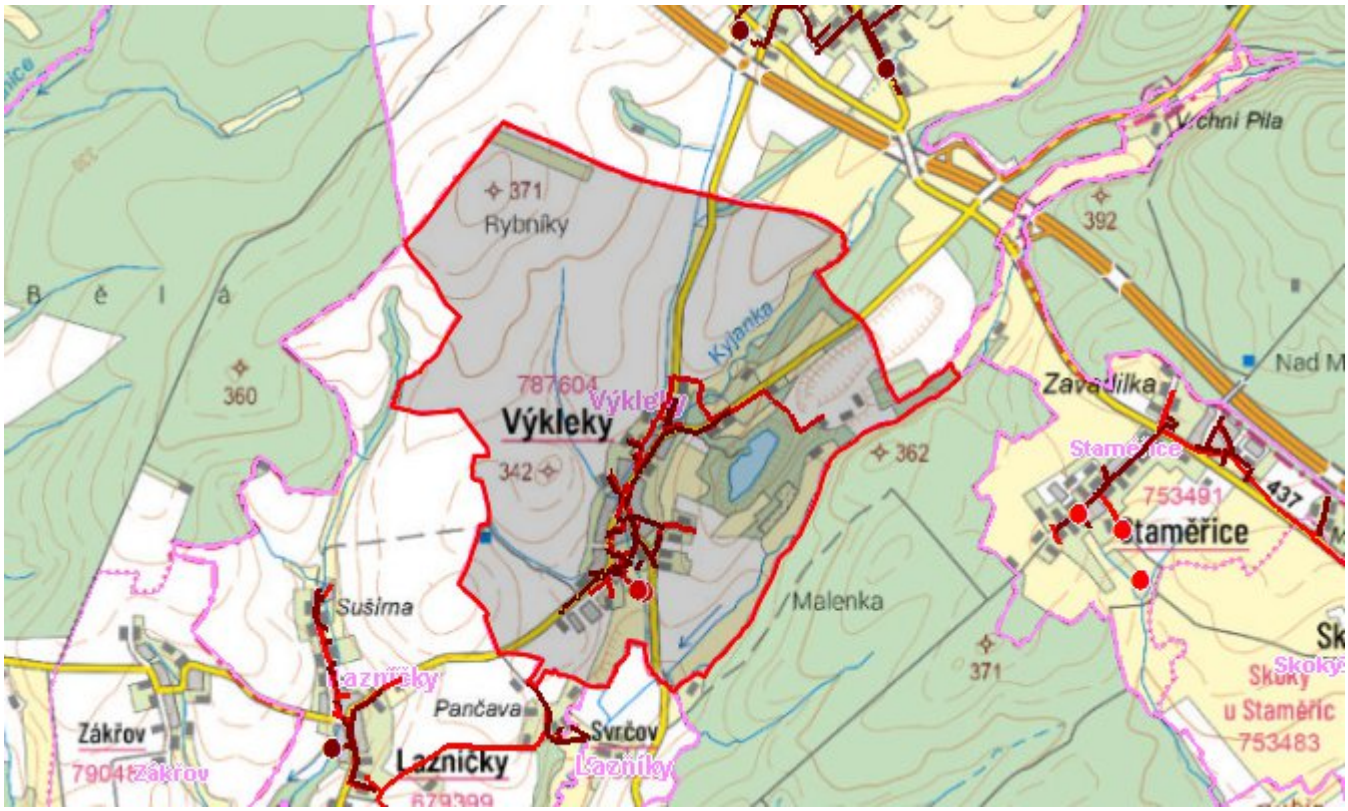

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	**Kanalizace**	**Celkem**
0,0	36 000,0	36 000,0
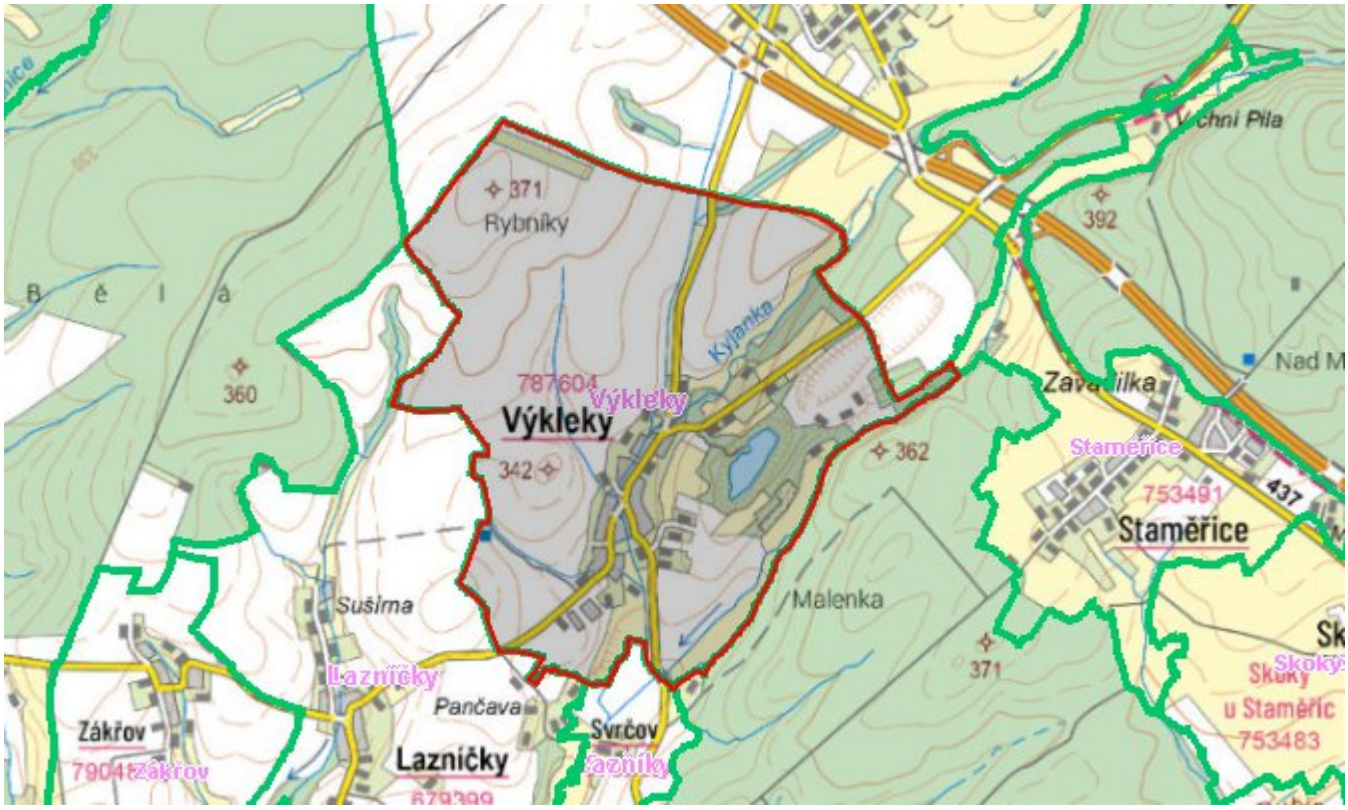
Mapa