

Travná - 7102_002_02_05794

A. OBEC

Javorník

Číslo obce PRVKUK	0002
Kód obce PRVKUK	7102_002_02_05794
Kód obce	536148
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3921 Javorník



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0002.02	Travná	05794	57941

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část města Javorník Travná leží ve vzdálenosti cca 4 km proti proudu Javornického potoka od města Javorník. Místní část Travná je samostatné sídlo vesnického charakteru. Okolní příroda skýtá značné možnosti rekreačního využití. V obci žije necelých 60 stálých obyvatel a lze předpokládat až 300 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů). V Travné končí silnice II/457 z Javorníka.

Stávající zástavby v obci je rozložena po obou březích Javornického potoka a jeho bezejmenných přítoků. Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 520 – 470 m.n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	40	40	40	59	64	67	70
přechodně bydlící	276	281	285	300	300	300	300
celkem	316	321	325	359	364	367	370

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Travná není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé a rekreační zařízení jsou zásobeni z místních zdrojů – domovní studny.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel se v Travné neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nacházejí pouze zdroje, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou tzn. domovní studny. Obcí protéká Javornický potok. V okolních svazích se vyskytuje celá řada pramenů různé vydatnosti, které by bylo možné použít pro zásobování pitnou vodou.


Časový harmonogram

V řešeném období nebude probíhat žádná výstavba.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě znehodnocení vody v domovních studnách by bylo nutno pitnou vodu odebírat z přistavených cisteren.

Mapa

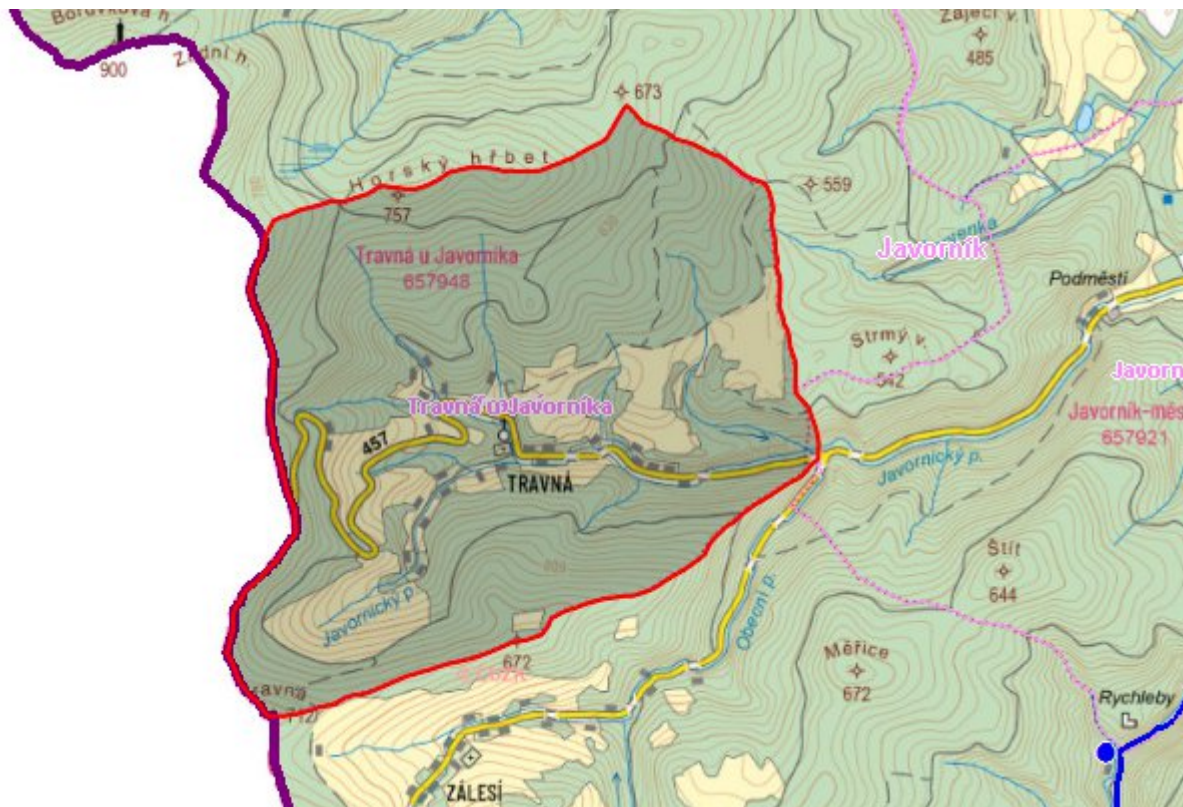

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části není vybudována kanalizace, odpadní vody od obyvatel obce jsou odváděny do jímek k vyvážení.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době zde žije asi necelých 60 obyvatel, v sezóně stoupne počet až na 100 osob. Tyto osoby jsou ubytovány v rekreačních soukromých objektech – chalupách, které jsou situovány po obou březích Javornického potoka. Jelikož se jedná o rozptýlenou zástavbu, nepředpokládá se budování centrální ČOV, lze uvažovat s postupným vybavením objektů domovními čistírnami.

Časový harmonogram

V řešeném období nebude probíhat žádná výstavba.

Mapa

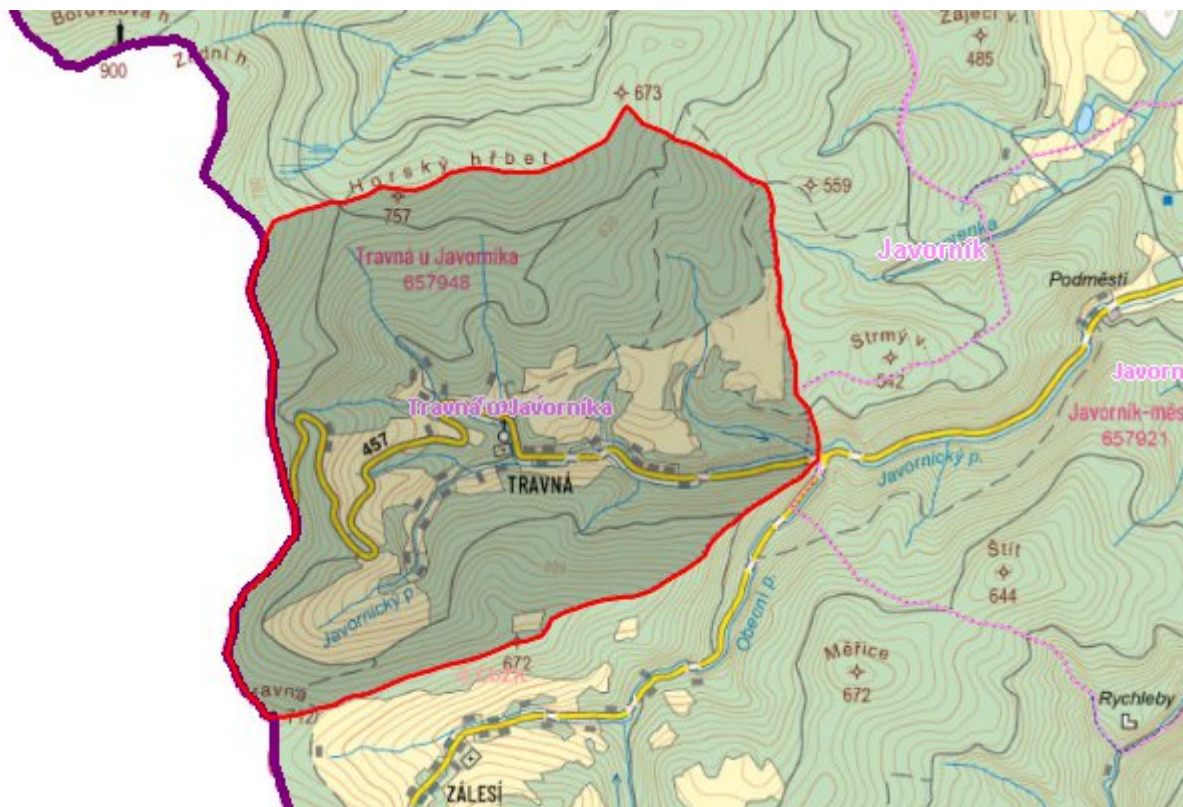

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

