Těšíkov - 7110_017_05_16675

A. OBEC

Šternberk

Číslo obce PRVKUK	0017
Kód obce PRVKUK	7110_017_05_16675
Kód obce	505188
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU **Název POU**	3735 Šternberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0017.05	Těšíkov	16675	166758

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Těšíkov se nachází východně od města Šternberk ve vzdálenosti cca 4 km. Rozkládá se při komunikaci II/444 Šternberk – Lipina – Těšíkov – Hraničné Petrovice mimo žel spoje. Středem zástavby protéká Těšíkovský potok ústící do Trusovického potoka.
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 540-562 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	**Počet bydlících obyvatel**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
trvale bydlící	89	85	80	123	130	137	144
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	**89**	**85**	**80**	**123**	**130**	**137**	**144**

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	111	117	123	130

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou
V sídle Těšíkov není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů, převážně studní jejichž kvalita mnohdy neodpovídá ČSN.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Jedná se o malé sídlo, kde je navrženo vybudování vlastního zdroje – vrtu (jímacího zářezu), odkud bude voda čerpána výtlačným řadem DN 50 délky 1 100 m do zemního VDJ 15 m3 (max. hl. 580,00). Z tohoto vodojemu pak bude Těšíkov zásoben vodovodní sítí DN 50 – 80 celkové délky 2 150 m v jednom tlakovém pásmu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V obci je navrženo využít místního zdroje o vydatnosti 0,3 l/s pro zásobování pitnou vodou.

Časový harmonogram
Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030 s ohledem na ekonomické možnosti.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V sídle není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

Mapa

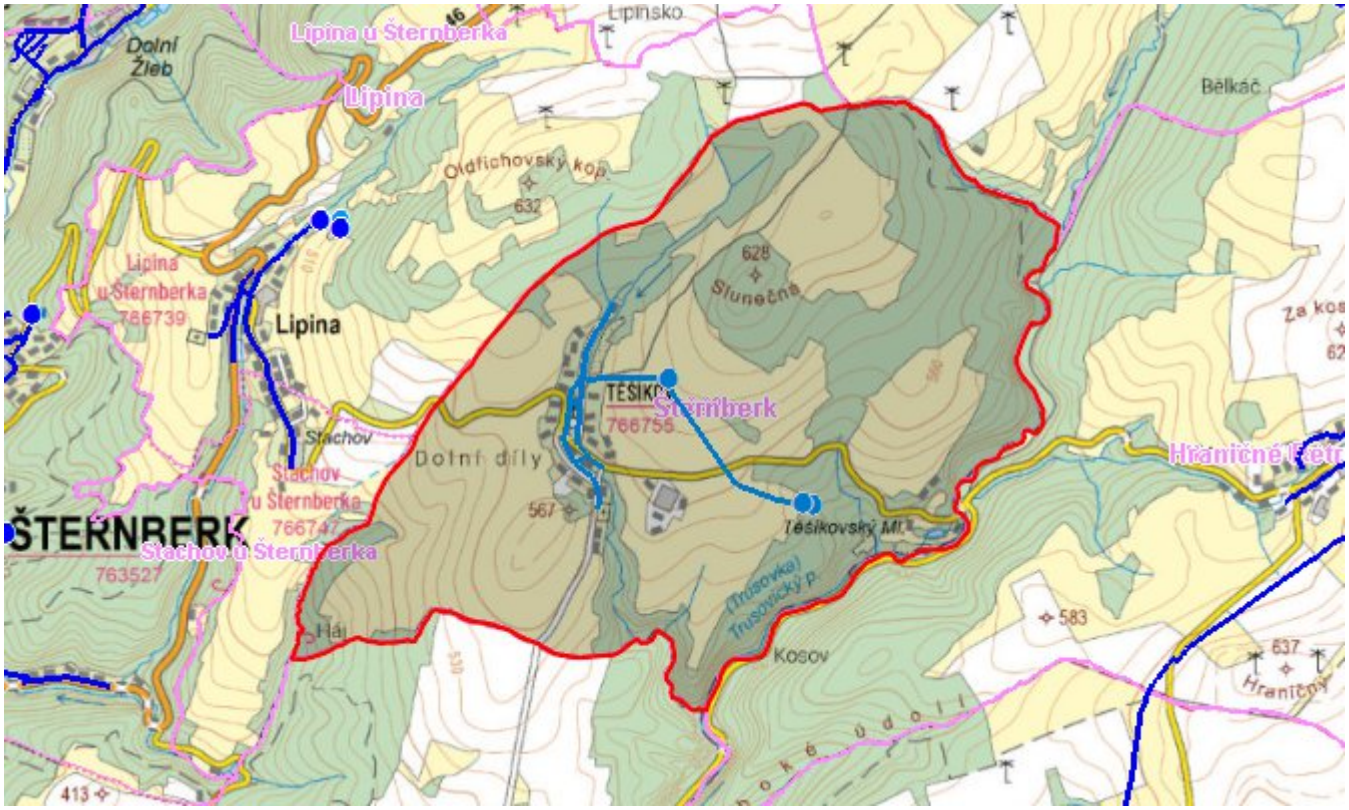

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
V sídle Těšíkov není vybudovaná žádná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy do Těšíkovského potoka. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení případně jsou po individuálním předčištění vypouštěny přímo do vodoteče.
Farma Těšíkov má jímky na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla není uvažováno v návrhovém období s výstavbou nové kanalizace a centrální ČOV.
Čištění odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na biologické čištění lze využít stávající žumpy a septiky pro osazení malých domovních ČOV.

Časový harmonogram
Výstavba kanalizace: po roce 2030

Mapa

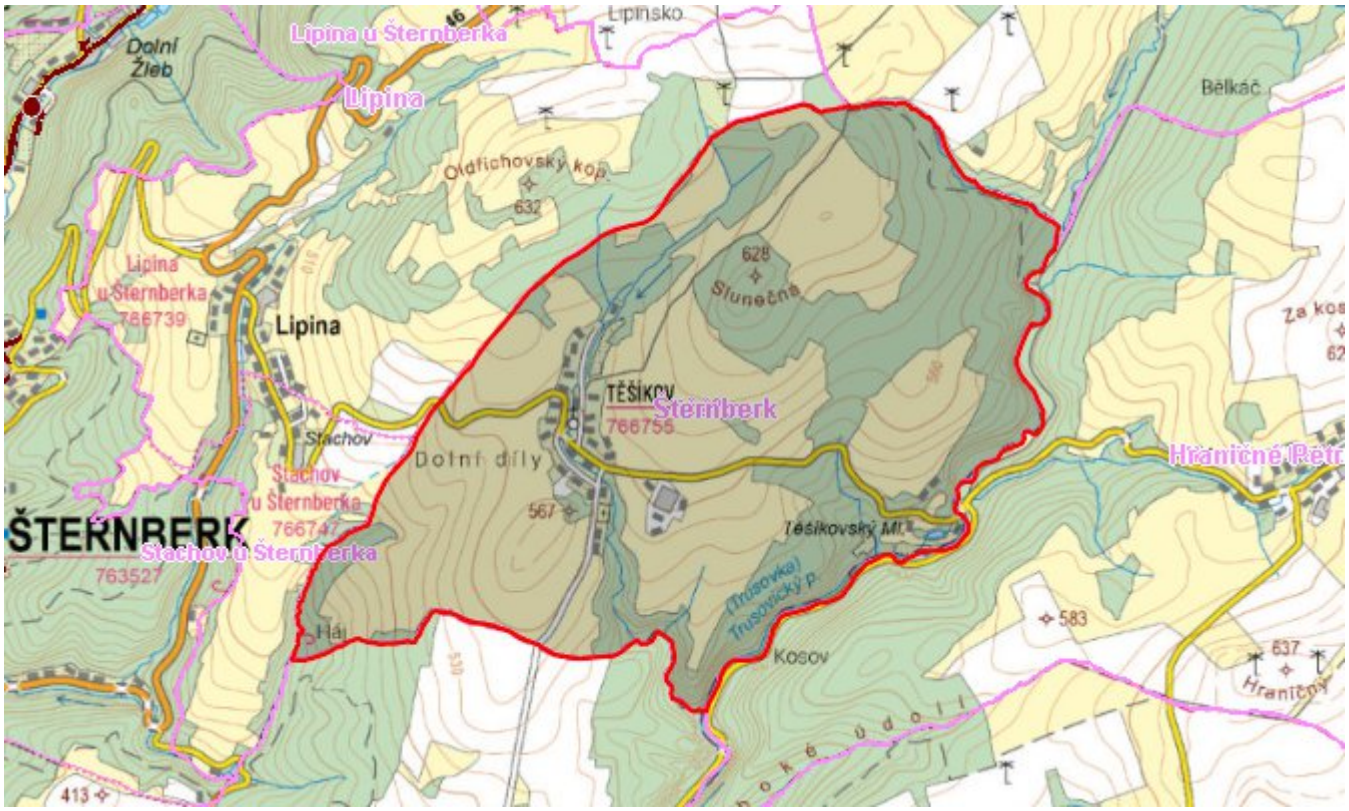

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	**Kanalizace**	**Celkem**
14 810,0	0,0	14 810,0
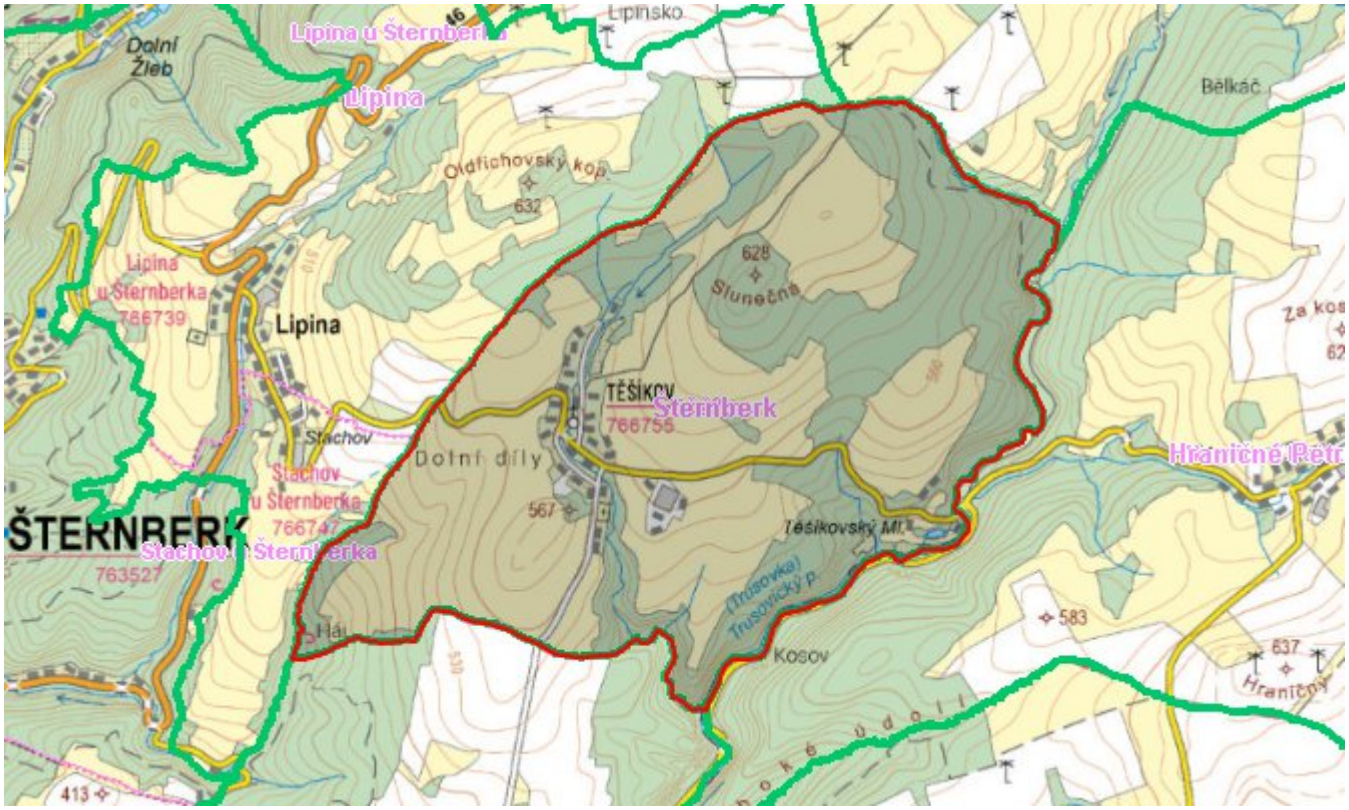
Mapa