

Těšíkov - 7110_017_05_16675

A. OBEC

Šternberk

Číslo obce PRVKUK	0017
Kód obce PRVKUK	7110_017_05_16675
Kód obce	505188
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU Název POU	3735 Šternberk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0017.05	Těšíkov	16675	166758

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Těšíkov se nachází východně od města Šternberk ve vzdálenosti cca 4 km. Rozkládá se při komunikaci II/444 Šternberk – Lipina – Těšíkov – Hranické Petrovice mimo žel spoje. Středem zástavby protéká Těšíkovský potok ústící do Trusovického potoka.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 540-562 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	89	85	80	123	130	137	144
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	89	85	80	123	130	137	144

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	111	117	123	130

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Těšíkov není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů, převážně studní jejichž kvalita mnohdy neodpovídá ČSN.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Jedná se o malé sídlo, kde je navrženo vybudování vlastního zdroje – vrtu (jímacího zářezu), odkud bude voda čerpána výtlačným řadem DN 50 délky 1 100 m do zemního VDJ 15 m³ (max. hl. 580,00). Z tohoto vodojemu pak bude Těšíkov zásoben vodovodní sítí DN 50 – 80 celkové délky 2 150 m v jednom tlakovém pásmu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci je navrženo využít místního zdroje o vydatnosti 0,3 l/s pro zásobování pitnou vodou.


Časový harmonogram

Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030 s ohledem na ekonomické možnosti.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V sídle není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

Mapa

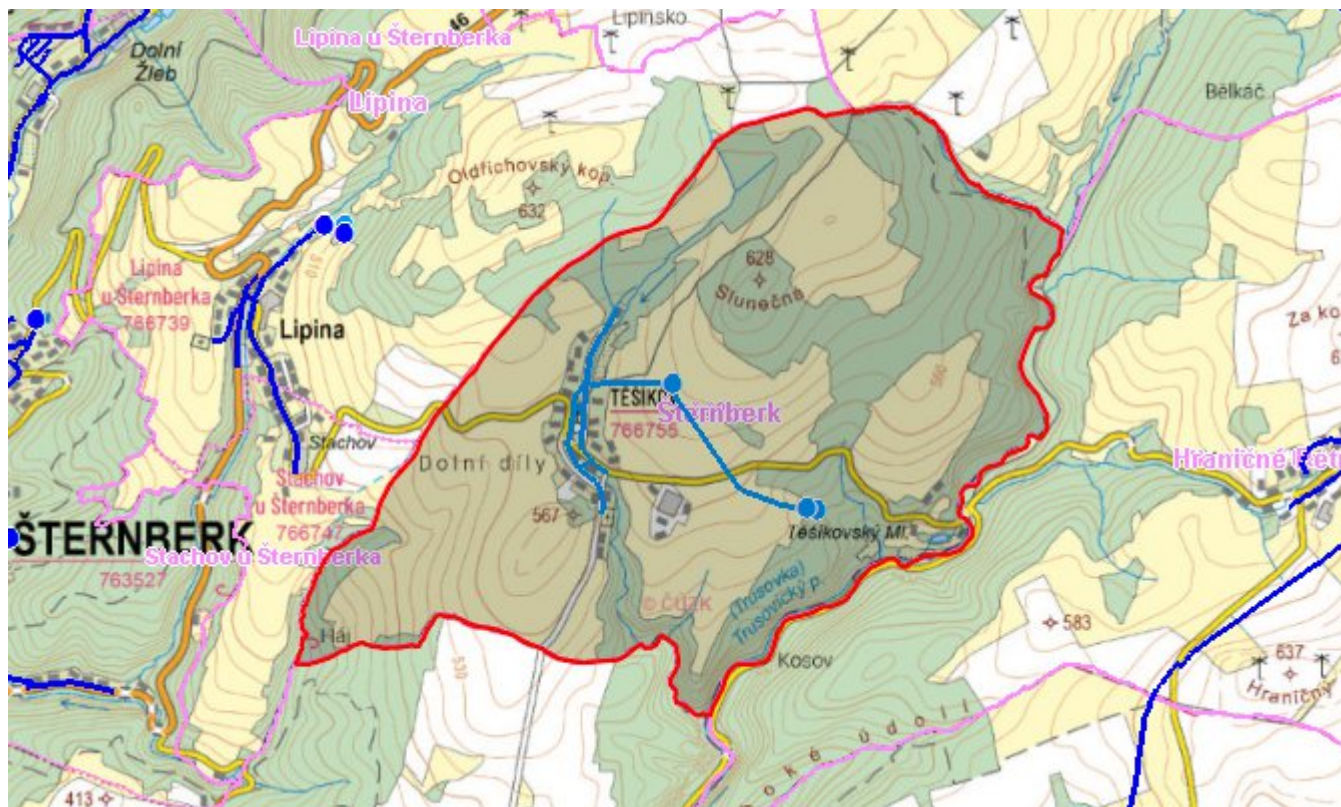

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Těšíkov není vybudovaná žádná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy do Těšíkovského potoka. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení případně jsou po individuálním předčištění vypouštěny přímo do vodoteče.

Farma Těšíkov má jímky na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla není uvažováno v návrhovém období s výstavbou nové kanalizace a centrální ČOV.

Čištění odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na biologické čištění lze využít stávající žumpy a septiky pro osazení malých domovních ČOV.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po roce 2030

Mapa

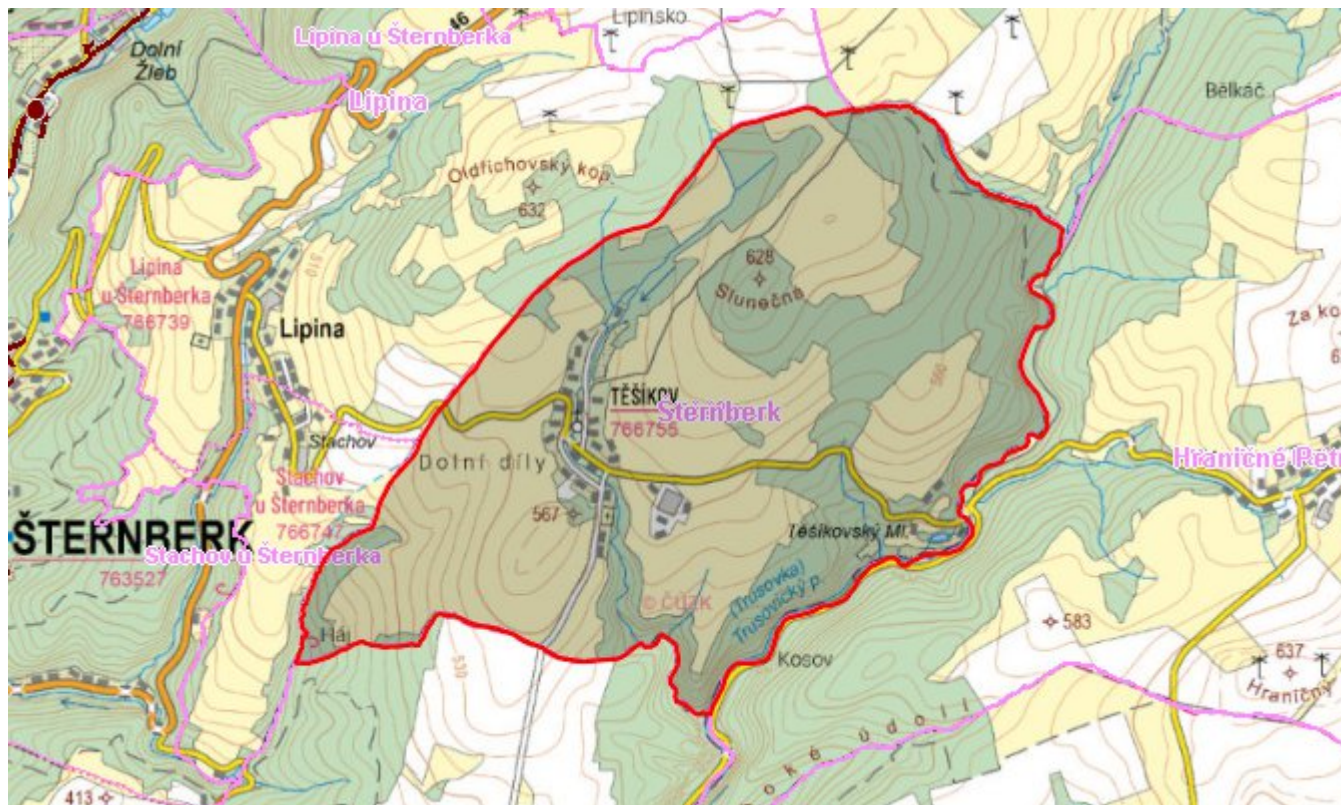

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
14 810,0	0,0	14 810,0

Mapa

