


Huzová - 7110_019_01_05010

A. OBEC

Huzová

Číslo obce PRVKUK	0019
Kód obce PRVKUK	7110_019_01_05010
Kód obce	597414
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU Název POU	3735 Šternberk

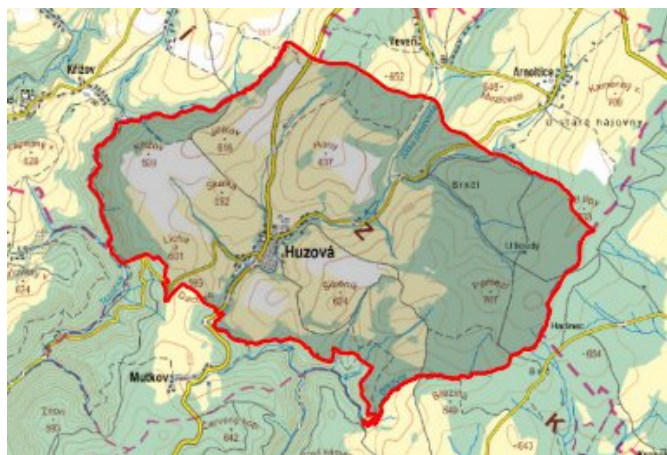

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0019.01	Huzová	05010	50105

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Huzová (525 – 540 m n.m.) se nachází v jižní části okresu Bruntál ve vzdálenosti cca 27 km od okresního města. Zástavbou prochází silnice II/445 Šternberk – Rýmařov a protéká zde říčka Sitka a její pravostranný přítok.

V současné době žije v obci Huzová přes 450 obyvatel, do výhledu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel.

Obec přešla pod Olomoucký kraj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	500	501	504	454	447	440	433
přechodně bydlící	20	20	20	20	0	0	0
celkem	520	521	524	474	447	440	433

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
498	499	499	454	447	440	433

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Huzová je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku VaK Bruntál a.s. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště nacházející se severně od obce:

- prameniště "Komuna" má vydatnost 0,5 l/s
- vrty I – IV mají vydatnost 3,5 l/s + ČS.

Oba zdroje mají vyhlášena PHO.

Voda ze zdrojů je čerpána do VDJ 2 x 50 m³ (562,80). Obec je zásobována pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Vodovod byl budován postupně z oceli, litiny a PVC – DN 80-150. Část rozvodné sítě je v nevyhovujícím stavu a bude nutno přistoupit k postupným rekonstrukcím.

Areál Státních statků má vybudovaný vlastní vodovod. Jeho zdroj je na severovýchodním okraji obce a má vyhlášena PHO.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i v budoucnu. V návrhovém období se nepředpokládá další rozšíření stávající rozvodné vodovodní sítě.

Je uvažováno s rekonstrukcí stávající sítě DN 80 v délce 845,0 m. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.


Časový harmonogram

Rekonstrukce vodovodu dle finančních možností

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod je zdrojově napojen na vlastní zdroje. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 5,0 m³/den pitné vody.

Mapa

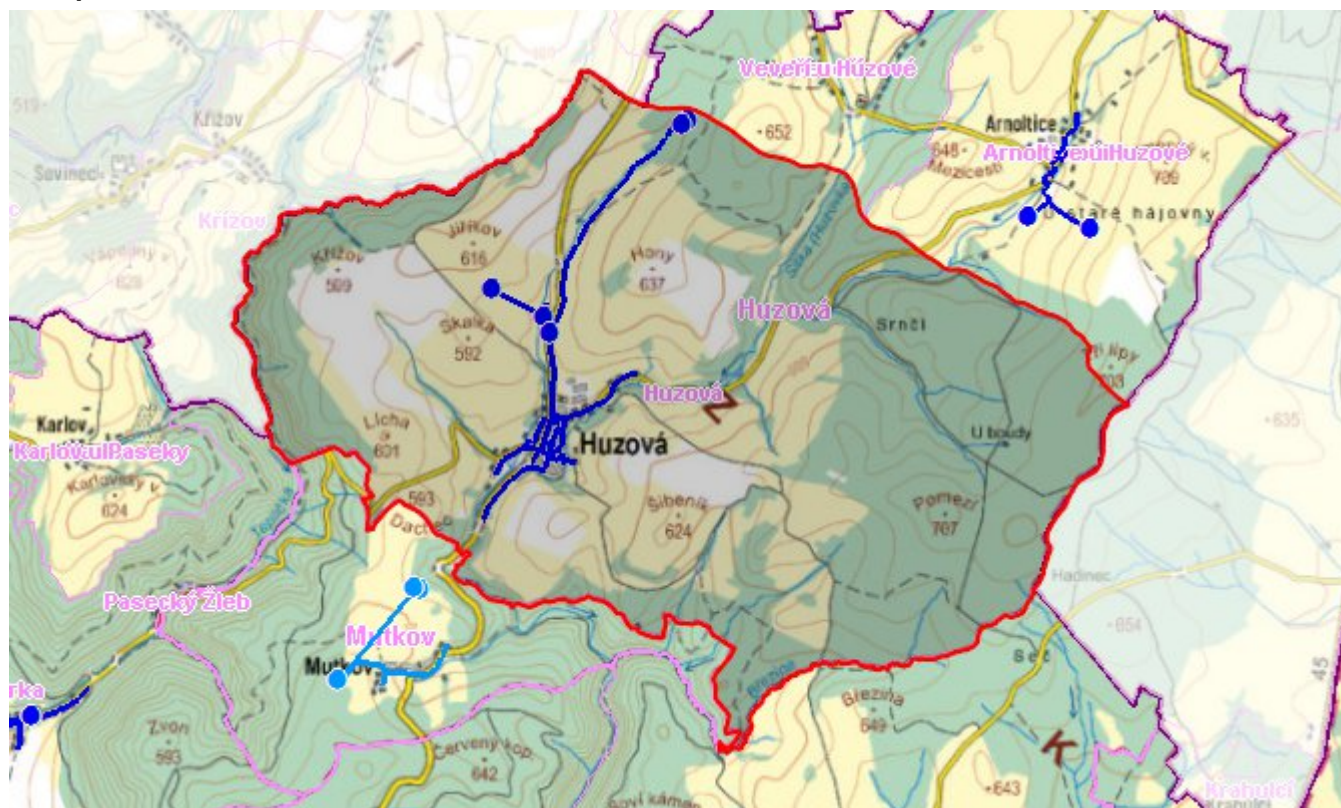

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
350	350	350	350	380	400	410

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec má nově vybudovanou splaškovou gravitační kanalizaci PE DN 250 – 300. V centrální části obce je vybudována původní oddílná kanalizace DN 300. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody z obce na nově vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV (480 EO), která se nachází v jižní části obce. Celková délka původní a nově vybudované stokové sítě je cca 5 800 m. Kanalizace a ČOV je v majetku obce, provoz a údržbu kanalizace zajišťuje společnost VaK Bruntál a.s.

Likvidace odpadních vod z objektů nenapojených na veřejnou kanalizaci probíhá individuálně v žumpách či septicích.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Není plánována výstavba nebo rekonstrukce kanalizace.

Mapa

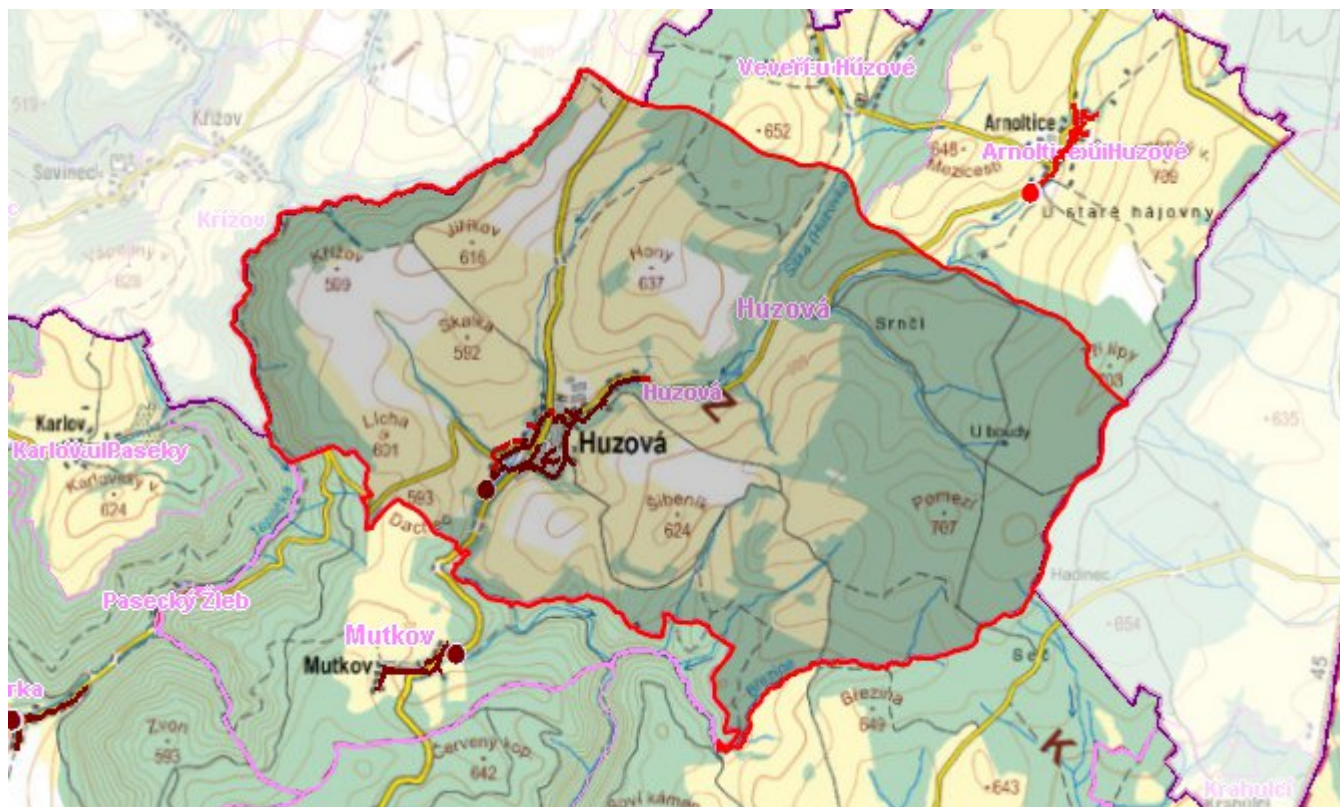

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
2 400,0	0,0	2 400,0

