


Čabová - 7110_020_02_09907

A. OBEC

Moravský Beroun

Číslo obce PRVKUK	0020
Kód obce PRVKUK	7110_020_02_09907
Kód obce	597678
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU Název POU	3450 Moravský Beroun

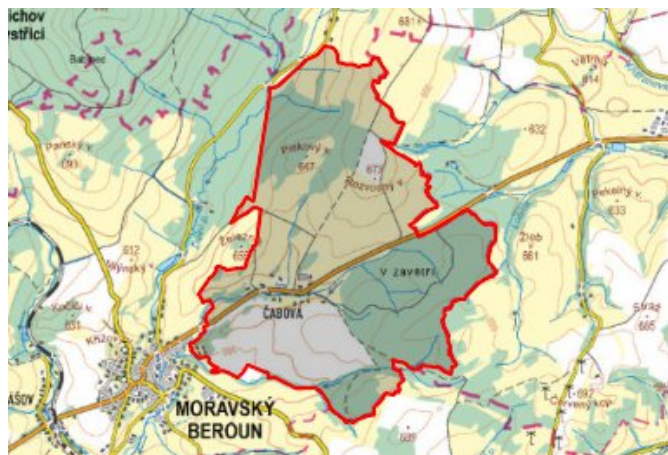

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0020.02	Čabová	09907	99074

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Čabová je místní částí města Moravský Beroun, ležící na st. silnici I/46 Olomouc – Šternberk – Opava. Nachází se na jižním okraji Nížkého Jeseníku a protéká zde potok Čabová.

Je to velmi malé sídlo ležící severovýchodně od Mor. Berouna ve vzdálenosti cca 2 km. V současné době žije v Čabové přes 20 obyvatel, do výhledu se předpokládá nárůst ve vývoji počtu obyvatel. Zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 585 – 600 m n.m. Obec přešla pod Olomoucký kraj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	20	20	20	24	28	29	29
přechodně bydlící	30	30	30	30	0	0	0
celkem	50	50	50	54	28	29	29

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Čabová není v současné době vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou vlastní domovní studny, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody.

Středisko živočišné výroby má vlastní zdroj a rozvod vody s VDJ na SV okraji sídla..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla, roztroušenosti zástavby a z důvodů velké finanční náročnosti se neuvažuje v návrhovém období s vybudováním veřejného vodovodu. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude ponecháno z vlastních zdrojů.

Pokud by v tomto sídle byl o vodovod zájem, technicky je možno řešit zásobování pitnou vodou ze zdroje "Čabová" (pro Moravský Beroun) o vydatnosti 5,2 l/s. Vodojem pro sídlo je navržen SZ od zástavby o objemu 50 m³ (630,00), délka přívodního řadu je 600 m. Rozvodná síť v délce 1 500 m bude zásobovat sídlo v jednom tlakovém pásmu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.


Časový harmonogram

V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován v současné době vodovod, zdrojem pitné vody jsou vlastní domovní studny. V případě znehodnocení nebo nedostatečnosti zdrojů bude nutno zásobovat obyvatelstvo místní části obce Moravský Beroun Čabová z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 0,5 m³/den pitné vody.

Mapa

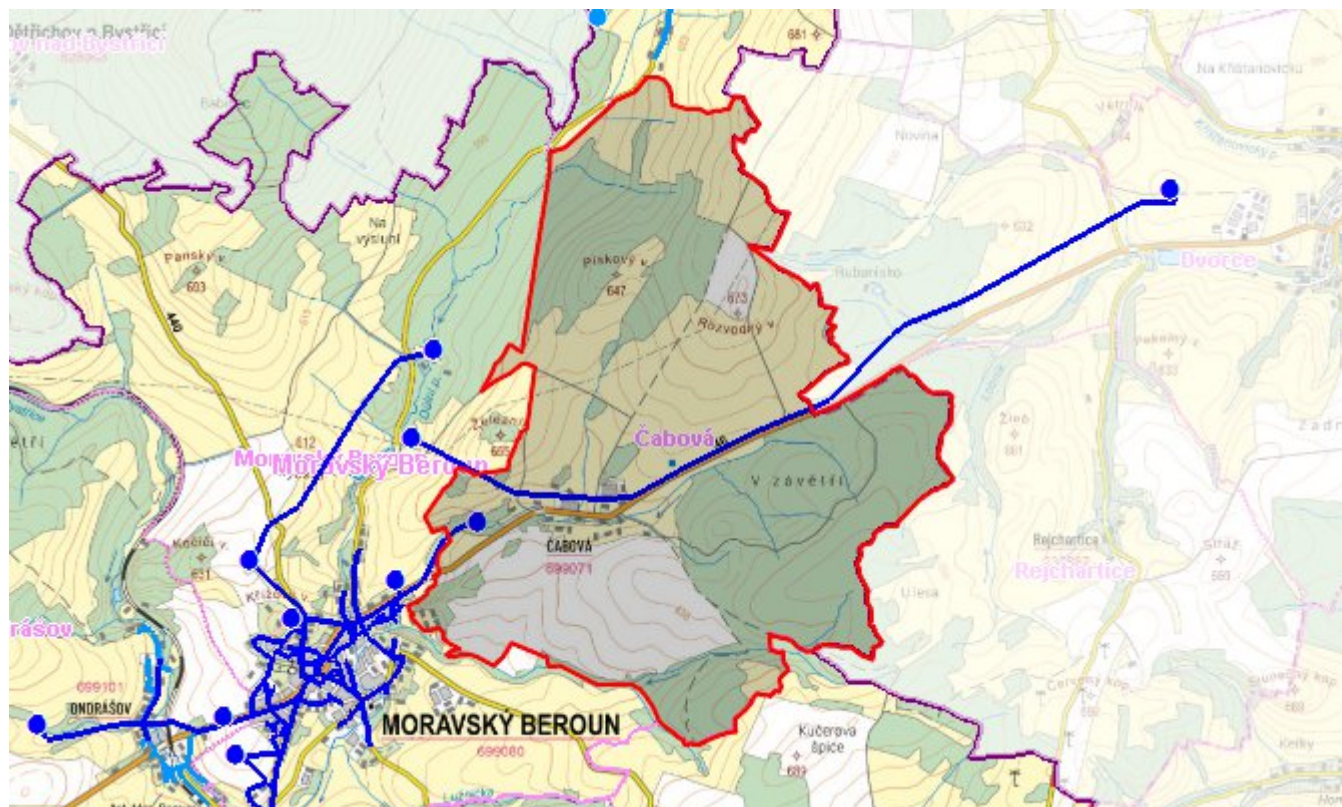

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Čabová není vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti obce navrhujeme ve výhledu do roku 2030 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích.


Časový harmonogram

Rekonstrukce ČOV:

Výstavba kanalizace:

Rekonstrukce kanalizace:

Mapa

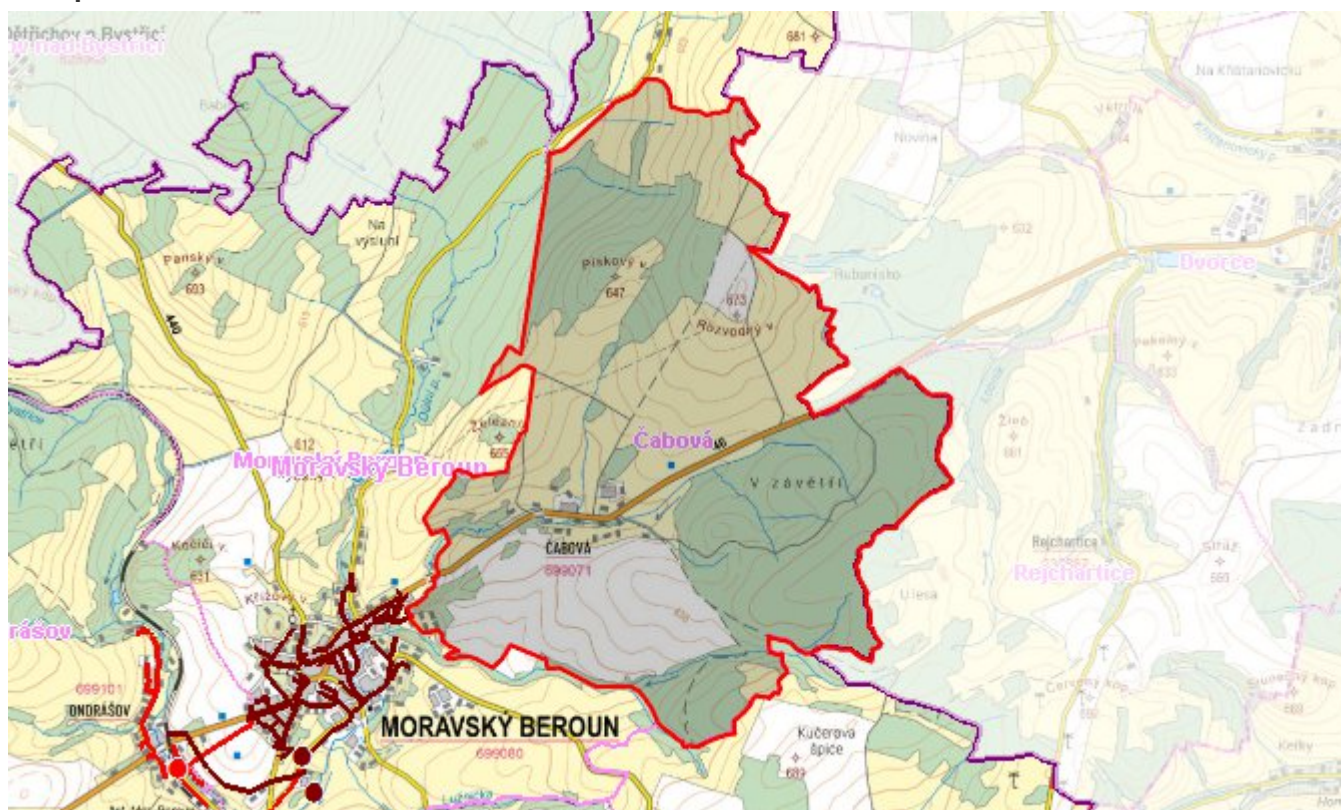

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

