

Býškovice - 7101_002_01_01720

A. OBEC

Býškovice

Číslo obce PRVKUK	0002
Kód obce PRVKUK	7101_002_01_01720
Kód obce	512877
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0002.01	Býškovice	01720	17205

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Jedenáct kilometrů jižně od Hranic leží v údolí Býškovského potoka v lokalitě prehistorického sídliště, v nadmořské výšce 278 metrů obec Býškovice s 390 obyvateli a s katastrální rozlohou 600 hektarů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.

V obci je zaznamenáván růst podnikatelských aktivit a je zde okolo 60 podnikatelských subjektů. Obec má vybudován vodovod, plyn a kanalizaci jen dešťovou. Jsou zde vybudována i další vodohospodářská díla – protipovodňové nádrže. Obec má sice občanskou vybavenost, ale nemá vlastní poštu, zdravotnické středisko či základní školu.

S růstem bytové výstavby je uvažováno jen v podobě individuální výstavby rodinných domů, vzhledem k dosavadnímu vývoji v počtu obyvatel se dá do výhledu očekávat mírný nárůst počtu obyvatel této obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	386	383	380	403	405	412	419
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	386	383	380	403	405	412	419

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
280	280	280	362	362	362	362

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je ve správě i majetku Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice 200 m³, max. hlad. 363,50 m n.m. Odkud je gravitačním řadem PVC 160 přivedena do věžového vodojemu Horní Nětčice 200 m³, max. hlad. 348,48 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobeny řadem z PVC 160 obce Soběchleby, na odbočce Simře, dále Radotín. Z rozvodné sítě Radotína je plněn zemní vodojem Oprostovice 2x50 m³, max. hlad. 329,00 m n.m., z něhož jsou gravitačním řadem PVC 110 zásobeny obce Oprostovice a dále řadem PVC 90, Bezuchov.

Stáří a stav vodovodu: 1994, dobrý

Materiál a profil hl. řadů: PVC 90

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Býškovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Záhoří a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,0 m³/den a na další dny je to 6,0 m³/den.

Mapa

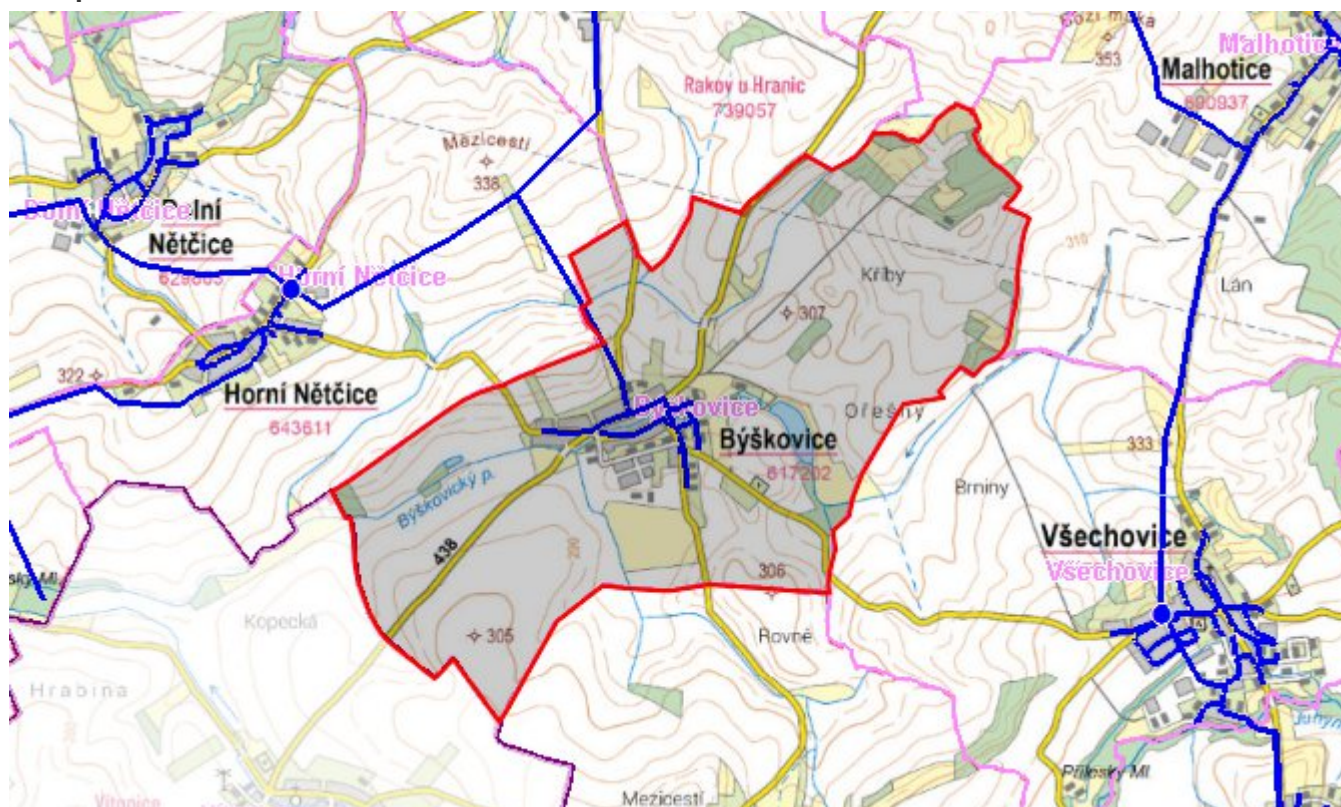

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
330	335	340	350	380	380	380

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obcí Býškovice protéká Býškovický potok. V obci hospodaří zemědělské družstvo (BROSSA, AEC Kozlovský).

V obci Býškovice je vybudována soustava jednotných kanalizačních stok, které jsou kanalizačním přivaděčem svedeny a ČOV u Býškovického potoka. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Kanalizační stoky DN 300 – 600 byly budovány postupně v letech 1956 - 2001 z betonových trub a PVC. Čistírna odpadních vod pod obcí, se skládá z těchto objektů:

- horizontální lapák písku, mělká kombinovaná nádrž a 2 biologické rybníky.

ČOV byla uvedena v roce 2001 do trvalého provozu.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 4 500 m

- ČOV (380 EO) 56,0 m³/d


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Býškovice je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

Mapa

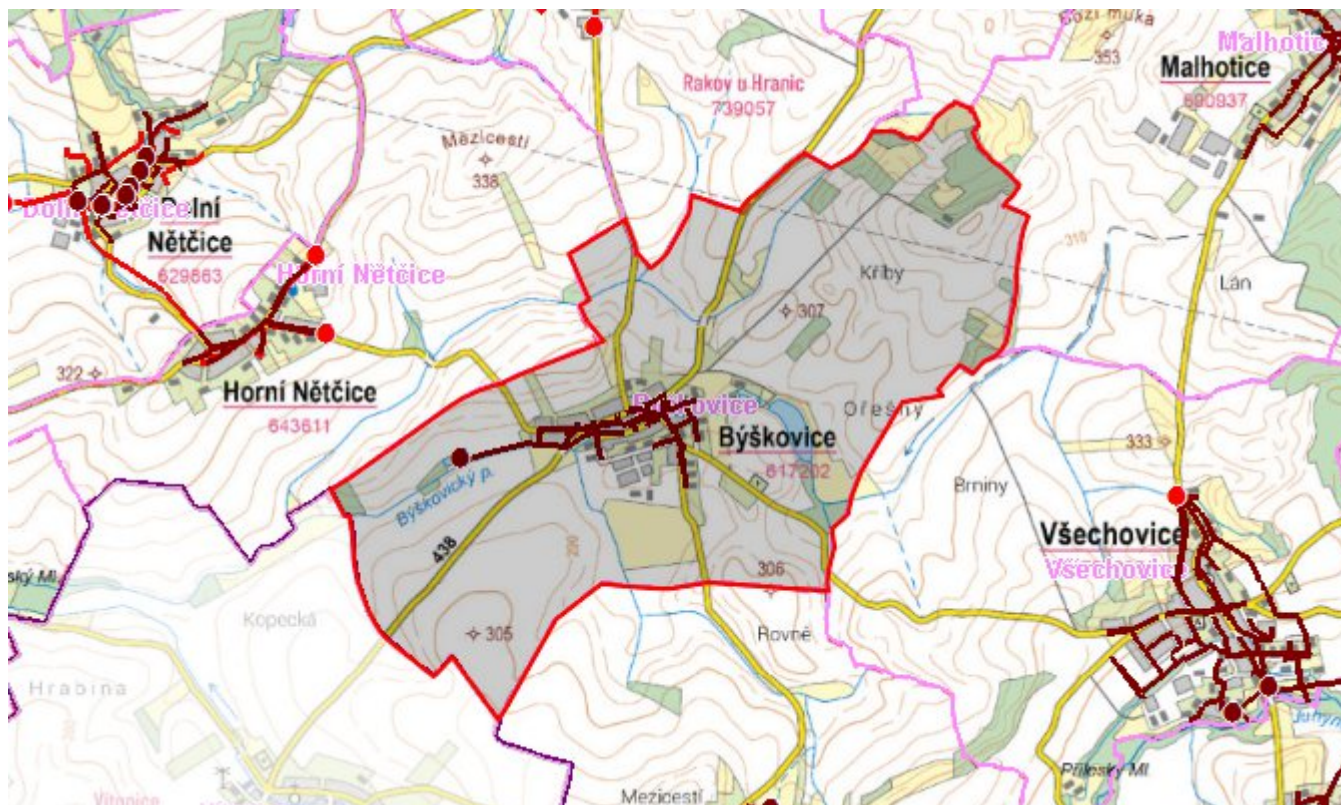

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

