

Nová Véska - 7110_021_02_10603

A. OBEC

Norberčany

Číslo obce PRVKUK	0021
Kód obce PRVKUK	7110_021_02_10603
Kód obce	597686
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU Název POU	3450 Moravský Beroun



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0021.02	Nová Véska	10603	106038

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Nová Véska (610 – 635 m n.m.) je velmi malé sídlo nacházející se v nejjižnějším cípu bruntálského okresu, jihovýchodně od města Moravský Beroun ve vzdálenosti cca 4 km. Správně náleží k obci Norberčany.

Zástavbou prochází komunikace Moravský Beroun – Město Libavá a protéká zde potok Bělídlo.

V současné době žije v sídle Nová Véska okolo 10 obyvatel, do výhledu se předpokládá stagnace až nárůst ve vývoji počtu obyvatel.

Obec přešla pod Olomoucký kraj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	10	10	10	9	11	12	12
přechodně bydlící	0	0	0	12	12	12	12
celkem	10	10	10	21	23	24	24

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Nová Véska není vybudovaný veřejný vodovod. Objekty jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních domovních studní, u kterých nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla, technické a finanční náročnosti není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu do r. 2030.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.


Časový harmonogram

V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován v současné době vodovod, zdrojem pitné vody jsou vlastní domovní studny. V případě znehodnocení nebo nedostatečnosti zdrojů bude nutno zásobovat obyvatelstvo místní části obce Norberčany Nová Véska z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 0,5 m³/den pitné vody.

Mapa

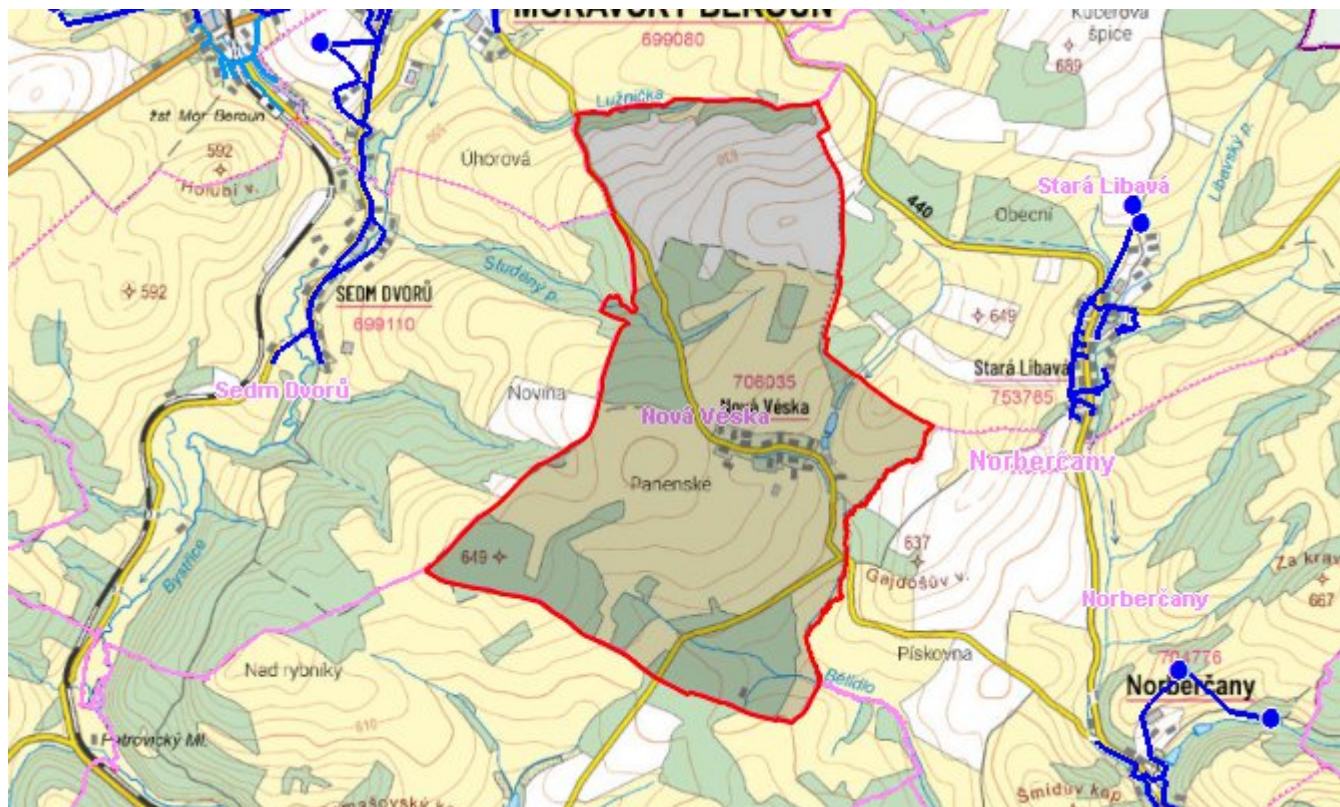

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci není vybudována žádná kanalizace. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno individuálně v septických či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti obce a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace navrhujeme ve výhledu do roku 2030 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

Kanalizace : po 2030

Mapa

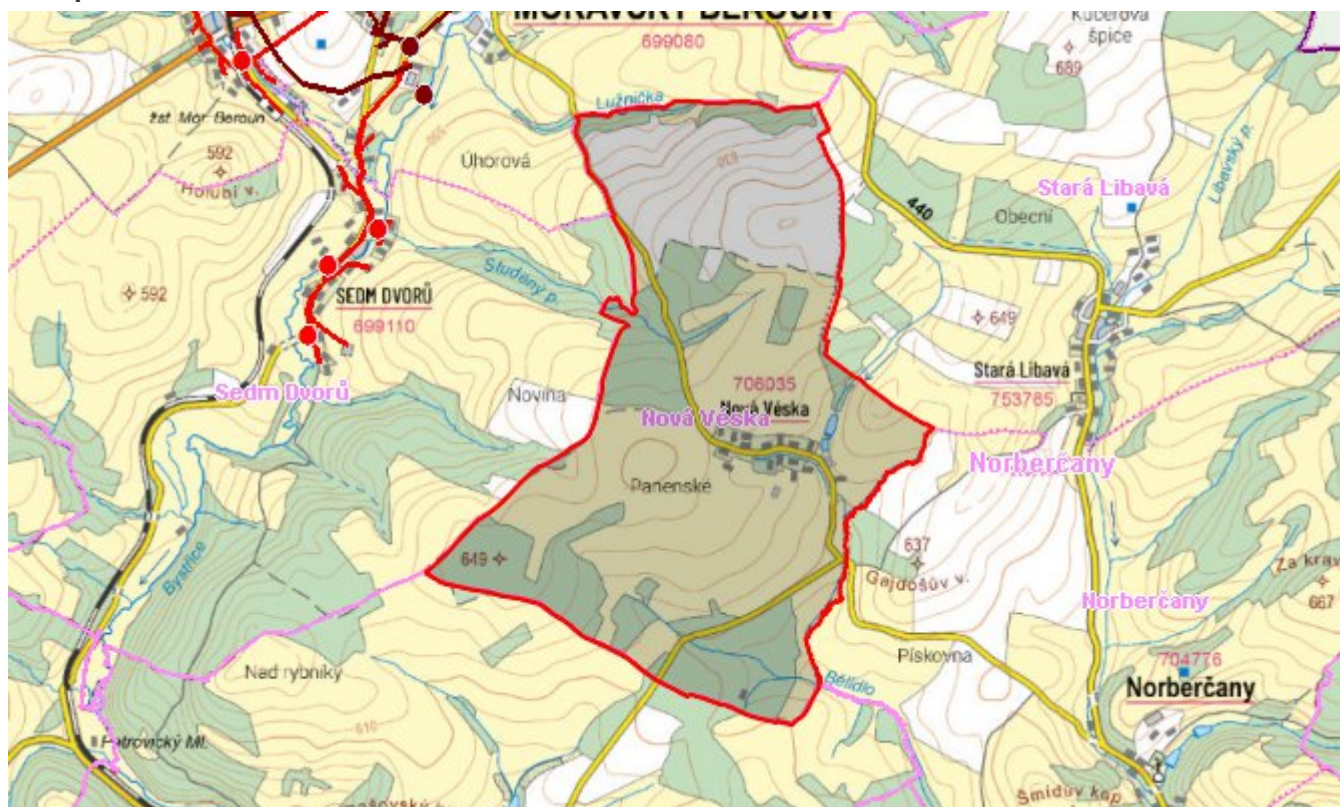

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice

Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

