

Stará Libavá - 7110_021_03_15378

A. OBEC

Norberčany

Číslo obce PRVKUK	0021
Kód obce PRVKUK	7110_021_03_15378
Kód obce	597686
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1911 (7110) Šternberk
Číslo POU Název POU	3450 Moravský Beroun



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7110.0021.03	Stará Libavá	15378	153788

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Stará Libavá (585 – 610 m n.m.) se nachází v nejjižnější části bruntálského okresu, jihovýchodně od města Moravský Beroun ve vzdálenosti cca 5 km. Správně náleží k obci Norberčany. Zástavbou prochází silnice II/440 Moravský Beroun – Město Libavá a protéká zde Libavský potok.

V současné době žije v obci Stará Libavá 185 obyvatel, do výhledu se předpokládá pokles počtu obyvatel. Obec přešla pod Olomoucký kraj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	185	186	188	131	123	115	106
přechodně bydlící	30	30	30	30	0	0	0
celkem	215	216	218	161	123	115	106

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
163	164	165	105	110	110	106

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V části sídla Stará Libavá je vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě OÚ Norberčany.

Zdrojem pitné vody je vrt o vydatnosti 0,5 l/s, který nemá vyhlášena PHO. Voda má vyšší obsah železa, bude nutná úprava. Z vrtu se voda čerpá do VDJ 250 m³ (631,50-629,60), který je umístěn v blízkosti zdroje. Z VDJ je sídlo zásobováno v jednom tlakovém pásmu. Celková délka vodovodní sítě je 4 095 m a procento připojených obyvatel je 80%.

Usedlosti, které nejsou napojeny na veřejný vodovod mají vlastní domovní studny.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající způsob zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i v návrhovém období.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.


Časový harmonogram

V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod v obci je zásobován plně z vlastního zdroje. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo místní části obce Norberčany Stará Libavá z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 2,0 m³/den pitné vody.

Mapa

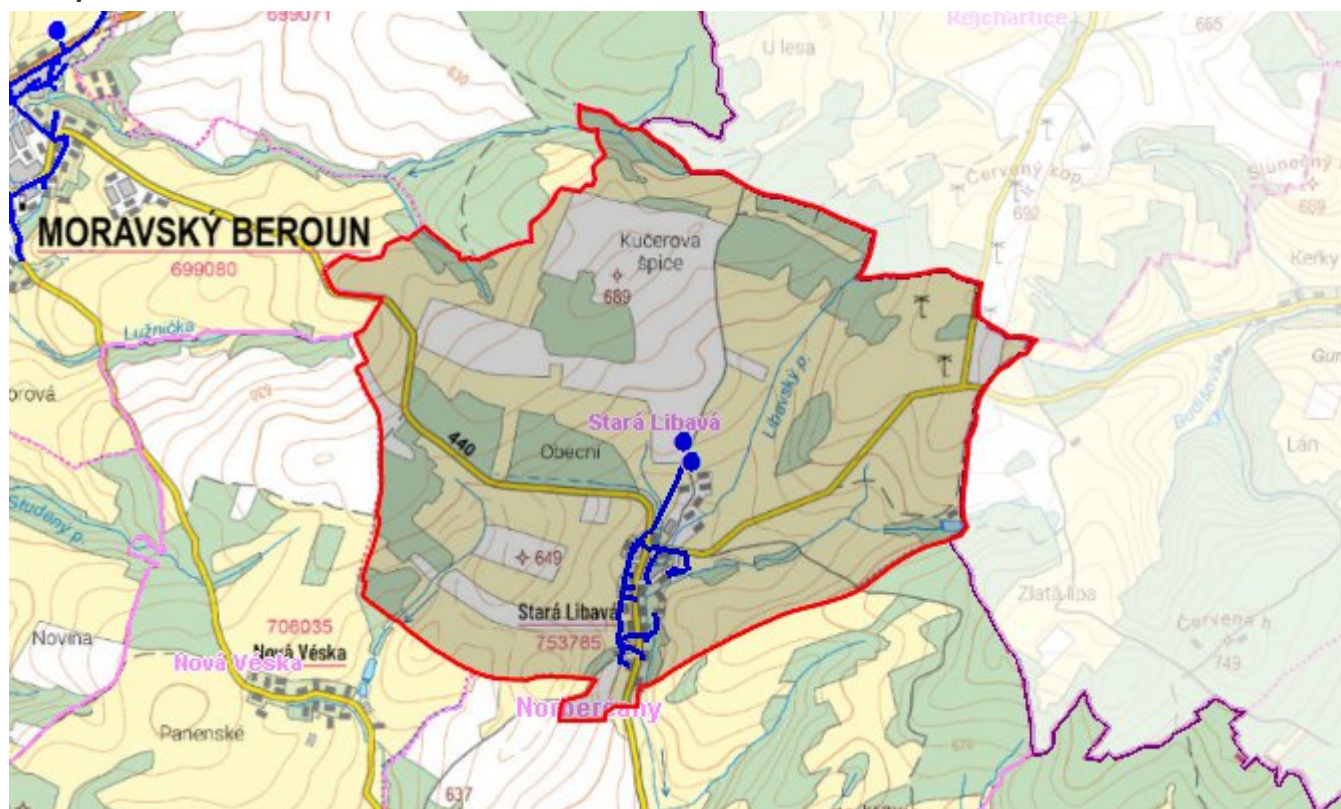

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V místní části Stará Libavá není vybudována žádná soustavná kanalizace ani čistírna odpadních vod. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


S přihlédnutím k velikosti obce a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace navrhujeme ve výhledu do roku 2030 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

Kanalizace : po 2030

Mapa

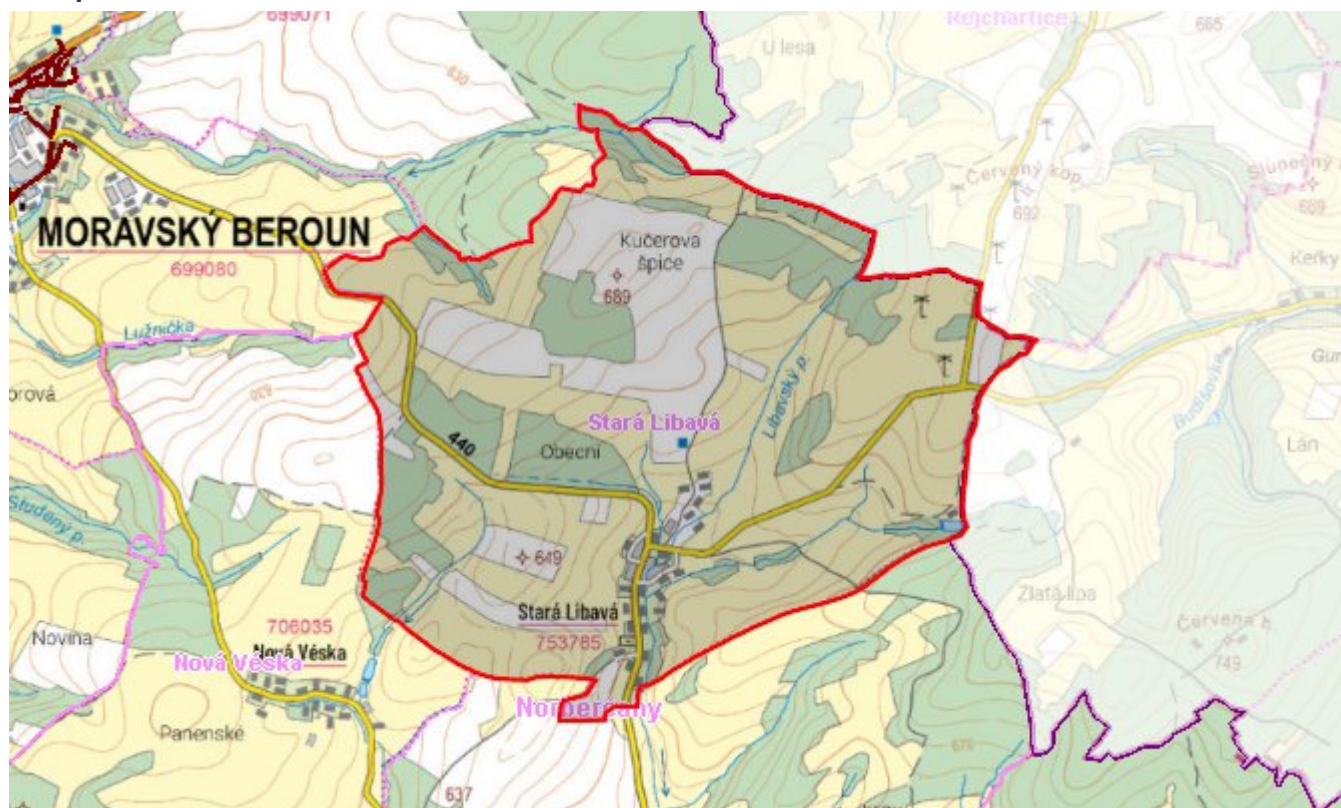

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

