


# Trhavice - 7110\_021\_04\_10478

## A. OBEC

### Norberčany

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0021
<b>Kód obce PRVKUK</b>	7110_021_04_10478
<b>Kód obce</b>	597686
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1911 (7110) Šternberk
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3450 Moravský Beroun

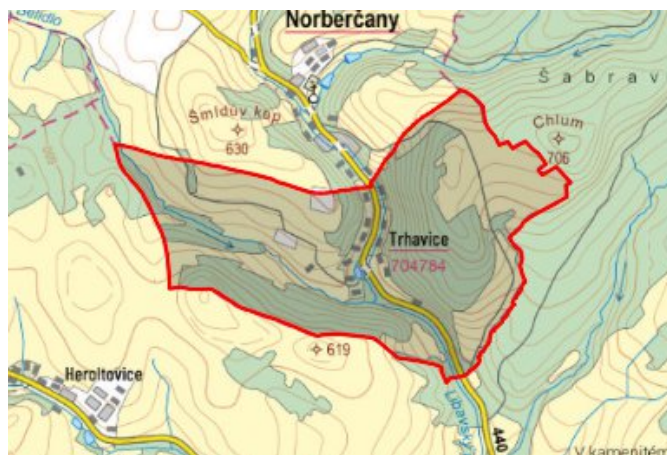

## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ071.3805.7110.0021.04	Trhavice	10478	104787

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Trhavice (550 - 565 m n.m.) je velmi malé sídlo nacházející se v nejnižším cípu bruntálského okresu, jihovýchodně od města Moravský Beroun ve vzdálenosti cca 10 km. Správně náleží k obci Norberčany. Zástavbou prochází silnice II/440 Moravský Beroun - Město Libavá a protéká zde Libavský potok.

V současné době žije v sídle Trhavice 20 obyvatel, do výhledu se předpokládá mírný nárůst ve vývoji počtu obyvatel.

Obec přešla pod Olomoucký kraj.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	21	22	24	25	26	28	30
přechodně bydlící	30	30	30	30	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	24	24	24	24

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

#### Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Trhavice je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce Norberčany.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající způsob zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i v návrhovém období.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

#### Časový harmonogram

V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod v obci je zásobován plně z vlastního zdroje. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo místní části obce Norberčany Trhavice z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 0,5 m<sup>3</sup>/den pitné vody.




## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti obce a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace navrhujeme ve výhledu do roku 2030 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích.

### Časový harmonogram

Kanalizace : po 2030

## Mapa

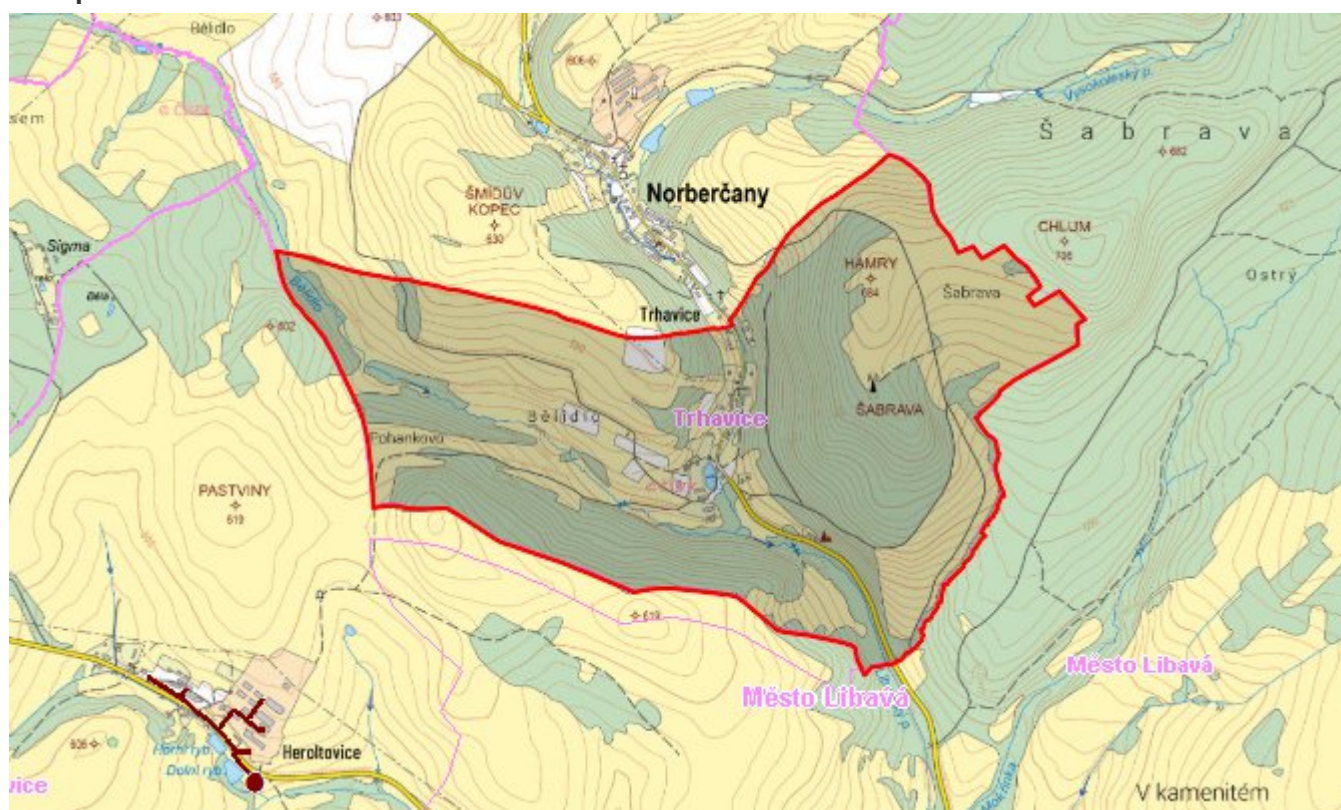

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

## Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

