

Komňátka - 7111_002_02_00624

A. OBEC

Bohdíkov

Číslo obce PRVKUK	0002
Kód obce PRVKUK	7111_002_02_00624
Kód obce	525804
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0002.02	Komňátka	00624	6246

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Komňátka je jednou ze sídelních jednotek Bohdíkova bezprostředně navazující na obec Bohdíkov. Obec je situována západně od Bohdíkova ve směru silnice vedoucí od obce Ruda nad Moravou do Hanušovic. Administrativně patří obec pod správu obecního úřadu Bohdíkov.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	137	139	140	113	112	107	103
přechodně bydlící	56	56	56	56	0	0	0
celkem	193	195	196	169	112	107	103

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	107	105	102	100

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v rámci obce Bohdíkovo 7111.002.01.00622

Popis současného zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod v sídle (500 - 345 m n.m.) v roce 1985 jako součást vodovodu v Bohdíkově. V Bohdíkově je zdroj vody a vodojem 2(400 m³ (403,00/397,80 m n.m.), ze kterého je zásobena dolní část Komňátek. Zde je také zrychlovací čerpací stanice, která dočerpává vodu do vodojemu Komňátka 2(30 m³ (461,75/459,30 m n.m.). Ten slouží pro střední tlakové pásmo. V armaturní komoře vodojemu je AT stanice, která zásobuje vodu horní tlakové pásmo. Vodovodní potrubí je z trub PVC DN 80 a IPE DN 50 a 25. Její celková délka je 2.700 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Komňátka není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením, či rekonstrukcí.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro lokalitu Komňátka je na první dva dny 0,7 m³/den a na další dny je to 2,1 m³/den.

Mapa

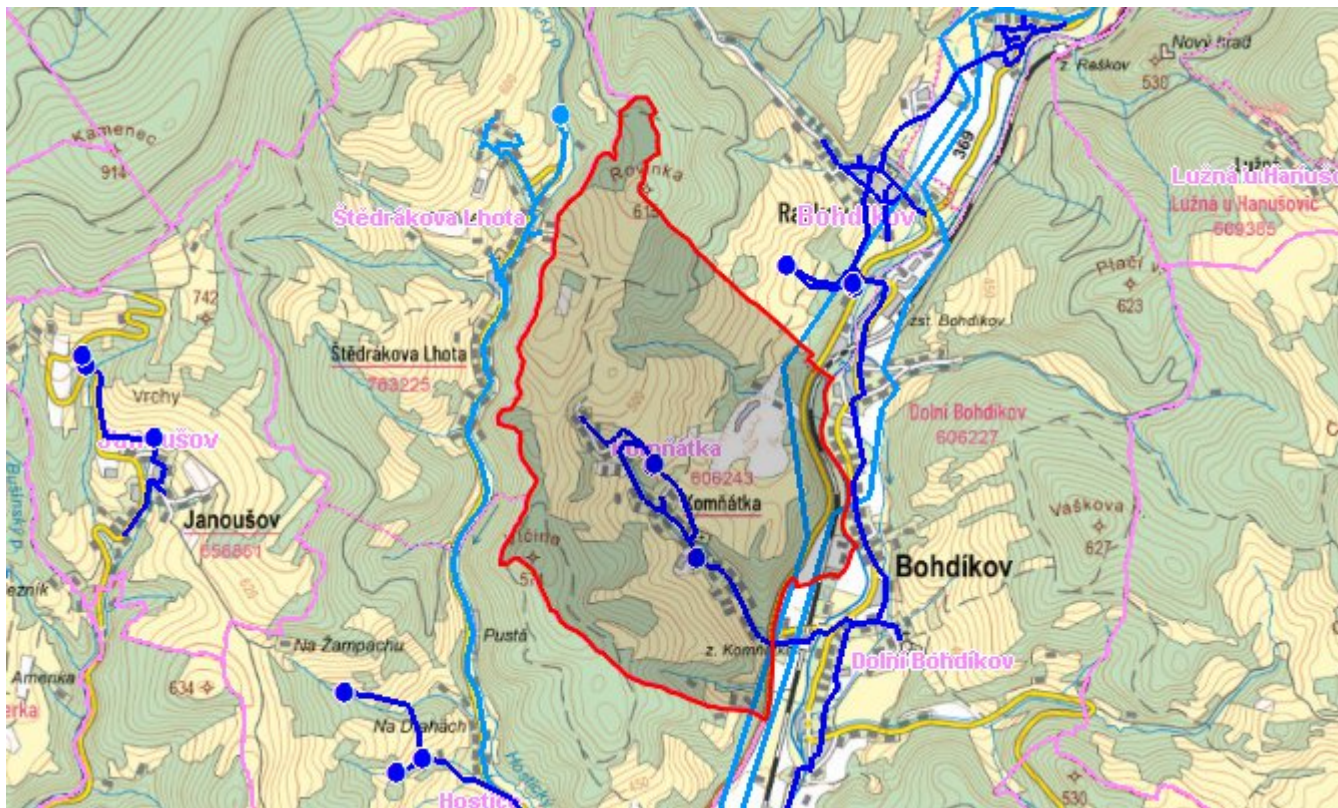

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Bohdík, včetně místních částí Raškov a Komňátka, je vybudovaná splašková tlaková kanalizace s vlastní ČOV. Celková délka stokvé sítě je 10 267 m. ČOV je mechanicko-biologická a nachází se jižně od zástavby obce. Kapacita ČOV je 1300 EO (259 m³/d).

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstan zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstan zachován i do budoucna.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

