

Raškov - 7111_002_03_00625

A. OBEC

Bohdíkov

Číslo obce PRVKUK	0002
Kód obce PRVKUK	7111_002_03_00625
Kód obce	525804
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0002.03	Raškov	00625	6254

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Raškov nalezneme mezi obcemi Bohdíkov a sídelní jednotkou Raškův Dvůr ležících na silnici vedoucí směrem na Hanušovice. Administrativně patří obec Raškov pod správu obecního úřadu Bohdíkov.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	278	279	280	443	444	446	448
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	278	279	280	443	444	446	448

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	400	401	403	405

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v rámci obce Bohdíkov 7111_002_01_00622

Popis současného zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod v Raškově (418 - 357 m n.m.) je pokračováním vodovodu Bohdíkov. Voda do Raškova přitéká z vodojemu Bohdíkov 2(400 m³ (403,00/397,80 m n.m.), rozvodná vodovodní síť je provedena z potrubí PVC DN 100 a 80 v celkové délce 1.800 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Raškov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,4 m³/den a na další dny je to 4,2 m³/den.

Mapa

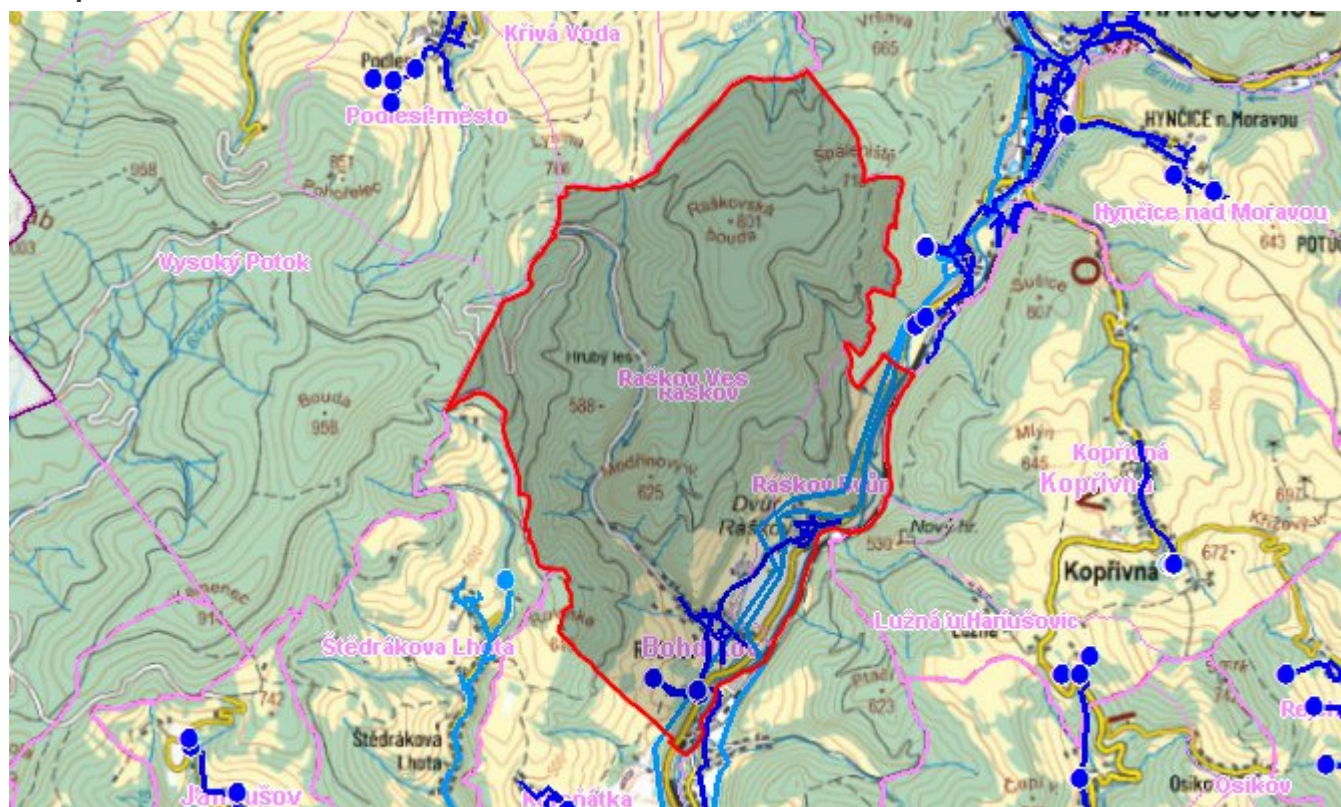

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	400	401	403	405

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Bohdíkov, včetně místních částí Raškov a Komňátka, je vybudovaná splašková tlaková kanalizace s vlastní ČOV. Celková délka stokvé sítě je 10 267 m. ČOV je mechanicko-biologická a nachází se jižně od zástavby obce. Kapacita ČOV je 1300 EO (259 m³/d).


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstan zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstan zachován i do budoucna.

Mapa

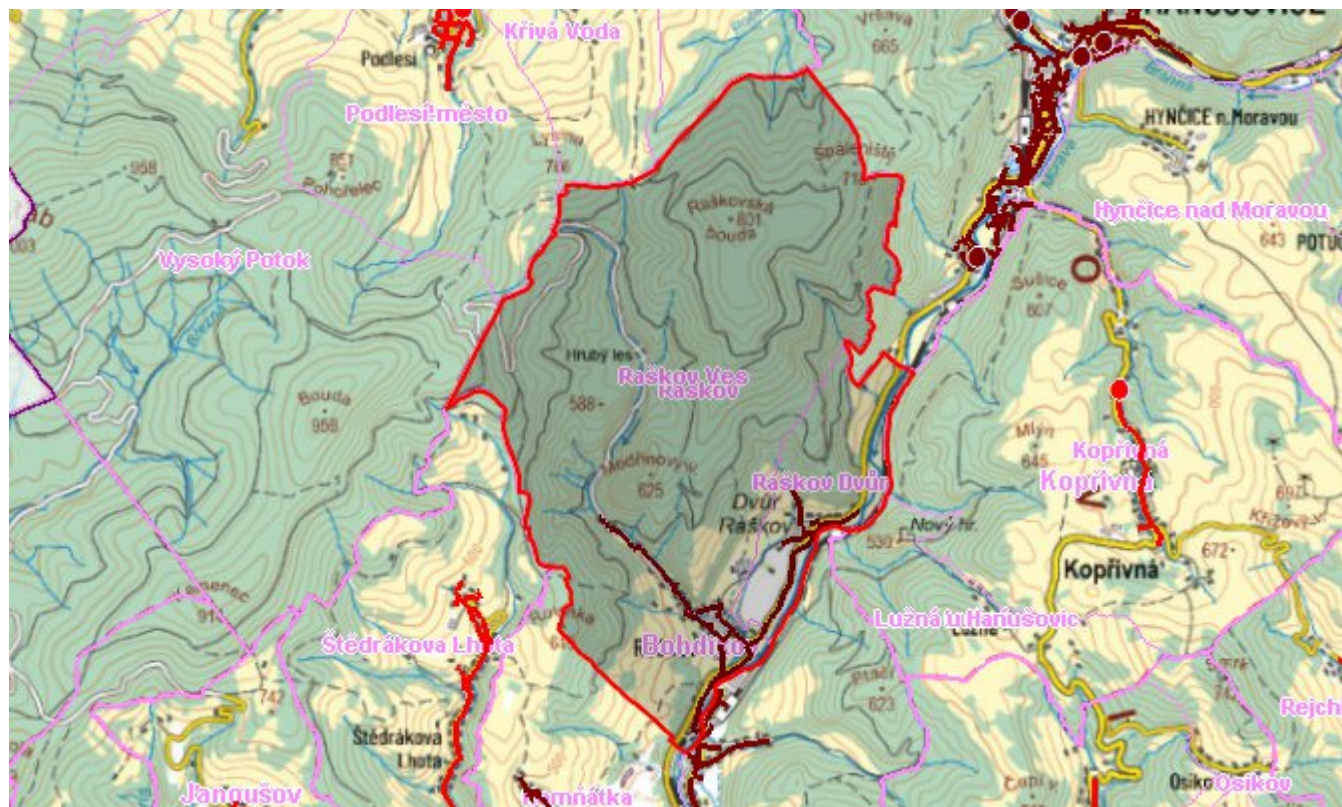

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

