

# Benkov - 7111\_007\_02\_02663

## A. OBEC

### Dlouhomilov

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>                   | 0007                   |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>                     | 7111_007_02_02663      |
| <b>Kód obce</b>                            | 533688                 |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)</b><br><b>Název ORP</b> | 2020 (7111)<br>Šumperk |
| <b>Číslo POU</b><br><b>Název POU</b>       | 3867<br>Šumperk        |



### Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ071.3809.7111.0007.02     | Benkov           | 02663                 | 26638                |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Benkov je správní jednotkou u obce Dlouhomilov. I administrativně patří obec pod správu obce Dlouhomilov. Žije zde jen velmi malý počet obyvatel a do výhledu se uvažuje s dalším jeho snižováním.

### B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 2002                     | 2005      | 2010      | 2015      | 2020      | 2025      | 2030      |
| trvale bydlící    | 34                       | 33        | 32        | 48        | 49        | 51        | 54        |
| přechodně bydlící | 40                       | 40        | 40        | 40        | 0         | 0         | 0         |
| <b>celkem</b>     | <b>74</b>                | <b>73</b> | <b>72</b> | <b>88</b> | <b>49</b> | <b>51</b> | <b>54</b> |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

#### Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé Benkova (420 - 375 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost sídla (13 domů trvale obydlených a 10 rekreačních objektů s cca 40 rekreanty ) se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Benkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


#### Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba vodovodu.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Benkov není vybudován veřejný vodovod obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,2 m<sup>3</sup>/den a na další dny je to 0,6 m<sup>3</sup>/den.

# Mapa

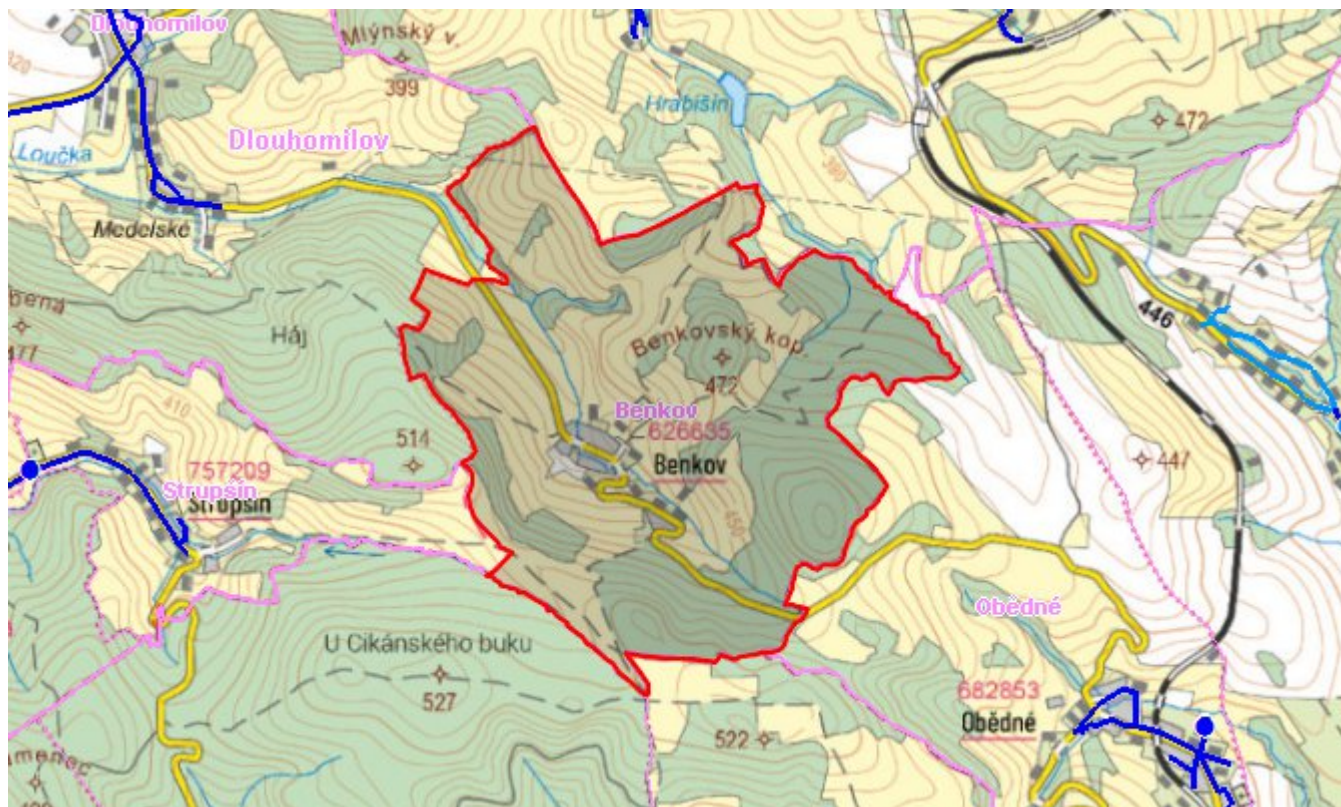

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

#### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá vybudovanou soustavou kanalizaci. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v domovních čov, septicích, biologických septicích, resp. shromažďovány v jímkách na vyvážení.

Recipientem odpadních vod je potok Loučka.




## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost sídla se s výstavbou veřejné kanalizace neuvažuje. Likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit funkčnost domovních čistíren a kontrolovat pravidelné vyvážení vyprodukovaného kalu. Předpokládá se, že tento bude vyvážen alespoň dvakrát ročně a mimo vegetační období využíván v zemědělství.

### Časový harmonogram

Není navržena výstavba kanalizace

## Mapa

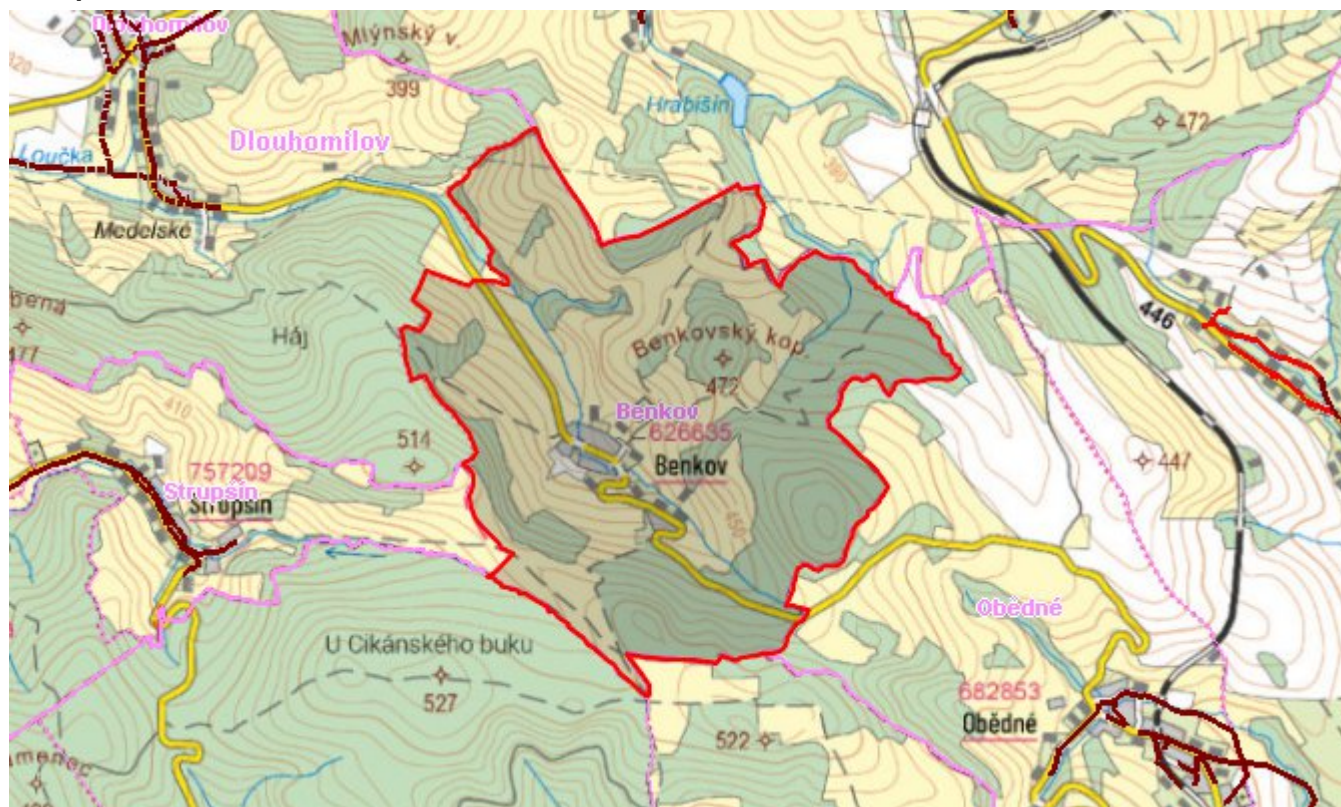

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| 0,0           | 0,0        | 0,0    |

# Mapa

