

Vysoké Žibřidovice - 7111_009_04_18836

A. OBEC

Hanušovice

Číslo obce PRVKUK	0009
Kód obce PRVKUK	7111_009_04_18836
Kód obce	535532
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3832 Hanušovice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0009.04	Vysoké Žibřidovice	18836	188361

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří obec Vysoké Žibřidovice pod správu městského úřadu Hanušovice. Jedná se o obyvatelstvem početně malou obec ležící severozápadně od města Hanušovic, rozprostírající se vlevo od silnice z Hanušovic do Starého Města. Zástavba, převážně rodinných domků, se rozprostírá kolem místních komunikací v obci. V současnosti v obci žije přes 60 obyvatel, do výhledu se však uvažuje s mírným poklesem ve stavu obyvatel této obce. Obec má ráz rekreační a e zde několik rekreačních chalup s cca 56 rekreaty.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	91	91	90	63	61	56	51
přechodně bydlící	56	56	56	56	0	0	0
celkem	147	147	146	119	61	56	51

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
40	40	40	40	39	36	32

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Vodovod ve Vysokých Žibřidovicích (615 - 515 m n.m.) byl vybudován v šedesátých letech pro zemědělské účely a postupně se na něj připojili i obyvatelé sídla. Voda je jímána v zářezích nad obcí. Odtud je gravitačně svedena do vodojemu 100 m³ (575,00/575,00 m n.m.), ze kterého je pak zásobována dolní část obce. Vodovodní síť je z potrubí IPE DN 100 a její celková délka je zhruba 1.400 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Případné rozšíření vodovodu do horní části sídla bude možné až po určení vydatnosti prameniště, která není známa. Rozšíření vodovodu by znamenalo výstavbu zrychlovací čerpací stanice a nového zemního vodojemu 20 m³, s maximální hladinou vody na kótě 620,00 m n.m. Vodovodní síť by musela být prodloužena zhruba o 1.400 m. Vzhledem k nízkému počtu trvale bydlících obyvatel se v nejbližší době s rozšířením vodovodu neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Vysoké Žibřidovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a dovozem vody z vodovodu okolních obcí – Vysoké, či Vojtíšкова, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

Mapa

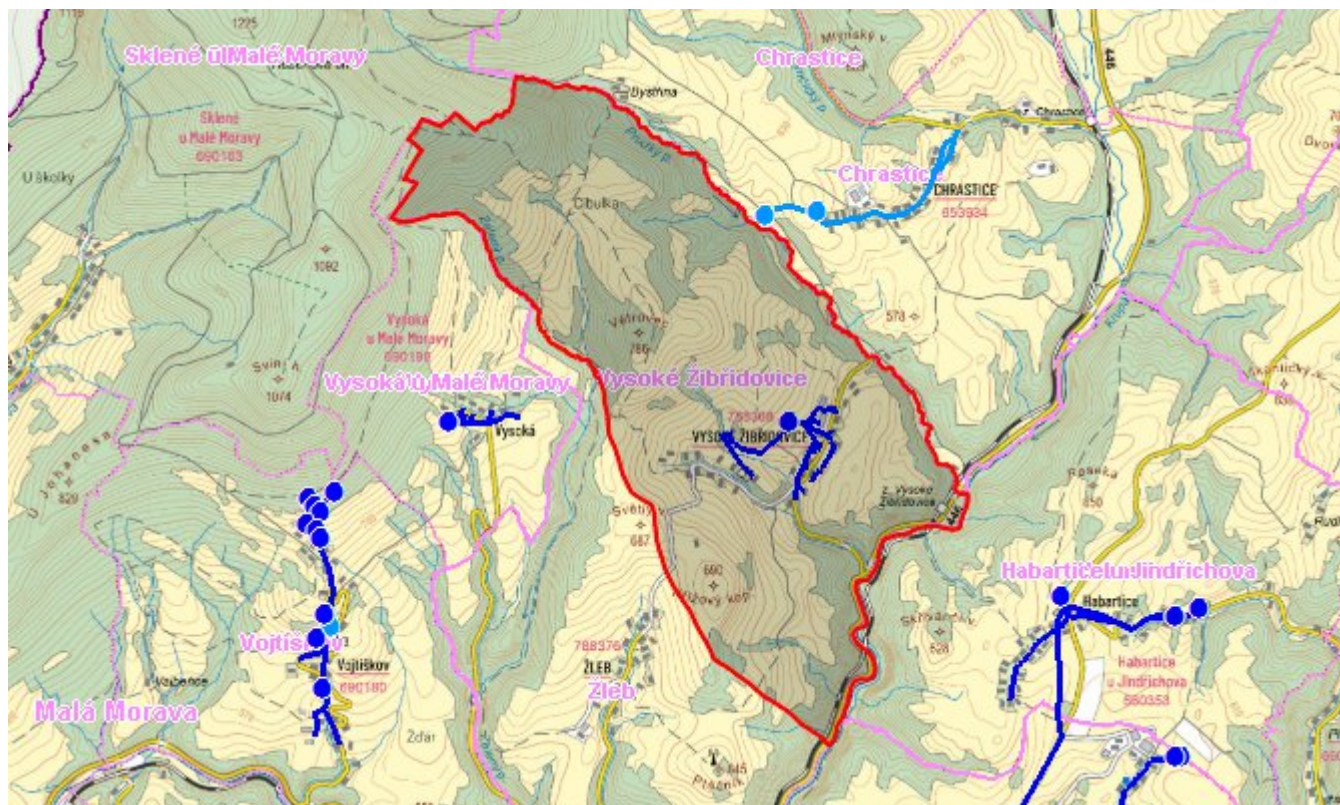

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Prudký potok.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení.

Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba kanalizace.

Mapa

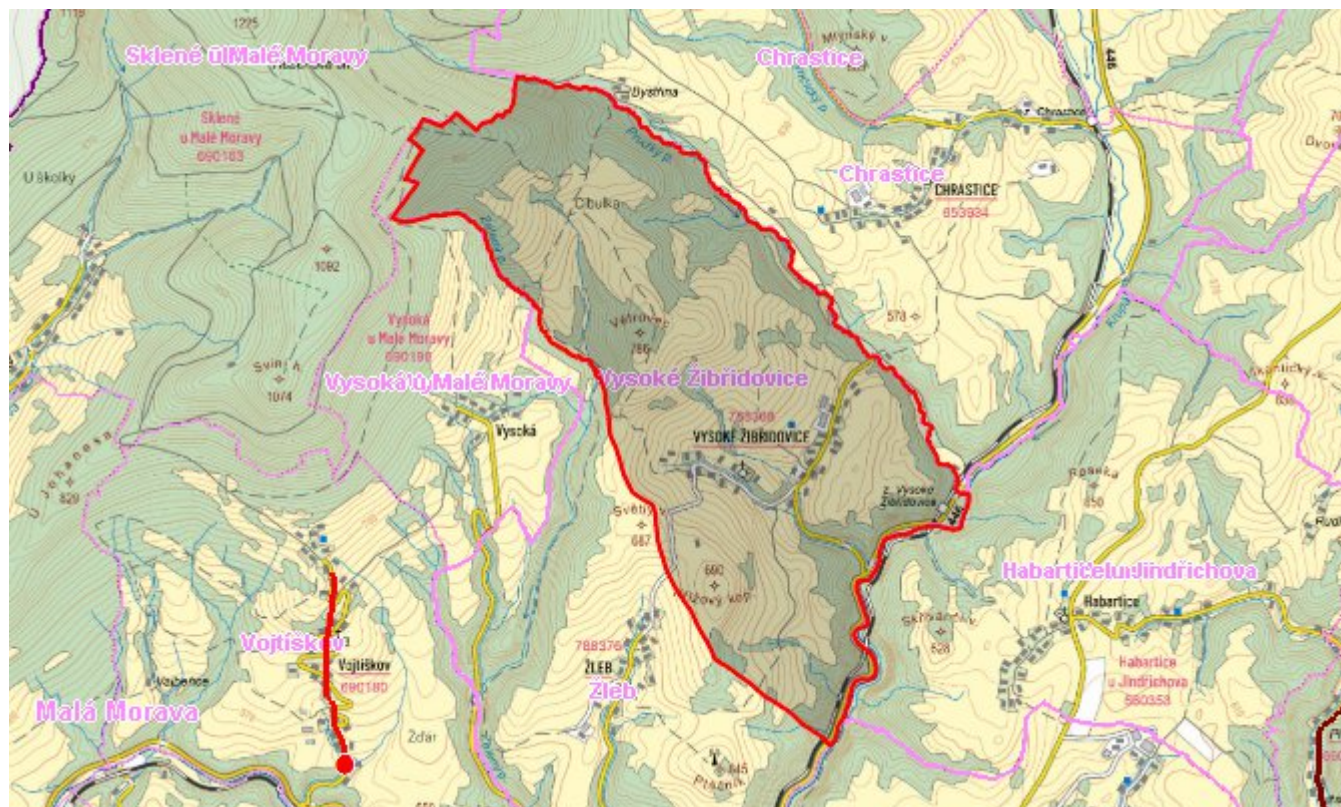

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

