

Habartice - 7111_015_02_06035

A. OBEC

Jindřichov

Číslo obce PRVKUK	0015
Kód obce PRVKUK	7111_015_02_06035
Kód obce	536521
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3832 Hanušovice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0015.02	Habartice	06035	60356

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří obec Habartice pod správu obecního úřadu Jindřichov. Jedná se spíše o obec s rekreačním charakterem. V Habarticích nalezneme 28 rekreačních domků a chat. Obec leží severozápadně od obce Jindřichov. Obcí protéká říčka Staříč. V obci žije v současnosti 90 obyvatel a cca 112 rekreatantů.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	89	95	100	59	56	53	50
přechodně bydlící	112	112	112	100	100	100	100
celkem	201	207	212	159	156	153	150

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
129	135	140	65	62	58	55

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod v sídle (605 - 535 m n.m.) byl vybudován již v roce 1920, slouží zde dodnes a mnoho se na něm nezměnilo. Již ve dvacátých letech byly využívány stejné jímací zářezy a sběrné jímky jako dnes, pouze čerpací stanice byla opravena a vybavena novou technikou v roce 1977.

Zdroje se nachází v dolní části obce, odkud je voda čerpána výtlačným řadem z čerpací stanice do zemního vodojemu 150 m³ (610,00/607,50 m n.m.).

Vodovodní síť je rovněž většinou původní, profilů DN 40, 50, 80, 100 a 150 a její celková délka je zhruba 4 800 m. Jedna z větví sítě je prodloužena až do Hanušovic, kde přes přerušovací komoru posilovala vodovod v horní části města. Dnes není toto posílení potřebné a řad je mimo provoz.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Dojde k vybudování nového vodovodu v místní části Jindřichova Pleče (DN 80, v délce 1200 m) napojeného z VDJ Kozmálov. Dále je v místní části Pleče a Habartice je navržen vodovod DN 80, délky 2880 m. Z místní části Pleče je navržen vodovod DN 80, délky 340 m za účele propojení s místní částí Rakousko. V místní části Habartice se předpokládá připojení 50 obyvatel a 15 rekreantů.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Habartice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá výstavby vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m³/den a na další dny je to 1,5 m³/den.

Mapa

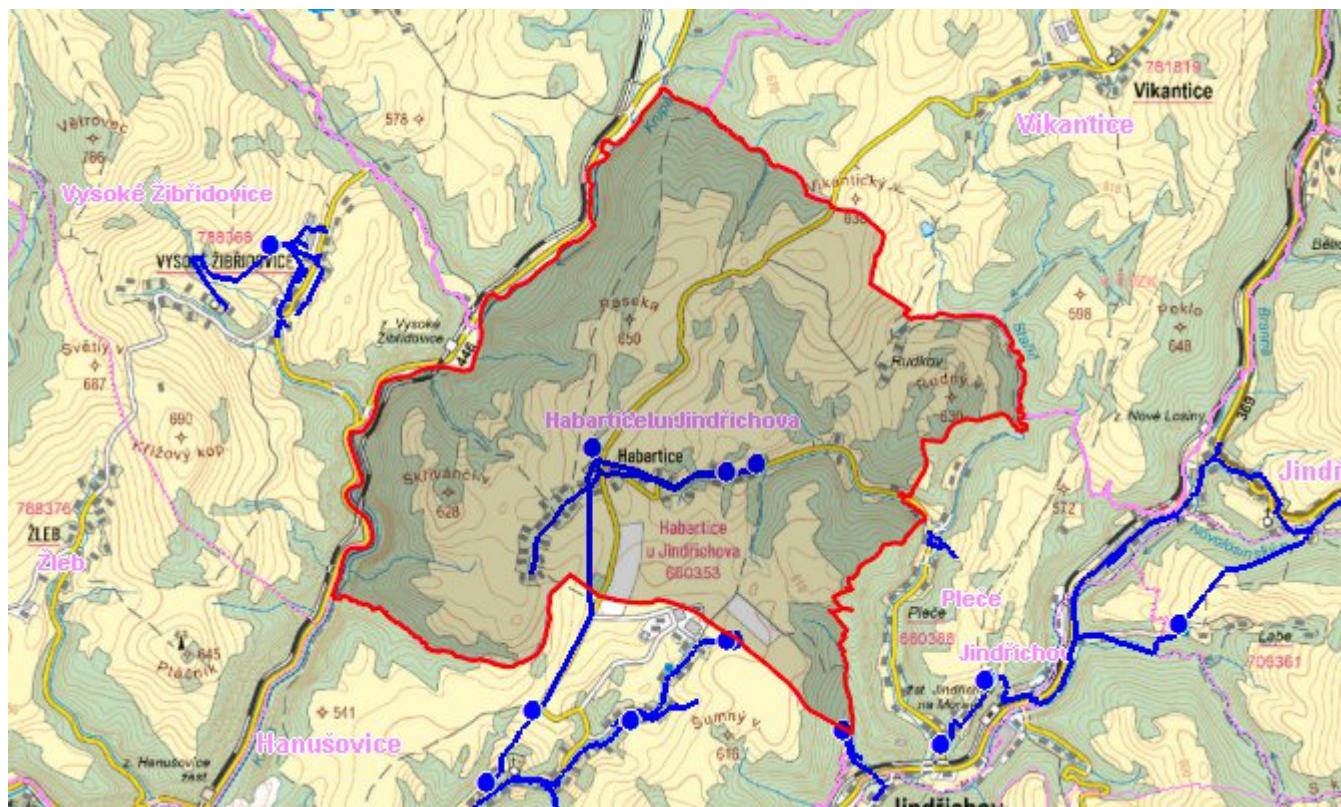

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je říčka Krupá.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k charakteru sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně pomocí domovních čov. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů, kontrolovat jejich pravidelné vyvážení a správnou funkčnost.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá výstavba splaškové kanalizace

Mapa

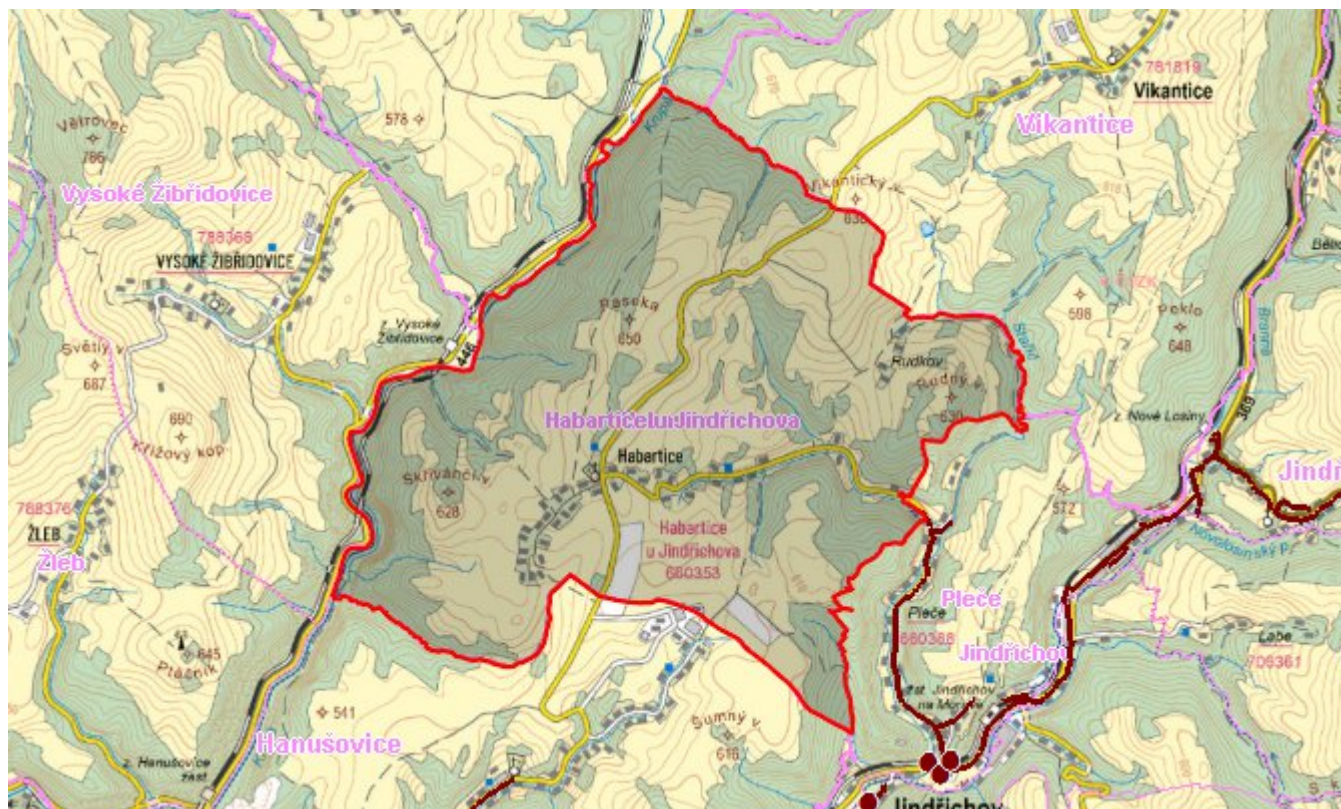

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

