Vlaské - 7111_019_05_09017

A. OBEC

Malá Morava

Číslo obce PRVKUK	0019
Kód obce PRVKUK	7111_019_05_09017
Kód obce	540331
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU **Název POU**	3832 Hanušovice

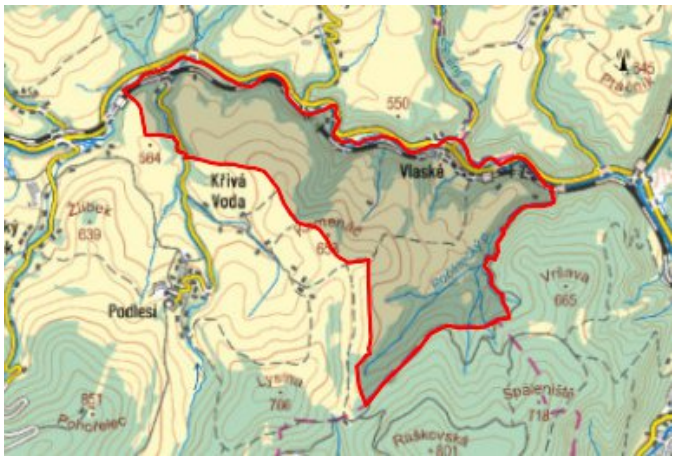

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0019.05	Vlaské	09017	90174

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří obec Vlaské pod správu obecního úřadu Malá Morava. Jedná se spíše o rekreační osadu, jíž prochází silnice od obce Králíky směrem na Hanušovice, od kterých je vzdálena cca 3 km. Obcí protéká Zelený potok. Chatová výstavba je rozptýlena a žije v ní cca 120 rekreantů. Do výhledu se předpokládá zhruba stejný stav v počtu obyvatel v této obci.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
trvale bydlící	31	31	31	23	21	19	18
přechodně bydlící	120	120	120	120	0	0	0
celkem	**151**	**151**	**151**	**143**	**21**	**19**	**18**

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou
Obyvatelé sídla (475 - 440 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla i jeho charakteru se s výstavbou veřejného vodovodu ani v budoucnosti neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V rámci lokality Vlaské není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram
V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 155 l/den a na další dny je to 465 l/den.

Mapa

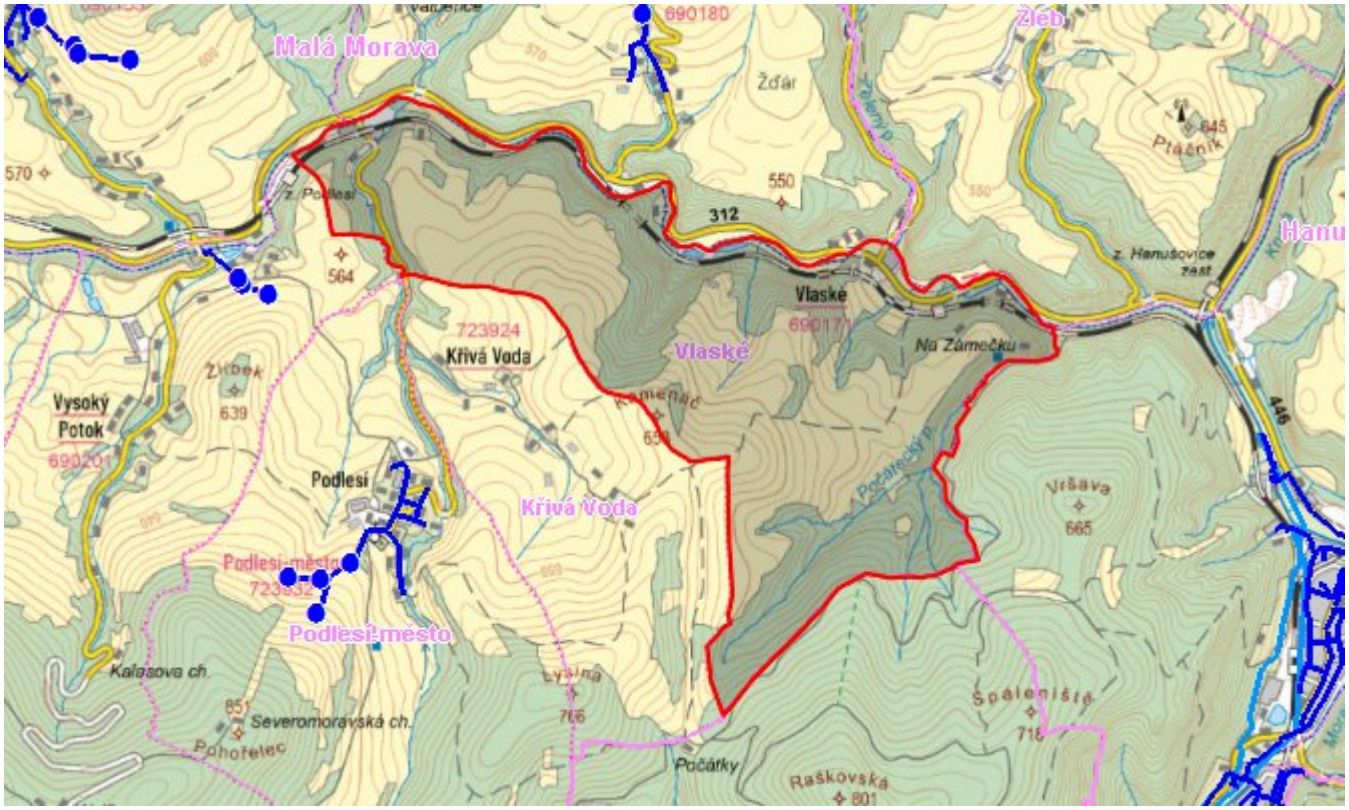

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení.

Časový harmonogram
V řešeném období není navržena výstavba veřejné kanalizace

Mapa

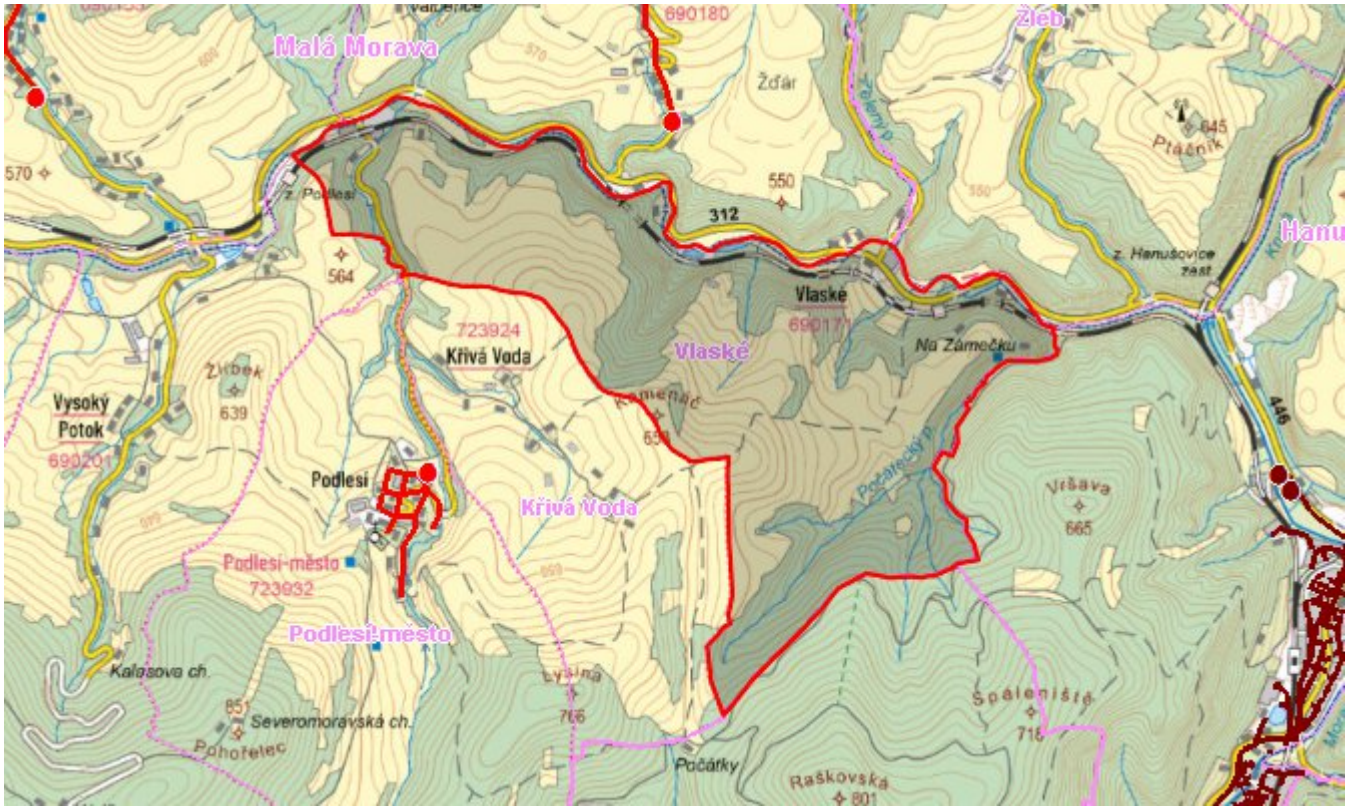

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	**Kanalizace**	**Celkem**
0,0	0,0	0,0

Mapa

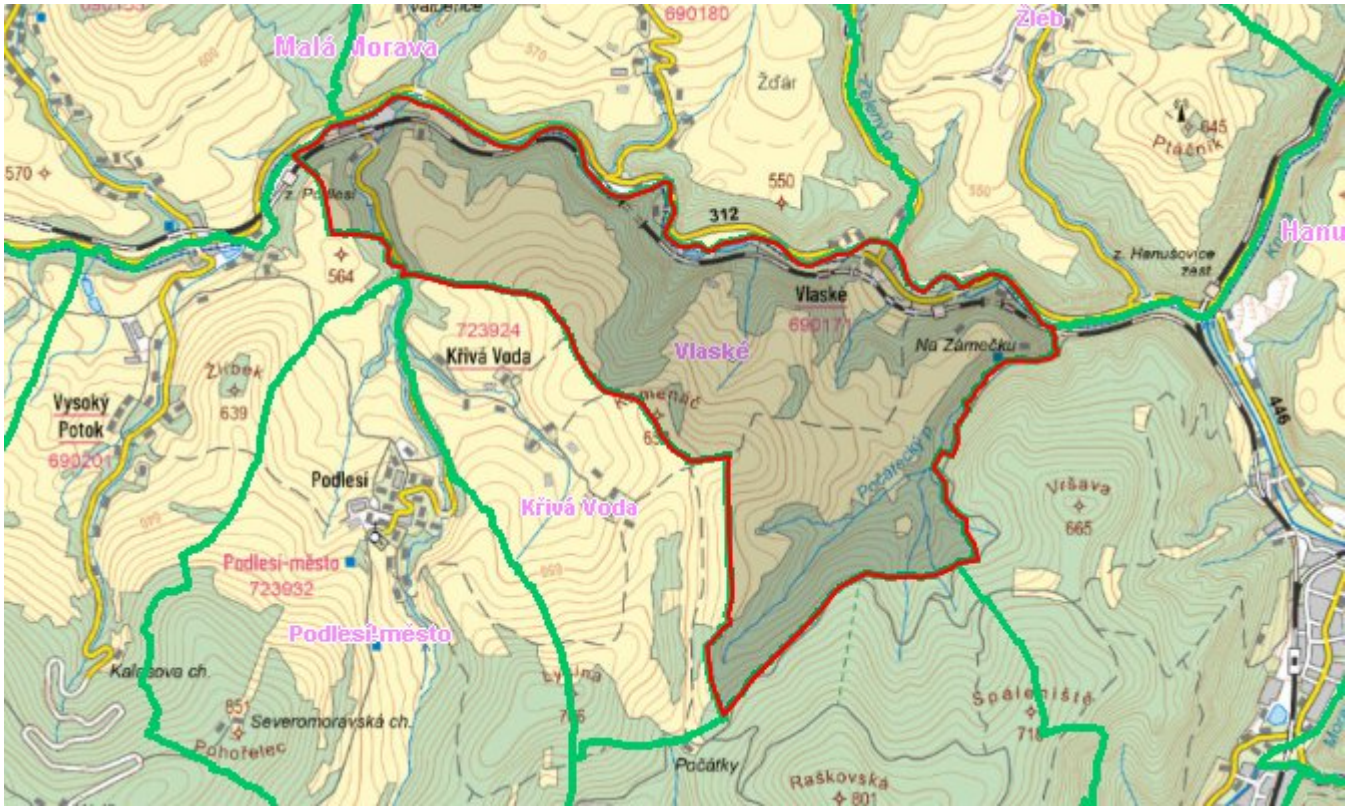
Malá Morava
690180
Žleb
Žďár
645
Ptáčník
570
550
312
564
Vlaské
690177
Na Zámečku
723924
Křivá Voda
Vysoký Potok
690201
Žlíbek
639
Podlesí
Křivá Voda
Podlesí-město
723932
Podlesí-město
Kalvárie
Severomoravská ch.
Pohořelec
Počátky
Raškovská
801
Vršava
665
Společiště
446